

福島第二原子力発電所3号炉非常用ディーゼル発電機 (B) における 24時間運転確認について

【目的】

- 外部電源喪失の際に、非常用電源である非常用ディーゼル発電機の長時間運転に関する知見拡充を図るとともに、現状のメンテナンスの妥当性確認を目的に、保全活動の一環として、自主的に24時間運転確認を実施します。

【実施内容】

- 通常の定期確認と同様に発電機出力100%まで上昇させ、24時間運転し、データ採取を行います。

【実施期間】


- 2022年11月21日14時30分～2022年11月22日14時30分（予定）

【その他】

- 確認項目としては、外観目視や触診による状態確認や発電機出力等の定期的なデータ採取を予定しています。
- 運転に際し、日中・夜間を通じて3号炉原子炉建屋上部より、煙が排出されます。



24時間運転確認を実施する3号炉非常用ディーゼル発電機 (B)

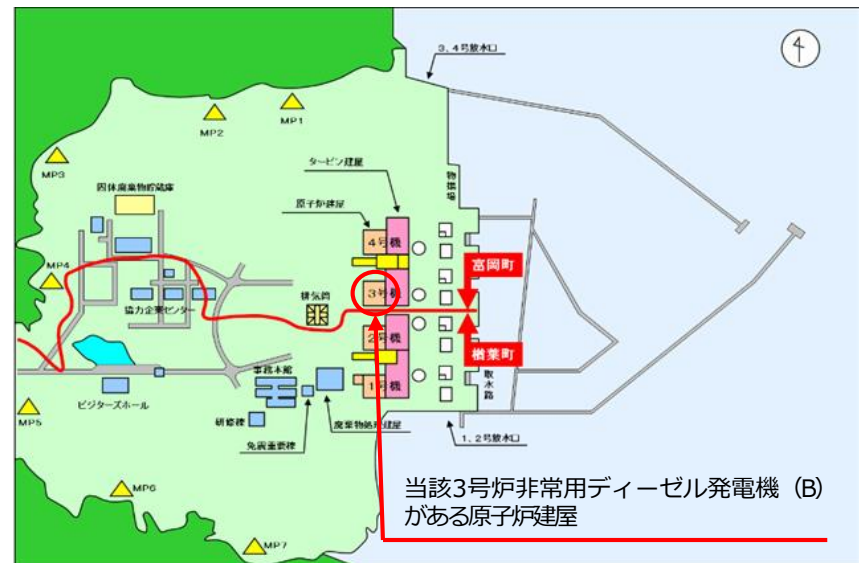

福島第二原子力発電所 現場概略図