


6号機高圧タービン抽気ドレン配管からの水漏れに関する推定メカニズム

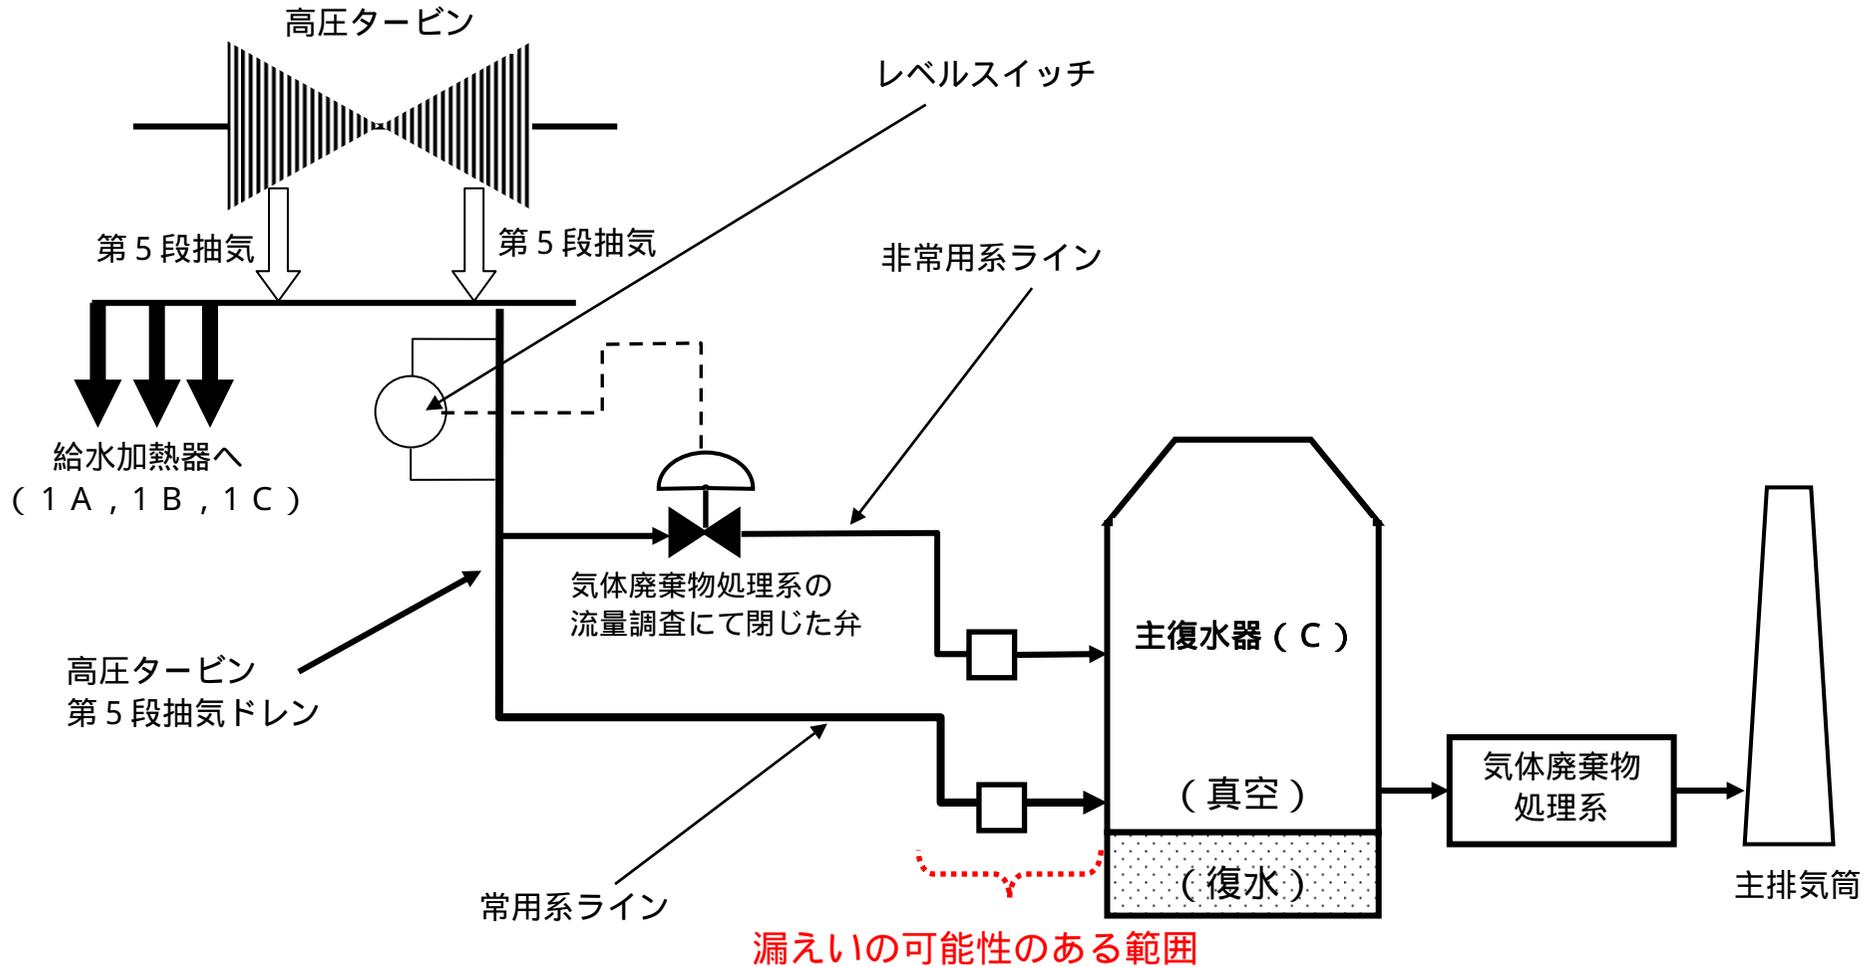

<推定メカニズム>

弁が開いている時は、常用系ラインへの流量が減少し、漏えい箇所から空気が流入する。
弁が閉じている時は、常用系ラインへの流量が多いことから、漏えい箇所より水の滴下やもや状の蒸気の漏えいに至った。