

## 西上武幹線の概要

### 1 . 設備概要

区 間：西群馬開閉所（群馬県吾妻郡中之条町）～新所沢変電所（埼玉県鶴ヶ島市）

長 さ：110.4 k m

電 圧：50 万ボルト

回線数：2 回線

電 線：鋼心耐熱アルミ合金より線 810mm<sup>2</sup> × 4 導体

鉄 塔：251 基（高さ：約 50～140m）

### 2 . 主な建設経緯


平成 15 年 6 月 建設計画の決定

平成 18 年 1 月 建設工事開始（工事計画届出：電気事業法 48 条 1 項）

平成 26 年 5 月 電気工作物変更届出（電気事業法 9 条 1 項）

平成 26 年 6 月 建設工事完了

### 3 . 系統図

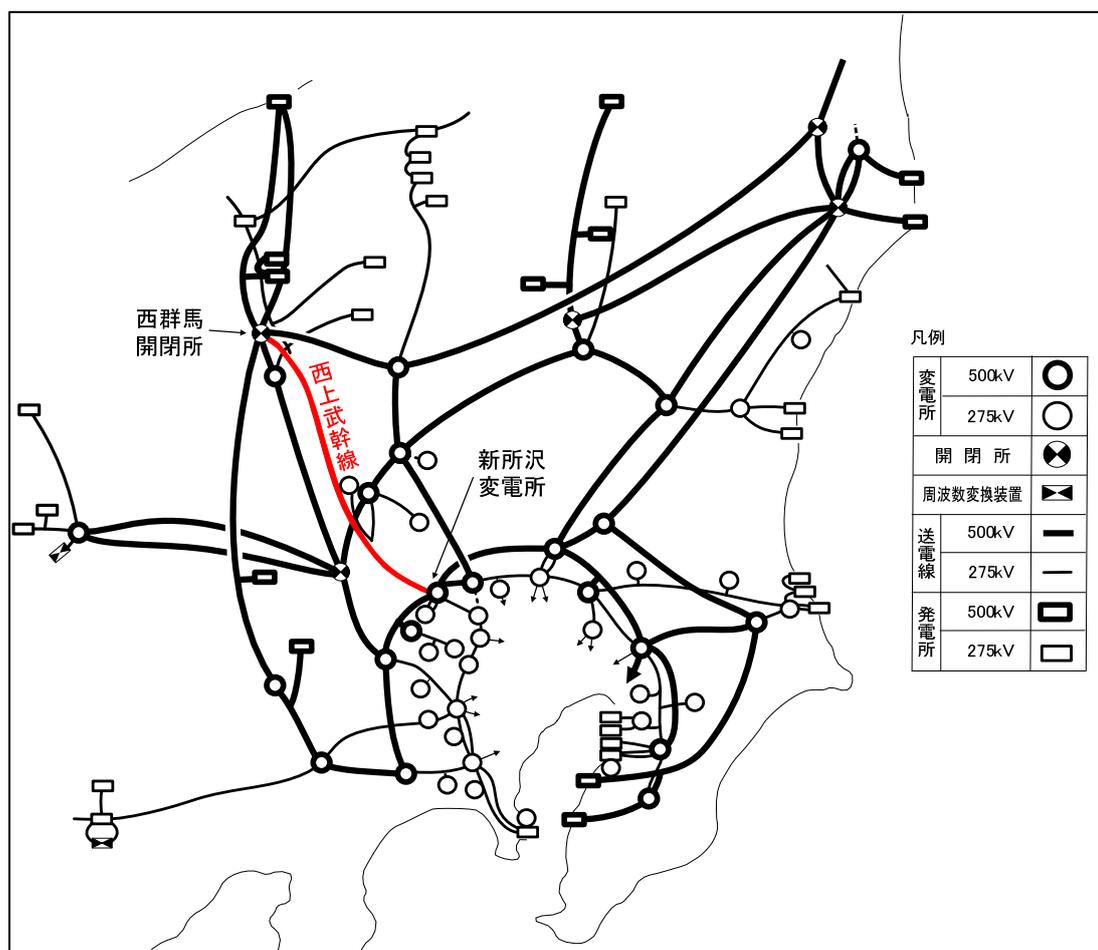

#### 4 . 外觀 ( 群馬県高崎市 )



以 上