


放射線サーベイ記録

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---|
| 測定目的 | 汚染のおそれのない管理対象区域から管理対象区域への一時的な区分変更 | | 測定項目 | <input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト | <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> GM直接 |
| 測定場所 | 免震重要棟 1階 第1工区 保護衣保管エリア | | 測定者 | | |
| 測定日時 | 2016/12/9 | 10:00 ~ 10:10 | 測定器 (機器効率) | F1-SC-102 | |

× : 空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) ⊗ : 表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) ○ 数字: スミア採取箇所 △: ダスト採取箇所

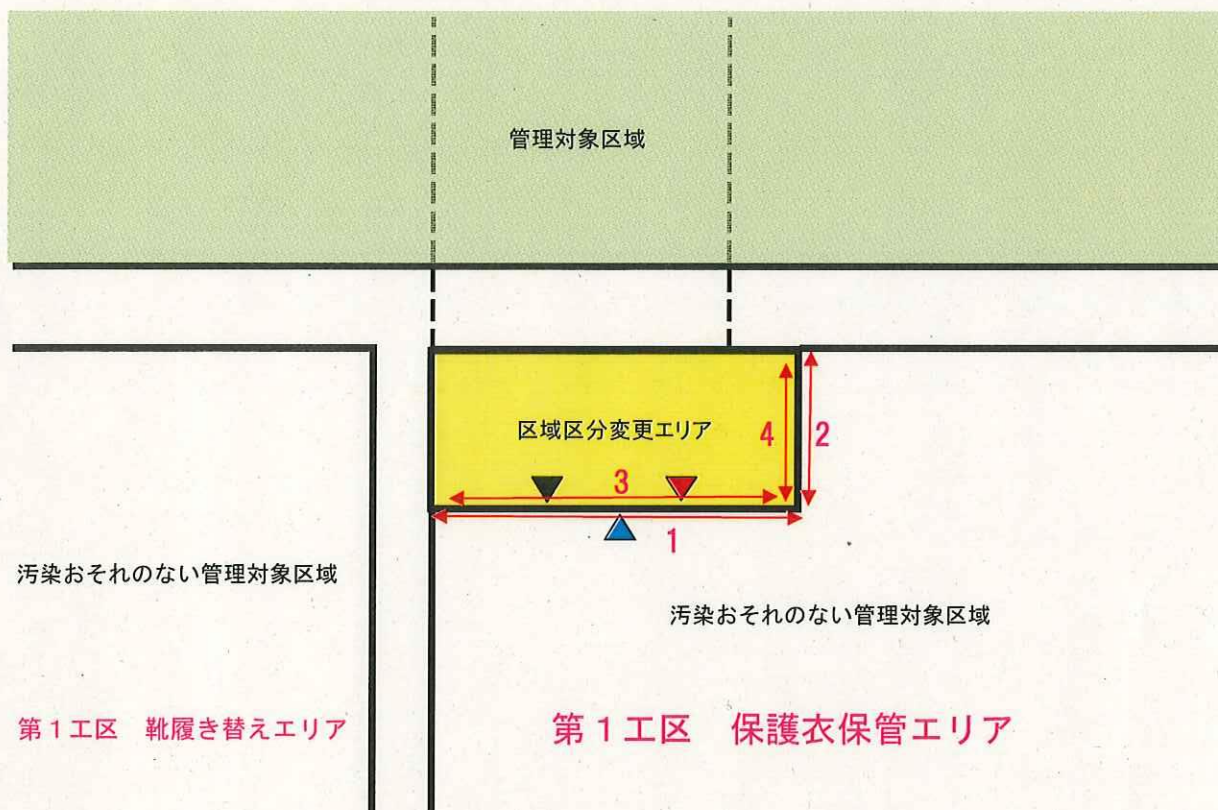

● 線量率

| No | γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) | 備考 |
|----|--------------------------------------|----|
| 1 | 7.50 | |
| 2 | 7.60 | |
| 3 | 7.00 | |
| 4 | 7.00 | |

■ : 区分変更箇所

▲: 管理対象区域に係る注意事項

▲: 汚染のおそれのない管理対象区域に係る注意事項

▲: この先汚染のおそれのない管理対象区域

※胸の位置で測定し最大値を記載

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| | | |
| | H28.12.13 | H28.12.13 |

【宣言日時】 平成28年12月9日 10時06分