


放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な区域区分変更確認サーベイ (汚染のおそれのない管理対象区域外の変更)	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接
測定場所	免震重要棟 1階 蓄電池室	測定者	
測定日時	2017/3/3 11:20 ~ 11:40	測定器 (機器効率)	F1-SC-189

×:空間線量率(μSv/h) ⊗:表面線量率(μSv/h) ○数字:スミア採取箇所 △:ダスト採取箇所

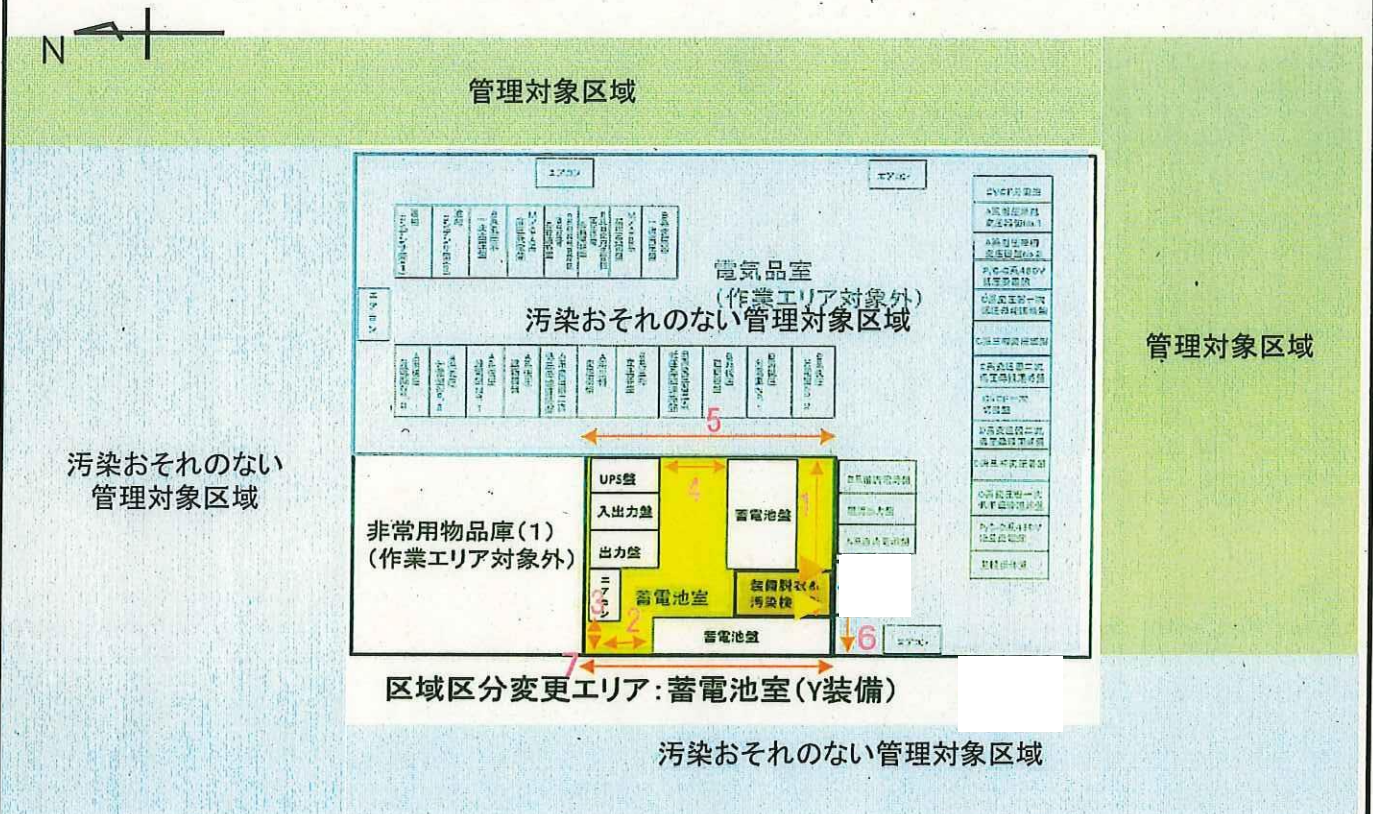

● 線量率

No	γ線量率 (μSv/h)	備考
1	0.50	
2	0.70	
3	0.60	
4	0.25	
5	0.25	
6	1.00	
7	1.50	

■:区分変更箇所

▲:管理対象区域に係る注意事項

▲:汚染のおそれのない管理対象区域に係る注意事項

▲:この先汚染のおそれのない管理対象区域

※胸の位置で測定し最大値を記載

承認	審査	作成

【宣言日時】平成29年3月3日 11時40分