

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 管 理 票

水計画-5

作 業 所 管 G 記 入 欄	保管希望年月日	平成 29年 7月 21日(金) 10時 30分			承認	審査	作成
	作業件名	1F-1~4号機 サブドレン他浄化設備保守委託(H29)					
	発生場所	サブドレン浄化設備建屋			H29.7.19	H29.7.19	H29.7.19
	作業所管G	水処理計画G			監理員	TEL	
	元請会社				担当者	TEL	
	線量測定年月日	H29.7.10	測定者		測定器名	ICW	管理番号 F1-ICW-312
	No.	保管物名	保管容器 表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	物 量 容器数	容 量	水切り 処理
1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SSフィルタ)THC-SH095	0.01(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	1個	2m3	済・未	コンクリート保管容器
2	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ4B (Srフィルタ)No.SD2016-0020	0.01(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	1個	2m3	済・未	金属保管容器
3		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未	
4		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未	
5		()Sv/h	()Sv/h	個	m3	済・未	

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。


固体廃棄物管理G		受付
受付番号		
水2017-07-002		H29.7.19
調整日時	H29.7.21(10時30分)	
【保管時の指示事項等】		
保管予定場所		
1	固体庫	
2	//	
3		
4		
5		

保 管 実 績	No.	保管物名	物 量 (容器数)	保管場所(実績)	保管日(実績)	備 考
	1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SSフィルタ)THC-SH095	1 個	固体庫	7/21 10:25	
	2	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ4B (Srフィルタ)No.SD2016-0020	1 個	固体庫	7/21 10:25	
			個			
			個			

固体庫7号棟 #7-4	79	上	保管箱No.				
			機器No.				
			表面線量率				
			運搬・保管日				
			受付No.				
		中	保管箱No.	THC-SH078	THC-SH083	THC-SH082	THC-SH079
			機器No.	SS2B	SS1B	SS1B	SS1B
			表面線量率	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h
			運搬・保管日	2017年4月12日	2017年4月19日	2017年4月19日	2017年4月12日
			受付No.	水2017-04-004	水2017-04-006	水2017-04-005	水2017-04-003
		下	保管箱No.	THC-SH043	THC-SH081	THC-SH080	THC-SH042
			機器No.	SS1B	SS2B	SS1B	SS1B
			表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
			運搬・保管日	2017年3月17日	2017年4月6日	2017年4月6日	2017年3月17日
			受付No.	水2017-03-004	水2017-04-002	水2017-04-001	水2017-03-003
	80	上	保管箱No.		No.SD2016-0022	No.SD2016-0026	No.SD2016-0021
			機器No.		Sr4B	Cs3B	Cs3B
			表面線量率		0.01mSv/h	0.08mSv/h	0.1mSv/h
			運搬・保管日		2017年4月27日	2017年4月27日	2017年4月26日
			受付No.		水2017-04-014	水2017-04-015	水2017-04-007
		中	保管箱No.	THC-SH084	THC-SH087	THC-SH086	THC-SH085
			機器No.	SS1B	SS1B	SS2B	SS1B
			表面線量率	0.01mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.01mSv/h
			運搬・保管日	2017年4月26日	2017年5月10日	2017年5月10日	2017年4月26日
			受付No.	水2017-04-007	水2017-05-002	水2017-05-001	水2017-04-008
		下	保管箱No.	THC-SH077	THC-SH088	THC-SH091	THC-SH076
			機器No.	SS1B	SS1B	SS1B	SS2B
			表面線量率	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h
			運搬・保管日	2017年4月21日	2017年4月27日	2017年4月27日	2017年4月21日
			受付No.	水2017-04-010	水2017-04-014	水2017-04-015	水2017-04-011
	81	上	保管箱No.		No.SD2016-0018	No.SD2016-0023	No.SD2016-0025
			機器No.		Cs3B	Cs3B	Cs3B
			表面線量率		0.04mSv/h	0.1mSv/h	0.03mSv/h
			運搬・保管日		2017年7月7日	2017年6月23日	2017年5月19日
			受付No.		水2017-07-001	水2017-06-013	水2017-05-003
		中	保管箱No.	THC-SH093	THC-SH102	THC-SH090	THC-SH101
			機器No.	SS1B	SS1B	SS2B	SS1A
			表面線量率	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h
			運搬・保管日	2017年6月23日	2017年7月7日	2017年6月21日	2017年6月16日
			受付No.	水2017-06-013	水2017-07-001	水2017-06-011	水2017-06-008
		下	保管箱No.	THC-SH092	THC-SH089	THC-SH094	THC-SH100
			機器No.	SS1B	SS1B	SS1B	SS1B
			表面線量率	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h
			運搬・保管日	2017年5月19日	2017年5月19日	2017年5月24日	2017年6月14日
			受付No.	水2017-05-003	水2017-05-004	水2017-05-005	水2017-06-007

固体庫7号棟(水处理設備第二G使用中)

#7-7	#7-6	#7-5	#7-4	#7-3	#7-2	#7-1
------	------	------	------	------	------	------

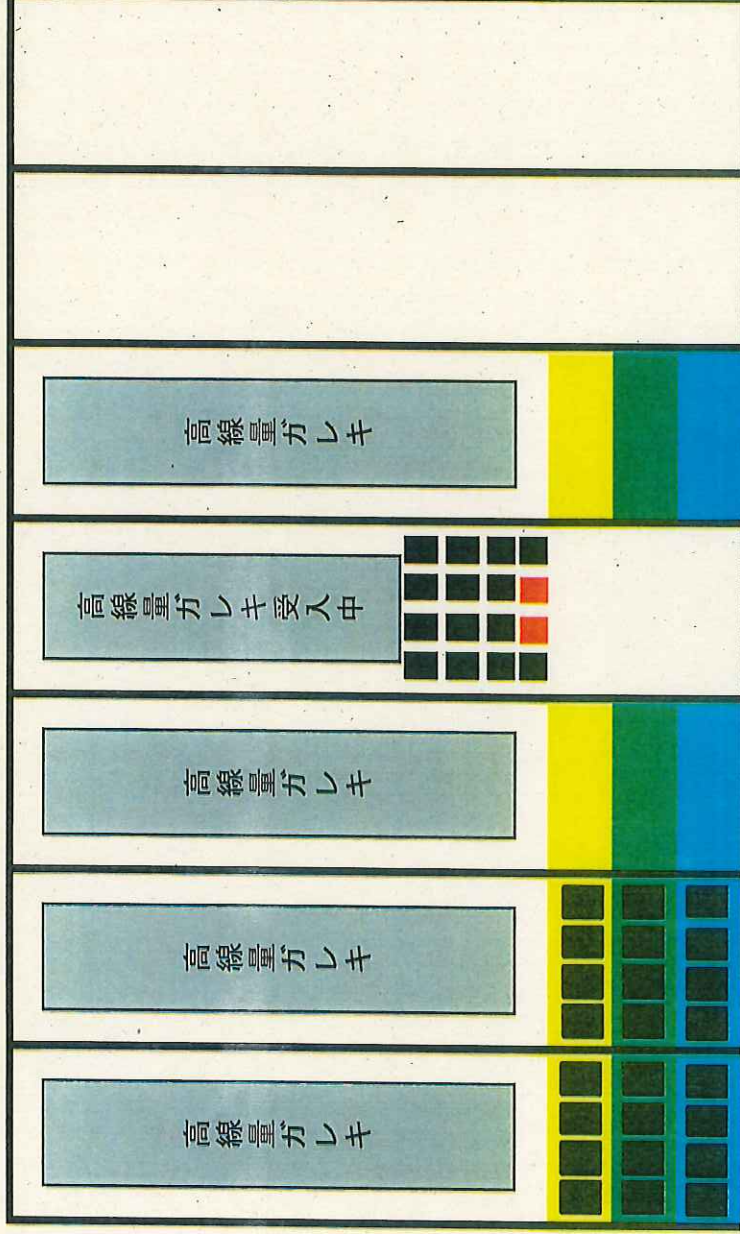

- 保管箱
- 今回保管場所

