


## サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	3/29 採取中止	—	—	—
2号機サブドレン	3/29 採取中止	—	—	—
3号機サブドレン	3/29 採取中止	—	—	—
4号機サブドレン	3/29 採取中止	—	—	—
5号機サブドレン	3/29 採取中止	—	—	—
6号機サブドレン	3/29 採取中止	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 採取中止理由: 悪天候のため


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

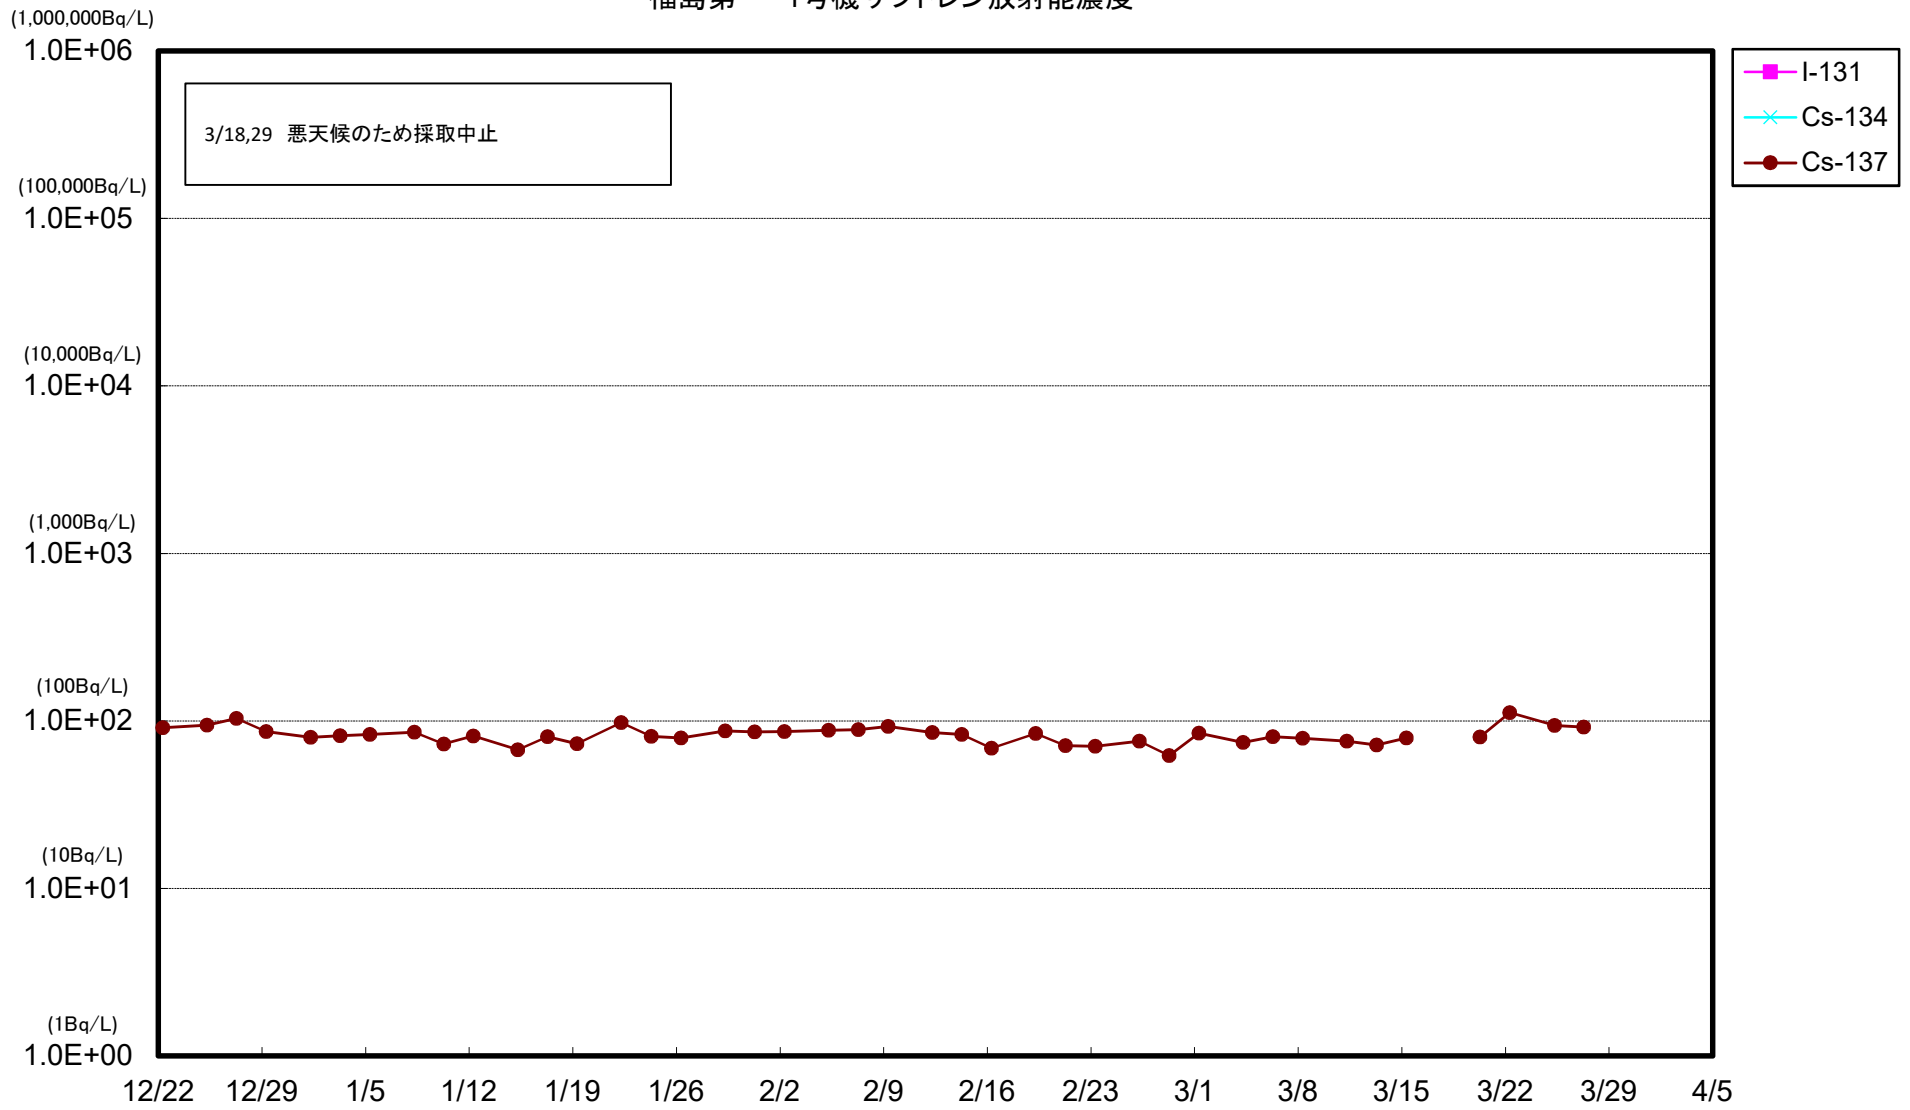


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

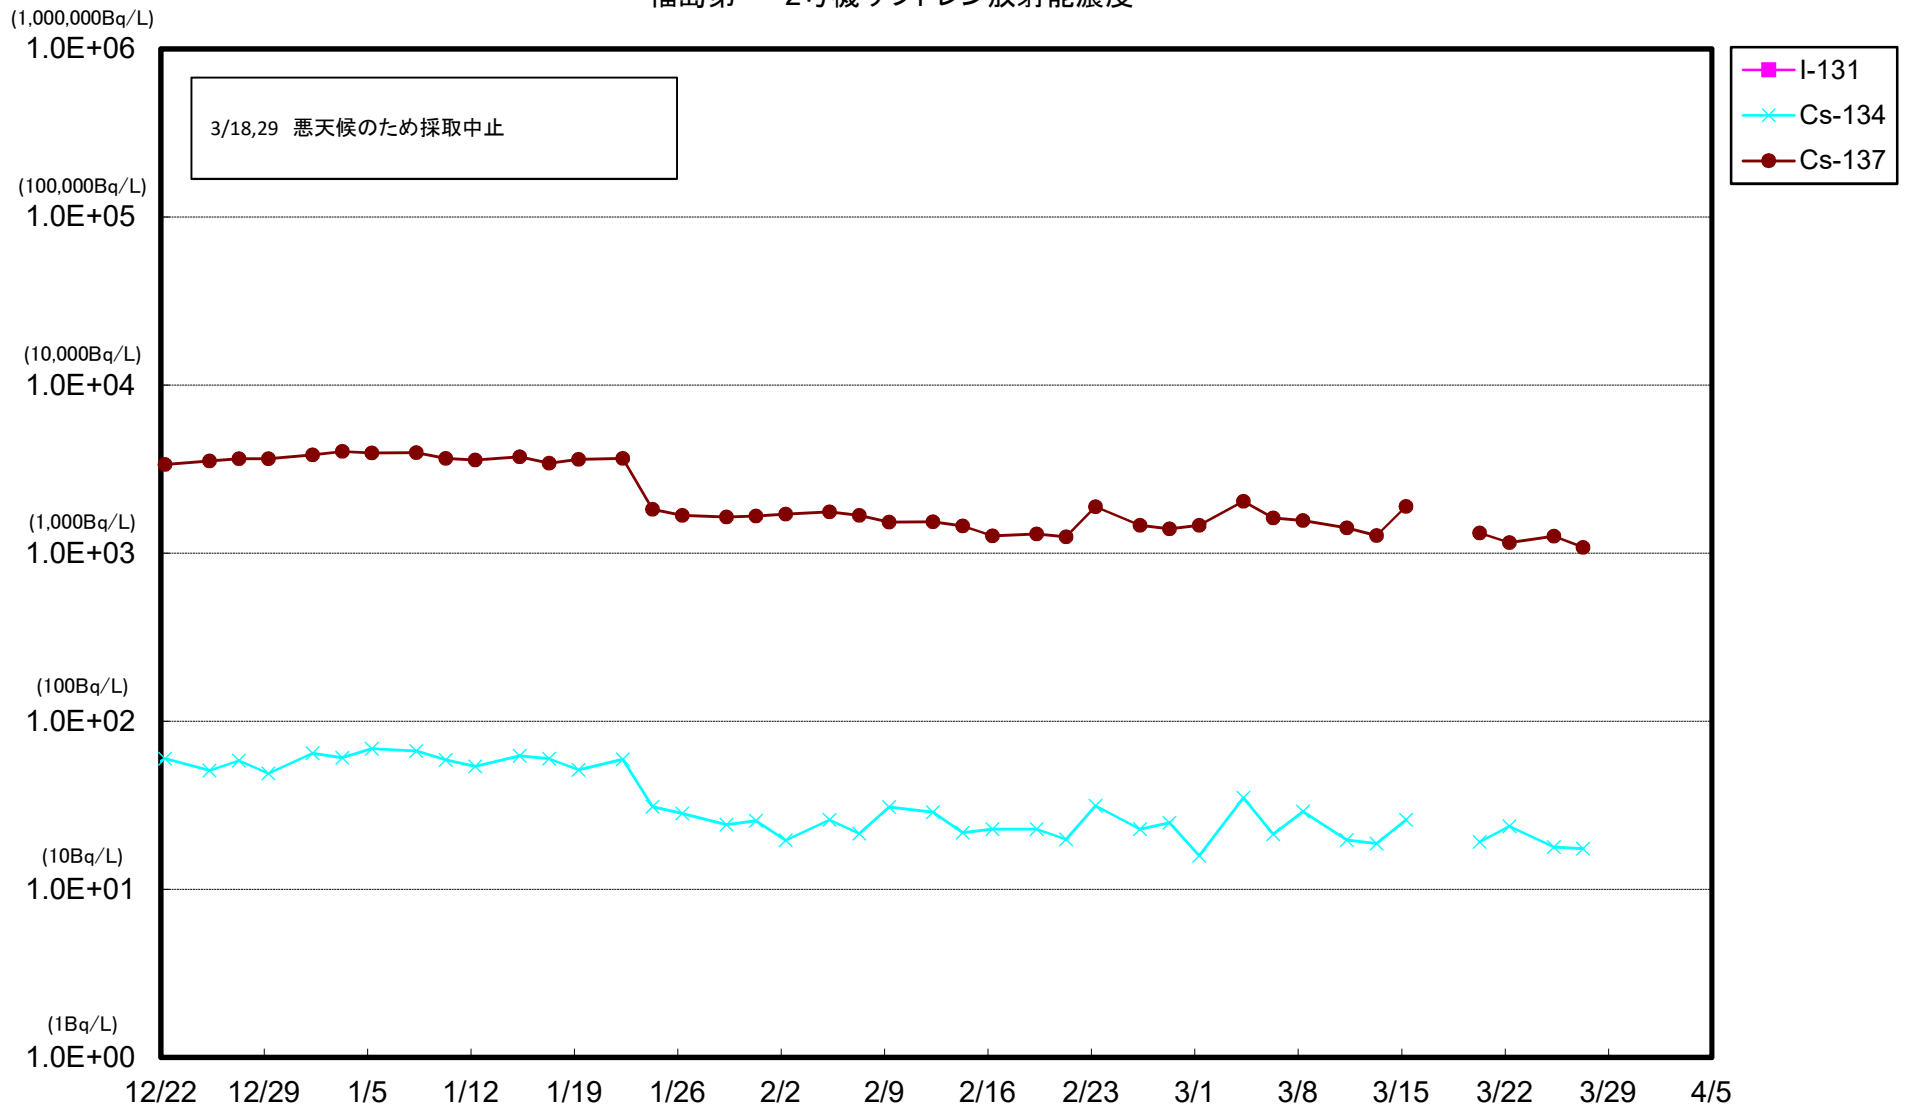


### 福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

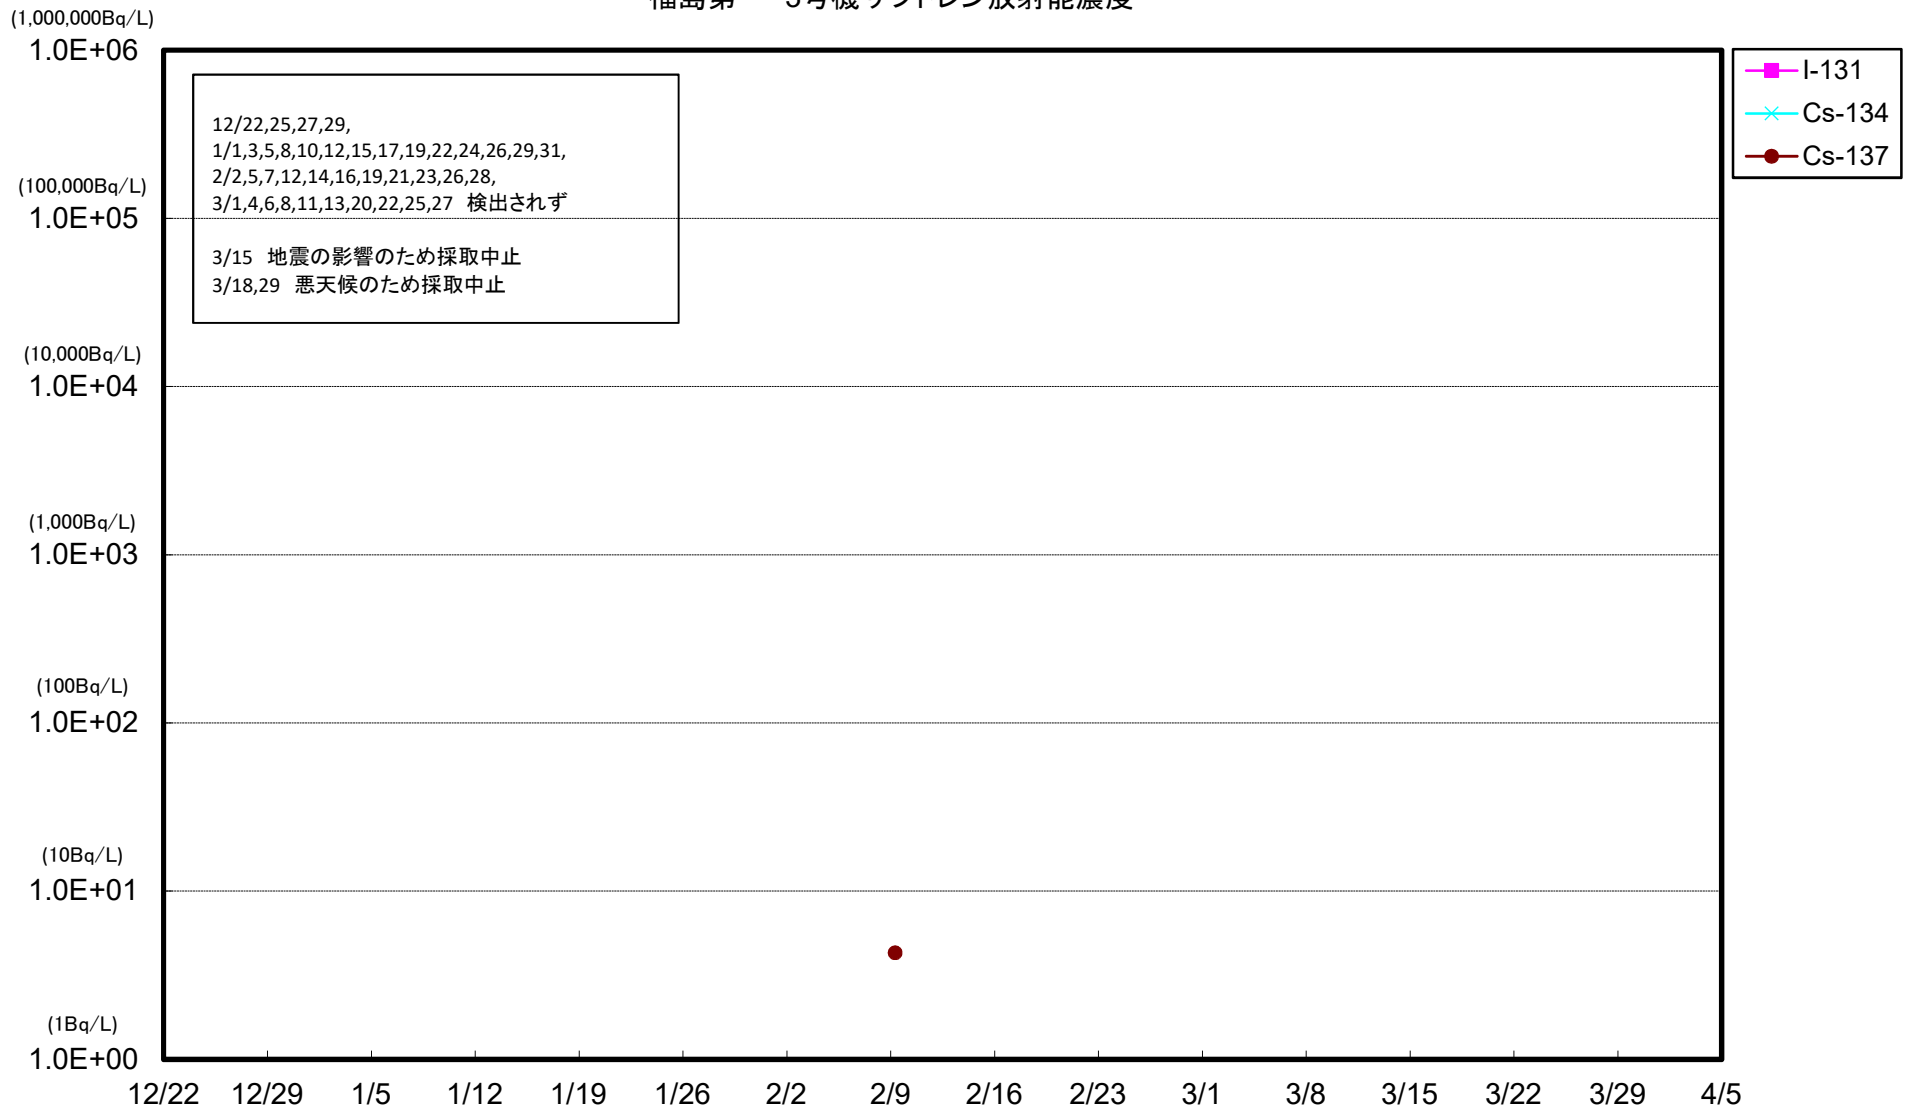

# 福島第一 4号機サブドレン放射能濃度

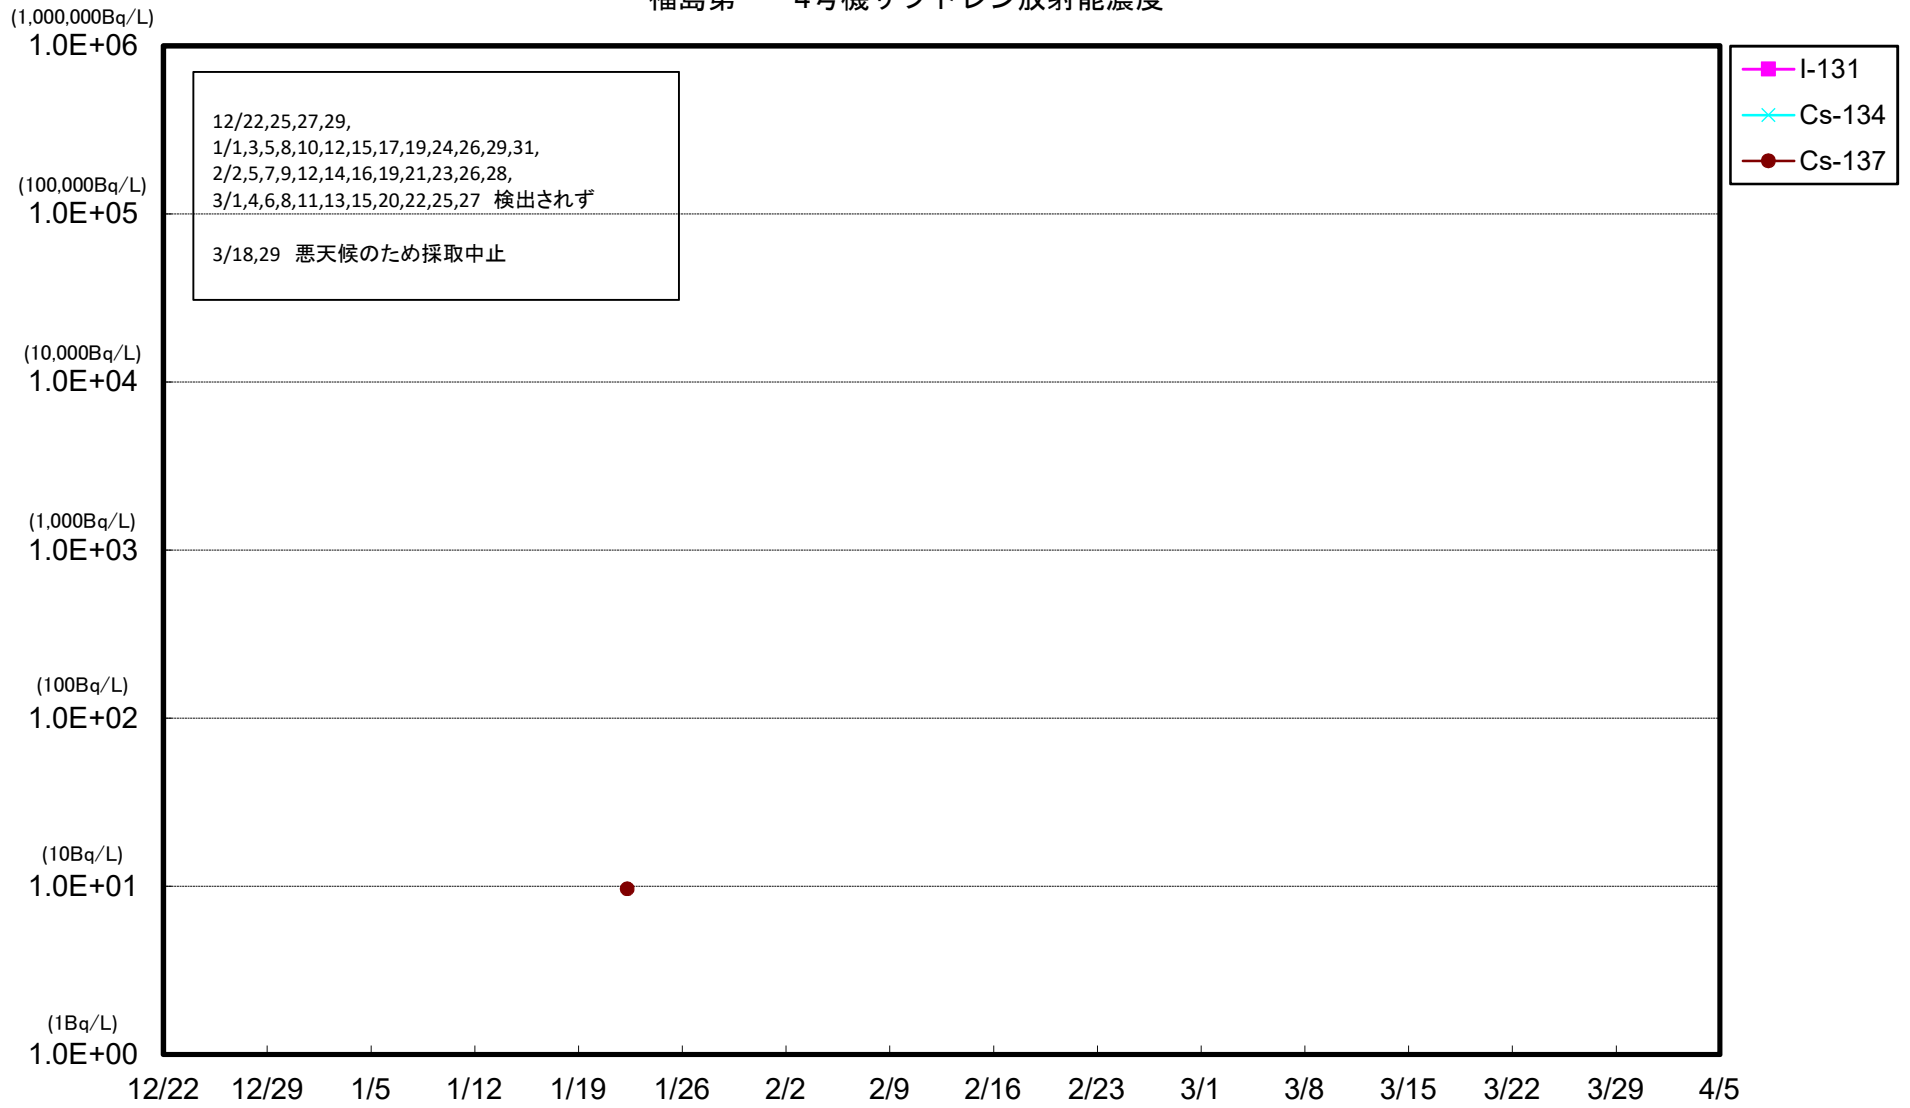

### 福島第一 5号機サブドレン放射能濃度

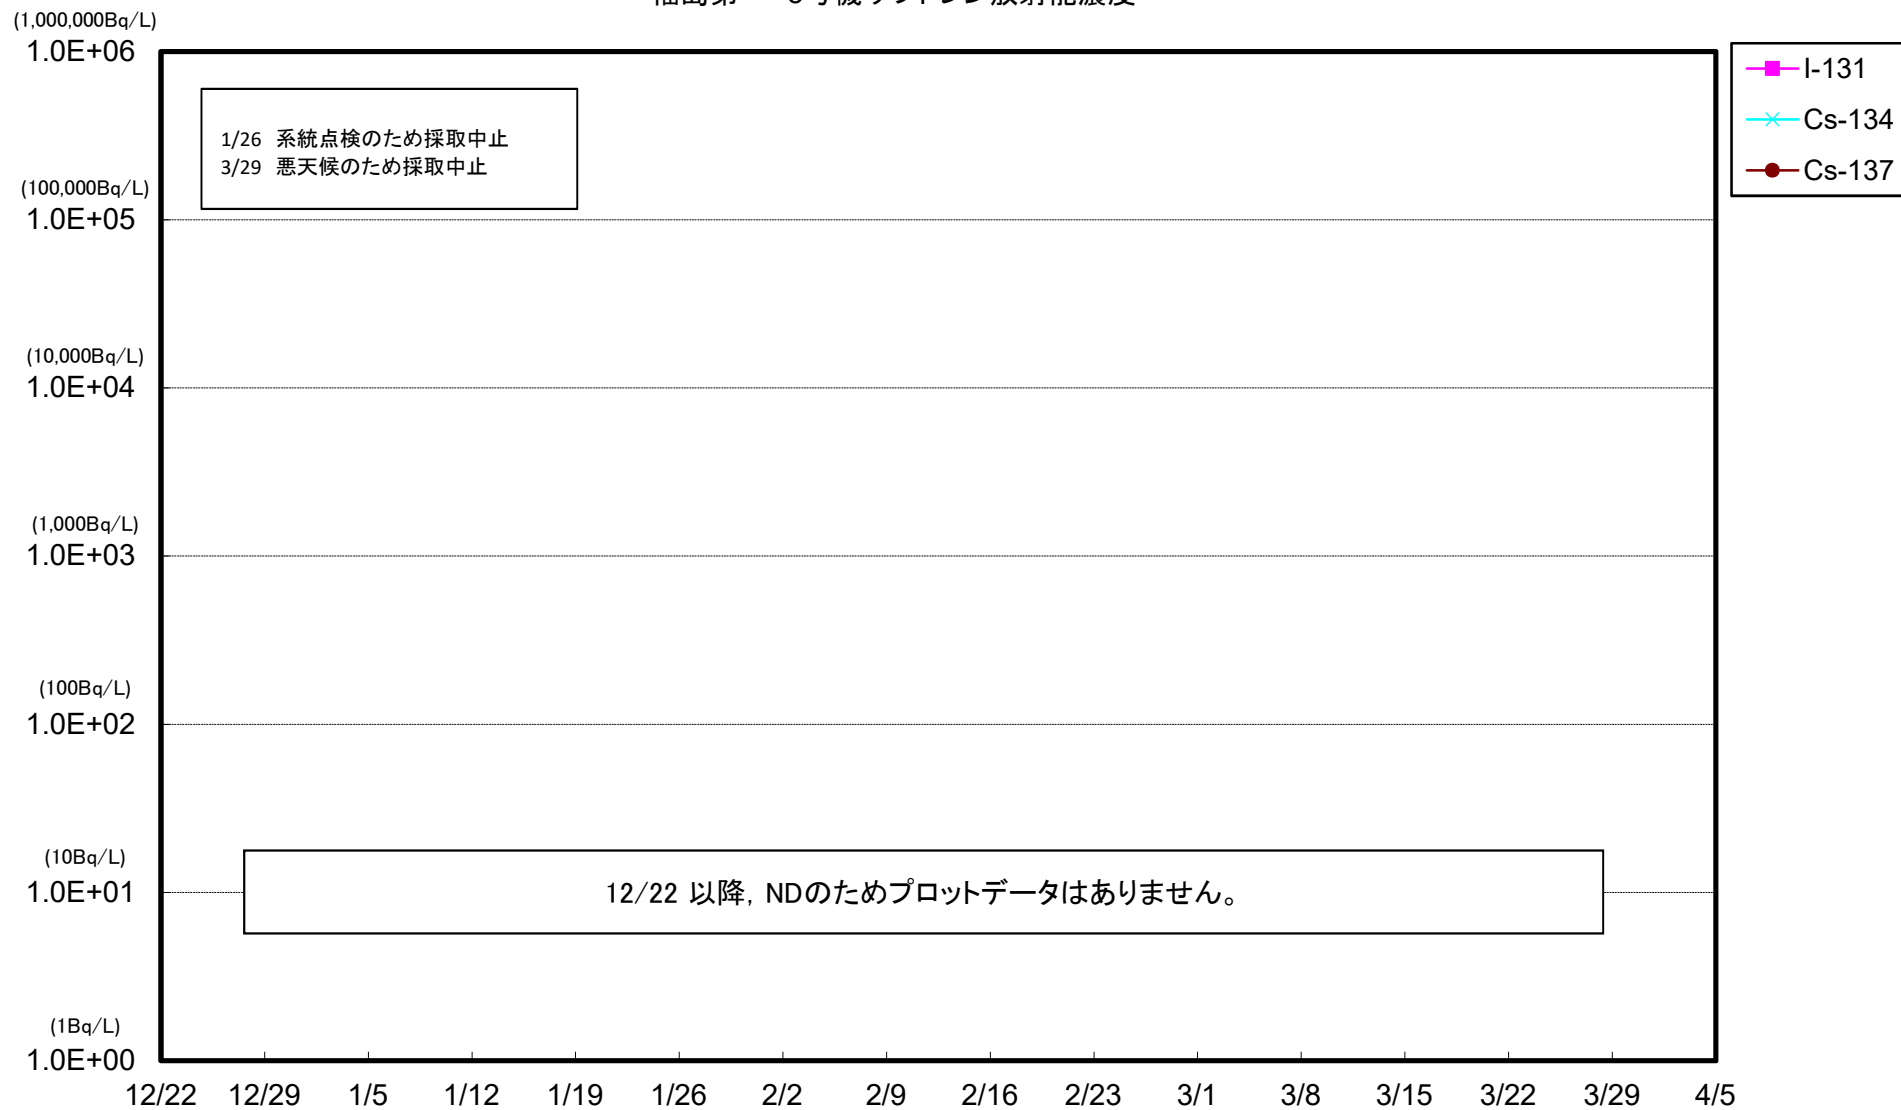

# 福島第一 6号機サブドレン放射能濃度

