


承認	審査	作成
	128.1.27	

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	3・4号機スタックドレン SGTS配管線量測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3・4号機スタックドレン SGTS配管	測定者	
測定日時	2016/1/27 14:30 ~ 14:35	測定器 (換算定数)	F1-HS-043
測定条件		区域区分	-

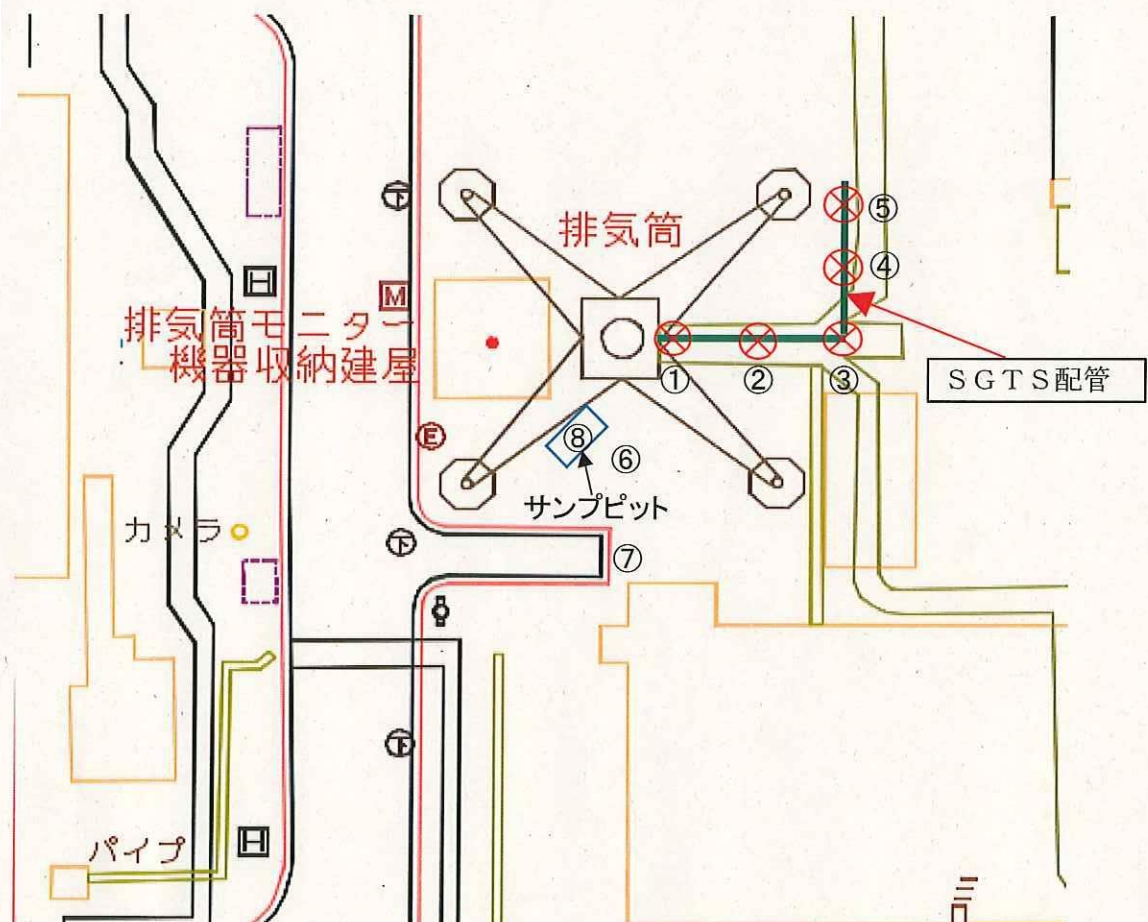

(単位：mSv/h)

	配管表面線量率	雰囲気線量率 (配管表面よりat1m)	空間線量率(地表面よりat1m)
①	2.6	2.9	
②	3.0	2.9	
③	1.5	1.3	
④	0.8	0.8	
⑤	0.6	0.9	
⑥			2.5
⑦			1.5
⑧			2.4