

・プロセス主建屋水中線量調査結果


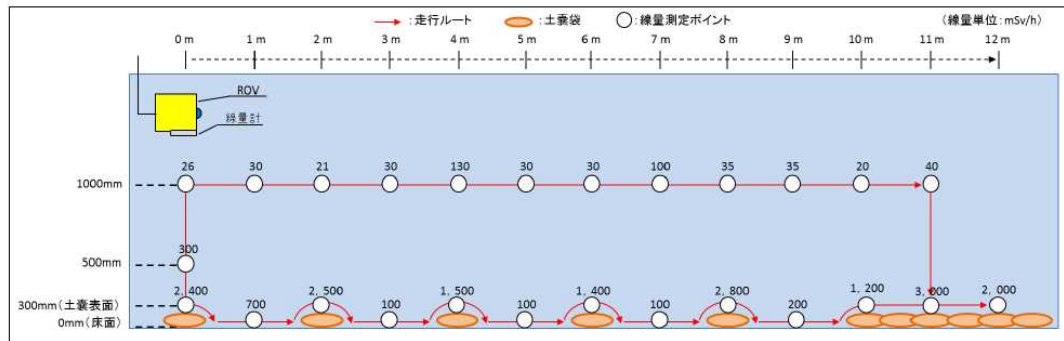


表1 プロセス主建屋水中線量測定結果

ROV投入位置から通路方向 (m)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
床面から垂直上 (mm)													
1,000	26	30	21	30	130	30	30	100	35	35	20	40	-
500	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 (土壌表面)	2,400	-	2,500	-	1,500	-	1,400	-	2,800	-	1,200	3,000	2,000
0 (床面)	土壌	700	土壌	100	土壌	100	土壌	100	土壌	200	土壌	土壌	土壌

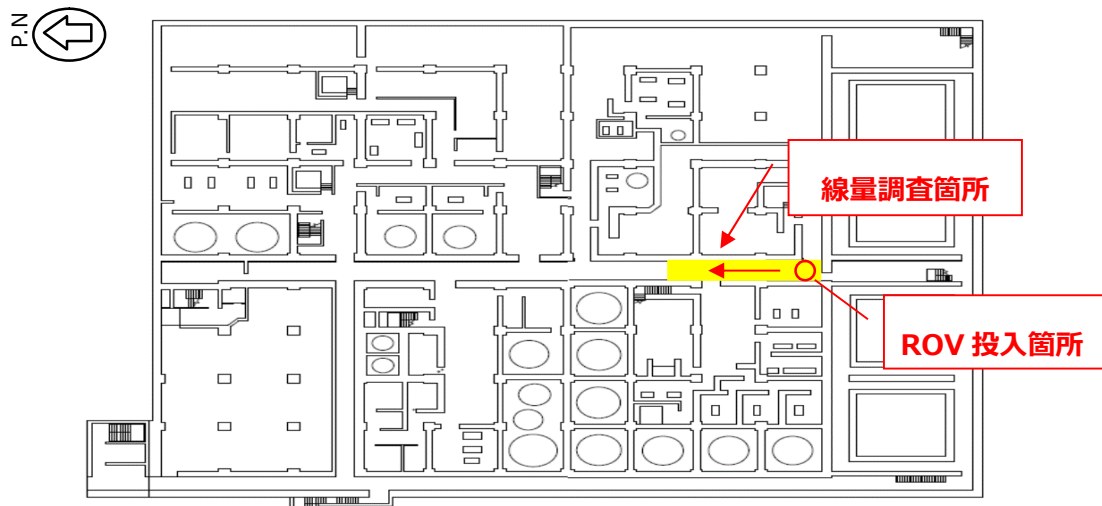

PMB 最下階平面図