


放射線サーベイ記録

作業件名	1F-1号機 原子炉建屋三角コーナー調査	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	1号機原子炉建屋1階北西、北東、南西エリアおよび1号機原子炉建屋北西三角コーナー中間地下階	測定者	
測定目的	建屋内滞留水移送設備設置検討のため調査を実施する	測定器	F1-ICW-276 F1-HS-097
測定計画名称	放射線測定依頼書に基づく測定記録		
測定日時	2020/3/18 14:45 ~ 15:10		

4 1号機原子炉建屋中間地下階 北西三角コーナー × 空間線量当量率(単位:mSv/h)

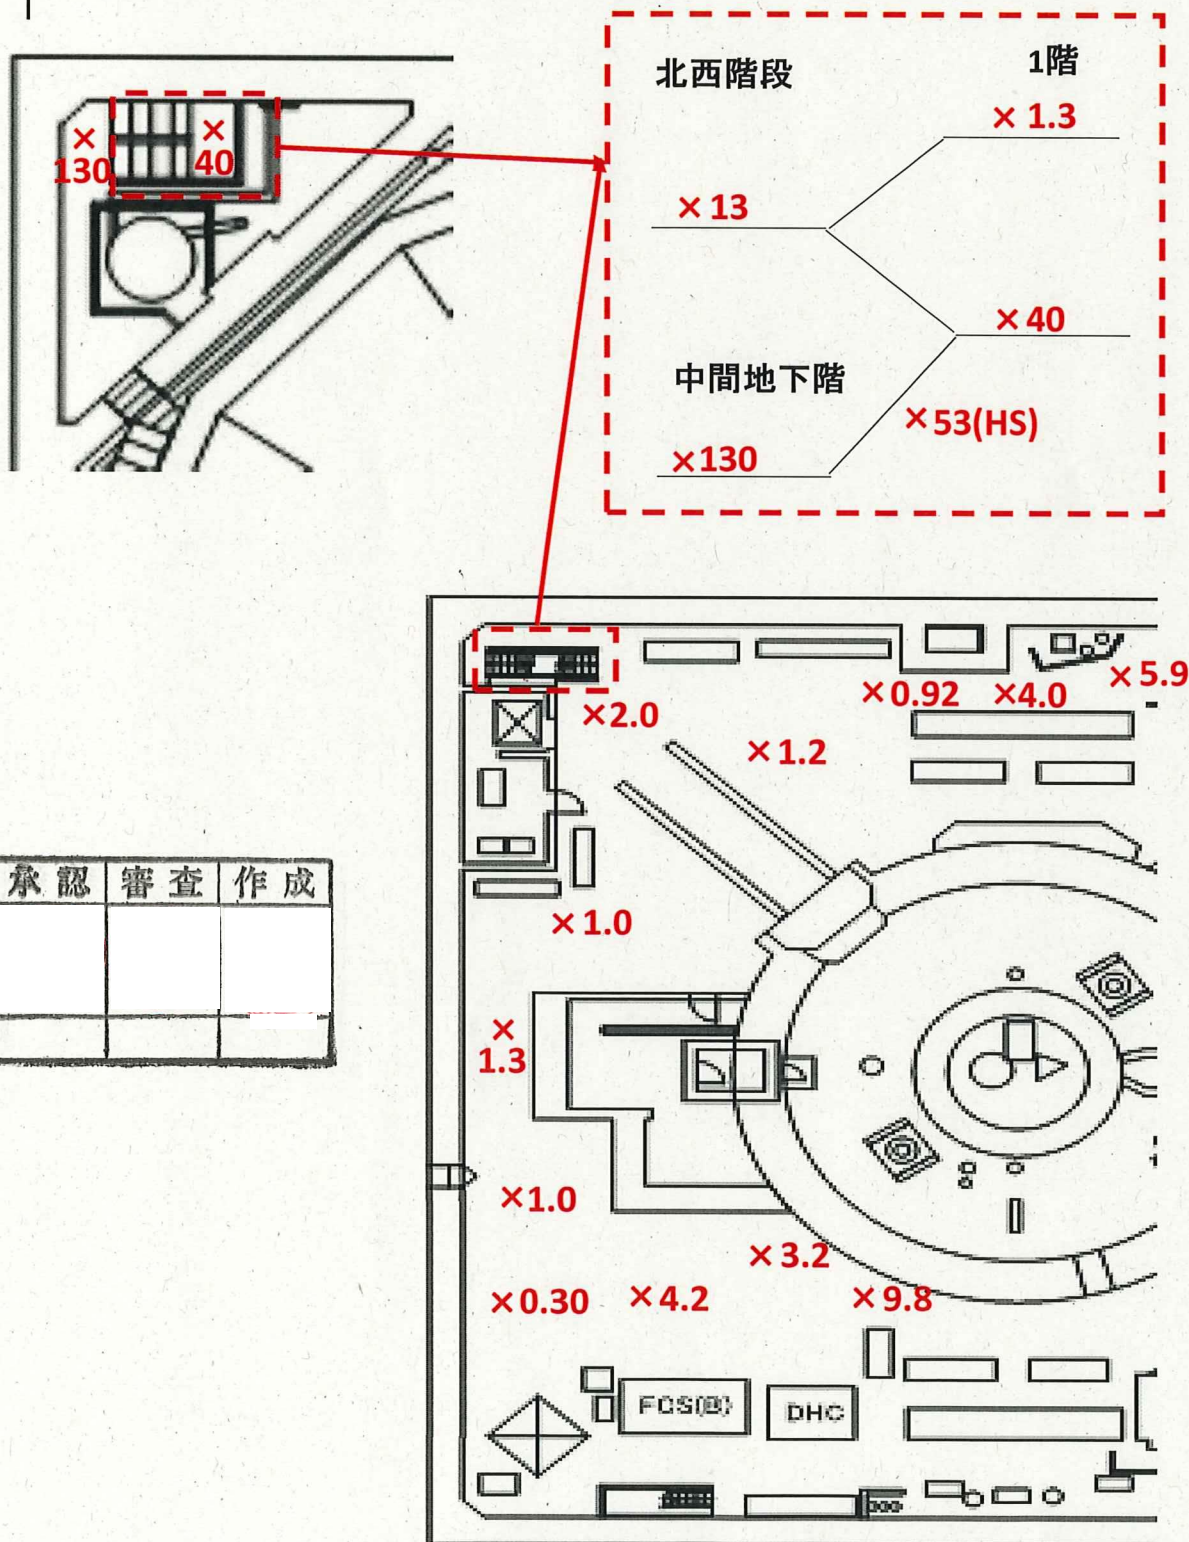

承認	審査	作成