

# 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2025.4.30時点)

東京電力ホールディングス株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2025/5/29

| 分類               | 保管場所                        | 保管容量※1                | 保管量※1                  | 前回集約からの増減※1            | エリア占有率                | 保管量 / 保管容量※1<br>割合 | トピックス                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦礫類              | 屋外集積<br>(0.1mSv/h以下)        | A                     | 13,800 m <sup>3</sup>  | 8,400 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 61%                | ・主な増減理由<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアC）<br>エリア整理のための移動（エリアF）<br>エリア整理のための移動（エリアJ）<br>エリア整理のための移動（エリアP1）<br>フランジタンク除染作業（エリアAA）<br>エリア整理のための移動（エリアBB、エリアDD、エリアG） |
|                  |                             | B                     | 5,300 m <sup>3</sup>   | 5,300 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 100%               |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | C                     | 67,000 m <sup>3</sup>  | 65,400 m <sup>3</sup>  | -200 m <sup>3</sup>   | 98%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | D                     | 2,700 m <sup>3</sup>   | 2,600 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 97%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | F                     | 7,100 m <sup>3</sup>   | 6,500 m <sup>3</sup>   | -100 m <sup>3</sup>   | 92%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | J                     | 6,300 m <sup>3</sup>   | 5,900 m <sup>3</sup>   | 微減                    | 94%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | N                     | 9,700 m <sup>3</sup>   | 9,600 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 99%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | O                     | 44,100 m <sup>3</sup>  | 44,000 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>      | 100%               |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | P1                    | 62,700 m <sup>3</sup>  | 52,700 m <sup>3</sup>  | -400 m <sup>3</sup>   | 84%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | U                     | 800 m <sup>3</sup>     | 700 m <sup>3</sup>     | 0 m <sup>3</sup>      | 100%               |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | V                     | 6,000 m <sup>3</sup>   | 6,000 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 100%               |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | AA                    | 58,000 m <sup>3</sup>  | 34,300 m <sup>3</sup>  | +300 m <sup>3</sup>   | 59%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | BB                    | 44,800 m <sup>3</sup>  | 41,400 m <sup>3</sup>  | -2,400 m <sup>3</sup> | 92%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | CC                    | 18,800 m <sup>3</sup>  | 16,200 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>      | 86%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | DD                    | 10,800 m <sup>3</sup>  | 9,600 m <sup>3</sup>   | -100 m <sup>3</sup>   | 89%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | EE1                   | 8,600 m <sup>3</sup>   | 1,900 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 22%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | EE2                   | 6,300 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>       | 0 m <sup>3</sup>      | 0%                 |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | d                     | 1,900 m <sup>3</sup>   | 1,600 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 85%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | e                     | 6,700 m <sup>3</sup>   | 4,300 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 65%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | k                     | 9,500 m <sup>3</sup>   | 4,500 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 48%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | l                     | 7,200 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>       | 0 m <sup>3</sup>      | 0%                 |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | G※3                   | 40,000 m <sup>3</sup>  | 4,100 m <sup>3</sup>   | +2,800 m <sup>3</sup> | 10%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | H※3                   | 43,000 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>       | 0 m <sup>3</sup>      | 0%                 |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | M※3                   | 45,000 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>       | 0 m <sup>3</sup>      | 0%                 |                                                                                                                                                        |
|                  | シート養生<br>(0.1～1mSv/h)       | E1                    | 16,000 m <sup>3</sup>  | 5,700 m <sup>3</sup>   | -900 m <sup>3</sup>   | 35%                | ・主な増減理由<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアE1）<br>エリア整理のための移動（エリアP2、エリアW、エリアX）<br>エリア整理のための移動（エリアm）                                                                  |
|                  |                             | P2                    | 6,700 m <sup>3</sup>   | 4,500 m <sup>3</sup>   | -100 m <sup>3</sup>   | 67%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | W                     | 11,600 m <sup>3</sup>  | 2,700 m <sup>3</sup>   | +900 m <sup>3</sup>   | 23%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | X                     | 16,600 m <sup>3</sup>  | 12,100 m <sup>3</sup>  | -500 m <sup>3</sup>   | 73%                |                                                                                                                                                        |
|                  | 覆土式一時保管施設、容器<br>(1～30mSv/h) | m                     | 4,400 m <sup>3</sup>   | 1,100 m <sup>3</sup>   | +100 m <sup>3</sup>   | 25%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | E2※2                  | 1,200 m <sup>3</sup>   | 400 m <sup>3</sup>     | 0 m <sup>3</sup>      | 34%                |                                                                                                                                                        |
|                  | L                           | 16,000 m <sup>3</sup> | 16,000 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>       | 100%                  |                    |                                                                                                                                                        |
|                  |                             |                       |                        |                        |                       |                    |                                                                                                                                                        |
|                  | 固体廃棄物貯蔵庫※2                  |                       | 83,300 m <sup>3</sup>  | 40,600 m <sup>3</sup>  | +1,700 m <sup>3</sup> | 49%                | ・主な増減理由<br>屋外一時保管解消に向けた移動                                                                                                                              |
|                  | 合計                          |                       | 553,700 m <sup>3</sup> | 408,100 m <sup>3</sup> | +1,200 m <sup>3</sup> | 74%                |                                                                                                                                                        |
| 伐採木              | 屋外集積<br>(幹・根・枝・葉)           | G※3                   | 40,000 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>       | 0 m <sup>3</sup>      | 0%                 | ・主な増減理由<br>エリア整理のための移動（エリアH、エリアM）                                                                                                                      |
|                  |                             | H※3                   | 43,000 m <sup>3</sup>  | 11,600 m <sup>3</sup>  | -400 m <sup>3</sup>   | 27%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | M※3                   | 45,000 m <sup>3</sup>  | 19,700 m <sup>3</sup>  | +400 m <sup>3</sup>   | 44%                |                                                                                                                                                        |
|                  |                             | V                     | 6,000 m <sup>3</sup>   | 1,500 m <sup>3</sup>   | 0 m <sup>3</sup>      | 26%                |                                                                                                                                                        |
|                  | 一時保管槽<br>(枝・葉)              | G                     | 29,700 m <sup>3</sup>  | 26,200 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>      | 88%                | 37,300 / 41,600<br>90%                                                                                                                                 |
|                  |                             | T                     | 11,900 m <sup>3</sup>  | 11,100 m <sup>3</sup>  | 0 m <sup>3</sup>      | 94%                |                                                                                                                                                        |
|                  | 合計                          |                       | 175,600 m <sup>3</sup> | 70,200 m <sup>3</sup>  | 微減                    | 40%                |                                                                                                                                                        |
| 使用済保護衣等※3        |                             | 屋外集積                  | 25,300 m <sup>3</sup>  | 10,600 m <sup>3</sup>  | -400 m <sup>3</sup>   | 42%                | ・主な増減理由<br>既設雑固体廃棄物焼却設備による焼却                                                                                                                           |
| 放射性固体廃棄物（焼却灰等）※4 |                             | 固体廃棄物貯蔵庫              | 63,700 m <sup>3</sup>  | 38,500 m <sup>3</sup>  | 微増                    | 60%                | ・主な増減理由<br>焼却灰、プラスト材                                                                                                                                   |

※1 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。また、50m<sup>3</sup>未満の保管量を微量、50m<sup>3</sup>未満の増減を微増・微減と示している。

※2 水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

※3 エリアAA、エリアk、エリアlは、使用済保護衣等の保管も行うが、主に瓦礫類を保管するため、使用済保護衣等の保管容量からは除いている。

エリアG、エリアH、エリアMは、瓦礫類及び使用済保護衣等の保管も行うが、主に伐採木を保管するため、瓦礫類の合計の保管容量と使用済保護衣等の保管容量からは除いている。

なお、上記エリアの合算した保管量が保管容量を超えていないことを確認している。

※4 ドラム缶1本を0.2m<sup>3</sup>、ボックスコンテナ1個を0.8m<sup>3</sup>として換算している。


# 水処理二次廃棄物の管理状況(2025.5.1時点)

東京電力ホールディングス株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2025/5/29


| 分類                                   | 保管場所           | 種類                       | 保管量                  | 前回集約からの増減 |                | 保管量 / 保管容量<br>割合      | トピックス                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水<br>処<br>理<br>二<br>次<br>廃<br>棄<br>物 | 使用済吸着塔<br>保管施設 | セシウム吸着装置使用済ベッセル          | 779 本                | 0         | 本              | 5,894 / 6,884<br>86%  |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                | 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル        | 265 本                | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                | 第三セシウム吸着装置使用済ベッセル        | 25 本                 | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                | 多核種除去設備等保管容器             | 4,476 基              | +9        | 基              |                       |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                | 高性能多核種除去設備使用済ベッセル        | 90 本                 | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                | 多核種除去設備処理カラム             | 17 塔                 | 0         | 塔              |                       |                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                | モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類 | 242 本                | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                                     |
|                                      | 廃スラッジ<br>貯蔵施設  | 廃スラッジ                    | 471 m <sup>3</sup>   | 0         | m <sup>3</sup> | 471 / 700<br>67%      |                                                                                                                                                                                     |
|                                      | 濃縮廃液タンク        | 濃縮廃液                     | 9,473 m <sup>3</sup> | +8        | m <sup>3</sup> | 9,473 / 10,300<br>92% | <ul style="list-style-type: none"> <li>・タンク水位の変動は、計器精度±1%の誤差範囲内(現場パトロール異常なし)</li> <li>・水位計0%以上の保管量： 9,373 m<sup>3</sup></li> <li>・タンク底部～水位計の保管量(DS)： 約 100 m<sup>3</sup></li> </ul> |

# 福島第一原子力発電所 固体廃棄物等保管エリアの構内配置図

東京電力ホールディングス株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2025/5/29

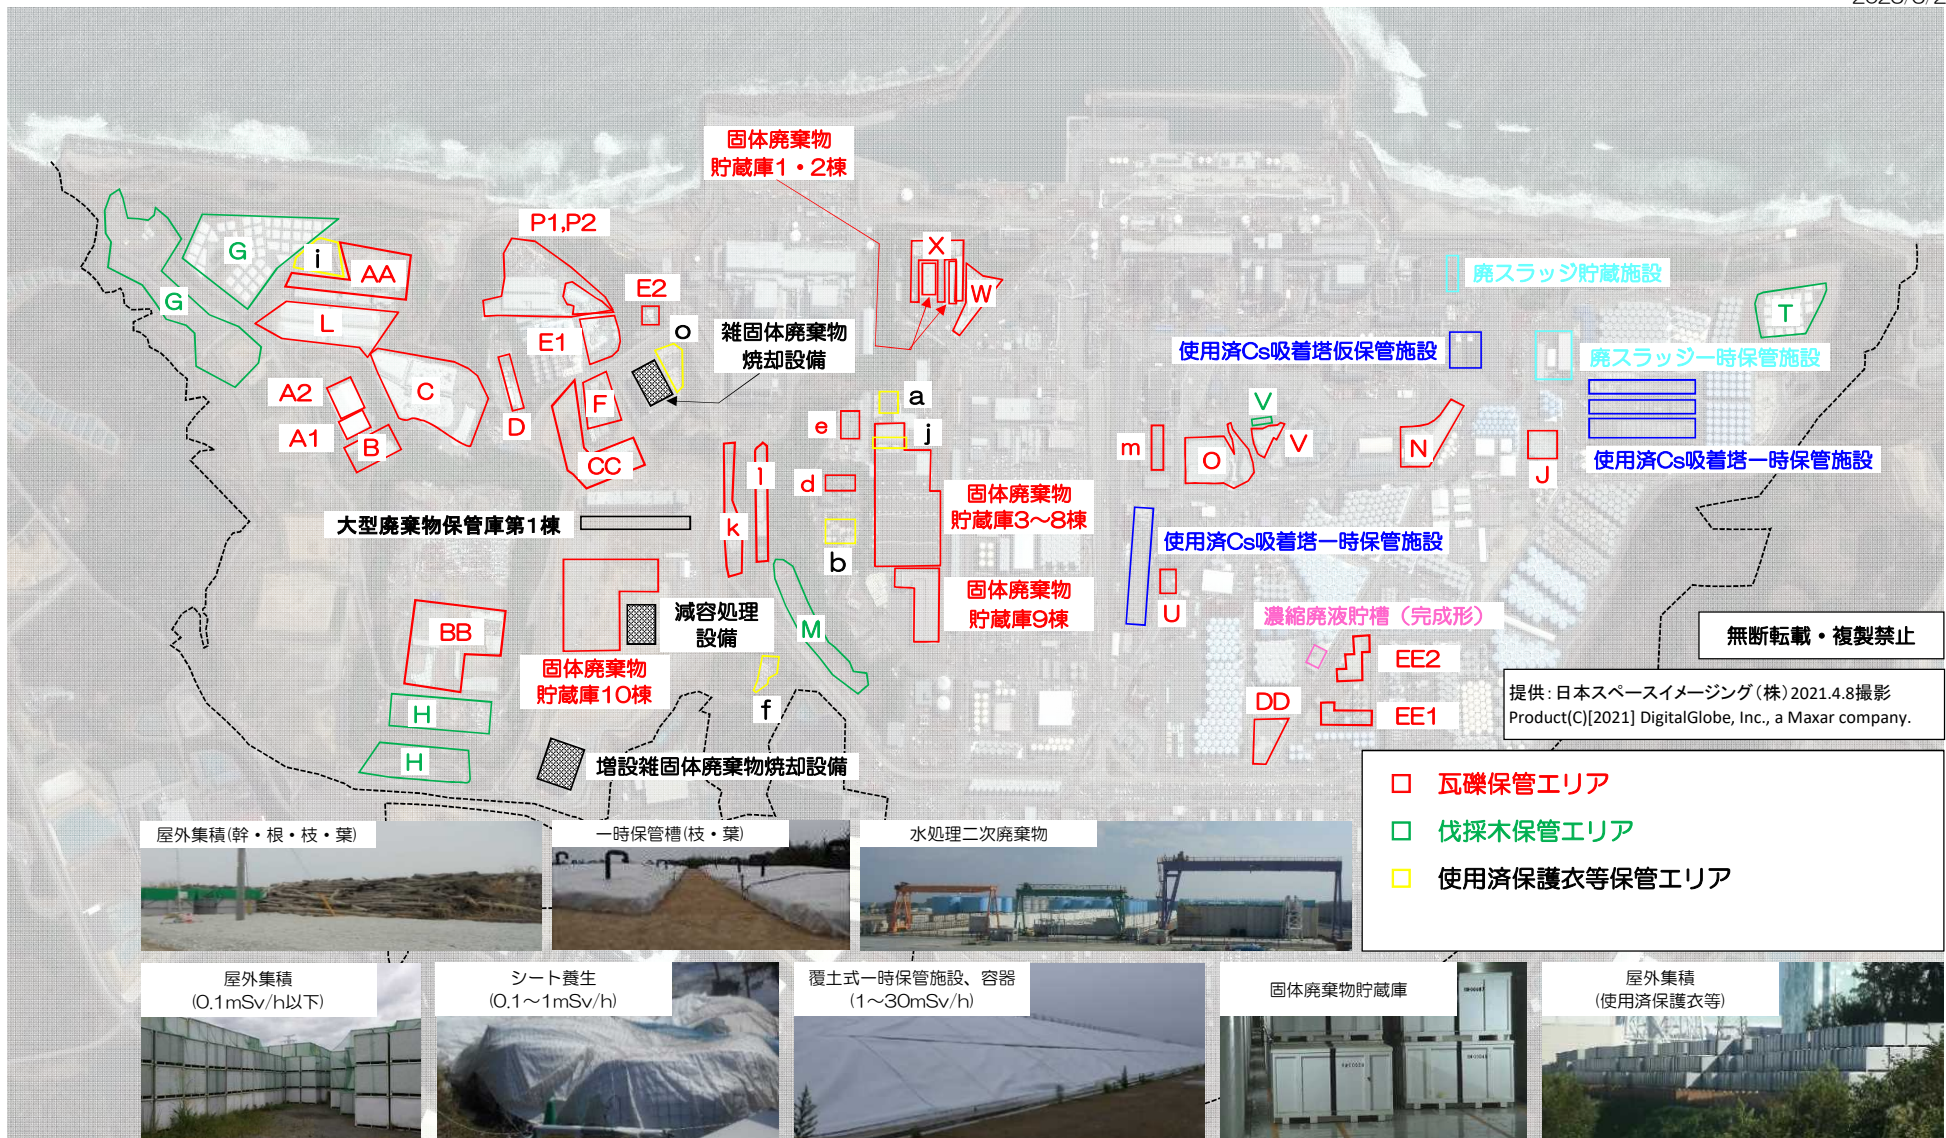

## 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2025.4.30時点)

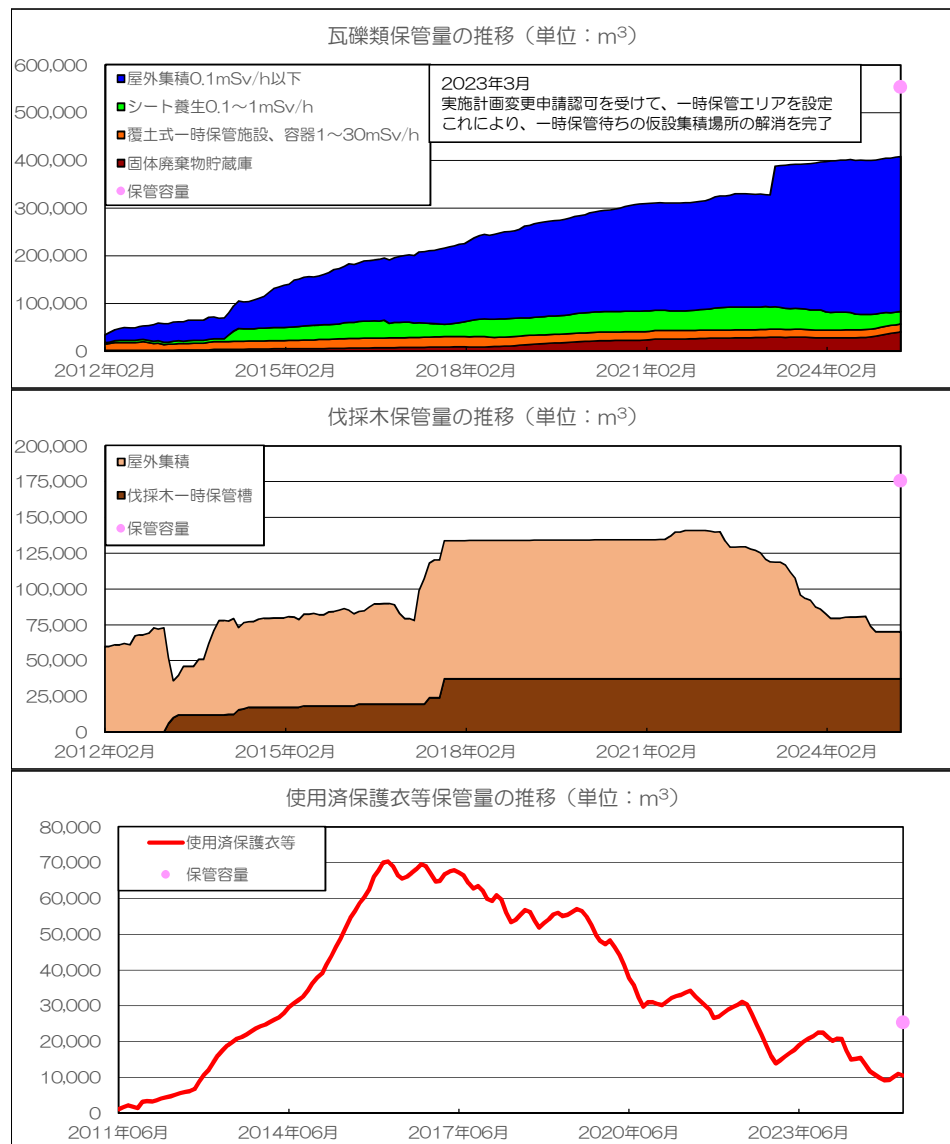

## 水処理二次廃棄物の管理状況(2025.5.1時点)

