

2025年5月29日

東京電力ホールディングス株式会社

## 1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2025年4月)

## 【評価の目的】


- 廃炉作業の進捗による周辺環境への影響を確認するとともに、1～4号機の安定冷却状況を確認するため、追加的放出量を毎月評価し、それを基に一般公衆への被ばく線量を評価すること。

## 【評価結果】

- 2025年4月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量を評価した結果、 $1.3 \times 10^4$  (ベクレル/時)未満であり、放出管理の目標値( $5.5 \times 10^6$ ベクレル/時)を下回っていることを確認した。
- 本評価値における敷地境界の空气中放射性物質濃度は Cs-134: $8.4 \times 10^{-12}$  (ベクレル/cm<sup>3</sup>)、Cs-137: $7.2 \times 10^{-12}$  (ベクレル/cm<sup>3</sup>) であり告示濃度<sup>※1</sup>を下回っていることを確認した。また、本評価値が1年間継続した場合、敷地境界における被ばく線量は、年間0.03マイクロシーベルト未満(0.00003ミリシーベルト未満)であり、年間8.8マイクロシーベルト(0.0088ミリシーベルト<sup>※2</sup>)と比較し十分に小さい値である。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(周辺監視区域外の空气中的濃度限度)はCs-134: $2 \times 10^{-5}$  (ベクレル/cm<sup>3</sup>)、Cs-137: $3 \times 10^{-5}$  (ベクレル/cm<sup>3</sup>) である。

※2 「特定原子力施設に係る実施計画」(以下、実施計画)において敷地境界における一般公衆の被ばく線量1ミリシーベルト/年を満たすための気体の放出による被ばく線量は、年間8.8マイクロシーベルト(0.0088ミリシーベルト)としている。また、その評価に用いた放出量( $5.5 \times 10^6$ ベクレル/時)を、放出管理の目標値として定めている。

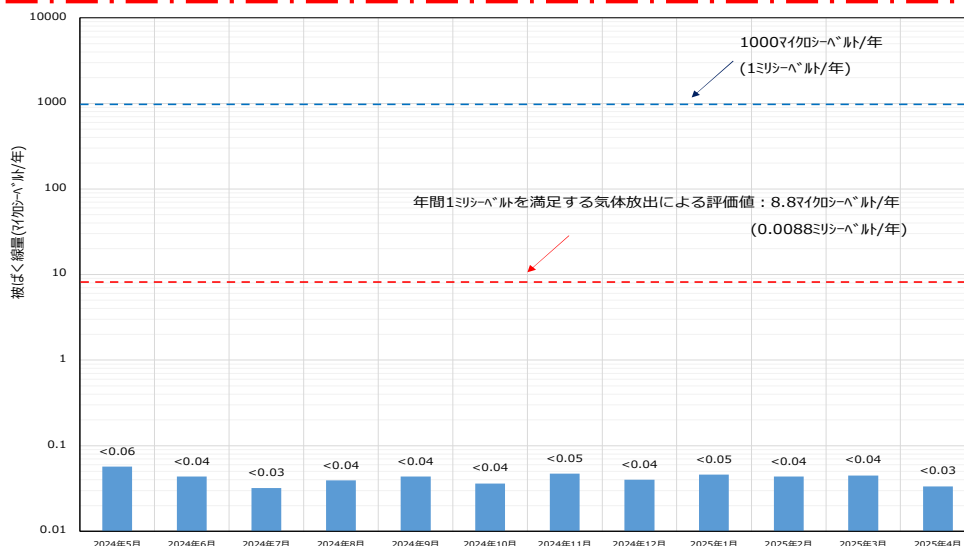

\*1 被ばく線量は1～4号機の放出量評価値と5, 6号機の測定実績に基づき算出。

(2019年10月公表分まで、5, 6号機の被ばく線量は、運転中の評価値0.17マイクロシーベルトを一律加算していた。見直し前後の被ばく線量は、2019年11月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合 第72回事務局会議資料に掲載。)

\*2 5, 6号機は当月の測定結果が検出限界値未満であったことから被ばく影響はないとした。

\*3 実施計画における標準気象等の変更(2024年7月8日施行)に伴い、2024年7月から線量評価を変更している(2024年6月までは、敷地境界1ミリシーベルト/年を満たすための気体の放出による被ばく線量は年間30マイクロシーベルト、放出管理の目標値は $1.0 \times 10^7$ ベクレル/時)。


## 【評価手法】

- 1～4号機原子炉建屋からの放出量(セシウム)は各号機の放出箇所ごとに放出量を計算して、その合計値としている。  
(計算に使用したデータについては別紙参照)
- 放出量は過小評価にならないように条件を設定※した以下の計算式より求めている。  
放出量(ベクレル/時) = ①空気中放射性物質濃度(ベクレル/cm<sup>3</sup>) × ②月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)  
①「空気中放射性物質濃度(ベクレル/cm<sup>3</sup>)」は連続ダストモニタデータを使って月間の変動を考慮した濃度を計算で求めている。(詳細は別紙の参考1参照)  
②「月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)」は放出箇所ごとに以下の評価手法で算出している。
  - ・原子炉上部の場合は評価時点の燃料の崩壊熱(MW)による蒸気発生量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・排気設備の出口の場合は排気設備の定格流量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・PCV ガス管理システムの場合は1ヶ月間の平均流量(cm<sup>3</sup>/時)。
  - ・建屋の開口部の場合は日々の外部風速、建屋内外圧、隙間面積から算出した月間漏洩率(cm<sup>3</sup>/時)。
 (詳細は別紙の参考2参照)
- 被ばく線量は年間の気象条件による大気拡散を考慮し、実施計画(Ⅲ章2.2)の評価方法と同様に計算している。
- 希ガスについては、格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが、放出されるガンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく、被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、これによる被ばく線量は、セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。


※設定した条件:①空気中放射性物質濃度の測定結果が検出限界値未満の場合、放出気体の空気中放射性物質濃度を検出限界値として放出量を算出している。

## 【モニタリングポスト及び敷地境界ダストモニタのトレンド】

- 空間放射線量  
低いレベルで安定。

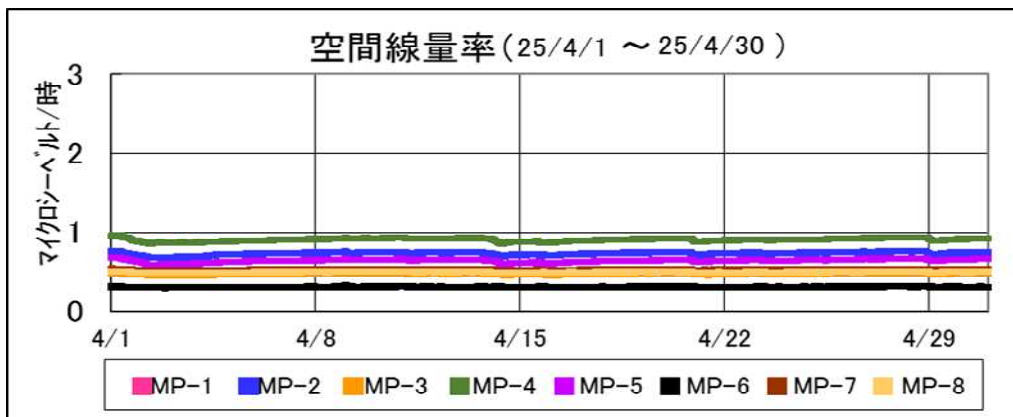


- 空気中の放射性物質  
大きな上昇はなく、低い濃度で安定。

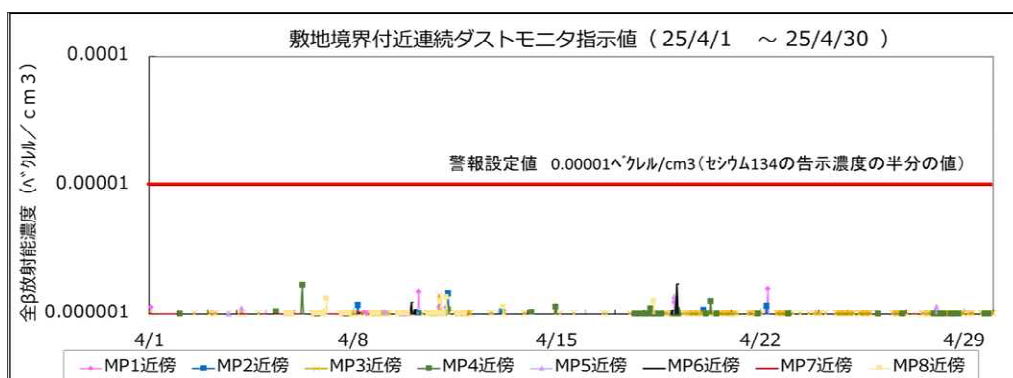


## 【各号機における放出量の推移】

1～4号機について、放出量に顕著な変動は見られていない。


1号機～4号機からの放出量推移

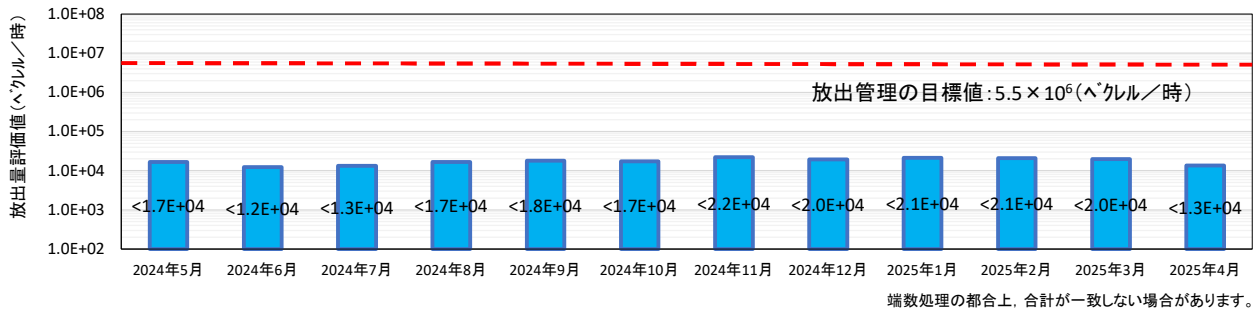


1号機 原子炉建屋、PCVガス管理システムからの放出量推移

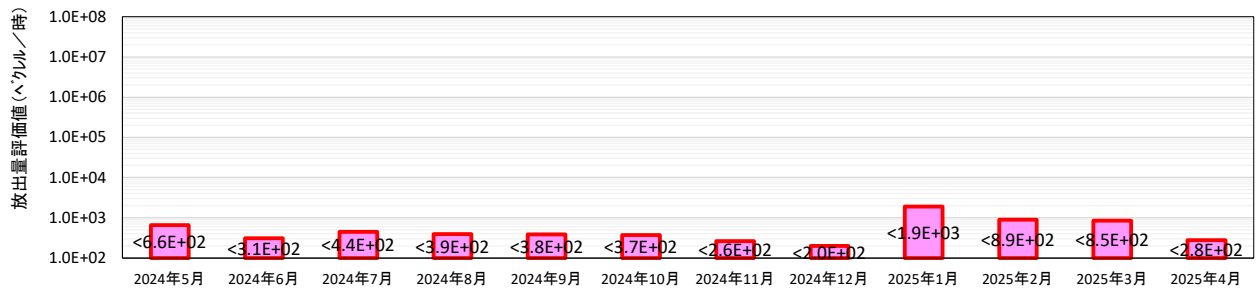


2号機 原子炉建屋、PCVガス管理システムからの放出量推移

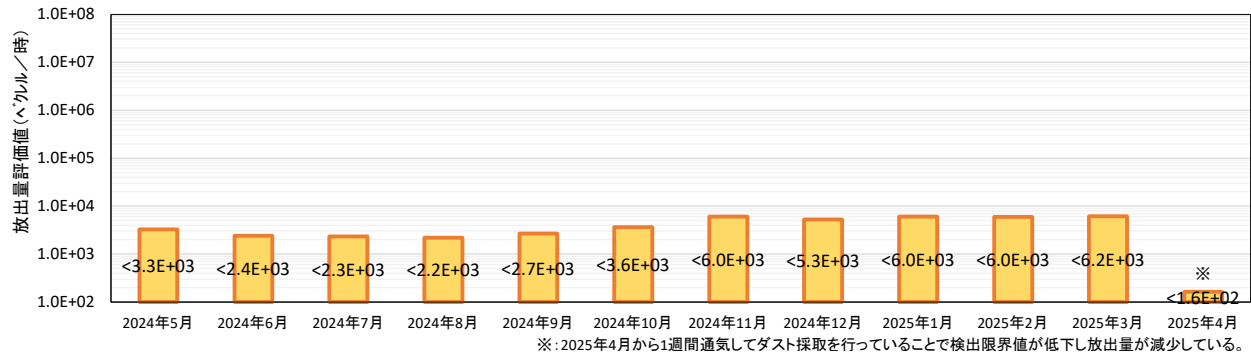

3号機 原子炉建屋、PCVガス管理システムからの放出量推移

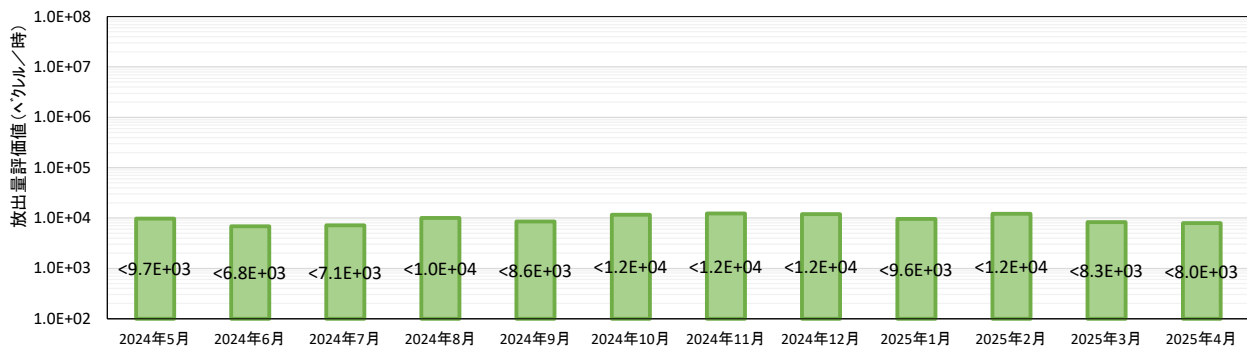

4号機 燃料取り出し用カバーからの放出量推移

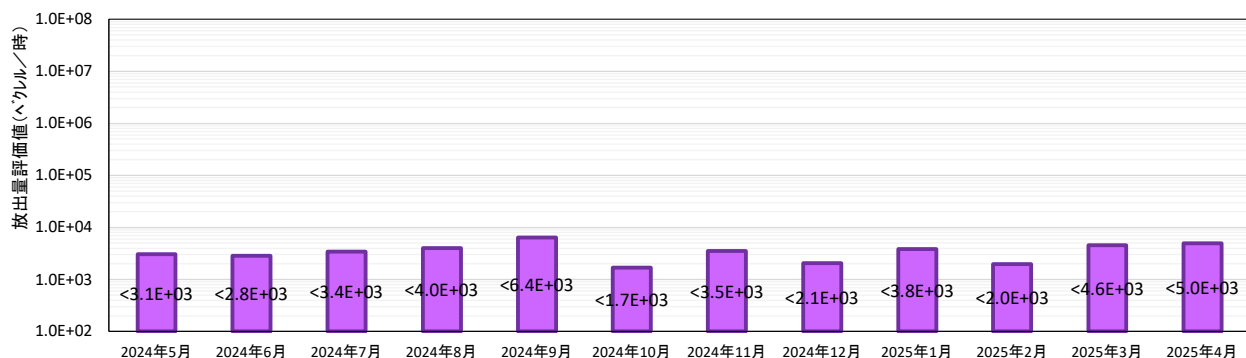

|                                                                               |                                                                                      | ダストモニタデータ<br>(図中の▲で採取)           |                               | ダスト測定データ<br>(図中の■で採取) |                      |                      | 相対比              |                  | 月間漏洩率評価            |                            | 放出量評価                                              |                   | 放出量評価の号機ごとの合計値                                     |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                               | 単位                                                                                   | μg/L/cm <sup>3</sup>             | μg/L/cm <sup>3</sup>          | 月/日                   | μg/L/cm <sup>3</sup> | μg/L/cm <sup>3</sup> | (-)              |                  | cm <sup>3</sup> /時 | 月間漏洩率<br>算出方法              | μg/L/時                                             | μg/L/時            | μg/L/時                                             | μg/L/時                 |                                                                                                                                                                                     |  |
| 1号機                                                                           | 1. 原子炉直上部<br>(ダストモニタ：原子炉建屋四隅の▲)<br>(ダスト測定箇所：ウェル上の■)                                  | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 2025年4月<br>現在の崩壊熱<br>量より評価 | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | Cs-134合計                                           | Cs-137合計               | <p>1. 原子炉直上部</p> <p>2. 機器ハッチ</p> <p>3.PCVガス管理システム</p> <p>原子炉建屋</p> <p>月間平均値が一番高い箇所の<br/>ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター<br/>ダストモニタの値を②に採用</p>                                                |  |
|                                                                               |                                                                                      | 3.0E-06                          | 2.5E-06                       | 4月17日                 | <1.2E-07             | <9.6E-08             | 4.0E-02          | 3.2E-02          | 1.3E+08            |                            | <1.3E+01                                           | <1.0E+01          | <1.5E+02                                           | <1.3E+02               |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 2. 機器ハッチ<br>(ダストモニタ：機器ハッチ近傍の▲)<br>(ダスト測定箇所：機器ハッチ近傍の■)                                | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 参考2参照                      | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | 1号機合計(Cs-134+Cs-137)                               |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 3.0E-06                          | 2.3E-06                       | 4月17日                 | <1.2E-07             | <9.8E-08             | 3.8E-02          | 3.2E-02          | 1.3E+09            |                            | <1.1E+02                                           | <9.5E+01          | <2.8E+02                                           |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 3. PCVガス管理システム<br>(ダストモニタ：PCVガス管理設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所：PCVガス管理設備フィルター出口の■)        | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)<br>(単位：cps) | ②ダストモニタ<br>(月間平均)<br>(単位：cps) | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 計測値の月間<br>平均値              | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 1.1E+01                          | 1.1E+01                       | 4月24日                 | <1.2E-06             | <1.0E-06             | 1.1E-07          | 9.1E-08          | 2.0E+07            |                            | <2.4E+01                                           | <2.1E+01          |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  | ⑦月間漏洩率             | 計測値の月間<br>平均値              | Kr-85<br>(②×⑦)                                     |                   | Kr被ばく線量<br>(Kr-85×24×365×2.5E-19×0.0022÷0.5×1E+03) |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  | 2.0E+07            |                            | 7.4E+06                                            |                   | 7.2E-08 (ミリヘクト/年)                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
| 2号機                                                                           | 1. 換気設備出口<br>(ダストモニタ：換気設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所：換気設備フィルター出口の■)                       | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取期間           | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 換気設備の定<br>格流量              | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | Cs-134合計                                           | Cs-137合計               | <p>ダスト採取ライン<br/>(2ヶ所)</p> <p>原子炉建屋</p> <p>燃料取り出し用構台</p> <p>3.PCVガス管理システム</p> <p>1.換気設備</p> <p>原子炉建屋</p> <p>ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター</p>                                               |  |
|                                                                               |                                                                                      | 1.1E-05                          | 1.1E-05                       | 4/16～4/23             | <2.8E-09             | <2.4E-09             | 2.5E-04          | 2.1E-04          | 3.0E+10            |                            | <8.3E+01                                           | <7.0E+01          | <8.9E+01                                           | <7.5E+01               |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 2. 開口の隙間及びBOP隙間<br>(ダストモニタ：換気設備フィルター入口の▲)<br>(ダスト測定箇所：換気設備フィルター入口の■)                 | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取期間           | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 参考2参照                      | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | 2号機合計(Cs-134+Cs-137)                               |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 3.5E-05                          | 4.0E-05                       | 4/2～4/9               | 6.1E-09              | 4.7E-07              | 1.7E-04          | 1.3E-02          | 0.0E+00            |                            | 0.0E+00                                            | 0.0E+00           | <1.6E+02                                           |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 3. PCVガス管理システム<br>(ダストモニタ：PCVガス管理設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所：PCVガス管理設備フィルター出口の■)        | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 計測値の月間<br>平均値              | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 8.9E-06                          | 2.5E-06                       | 4月14日                 | <1.1E-06             | <9.9E-07             | 1.2E-01          | 1.1E-01          | 1.7E+07            |                            | <5.2E+00                                           | <4.6E+00          |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  | ⑦月間漏洩率             | 計測値の月間<br>平均値              | Kr-85<br>(②×⑦)                                     |                   | Kr被ばく線量<br>(Kr-85×24×365×2.4E-19×0.0022÷0.5×1E+03) |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  | 1.7E+07            |                            | 4.3E+08                                            |                   | 4.0E-06 (ミリヘクト/年)                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
| 3号機                                                                           | 1. 原子炉直上部<br>(ダストモニタ：原子炉建屋四隅の▲)<br>(ダスト測定箇所：ウェル上の■)                                  | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 2025年4月<br>現在の崩壊熱<br>量より評価 | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | Cs-134合計                                           | Cs-137合計               | <p>1.原子炉直上部</p> <p>2.燃料取出し用カバー-隙間</p> <p>3.燃料取出し用カバー-排気設備</p> <p>4.機器ハッチ</p> <p>原子炉建屋</p> <p>5.PCVガス管理システム</p> <p>月間平均値が一番高い箇所の<br/>ダストモニタの値を②に採用</p> <p>ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター</p> |  |
|                                                                               |                                                                                      | 9.3E-06                          | 6.9E-06                       | 4月18日                 | <1.1E-07             | 1.3E-06              | 1.2E-02          | 1.4E-01          | 1.5E+08            |                            | <1.2E+01                                           | 1.4E+02           | <4.3E+03                                           | <3.6E+03               |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 2. 燃料取出し用カバー-隙間<br>(ダストモニタ：燃料取出し用カバー-フィルター入口の▲)<br>(ダスト測定箇所：燃料取出し用カバー-フィルター入口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 参考2参照                      | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | 3号機合計(Cs-134+Cs-137)                               |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 2.1E-05                          | 2.3E-05                       | 4月18日                 | <8.3E-08             | <7.9E-08             | 4.0E-03          | 3.8E-03          | 1.4E+10            |                            | <1.3E+03                                           | <1.3E+03          | <8.0E+03                                           |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 3. 燃料取出し用カバー-排気設備出口<br>(ダストモニタ：燃料取出し用カバー-フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所：燃料取出し用カバー-フィルター出口の■) | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 排気設備の定<br>格流量              | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 4.9E-06                          | 5.0E-06                       | 4月18日                 | <9.7E-08             | <7.2E-08             | 2.0E-02          | 1.5E-02          | 3.0E+10            |                            | <3.0E+03                                           | <2.2E+03          |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 4. 機器ハッチ<br>(ダストモニタ：機器ハッチ近傍の▲)<br>(ダスト測定箇所：機器ハッチ近傍の■)                                | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 参考2参照                      | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
| 6.6E-06                                                                       |                                                                                      | 9.0E-06                          | 4月18日                         | <9.3E-08              | <9.2E-08             | 1.4E-02              | 1.4E-02          | 3.0E+02          |                    | <3.8E-05                   | <3.8E-05                                           |                   |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
| 5. PCVガス管理システム<br>(ダストモニタ：PCVガス管理設備フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所：PCVガス管理設備フィルター出口の■) |                                                                                      | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 計測値の月間<br>平均値              | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 5.3E-05                          | 3.9E-05                       | 4月7日                  | <1.1E-06             | <7.8E-07             | 2.1E-02          | 1.5E-02          | 2.4E+07            |                            | <1.9E+01                                           | <1.4E+01          |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      | ⑦月間漏洩率           | 計測値の月間<br>平均値    | Kr-85<br>(②×⑦)     |                            | Kr被ばく線量<br>(Kr-85×24×365×3.0E-19×0.0022÷0.5×1E+03) |                   |                                                    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  | 2.4E+07            |                            | 9.5E+08                                            |                   | 1.1E-05 (ミリヘクト/年)                                  |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
| 4号機                                                                           | 1. 燃料取出し用カバー-隙間<br>(ダストモニタ：燃料取出し用カバー-フィルター入口の▲)<br>(ダスト測定箇所：燃料取出し用カバー-フィルター入口の■)     | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 参考2参照                      | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | Cs-134合計                                           | Cs-137合計               | <p>1.燃料取出し用<br/>カバー-隙間</p> <p>2.燃料取出し用カバー-排気設備</p> <p>原子炉建屋</p> <p>ダスト採取ライン<br/>(3ヶ所)</p> <p>ダスト測定箇所 ▲ダストモニタ ■フィルター</p>                                                             |  |
|                                                                               |                                                                                      | 1.0E-07                          | 2.8E-07                       | 4月25日                 | <1.1E-07             | <9.5E-08             | 1.0E+00          | 9.4E-01          | 6.2E+09            |                            | <1.8E+03                                           | <1.6E+03          | <2.7E+03                                           | <2.3E+03               |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               | 2. 燃料取出し用カバー-排気設備<br>(ダストモニタ：燃料取出し用カバー-フィルター出口の▲)<br>(ダスト測定箇所：燃料取出し用カバー-フィルター出口の■)   | ①ダストモニタ<br>(ダスト採取期間)             | ②ダストモニタ<br>(月間平均)             | ダスト<br>採取日            | ③ダスト測定結果<br>(Cs-134) | ④ダスト測定結果<br>(Cs-137) | ⑤Cs-134<br>(③÷①) | ⑥Cs-137<br>(④÷①) | ⑦月間漏洩率             | 排気設備の定<br>格流量              | Cs-134<br>(②×⑤×⑦)                                  | Cs-137<br>(②×⑥×⑦) | 4号機合計(Cs-134+Cs-137)                               |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      | 1.5E-07                          | 2.3E-07                       | 4月25日                 | <1.1E-08             | <9.8E-09             | 7.6E-02          | 6.5E-02          | 5.0E+10            |                            | <8.6E+02                                           | <7.3E+02          | <5.0E+03                                           |                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  |                    |                            |                                                    | 1～4号機<br>Cs-134合計 | 1～4号機<br>Cs-137合計                                  | 1～4号機合計(Cs-134+Cs-137) |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                               |                                                                                      |                                  |                               |                       |                      |                      |                  |                  |                    |                            |                                                    | <7.2E+03          | <6.2E+03                                           | <1.3E+04               |                                                                                                                                                                                     |  |

※ 〇.〇E-〇とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>であることを意味する。

※ <〇.〇E-〇とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>未満であることを意味する。

※ 2号機換気設備出口では、連続通気が可能な設備構造であり、かつ採取及び分析体制が整ったことから、2025年4月から毎週1週間通気してダスト採取を行い、

※ 〇.〇E-〇とは、〇.〇×1 0<sup>-〇</sup>であることを意味する。

※ <〇.〇E-〇とは、〇.〇×1 0<sup>-〇</sup>未満であることを意味する。

※ 2号機換気設備出口では、連続通気可能な設備構造であり、かつ採取及び分析体制が整ったことから、2025年4月から毎週1週間通気してダスト採取を行い、2025年4月は最大となる週のダスト測定結果を用いて追加的放出量を評価している。これに合わせて、同換気設備入口でも1週間通気してダスト採取を行っている。

「3.PCVガス管理システム」のCs-137の合計値を記載している。

1. 原子炉直上部

2. 機器ハッチ

原子炉建屋

3.PCVガス管理システム

フィルター出口

月間平均値が一番高い箇所の

■ ガス測定箇所 ▲ ガスモニタ ■ フィルタ

|                   |                   |                                 |              |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 4号機               | 1~4号機の合計値を記載している。 | 1~4号機のCs-134とCs-137の合計値を記載している。 | ガスモニタ ■フィルター |
| 1~4号機<br>Cs-134合計 | 1~4号機<br>Cs-137合計 | 1~4号機合計(Cs-134+Cs-137)          |              |
| <9.1E+03          | <3.4E+04          | <4.3E+04                        |              |


5

参考1 空気中放射性物質濃度の評価方法

月1回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタのデータから連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価する。

●STEP1


- 月間の連続ダストモニタのトレンドを確認する。  
※連続ダストモニタは、全βのため被ばく評価に使用できないため。

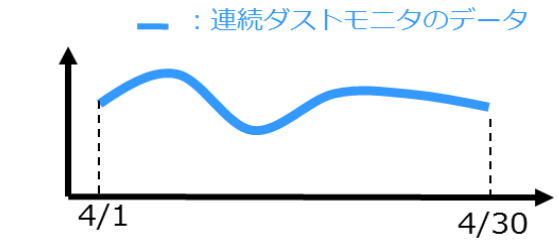

●STEP2

- 月1回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較する。
- ・4月8日に月1回の空気中放射性物質濃度を測定・・・①
- ⇒核種毎(Cs-134, Cs-137)にデータが得られる。
- ・同時刻の連続ダストモニタの値を確認する。・・・②
  - ・上記2つのデータの相対比を評価する。・・・③
- ③相対比 = ①空気中放射性物質濃度 ÷ ②ダストモニタの値


- : 空気中放射性物質濃度測定結果
- : 4月8日の連続ダストモニタデータ

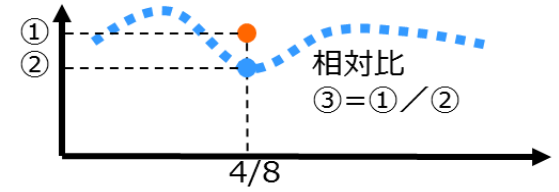

●STEP3

- 連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価する。
- ・連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価する。

- : 連続性を考慮した空気中放射性物質濃度
- : 連続ダストモニタデータ

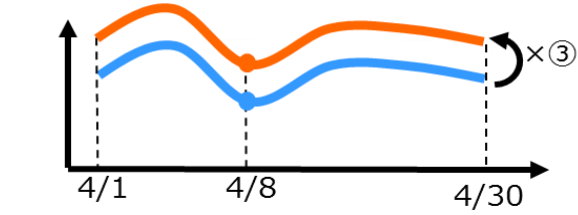

参考2 建屋の開口部の月間漏洩率の評価方法


●評価方法

月間漏洩率は日々の外部風速，建屋内外圧差，隙間面積などから計算で求める。

●計算条件

北北西 2.2m/s

1号機建屋の月間漏洩率の計算例

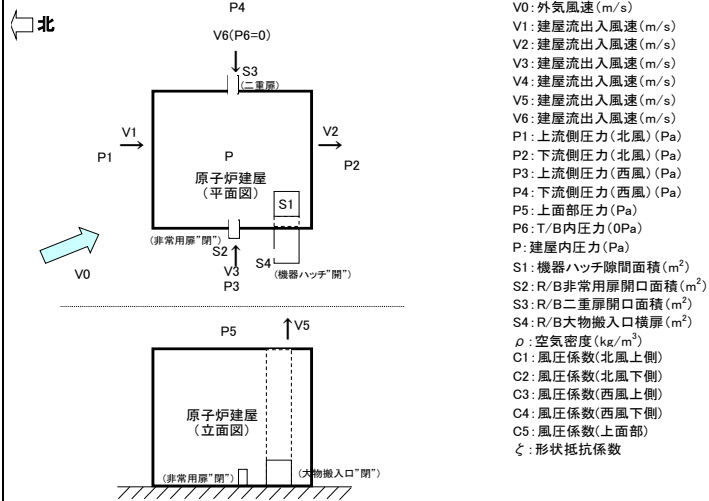

風速をVとすると，上流側，下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北風) :  $P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)
- 下流側(北風) :  $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)
- 上流側(西風) :  $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)
- 下流側(西風) :  $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)
- 上面部 :  $P5 = C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP，隙間部の抵抗係数をとすると

- $P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)
- $P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)
- $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)
- $P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)
- $P - P5 = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)
- $P6 - P = \zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$  ... (11)

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5, V6は(6), (7), (8), (9), (10), (11)式により，Pの関数なので，「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0<br>(m/s) | C1         | C2         | C3         | C4    | C5    | ζ    | ρ<br>(kg/m³) |
|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| 2.20        | 0.80       | -0.50      | 0.10       | -0.50 | -0.40 | 2.00 | 1.20         |
| S1<br>(m²)  | S2<br>(m²) | S3<br>(m²) | S4<br>(m²) |       |       |      |              |
| 0.73        | 0.00       | 0.29       | 0.10       |       |       |      |              |


| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | P6<br>(Pa) | P<br>(Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0.237061   | -0.14816   | 0.029633   | -0.14816   | -0.11853   | 0          | -0.08078  |

| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | V6<br>(m/s) | Y<br>(m³/h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.61        | 0.74        | 0.95        | 0.74        | 0.56        | 0.81        | 0.00        |
| IN          | OUT         | IN          | OUT         | OUT         | IN          | OK          |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩率 1.459 m³/h

2号機P0-アクトB 1 隙間の月間漏洩率の計算例

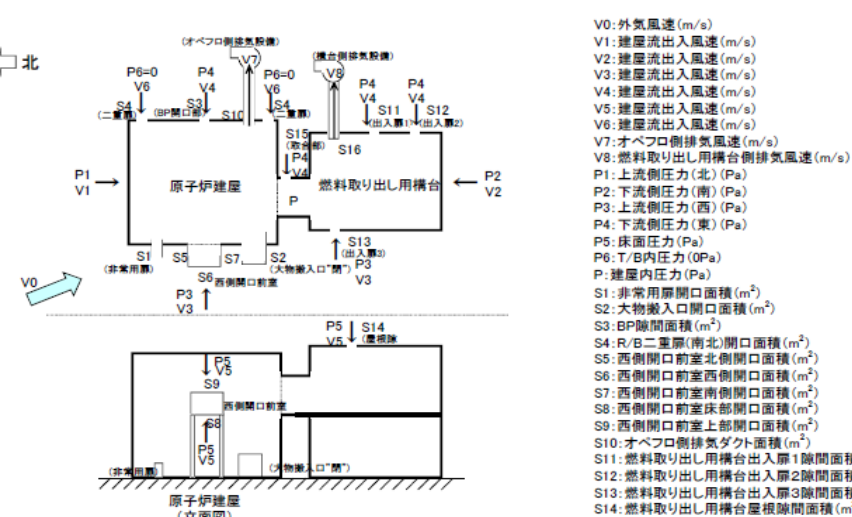

風速をVとすると，上流側，下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北) :  $P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)
- 下流側(南) :  $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)
- 上流側(西) :  $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)
- 下流側(東) :  $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)
- 床面 :  $P5 = C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP，隙間部の抵抗係数をとすると

- $P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)
- $P2 - P = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)
- $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)
- $P4 - P = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)
- $P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)
- $P6 - P = \zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$  ... (11)

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S5 + V2 \times S7 + V3 \times (S1 + S2 + S6 + S13) + V4 \times (S3 + S11 + S12 + S15) + V5 \times (S8 + S9 + S14) + V6 \times S4) \times 3600 = (V7 \times S10 + V8 \times S16) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S5 + V2 \times S7 + V3 \times (S1 + S2 + S6 + S13) + V4 \times (S3 + S11 + S12 + S15) + V5 \times (S8 + S9 + S14) + V6 \times S4) \times 3600 - (V7 \times S10 + V8 \times S16) \times 3600$$

V1～V6は(6)～(11)により，Pの関数なので，「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

| V0<br>(m/s) | C1         | C2         | C3         | C4         | C5         | ζ          | ρ<br>(kg/m³) |            |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.20        | 0.80       | -0.50      | 0.10       | -0.50      | -0.40      | 2.00       | 1.20         |            |             |             |             |             |             |             |             |
| S1<br>(m²)  | S2<br>(m²) | S3<br>(m²) | S4<br>(m²) | S5<br>(m²) | S6<br>(m²) | S7<br>(m²) | S8<br>(m²)   | S9<br>(m²) | S10<br>(m²) | S11<br>(m²) | S12<br>(m²) | S13<br>(m²) | S14<br>(m²) | S15<br>(m²) | S16<br>(m²) |
| 0.000       | 0.000      | 0.340      | 0.000      | 0.010      | 0.230      | 0.226      | 0.001        | 0.000      | 0.500       | 0.060       | 0.080       | 0.060       | 0.980       | 0.420       | 0.500       |


| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | P6<br>(Pa) | P<br>(Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0.237061   | -0.14816   | 0.029633   | -0.14816   | -0.11853   | 0          | -1.58196  |

| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | V6<br>(m/s) | V7<br>(m/s) | V8<br>(m/s) | Y<br>(m³/h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.85        | 3.42        | 3.63        | 3.42        | 3.46        | 3.59        | 11.11       | 5.56        | 0.00        |
| IN          | IN          | IN          | IN          | IN          | IN          | OUT(排気)     | OUT(排気)     | OK          |

※IN : 流入  
OUT: 流出

排気ファン風量 20,000 m³/h  
燃料取り出し用格納側排気ファン風量 10,000 m³/h  
漏洩率 0 m³/h  
格納側からの漏洩量 0 m³/h  
燃料取り出し用格納側からの漏洩 0 m³/h

3号機原子炉建屋機器ハッチの月間漏洩率の計算例

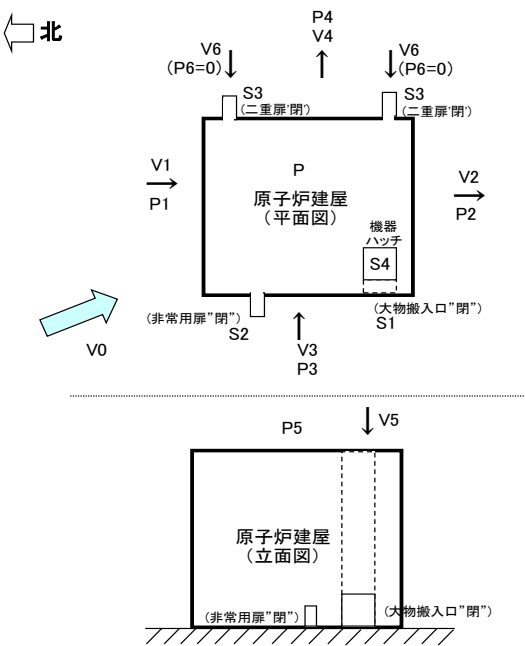

V0: 外気風速 (m/s)  
V1: 建屋流入風速 (m/s)  
V2: 建屋流出風速 (m/s)  
V3: 建屋流入風速 (m/s)  
V4: 建屋流出風速 (m/s)  
V5: 建屋流出風速 (m/s)  
V6: 建屋流出風速 (m/s)  
P1: 上流側圧力 (北) (Pa)  
P2: 下流側圧力 (南) (Pa)  
P3: 上流側圧力 (西) (Pa)  
P4: 下流側圧力 (東) (Pa)  
P5: 上面部圧力 (Pa)  
P6: T/B内圧力 (0Pa)  
P: 建屋内圧力 (Pa)  
S1: R/B大物搬入口面積 (m<sup>2</sup>)  
S2: R/B非常用扉開口面積 (m<sup>2</sup>)  
S3: R/B二重扉開口面積 (m<sup>2</sup>)  
S4: 機器ハッチ隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
 $\rho$ : 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)  
C1: 風圧係数 (北)  
C2: 風圧係数 (南)  
C3: 風圧係数 (西)  
C4: 風圧係数 (東)  
C5: 風圧係数 (上面部)  
 $\zeta$ : 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側 (北):  $P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)  
下流側 (南):  $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)  
上流側 (西):  $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)  
下流側 (東):  $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)  
上面部:  $P5 = C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数を $\zeta$ とすると

$P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)  
 $P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)  
 $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)  
 $P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)  
 $P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)  
 $P6 - P = \zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$  ... (11)

空気流入量のマスバランス式は

$(V1 \times 0 + V3 \times (S1 + S2) + V5 \times S4 + V6 \times S3) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times 0) \times 3600$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$Y = (V1 \times 0 + V3 \times (S1 + S2) + V5 \times S4 + V6 \times S3) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times 0) \times 3600$

V1～V6は(6)～(11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

**P**の値を調整する

| V0<br>(m/s)             | C1                      | C2                      | C3                      | C4    | C5    | $\zeta$ | $\rho$<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|
| 2.20                    | 0.80                    | -0.50                   | 0.10                    | -0.50 | -0.40 | 2.00    | 1.20                           |
| S1<br>(m <sup>2</sup> ) | S2<br>(m <sup>2</sup> ) | S3<br>(m <sup>2</sup> ) | S4<br>(m <sup>2</sup> ) |       |       |         |                                |
| 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1.01                    |       |       |         |                                |


| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | P6<br>(Pa) | <b>P</b><br>(Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0.237061   | -0.14816   | 0.029633   | -0.14816   | -0.11853   | 0          | -0.11853         |

| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | V6<br>(m/s) | <b>Y</b><br>(m <sup>3</sup> /h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1.70        | 0.49        | 1.10        | 0.49        | 0.00        | 0.98        | 0.00                            |
| IN          | OUT         | IN          | OUT         | IN          | IN          | OK                              |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩率 0 m<sup>3</sup>/h

3号機燃料取出し用カバーの月間漏洩率の計算例

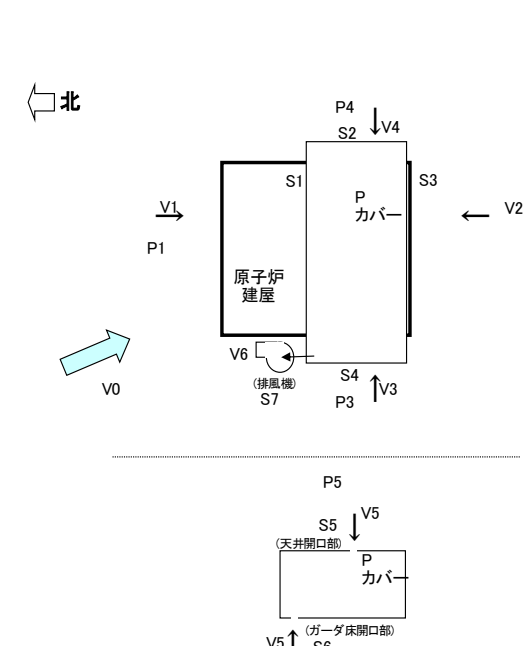

V0: 外気風速 (m/s)  
V1: カバー内流入風速 (m/s)  
V2: カバー内流出風速 (m/s)  
V3: カバー内流出風速 (m/s)  
V4: カバー内流出風速 (m/s)  
V5: カバー内流出風速 (m/s)  
V6: 排気風速 (m/s)  
P: カバー内圧力 (Pa)  
P1: 上流側圧力 (北) (Pa)  
P2: 下流側圧力 (南) (Pa)  
P3: 上流側圧力 (西) (Pa)  
P4: 下流側圧力 (東) (Pa)  
P5: 上下部圧力 (Pa)  
S1: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S2: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S3: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S4: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S5: カバー天井部隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S6: ガータ床隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S7: 排気ダクト吸込口面積 (m<sup>2</sup>)  
 $\rho$ : 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)  
C1: 風圧係数 (風上側 (北))  
C2: 風圧係数 (風下側 (南))  
C3: 風圧係数 (風上側 (西))  
C4: 風圧係数 (風下側 (東))  
C5: 風圧係数 (上下部)  
 $\zeta$ : 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側 (北):  $P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)  
下流側 (南):  $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)  
上流側 (西):  $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)  
下流側 (東):  $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)  
上面部:  $P5 = C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数を $\zeta$ とすると

$P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)  
 $P2 - P = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)  
 $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)  
 $P4 - P = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)  
 $P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)

空気流入量のマスバランス式は

$(V1 \times S1 + V2 \times S3 + V3 \times S4 + V4 \times S2 + V5 \times (S5 + S6)) \times 3600 = V6 \times S7 \times 3600$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$Y = (V1 \times S1 + V2 \times S3 + V3 \times S4 + V4 \times S2 + V5 \times (S5 + S6)) \times 3600 - V6 \times S7 \times 3600$

V1, V2, V3, V4, V5は(6), (7), (8), (9), (10)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

**P**の値を調整する

| V0<br>(m/s) | C1         | C2         | C3         | C4         | C5         | ζ          | ρ<br>(kg/m³) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2.20        | 0.80       | -0.50      | 0.10       | -0.50      | -0.40      | 2.00       | 1.20         |
| S1<br>(m²)  | S2<br>(m²) | S3<br>(m²) | S4<br>(m²) | S5<br>(m²) | S6<br>(m²) | S7<br>(m²) |              |
| 2.56        | 0.41       | 2.56       | 0.41       | 0.36       | 4.47       | 4.76       |              |


| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | <b>P</b><br>(Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0.237061   | -0.14816   | 0.029633   | -0.14816   | -0.11853   | -0.15398         |

| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | V6<br>(m/s) | <b>Y</b><br>(m <sup>3</sup> /h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1.79        | 0.22        | 1.22        | 0.22        | 0.54        | 1.75        | 0.00                            |
| IN          | IN          | IN          | IN          | IN          | OUT (排気)    | OK                              |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩量 0 m<sup>3</sup>/h

4号機燃料取出し用カバーの月間漏洩率の計算例

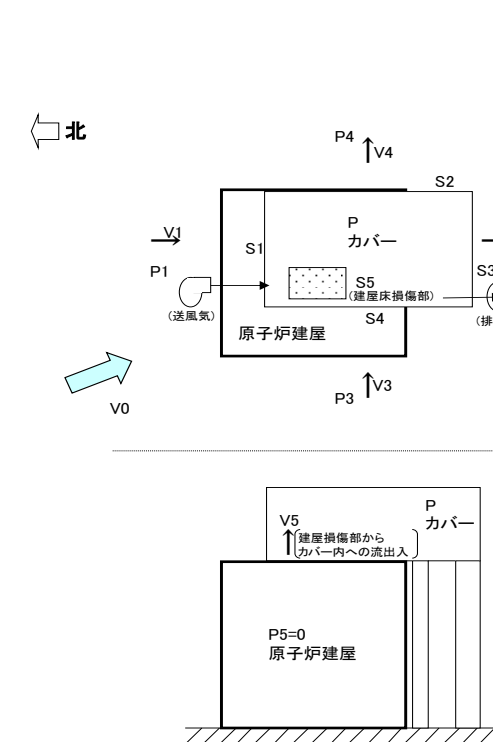

V0: 外気風速 (m/s)  
V1: カバー内流入風速 (m/s)  
V2: カバー内流出風速 (m/s)  
V3: カバー内流出風速 (m/s)  
V4: カバー内流出風速 (m/s)  
V5: カバー内流出風速 (m/s)  
P: カバー内圧力 (Pa)  
P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)  
P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)  
P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)  
P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)  
P5: R/B内圧力 (0Pa)  
S1: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S2: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S3: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S4: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
S5: 建屋床損傷部隙間面積 (m<sup>2</sup>)  
 $\rho$ : 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)  
C1: 風圧係数 (北風上側)  
C2: 風圧係数 (北風下側)  
C3: 風圧係数 (西風上側)  
C4: 風圧係数 (西風下側)  
 $\zeta$ : 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

上流側 (北風):  $P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)  
下流側 (北風):  $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)  
上流側 (西風):  $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)  
下流側 (西風):  $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)

内圧をP、隙間部の抵抗係数を $\zeta$ とすると

$P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (5)  
 $P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (6)  
 $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (7)  
 $P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (8)  
 $P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (9)

空気流入量のマスバランス式は

$(V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 = (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$Y = (V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 - (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$

V1, V2, V3, V4, V5は(5), (6), (7), (8), (9)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

**P**の値を調整する

| V0<br>(m/s)             | C1                      | C2                      | C3                      | C4                      | $\zeta$ | $\rho$<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| 3.43                    | 0.80                    | -0.50                   | 0.10                    | -0.50                   | 2.00    | 1.20                           |
| S1<br>(m <sup>2</sup> ) | S2<br>(m <sup>2</sup> ) | S3<br>(m <sup>2</sup> ) | S4<br>(m <sup>2</sup> ) | S5<br>(m <sup>2</sup> ) |         |                                |
| 0.53                    | 0.81                    | 0.46                    | 0.81                    | 4.00                    |         |                                |

| P1<br>(Pa) | P2<br>(Pa) | P3<br>(Pa) | P4<br>(Pa) | P5<br>(Pa) | <b>P</b><br>(Pa) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0.575307   | -0.35957   | 0.071913   | -0.35957   | 0          | -0.00112         |

| V1<br>(m/s) | V2<br>(m/s) | V3<br>(m/s) | V4<br>(m/s) | V5<br>(m/s) | <b>Y</b><br>(m <sup>3</sup> /h) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 2.17        | 1.71        | 0.77        | 1.71        | 0.10        | 0.00                            |
| IN          | OUT         | IN          | OUT         | IN          | OK                              |

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩率 7,773 m<sup>3</sup>/h