


福島第一原子力発電所2号機側主排気ダクト撤去作業について

- 1・2号機廃棄物処理建屋周辺では、ガレキ撤去作業の一環として遠隔操作可能な主排気ダクト用切断装置を用いて、主排気ダクトの撤去を進めています。
- 2022年8月30日から8月31日にかけて下記写真①部分、2022年10月3日から11月17日にかけて下記写真②部分の撤去が完了しています。
- 6月14日、2号機側SGTS配管や周辺ガレキの撤去作業が進捗したことから、2号機側主排気ダクトの撤去作業を実施し、今回撤去を予定していた範囲の作業が完了しました。
- なお、作業にあたっては、ダスト飛散抑制対策として主排気ダクト内外面にダスト飛散防止剤を散布しており、ダストモニタに有意な変動は確認されていません。



主排気ダクト切断装置

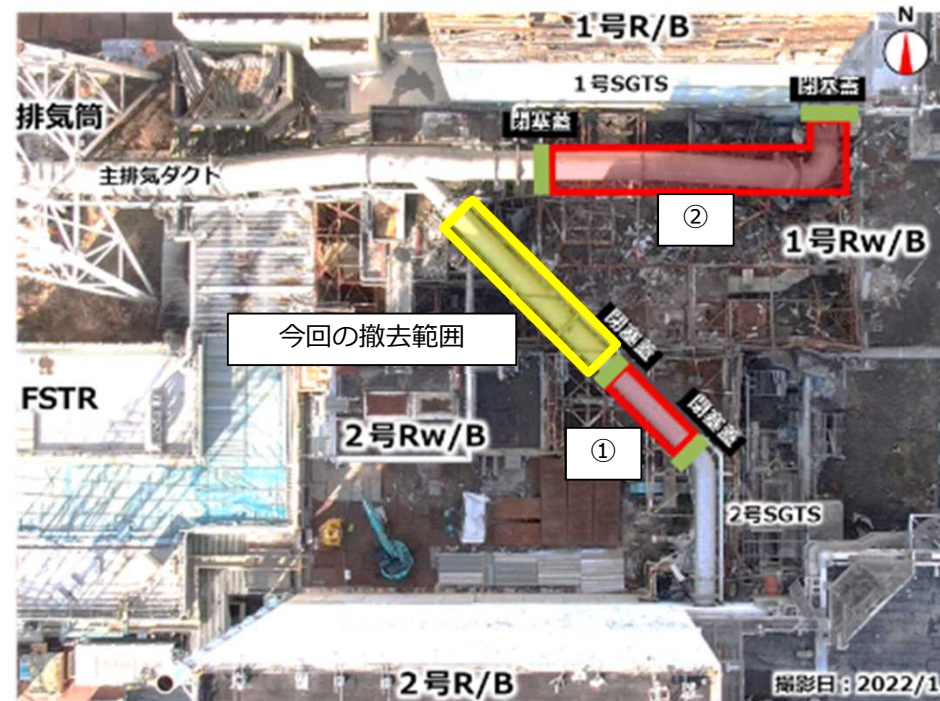

1・2号機廃棄物処理建屋主排気ダクト

主排気ダクト撤去作業進捗状況

主排気ダクト撤去開始前
(2022年1月撮影)



現在の状況
(2023年6月14日撮影)

