

原子力発電所の環境放射能測定結果

(令和元年度 第2四半期)

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

目 次

第1	測定結果の概要	1
第2	測定項目	11
第3	測定方法	15
第4	測定結果	19
1.	空間放射線	19
2.	環境試料	21
第5	原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表	24
	福島第一原子力発電所	
1.	空間放射線	24
2.	環境試料	26
	福島第二原子力発電所	
1.	空間放射線	29
2.	環境試料	31
	添付資料	
	原子炉運転状況、放射性廃棄物管理状況及び試料採取時の付帯データ	34
	福島第一原子力発電所	
	原子炉運転状況	35
	放射性廃棄物管理状況	36
	試料採取時の付帯データ	39
	福島第二原子力発電所	
	原子炉運転状況	42
	放射性廃棄物管理状況	43
	試料採取時の付帯データ	45
	空間線量率等の変動グラフ	48
	〈参考〉地下水バイパス及びサブドレン他浄化設備の処理済水の評価	71
	〈参考〉福島第一原子力発電所敷地境界近傍ダストモニタ指示値	76

この報告書は、令和元年12月5日に開催された「環境モニタリング評価部会」において、令和元年度第2四半期の測定結果について報告し、検討されたものを取りまとめたものです。

第1 測定結果の概要


東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所が、令和元年度第2四半期(7月～9月)に実施した原子力発電所周辺の環境放射能測定結果は以下に示すとおりであり、福島第一原子力発電所の事故による影響を受けた空間線量率や環境試料については、事故前の測定値の範囲を上回っておりますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

1 空間放射線

○空間線量率については、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所ともに、今期の測定値(月間平均値 $0.087\sim 1.328\ \mu\text{Gy/h}$)は、事故前の測定値の範囲(月間平均値 $0.031\sim 0.049\ \mu\text{Gy/h}$)を上回っていますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

○空間積算線量(90日換算値)については、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所ともに、今期の測定値($0.19\sim 8.67\text{mGy}$)は、事故前の測定値の範囲($0.10\sim 0.16\text{mGy}$)を上回っていますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

※今期の空間線量率及び空間積算線量の範囲

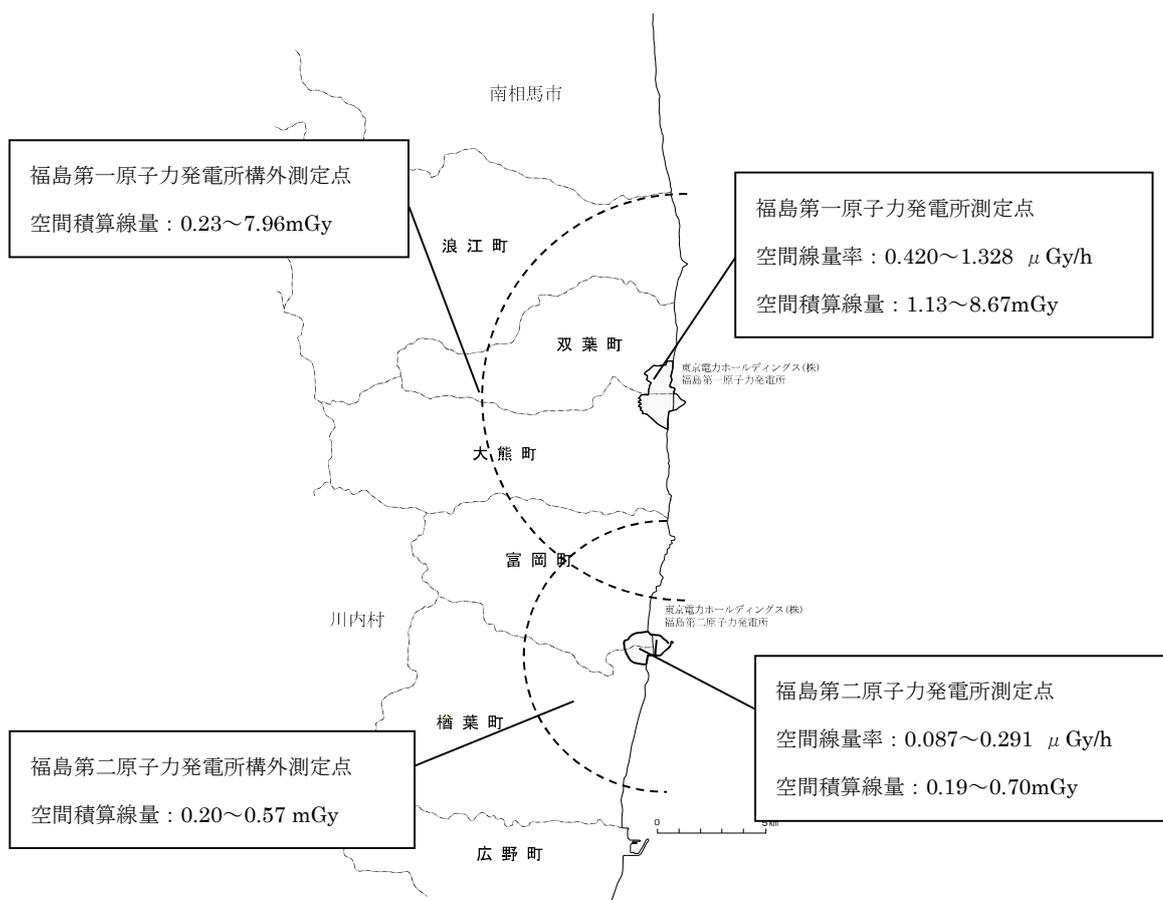

2 環境試料の核種濃度

- 大気浮遊じん、海水、海底土、松葉、について、福島第一原子力発電所で13試料、福島第二原子力発電所で14試料について、核種濃度の調査を実施しました。

福島第一原子力発電所については、すべての試料から、事故前の測定値を上回るセシウム-134, 137 が検出されましたが、事故直後と比較すると大幅に低下しており、前四半期と比較すると、大気浮遊じん、海水、海底土、松葉は、測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

福島第二原子力発電所については、すべての試料から、事故前の測定値を上回るセシウム-137 が検出され、海水の一部と海底土から、事故前の測定値を上回るセシウム-134 が検出されましたが、事故直後と比較すると大幅に低下しており、前四半期と比較すると、すべての試料で概ね横ばい傾向にあります。


また、ほんだわらについては、令和元年度より測定を再開し、事故前の測定値を上回るセシウム-137 が検出されましたが、事故直後（平成24年度測定）と比較すると大幅に低下しております。

- 海水について、福島第一原子力発電所の3試料及び福島第二原子力発電所の3試料でトリチウムの調査を実施しました。


福島第一原子力発電所の3試料のうち北放水口の1試料から検出されましたが、事故前の測定値と同程度の値でした。

なお、福島第二原子力発電所の全ての試料から、トリチウムは検出されませんでした。


※今期の大気浮遊じんのセシウム-137 の範囲

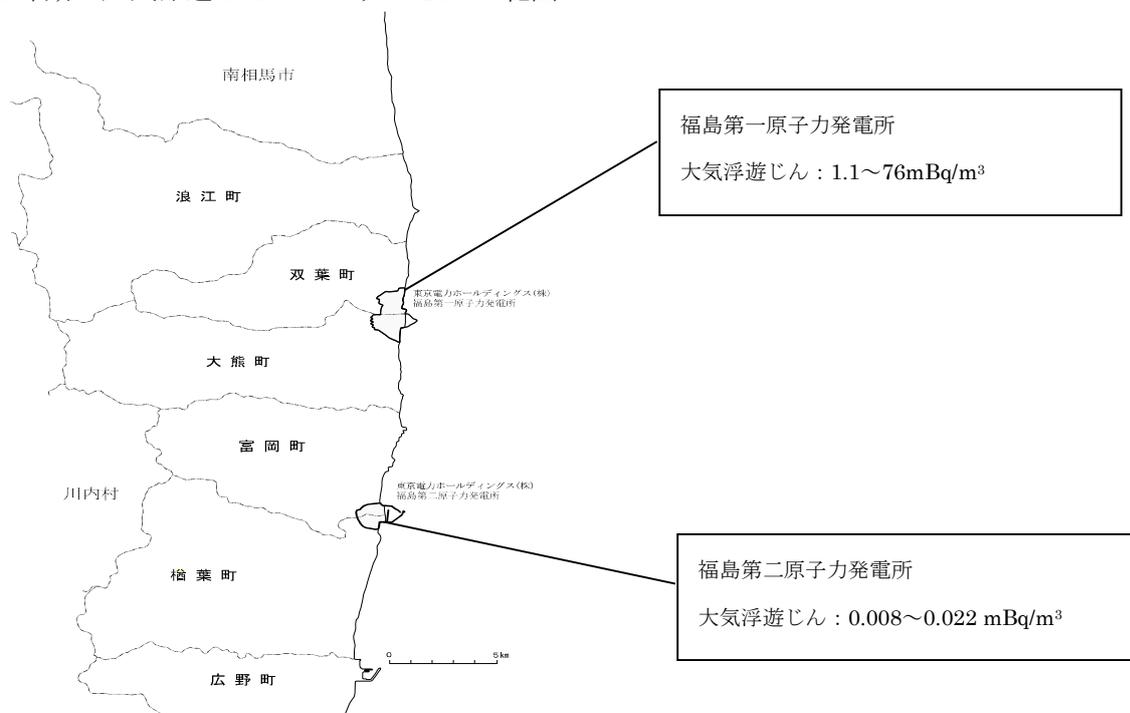


※ 今期の土壌のセシウム-137 の範囲

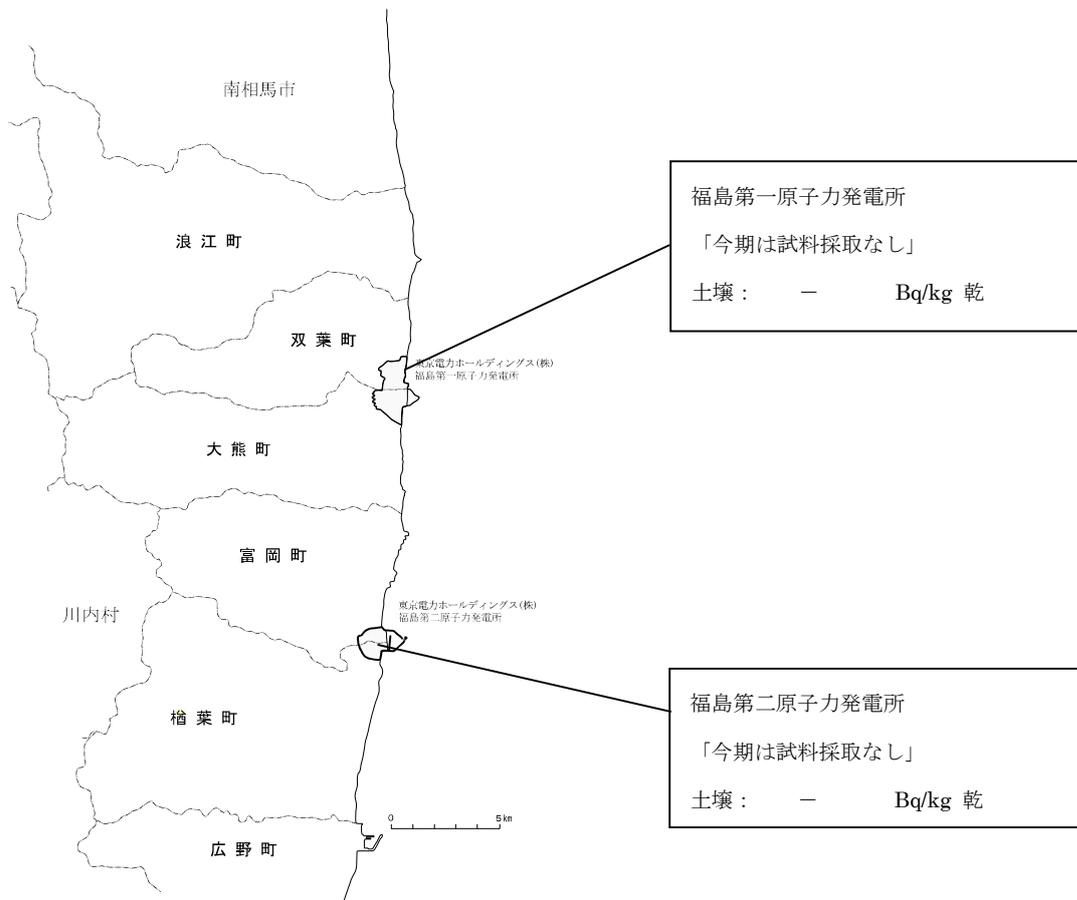


※今期の海水及び海底土のセシウム-137 の範囲

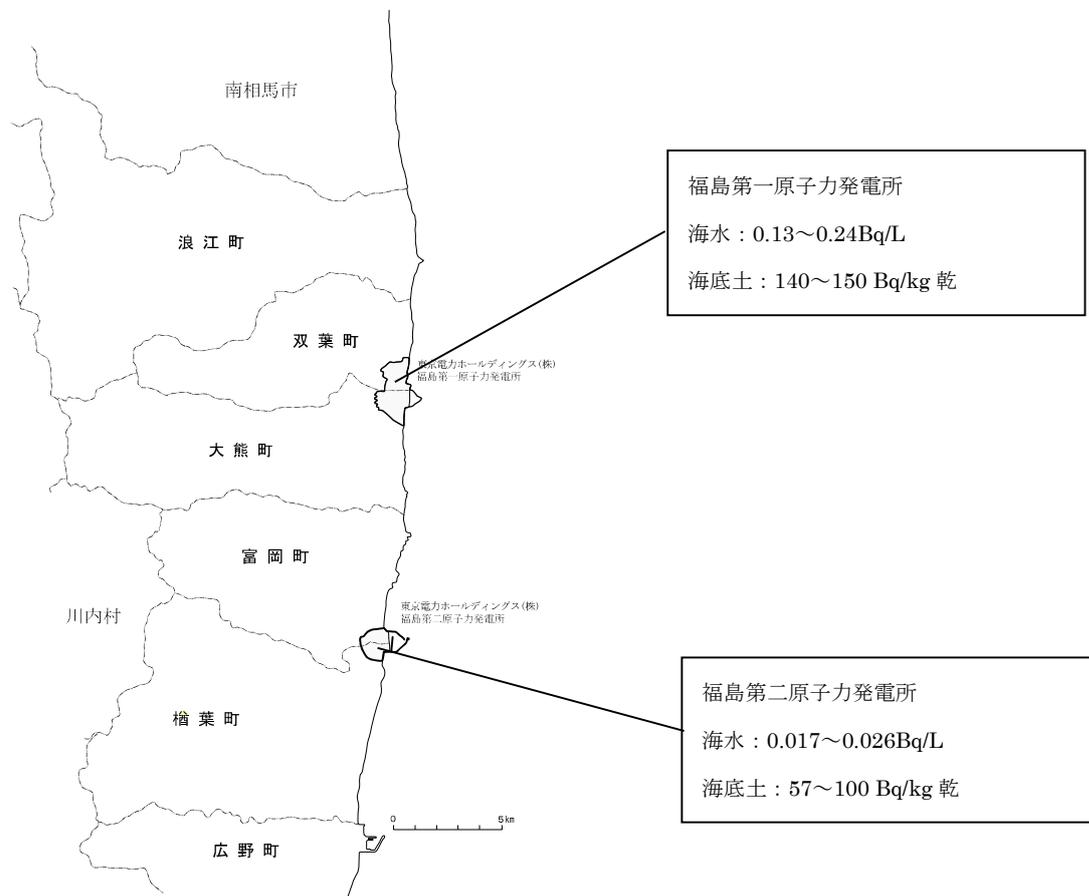





※今期の松葉のセシウム-137 の範囲

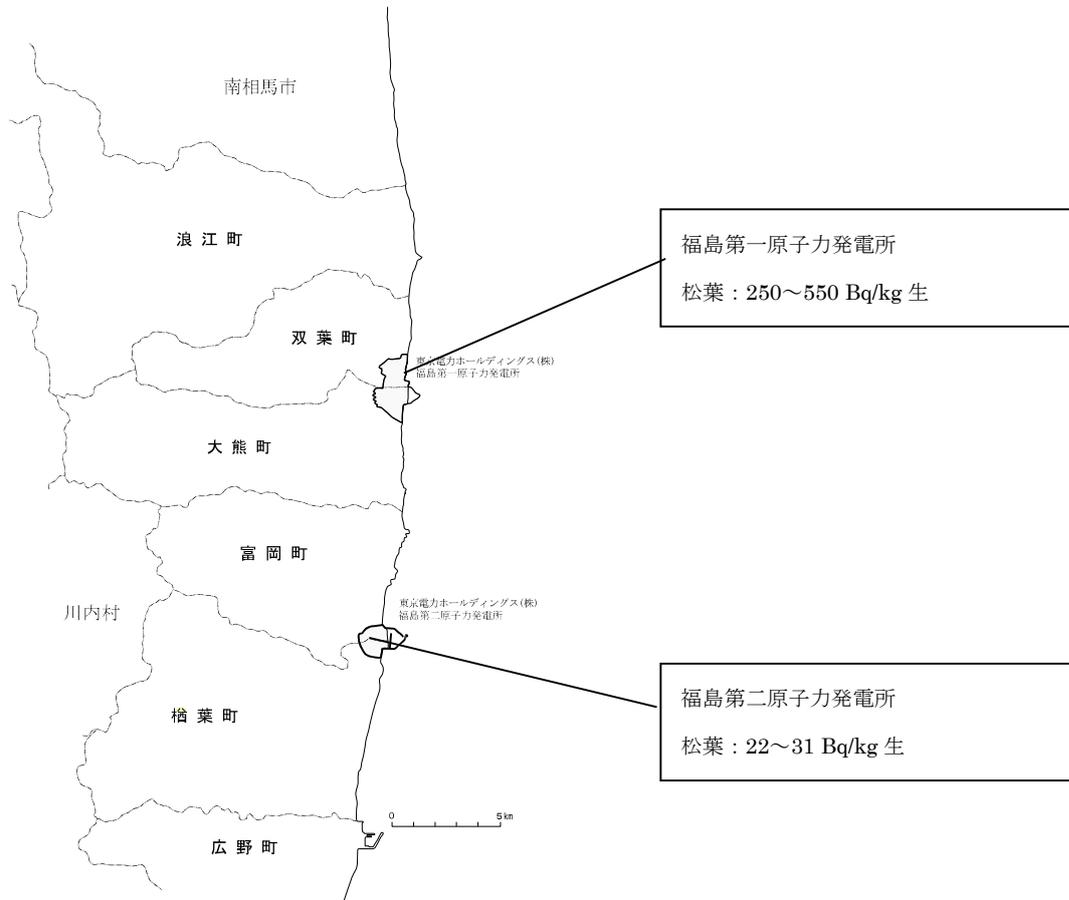

※今期のほんだわらのセシウム-137 の範囲

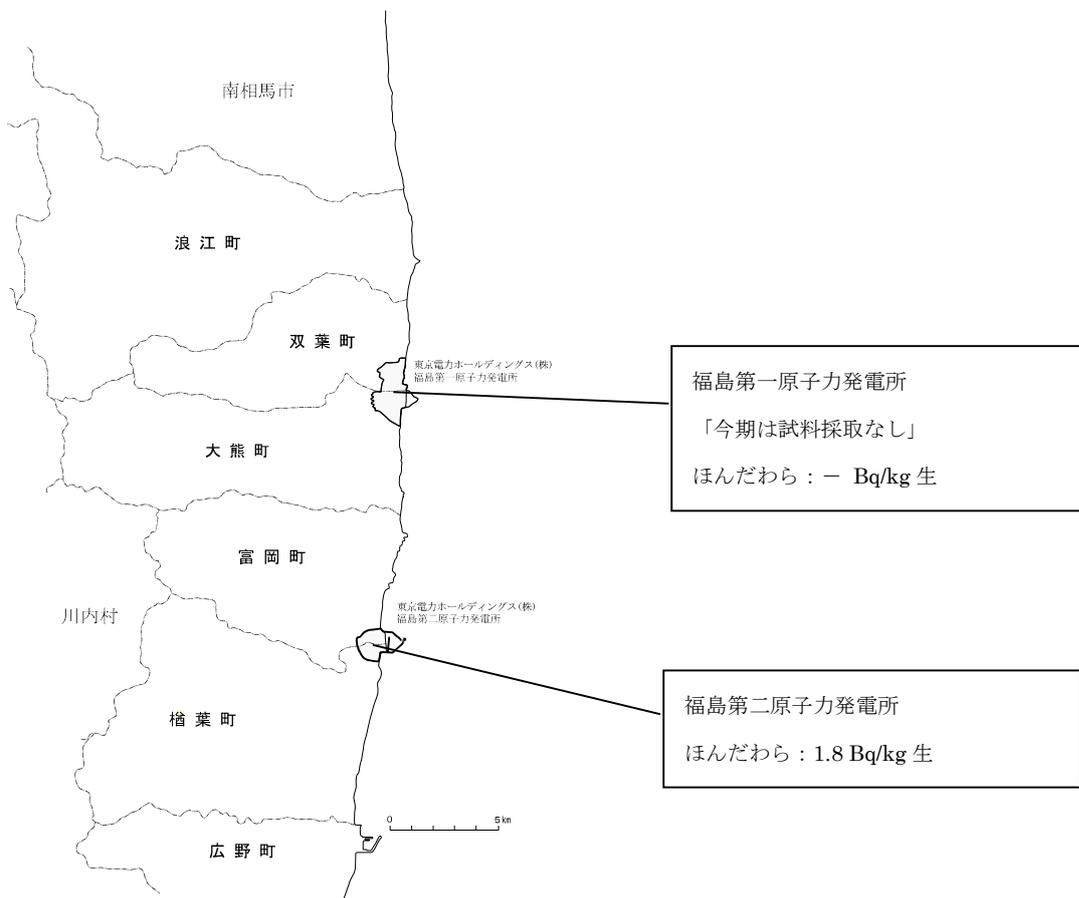





福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1/3)

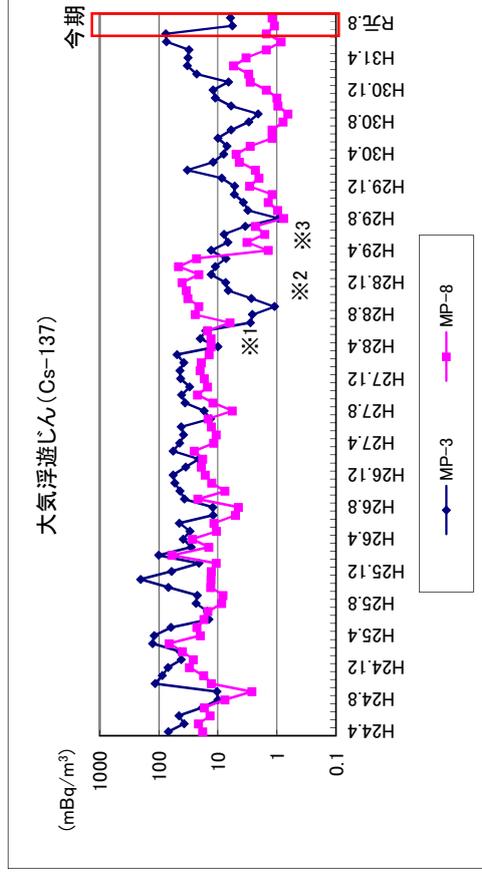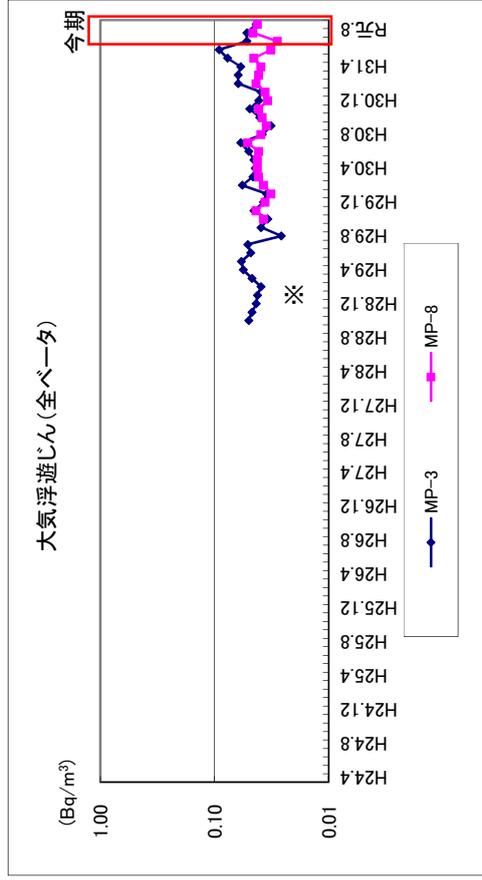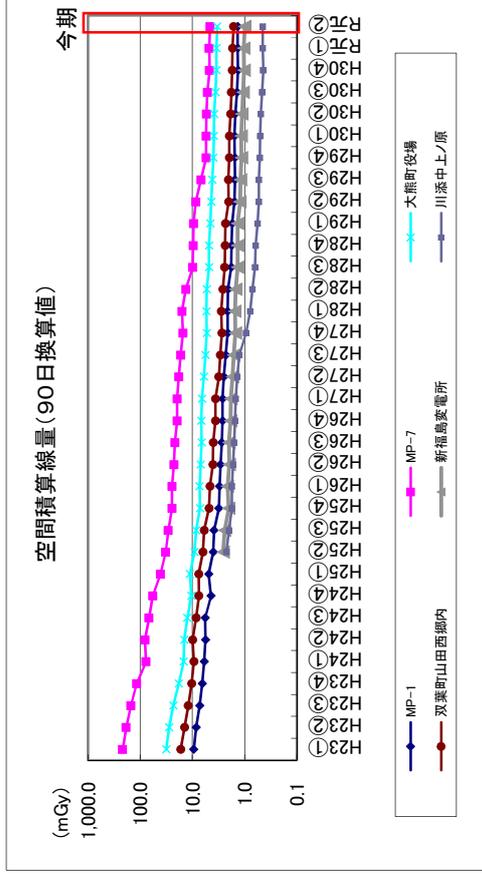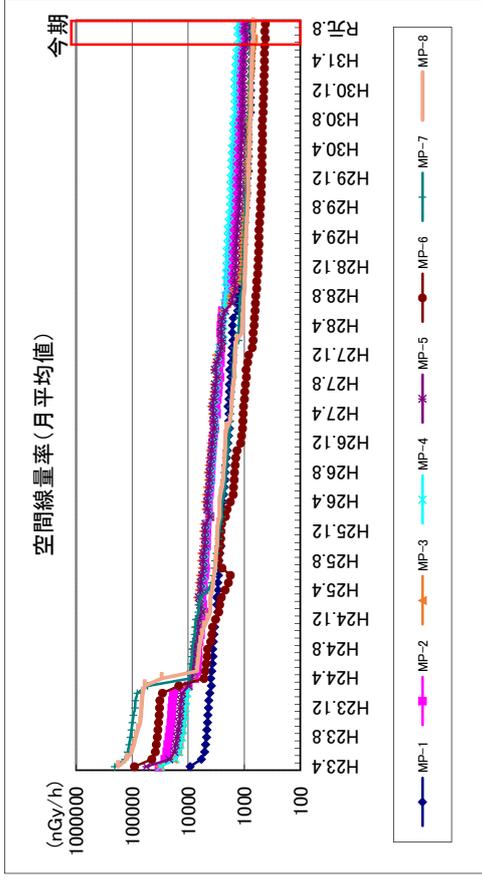

※MP-3は H28年10月より、MP-8はH29年10月より運用開始した。


※1: MP-3で機器本体の除染及び検出器並びに吸入配管等の取り替えによる低下(H28年3月完了)
 ※2: 降雨により地表面からの大気浮遊じんの拡散が抑制されたことによる低下
 ※3: MP-8で機器本体の除染及び検出器並びに吸入配管等の取り替えによる低下(H29年3月完了)
 注): 機器本体や配管の除染・取り替えまでの期間は、事故時に付着した放射性物質が徐々に剥離し、検出部で計数された影響で大気浮遊じん濃度が高く推移したものと推測した。

福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/3)

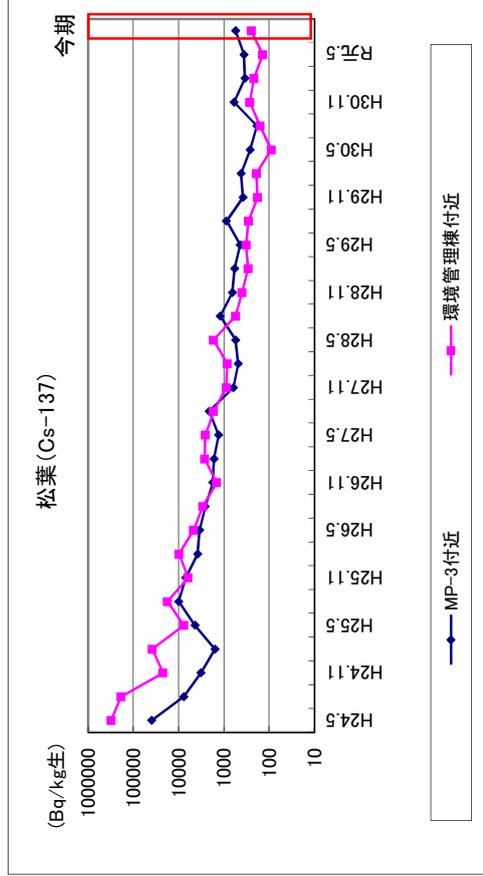
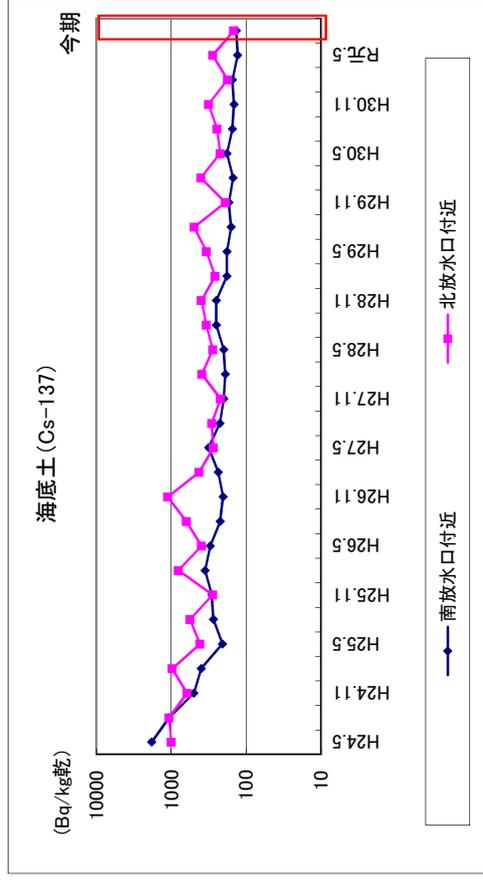
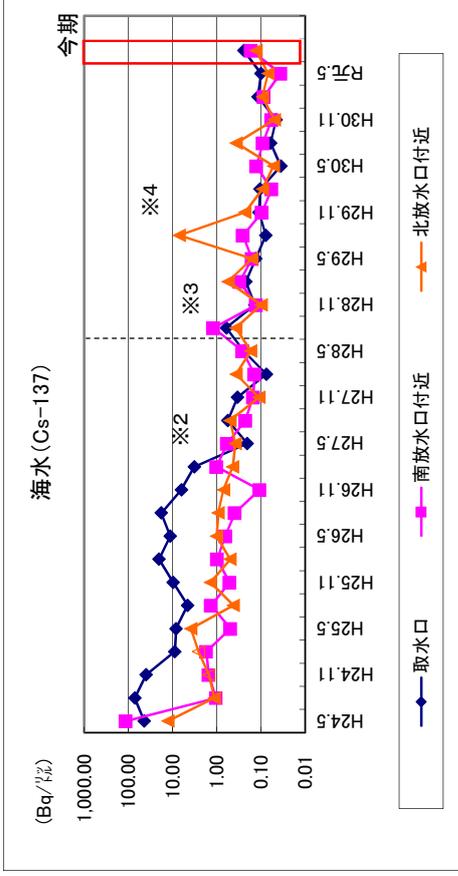
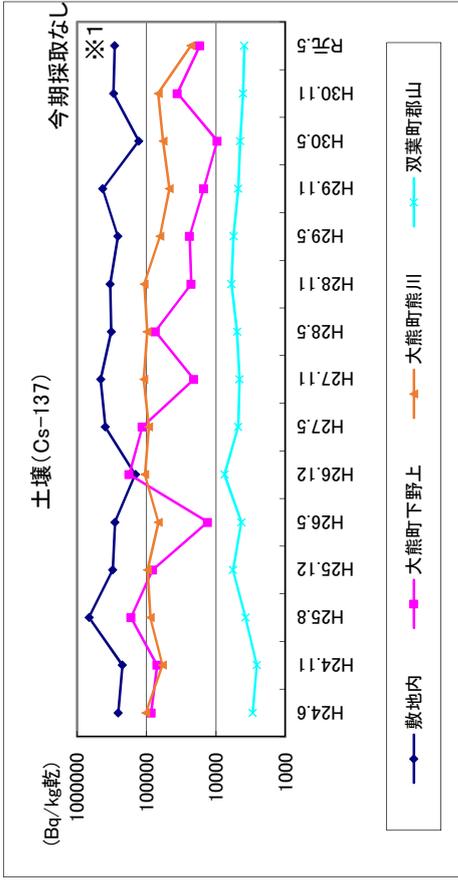


- ・白抜きのプロットは検出限界未満であるため、検出限界値をプロットしている。
- ・海水については、事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出限界値が高かったが、平成28年4月(点線)から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
- ※1:熊川、郡山地点は国の中間貯蔵施設対象区域となったことにより採取箇所変更(R元年第1四半期より)
- ※2:取水口・採取地点変更(港湾中央→港湾口: H27.5)
- ※3:海水については、前回値より上昇が見られますが、試料採取日の前日までの降雨に伴う影響と考えます。(H28.9)
- ※4:海水については、前回値より上昇が見られますが、試料採取日の当日の降雨に伴う影響と考えます。(H29.8)

福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(3/3)

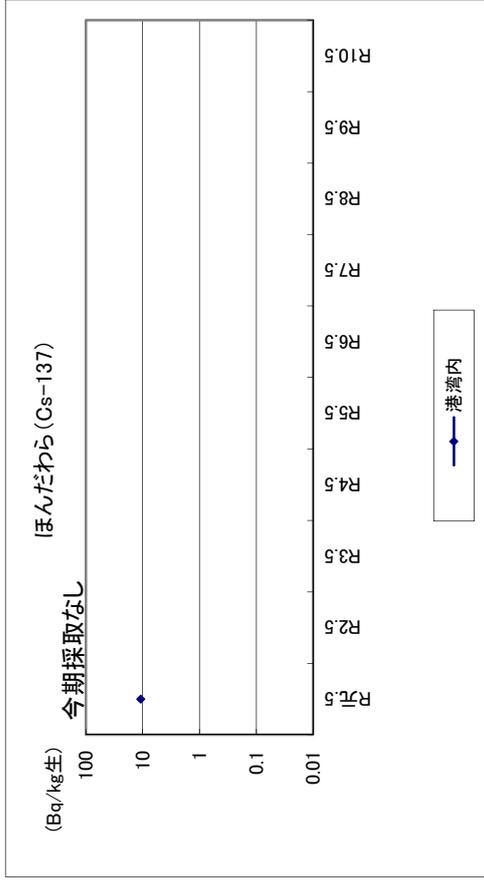

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1/3)

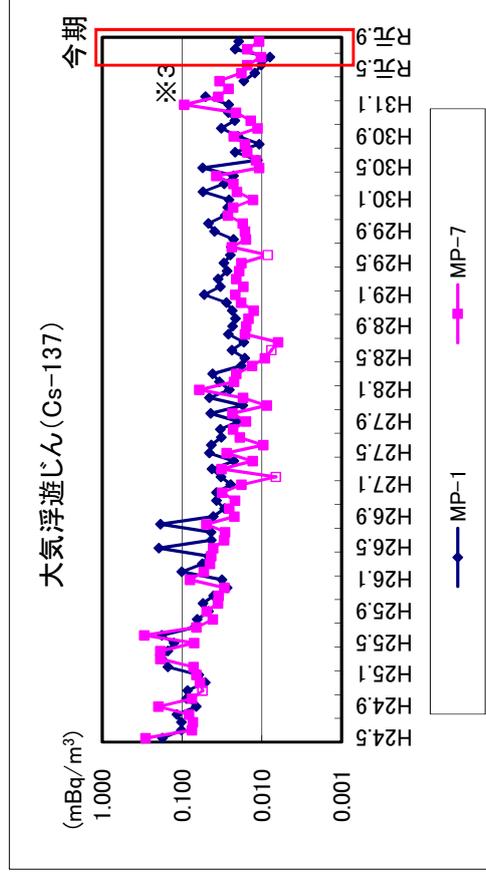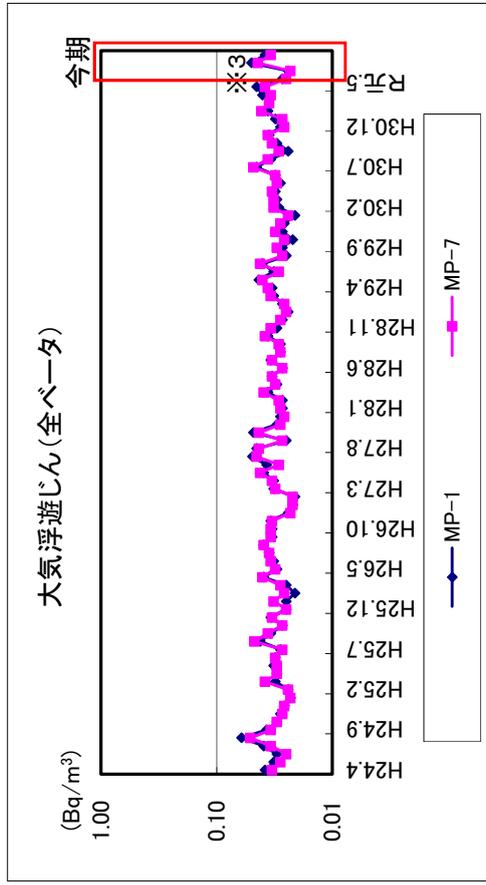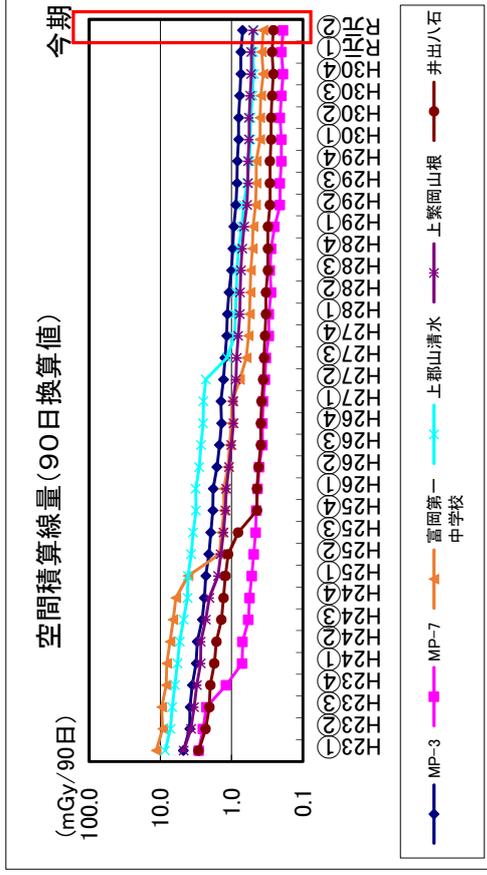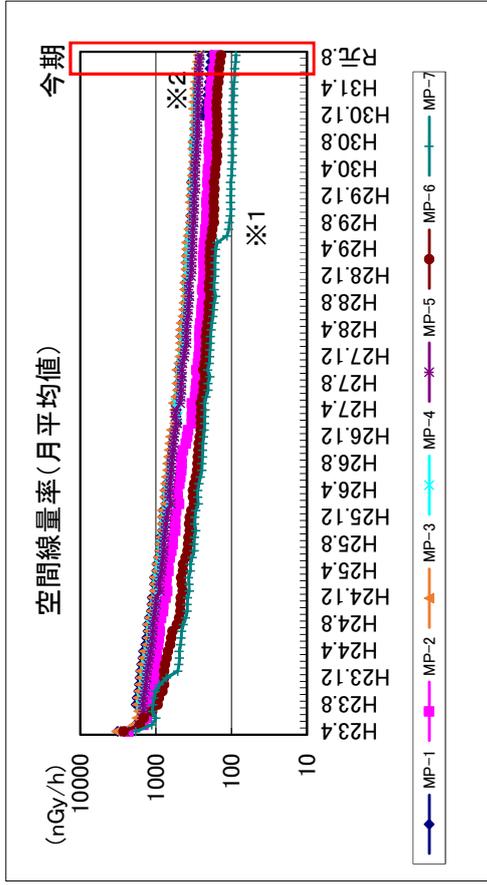





・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。

※1: MP-7へのアクセス道路及び法面の造成工事による減少。

※2: MP-1近傍への大気浮遊じん採取用の局舎設置工事に伴う、伐採・掘削等による減少。

※3: 局舎移設工事に伴う欠測。

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/3)

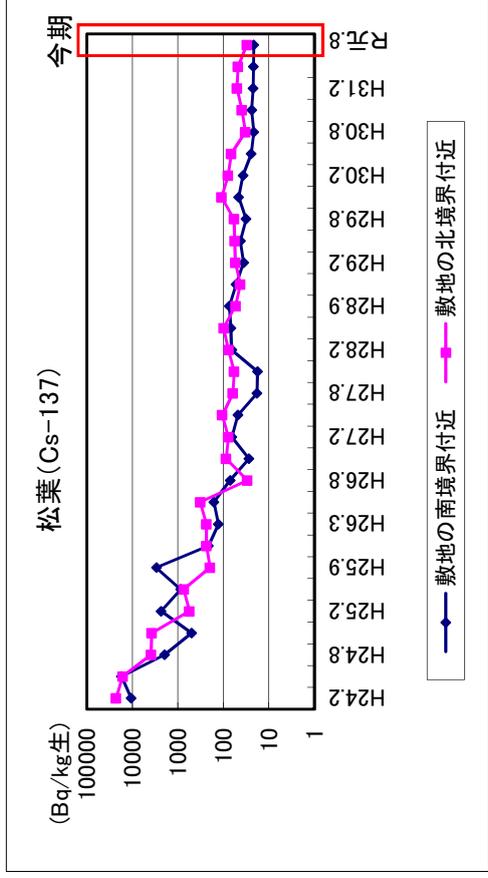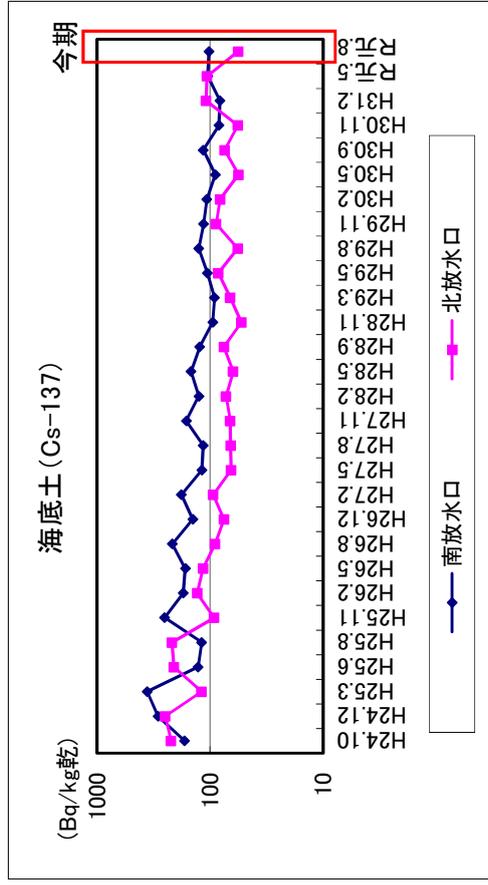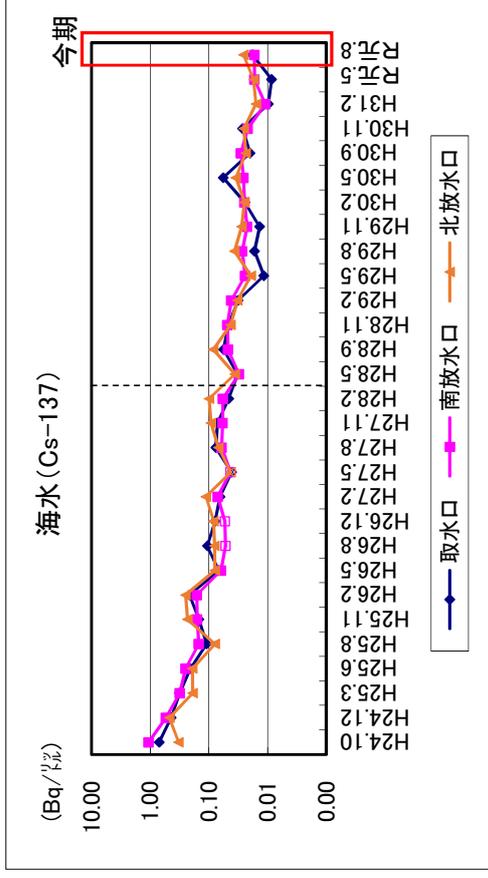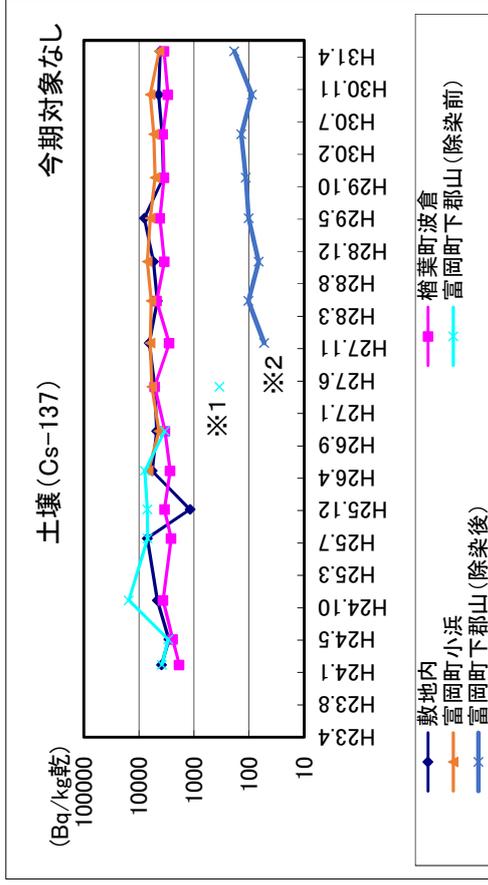


・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。

・海水については、事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出限界値が高かったが、平成28年4月(点線)から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。

※1: 富岡町下郡山地点の除染作業に伴う、表土剥ぎ取りによる減少。(参考値)

※2: 富岡町下郡山地点の表土剥ぎ取り後の盛土による減少。

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(3/3)

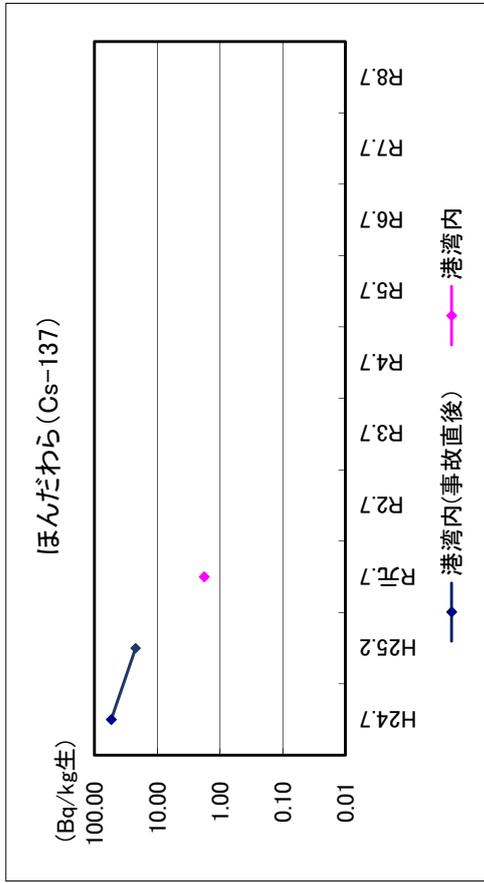

第 2 測 定 項 目

福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 測 定 分

(令和元年7月～令和元年9月)

1 測定項目


(1) 空間放射線

項 目	地点数	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率	8	連 続	東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
空 間 積 算 線 量	21	3カ月積算	

(2) 環境試料

区 分	試 料 名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測 定 試 料 数							実 施 機 関	
					γ	³ H	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm		
大 気 浮 遊 じ ん	大 気 浮 遊 じ ん	2	毎 月	3	6								東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
海 水	海 水	3	年 4 回	1	3	3							
海 底 土	海 底 土	2	年 4 回	1	2								
指 標 植 物	松 葉	2	年 4 回	1	2								

福島第一原子力発電所 環境モニタリング地点図

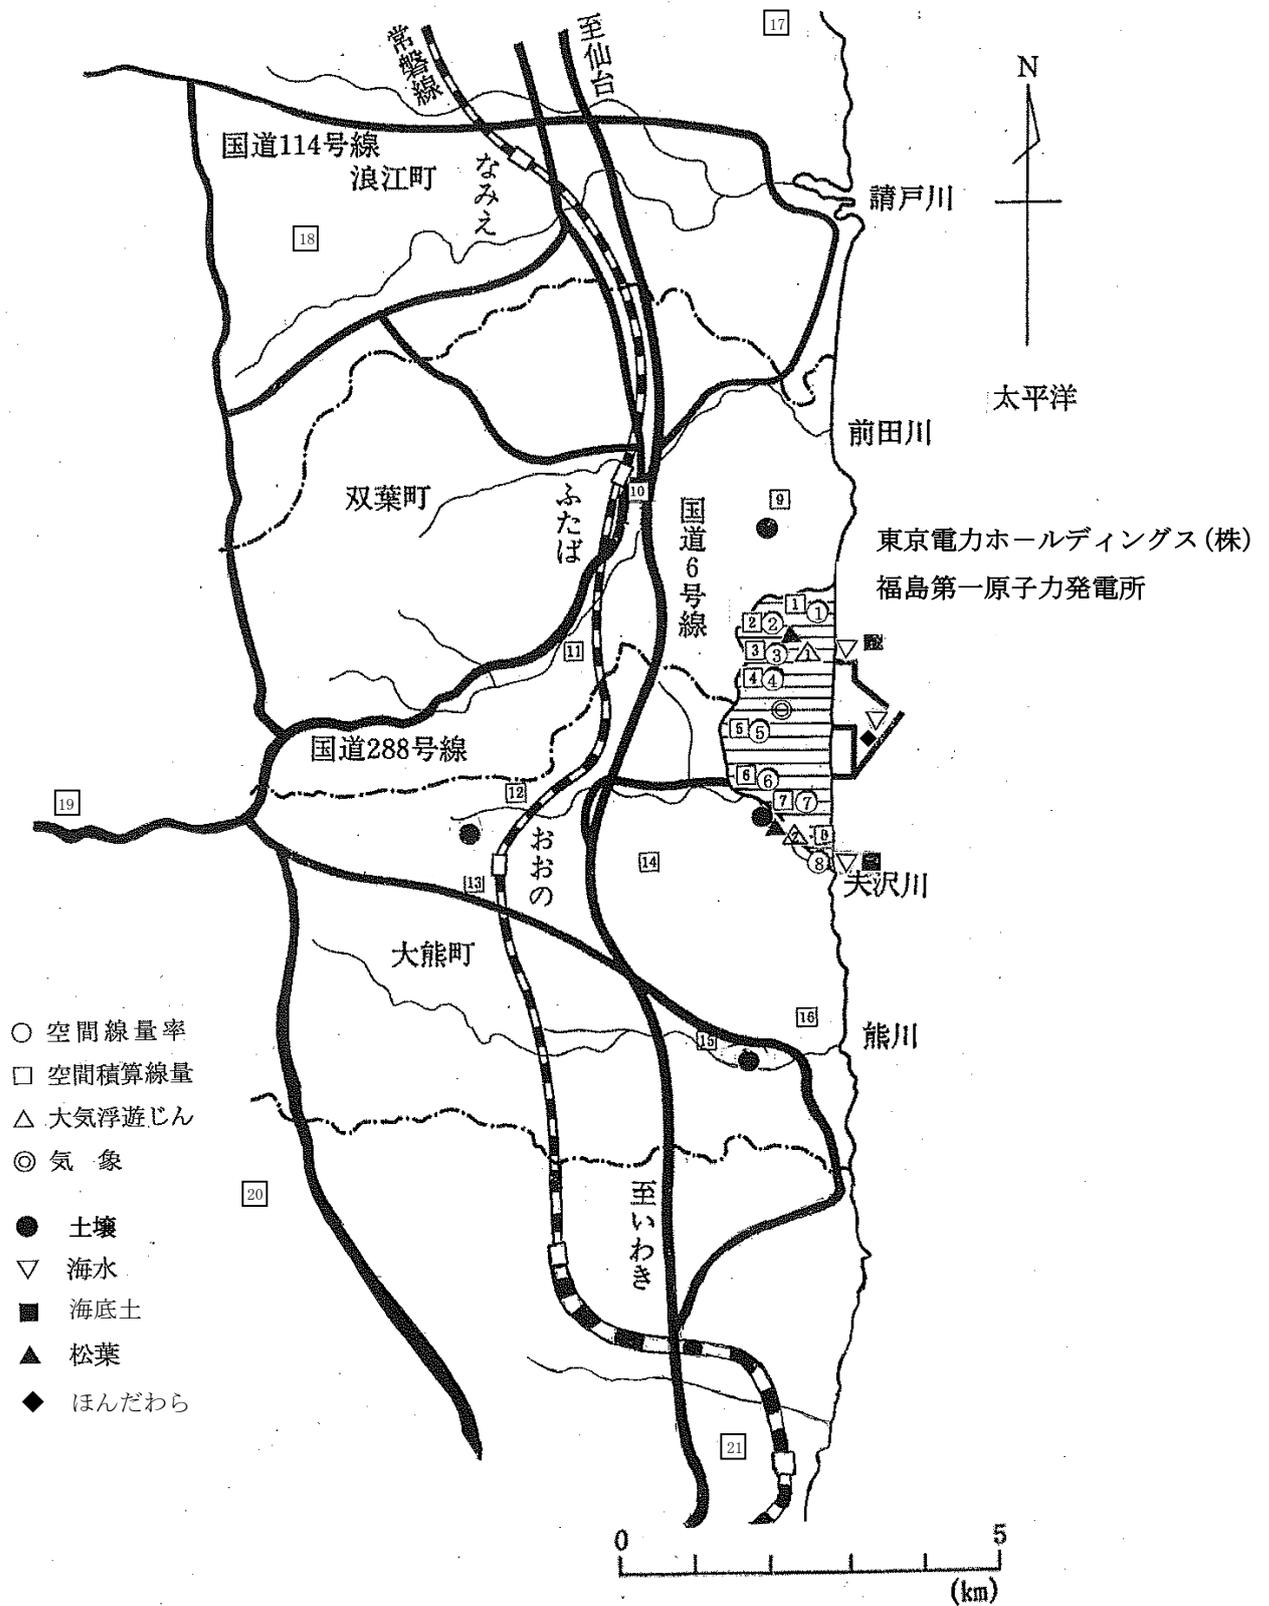

福島第二原子力発電所測定分

(令和元年7月～9月)

1. 測定項目


(1)空間放射線

項目	地点数	測定頻度	実施機関
空間線量率	7	連続	東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所
空間積算線量	18	3カ月積算	

(2)環境試料

区分	試料名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測定試料数						実施機関	
					γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}\text{Pu}$	^{241}Am		^{244}Cm
大気浮遊じん	大気浮遊じん	2	毎月	3	6							東京電力ホールディングス (株) 福島第二 原子力発電所
海水	海水	3	年4回	1	3	3						
海底土	海底土	2	年4回	1	2							
指標植物	松葉	2	年4回	1	2							
指標海洋生物	ほんだわら	1	年1回	1	1							

福島第二原子力発電所 環境モニタリング地点図

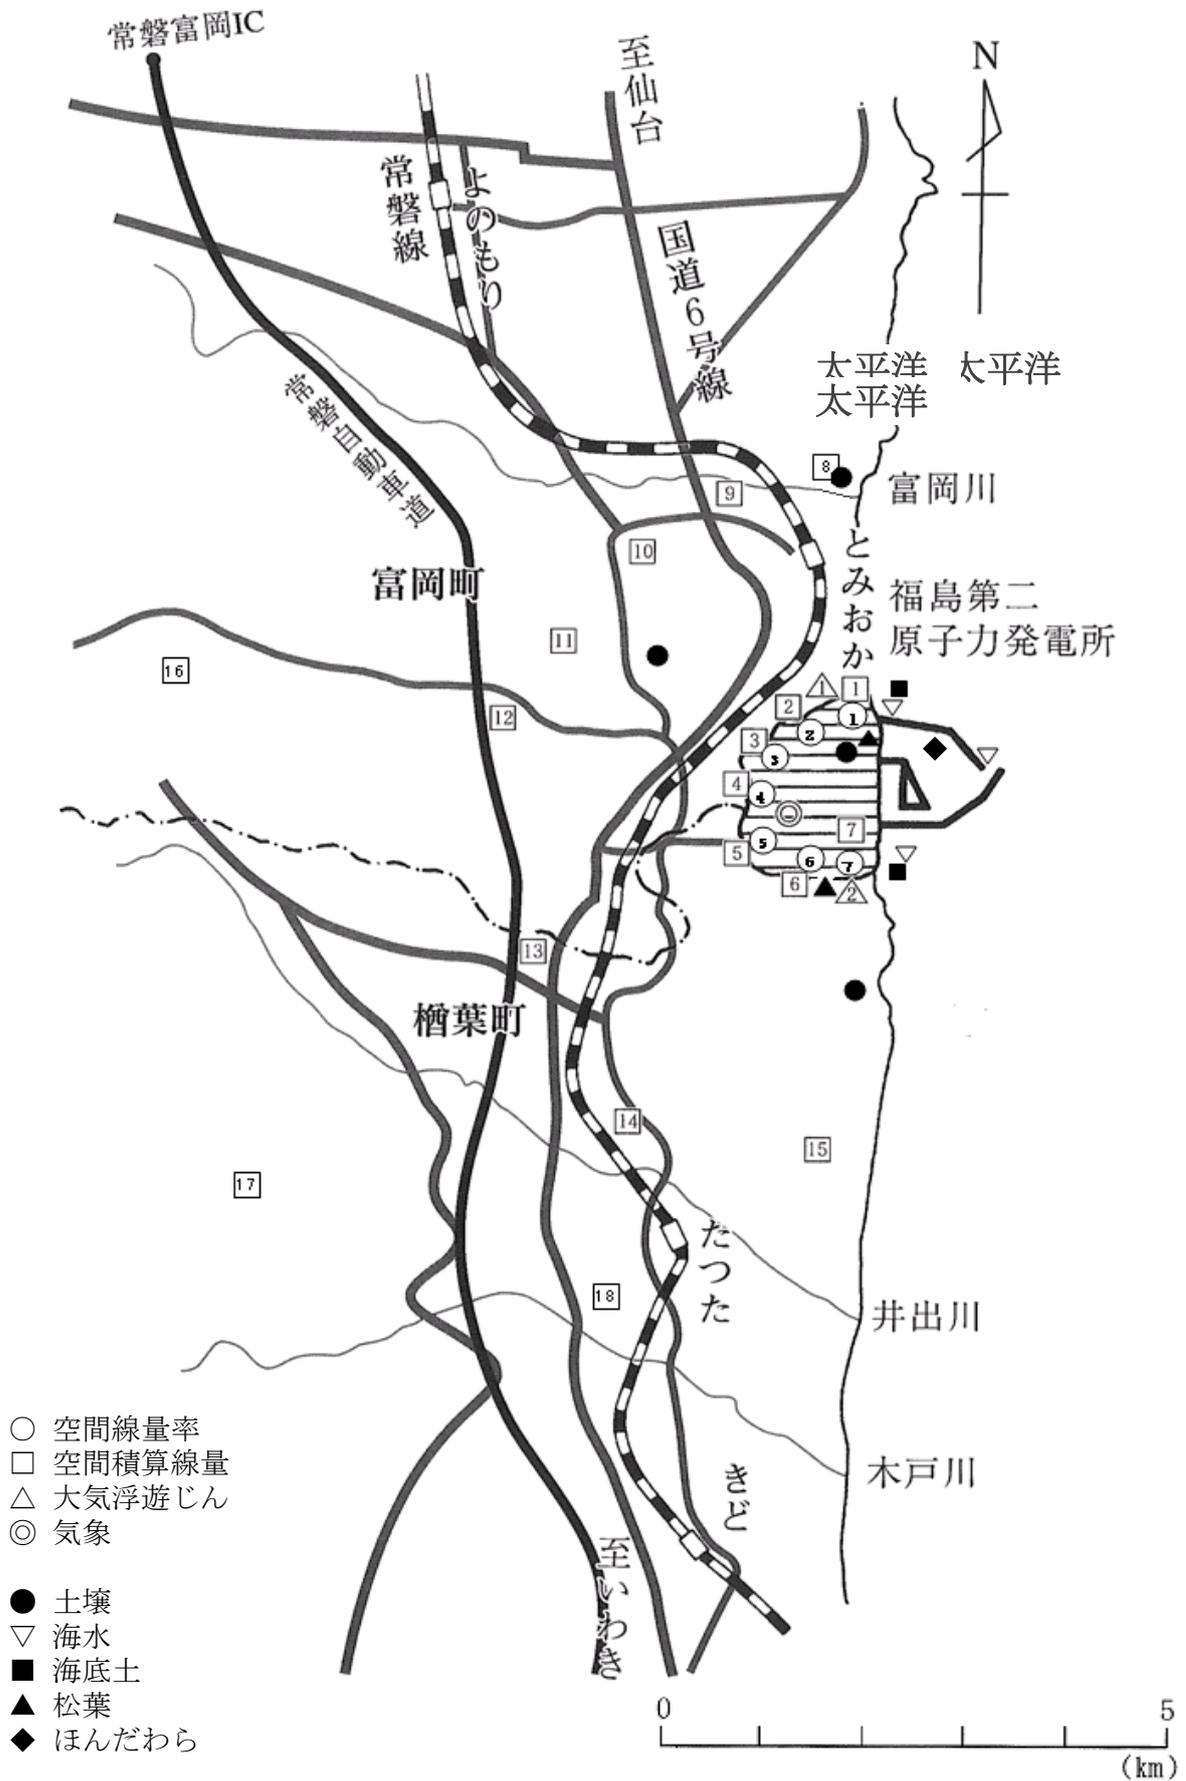

第 3 測 定 方 法

福島第一原子力発電所測定方法

測定項目		測定装置	測定方法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：アルゴンガス封入式球形電離箱 (富士電機, 高純度アルゴンガス8気圧140) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Ra-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」 (平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気浮遊全アルファ放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん, 6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式, 使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m ³ /6時間 検出器：ZnS(Ag)シンチレータとプラスチックシンチレータのほり合わせ検出器 (Aloka ADC-121R2) 採取位置：地表上約3m 校正線源：U ₃ O ₈ 、Am-241
	核種濃度	Ge半導体検出装置 ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	測定法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 土壌・海底土は乾燥後に測定。 松葉(指標植物)は生試料により測定。 海水は, リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガン共沈法で処理後測定。 ほんだわら(指標海洋生物)は乾燥試料により測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch)) 測定法：文部科学省編「トリチウム分析法」(平成14改訂) 海水のトリチウムは蒸留後測定。 測定器：ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB7型)
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：ローバックグラウンドガスフロー計数装置 (Aloka LBC-4202B型) 校正線源：Sr-90
	プルトニウム-238 プルトニウム-239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性プルトニウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析
	アメリカシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性アメリカシウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析

福島第二原子力発電所測定方法

測定項目		測定装置	測定方法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：2"φ×2"NaI (Tl) シンチレーション検出器 (富士電機, 温度補償・エネルギー補償回路付) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Cs-137及びRa-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」(平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気浮遊粒子及び放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん, 6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式, 使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m ³ /6時間 検出器：ZnS (Ag) シンチレータとプラスチックシンチレータの はり合わせ検出器 (Aloka ADC-121R2) 採取位置：地表上約3m 校正線源：U ₃ O ₈
	核種濃度	Ge半導体検出装置	測定法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 土壌・海底土は乾燥後に測定。 松葉(指標植物)は生試料により測定。 海水は, リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガン共沈法で処理後測定。 ほんだわら(指標海洋生物)は乾燥試料により測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch))
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：Aloka LBC-420, LBC-4202B 校正線源：Sr-90
	プルトニウム-238 プルトニウム-239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性プルトニウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析
	アメリカシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性アメリカシウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析

環境試料放射能測定方法詳細一覧表
(Cs-134、Cs-137濃度・トリチウム濃度・ストロンチウム-90濃度)

項目	試料名 核種	大気浮遊じん	土壌		海水			
		Cs-134、Cs-137	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Cs-134、Cs-137	H-3	Sr-90	
試料採取	採取方法	ダストモニタによる連続採取 ・採取位置:地表上約3m	採取は採取器などを用い、裸未耕土の表面深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5~6箇所より、採取する。		採取地点で表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、20Lキュービテナー容器に分取する。	表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、2Lポリ容器に分取する。	表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、20Lキュービテナー容器に分取する。	
	採取容器等	ろ紙(HE-40T)	採土器	採土器	キュービテナー	ポリビン	キュービテナー	
	採取量	11,000m ³ 程度	福島第一:0.5kg程度 福島第二:3kg程度		40L	2L	40L	
	現場での前処理 (酸などの薬品添加を実施しているか)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取器具のコンタミ防止 (試料採取器具を適切に使用しているか)	試料毎に分けて採取している。	福島第一 採土器を地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採土器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	福島第一 採土器を地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採土器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	
前処理	方法	1ヶ月分の集じんろ紙の集じん箇所を打ち抜き型を用いて打ち抜き、U8容器に収納する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガンの共沈法	減圧蒸留法	イオン交換法	
	分取、縮分の代表性 (高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	50φミリの円の中心から47φミリを打ち抜き、88.36%を採取する。ろ紙には均一に採取されている。	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	震災前と変更なし	震災前と変更なし	震災前と変更なし	
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・打ち抜きに使用する器具は、地点ごとに分けて使用している。 ・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料の処理前に、使用する器具の洗浄と乾燥を実施している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	
測定	測定装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	
	測定試料状態	生	乾土	鉄共沈物	リンモリブデン酸アンモニウムと二酸化マンガンの混合物	液体シンチレーション混合物	鉄共沈物	
	測定容器	U8容器	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	100mlバイアル	ステンレス皿(25mmφ)	
	供試料量	測定吸気量:約90m ³ /6h (ろ紙枚数:約124枚)	約100g	100g	約30L	50ml	40L	
	測定時間	80,000秒	福島第一 (敷地内) 1,000秒 (その他) 3,600秒 福島第二 3,600秒	3,600秒	80,000秒	30,000秒	3,600秒	
	測定下限値	福島第一 Cs-134:0.0062~0.014mBq/m ³ Cs-137:0.0056~0.012mBq/m ³ 福島第二 Cs-134:0.0062~0.0084mBq/m ³ Cs-137:0.0057~0.0080mBq/m ³	福島第一 Cs-134:12~170Bq/kg乾 Cs-137:11~180Bq/kg乾 福島第二 Cs-134:4.3~13Bq/kg乾 Cs-137:4.2~13Bq/kg乾	福島第一 0.19~0.21Bq/kg乾 福島第二 0.20~0.22Bq/kg乾	福島第一 Cs-134:0.0012~0.0018Bq/L Cs-137:0.0012~0.0017Bq/L 福島第二 Cs-134:0.0013~0.0015Bq/L Cs-137:0.0012~0.0013Bq/L	福島第一 0.33~0.37Bq/L 福島第二 0.36Bq/L	福島第一 0.0064~0.00065Bq/L 福島第二 0.00058~0.00060Bq/L	
測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のバイアル瓶を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。		
校正	使用線源	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	H-3	Sr-90	
	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。							
	線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。
BG測定頻度	1回/月 200,000秒	福島第一 1回/月 50,000秒 福島第二 1回/月 200,000秒	測定の都度	1回/月 200,000秒	測定の都度	測定の都度	測定の都度	
備考	【福島第一】 平成29年9月より測定時間変更(3600秒→8000秒)	【福島第一、福島第二】 平成26年度より乾燥機での前処理を再開	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一、福島第二】 平成28年第1四半期より前処理を再開(マリネリ)リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガンの共沈法)	-	-	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	

項目	試料名 核種	海底土		松葉	ほんだわら
		Cs-134, Cs-137	Sr-90	Cs-134, Cs-137	Cs-134, Cs-137
試料採取	採取方法	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点付近にある樹木より2年葉を採取する。	採取地点付近にあるほんだわらを採取する。 (種類: ほんだわら又はまめだわら)
	採取容器等	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋
	採取量	1kg程度	1kg程度	0.1kg程度	2kg程度
	現場での前処理 (酸などの薬品添加を実施しているか)	なし	なし	なし	なし
	採取器具のコンタミ防止 (試料採取器具を適切に使用しているか)	福島第一探泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二探泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	福島第一探泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二探泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	採取地点毎に新品の袋に採取している。	新品の袋に採取している。
前処理	方法	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	はさみを使用し、細かく切断しU8容器に収納する。 (灰化せず生状態で測定)	・ほんだわらを水洗いし、虫やゴミ等を除去する。 ・洗濯ネットに入れ、洗濯機で脱水する。
	分取、縮分の代表性 (高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	採取した約100gの松葉から、U8容器に40gを分取している。	・脱水後、ほんだわらをステンレスバットに500g相当を入れ105℃で一晩乾燥する。 ・乾燥ほんだわらをミキサーで粉碎しU8容器に充填する。 【試料は複数の個体から少量ずつ分種し、はさみで切る。その後十分混合してから定量を各容器充填する。】
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。
測定	測定装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置
	測定試料状態	乾土	鉄共沈物	生	乾燥物
	測定容器	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	U8容器
	供試料量	約100g	100g	約40g	約500g
	測定時間	80,000秒	3,600秒	10,000秒	80,000秒
	測定下限値	福島第一 Cs-134: 0.63~1.0Bq/kg乾 Cs-137: 0.65~0.78Bq/kg乾 福島第二 Cs-134: 0.67~0.68Bq/kg乾 Cs-137: 0.66~0.68Bq/kg乾	福島第一 0.17~0.19Bq/kg乾 福島第二 0.18~0.19Bq/kg乾	福島第一 Cs-134: 3.7~5.6Bq/kg生 Cs-137: 4.1~5.3Bq/kg生 福島第二 Cs-134: 4.4~4.8Bq/kg生 Cs-137: 3.5~4.7Bq/kg生	福島第一 Cs-134: 0.18 Bq/kg 生 Cs-137: 0.22 Bq/kg 生 福島第二 Cs-134: - Bq/kg 生 Cs-137: - Bq/kg 生
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。
校正	使用線源	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137
	線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正(1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。
	BG測定頻度	1回/月 200,000秒	測定の都度	福島第一 1回/月 50,000秒 福島第二 1回/月 200,000秒	1回/月 200,000秒
備考	【福島第一 福島第二】 平成26年度より乾燥機での前処理を再開及び測定時間変更(3600秒→80000秒)	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一】 平成29年第1四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒) 【福島第二】 平成26年第3四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒)	令和元年度より測定を再開	

第 4 測 定 結 果

1. 空間放射線

(1) 空間線量率

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所敷地境界 8 地点，福島第二原子力発電所敷地境界 7 地点で電離箱検出器またはNaIシンチレーション検出器により空間線量率を常時測定しました。

各地点の測定結果は以下のとおりです。

詳細な測定値は，福島第一24ページ，福島第二29ページを参照

ア. 月間平均値

各測定地点における月間平均値は，全ての地点において福島第一原子力発電所の事故（以下「事故」という。）の影響により，依然として事故前の月間平均値を上回っていますが，全体として年月の経過とともに減少する傾向にありました。

空間線量率の月間平均値

(単位：nGy/h)

機関名	測定地点数	月間平均値			過去の月間平均値		
		7 月	8 月	9 月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	*1 8	421～ 1,250	430～ 1,328	420～ 1,282	431～ 4,893	1,785～ 204,134	31～ 45
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/154に減少					
福島第二原子力発電所	7	87～ 273	90～ 291	88～ 280	90～ 767	274～ 13,695	37～ 49
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/47に減少					

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は，
H26～：平成26年度から前四半期まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。
事故前：平成13年9月から事故前（平成23年3月10日）まで。

* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8 については，高線量率の環境下にあることから，新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため，検出器廻りに遮へいを設置し，地表面等からの放射線の影響を抑えています。

イ. 1時間値の変動状況

各測定地点における1時間値は，降雨等の影響による変動があるものの発電所からの放射性物質の放出などに由来する変動はありませんでした。

また，1時間値は，従来降雨により線量率の上昇があると考えられますが，事故以降の線量の高い点においては，降雨によって地表からの放射線が遮へいされることによる線量低下の方が大きいため，一時的に線量率が低下し，その後の地表面の乾燥に伴って降雨前の線量レベルにまで回復する変動が見られます。

なお，線量率の下がってきた地点においては，従来通りに降雨による線量率の上昇が見られます。

空間線量率の最大値（1時間値）

(単位：nGy/h)

機関名	測定地点数	各地点の最大値の範囲			過去の最大値		
		7 月	8 月	9 月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	*1 8	432～ 1,303	438～ 1,381	431～ 1,329	5,084	327,467	188
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/237に減少					
福島第二原子力発電所	7	101～ 284	104～ 304	112～ 302	795	182,000	162
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/599に減少					

* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8 については，高線量率の環境下にあることから，新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため，検出器廻りに遮へいを設置し，地表面等からの放射線の影響を抑えています。

(2) 空間積算線量

今期間は、令和元年7月4日から令和元年10月3日までの91日間で、福島第一原子力発電所21地点、福島第二原子力発電所18地点で蛍光ガラス線量計（RPLD）により空気中の放射線量を測定しました。90日換算値は、全ての地点において事故前の最大値を上回る値が観測されました。

なお、事故以降は、年月の経過とともに減少傾向にありました。

詳細な測定値は、福島第一25ページ、福島第二30ページを参照

単位：(mGy/90日)

機関名	測定地点数	積算線量 (令和元年7月4日～ 令和元年10月3日)	過去の測定値		
			H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	21	0.23 ～ 8.67	0.24 ～ 35.00	0.42 ～ 312.25	0.10 ～ 0.16
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/36に減少			
福島第二 原子力発電所	18	0.19 ～ 0.70	0.20 ～ 3.24	0.44 ～ 12.15	0.11 ～ 0.15
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/17に減少			

(注) 1. 「過去の測定値」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成22年度第4四半期）から平成25年度まで。

事故前：平成15年度第1四半期から事故前の平成22年度第3四半期まで。

2. 環境試料

(1) 大気浮遊じん

福島第一原子力発電所のダストモニタ（2地点）については、機器本体及びダスト吸入配管等の取り替えが完了し、MP 3地点は平成28年10月から全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始し、MP 8地点については、平成29年10月から全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。

福島第二原子力発電所のダストモニタ（2地点）は、平成24年度より測定器を更新して、大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。また、MP 1地点については、平成31年2月～4月で局舎移設を行いました。

各地点の測定値は、以下のとおりです。

詳細な測定値は、福島第一26ページ、福島第二31ページを参照

ア. 月間平均値

福島第一原子力発電所の月間平均値は、全アルファ放射能については事故前の測定値と同程度でした。

全ベータ放射能については、事故前の月間平均値を若干上回りましたが、周辺土壌の一時的な舞い上がりの影響と思われます。

福島第二原子力発電所の月間平均値は、いずれも事故前の月間平均値の範囲内であり、事故の影響による測定値の変動は見られませんでした。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値

(単位: Bq/m³)

機関名	項目	測定地点数	月間平均値			過去の月間平均値		
			7月	8月	9月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.007～0.008	0.019～0.024	0.015～0.018	0.006～0.027	※	0.014～0.022
	全ベータ放射能	2	0.028～0.052	0.046～0.052	0.042～0.043	0.026～0.091	※	0.028～0.039
福島第二原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.009～0.010	0.024～0.028	0.017～0.018	0.009～0.029	0.008～0.035	0.005～0.030
	全ベータ放射能	2	0.023～0.024	0.044～0.050	0.034～0.038	0.021～0.049	0.021～0.061	0.019～0.058

(注) 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。(尚、福島第一原子力発電所は平成28年度第3四半期から)

事故直後：事故後(平成23年3月11日)から平成25年度まで。

事故前：平成13年から事故前(平成23年3月10日)まで。

※は測定値なし(機器周辺の空間線量が高い事及び機器本体及び吸入配管の取り替えを実施し、MP 3地点は平成28年10月、MP 8地点は平成29年10月から運用開始したため)

イ. 変動状況

福島第一原子力発電所において最大値は、事故前の最大値と同程度でした。また、全アルファ・全ベータ放射能に相関が見られることから、変動の要因は自然放射能の影響と思われます。

ただし、一部の測定結果において相関に変動が見られますが、周辺土壌の一時的な舞い上がりの影響と思われます。

福島第二原子力発電所の各地点の最大値は、事故前の最大値を下回りました。また、全アルファ・全ベータ放射能に良い相関が見られることから、変動の要因は自然放射能の影響と思われます。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の最大値

(単位: Bq/m³)

機関名	項目	測定地点数	最大値			過去の最大値		
			7月	8月	9月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.062～0.090	0.095～0.11	0.065～0.088	0.17	※	0.17
	全ベータ放射能	2	0.12～0.65	0.16～0.18	0.13～0.15	0.63	※	0.24
福島第二原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.079～0.092	0.12	0.067～0.077	0.14	0.14	0.20
	全ベータ放射能	2	0.12～0.14	0.17～0.18	0.11～0.13	0.21	0.23	0.29

※は測定値なし(機器周辺の空間線量が高い事及び機器本体及び吸入配管の取り替えを実施し、MP 3地点は平成28年10月、MP 8地点は平成29年10月から運用開始したため)

(2) 環境試料の核種濃度

福島第一原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、海水が3地点3試料、海底土が2地点2試料、松葉が2地点2試料の4品目で合計13試料でした。

福島第二原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、海水が3地点3試料、海底土が2地点2試料、松葉が2地点2試料、ほんだわらが1地点1試料の5品目で合計14試料でした。

詳細な測定値は、福島第一27～28ページ、福島第二32～33ページを参照

ア. 福島第一原子力発電所測定分

福島第一原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、海水、海底土、松葉の4品目合計13試料から、セシウム-134・セシウム-137が検出されました。

すべての試料において測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

なお、海水のトリチウムについては3試料のうち北放水口の1試料から検出されましたが、事故前の測定値と同程度の値にあります。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	地点数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq/m ³)	2	Cs-134	0.080 ～ 5.1	0.061 ～ 18	1.7 ～ 88	ND
		Cs-137	1.1 ～ 76	0.65 ～ 74	2.6 ～ 200	ND
海 水 (Bq/ℓ)	3	Cs-134	0.010 ～ 0.017	ND ～ 6.0	ND ～ 76	ND
		Cs-137	0.13 ～ 0.24	0.036 ～ 18	ND ～ 110	ND ～ 0.003
海 底 土 (Bq/kg 乾)	2	Cs-134	9.9 ～ 10	10 ～ 350	110 ～ 1,200	ND
		Cs-137	140 ～ 150	130 ～ 1,100	210 ～ 1,800	ND ～ 1.2
松 葉 (Bq/kg 生)	2	Cs-134	19 ～ 39	11 ～ 2,100	890 ～ 220,000	ND
		Cs-137	250 ～ 550	90 ～ 5,900	1,600 ～ 310,000	ND ～ 0.14

- (注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、
H26～：平成26年度から前四半期まで。
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。
事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。
2. NDは検出限界未満。
「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	地点数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故後	事故前
海 水 (Bq/ℓ)	3	H-3	ND ～ 0.39	ND ～ 340	ND ～ 180	ND ～ 0.67

イ. 福島第二原子力発電所測定分

福島第二原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、海水、海底土、松葉、ほんだわらの5品目合計14試料から、セシウム-137が検出され、海水の一部と海底土の2品目合計3試料から、セシウム-134が検出されました。

すべての試料において測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

また、ほんだわらについては令和元年度より測定を再開し、事故直後（平成24年度測定）より減少傾向にあります。なお、海水のトリチウムについては、検出されませんでした。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	地点数	ガンマ線放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq/m ³)	2	Cs-134	ND	ND ~ 0.070	ND ~ 0.75	ND
		Cs-137	0.008 ~ 0.022	ND ~ 0.20	ND ~ 1.1	ND
海水 (Bq/l)	3	Cs-134	ND ~ 0.002	ND ~ 0.043	ND ~ 0.36	ND
		Cs-137	0.017 ~ 0.026	ND ~ 0.11	0.079 ~ 1.1	ND ~ 0.003
海底土 (Bq/kg 乾)	2	Cs-134	4.0 ~ 7.3	5.7 ~ 74	41 ~ 200	ND
		Cs-137	57 ~ 100	53 ~ 220	92 ~ 360	ND ~ 1.5
松葉 (Bq/kg 生)	2	Cs-134	ND	ND ~ 120	60 ~ 17,160	ND
		Cs-137	22 ~ 31	18 ~ 330	130 ~ 22,840	ND ~ 0.060
ほんだわら (Bq/kg 生)	1	Cs-134	ND	※	12 ~ 35	ND
		Cs-137	1.8	※	22 ~ 54	ND ~ 0.06

※は測定値なし（令和元年度より測定再開）

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。

2. NDは検出限界未満。

「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	地点数	ベータ線放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
海水 (Bq/l)	3	H-3	ND	ND	ND	ND ~ 0.77

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

福島第一原子力発電所

1. 空間放射線

(1) 空間線量率

単位：
線量率：mGy/h
測定時間：h

上段：平均値
中段：(最大値)
下段：(最小値)

測定年月 測定 地点名	H31.4		R元.5		6		7		8		9		10		11		12		R2.1		2		3		
	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間									
1 M P - 1	762 (787) (596)	720	756 (782) (703)	744	745 (777) (700)	720	721 (746) (693)	744	763 (787) (734)	744	744	738 (760) (708)	720												
2 M P - 2	1,113 (1,161) (831)	720	1,100 (1,139) (1,002)	744	1,063 (1,130) (985)	720	1,015 (1,062) (967)	744	1,079 (1,114) (1,008)	744	744	1,039 (1,079) (972)	720												
3 M P - 3	770 (799) (627)	720	757 (783) (701)	744	731 (779) (684)	720	689 (721) (649)	744	746 (772) (711)	744	744	718 (744) (681)	720												
4 M P - 4	1,423 (1,487) (1,184)	720	1,384 (1,436) (1,267)	744	1,323 (1,414) (1,218)	720	1,250 (1,303) (1,190)	744	1,328 (1,381) (1,267)	744	744	1,282 (1,329) (1,203)	720												
5 M P - 5	1,034 (1,077) (771)	720	1,016 (1,054) (903)	744	972 (1,054) (876)	720	897 (952) (839)	744	977 (1,019) (915)	744	744	938 (984) (846)	720												
6 M P - 6	437 (449) (388)	720	437 (446) (421)	744	431 (445) (418)	720	421 (432) (411)	744	430 (438) (419)	744	744	420 (431) (379)	720												
7 M P - 7	773 (788) (707)	720	764 (777) (727)	744	748 (774) (717)	720	724 (742) (703)	744	749 (766) (727)	744	744	731 (746) (704)	720												
8 M P - 8	732 (745) (686)	720	723 (733) (694)	744	709 (729) (684)	720	689 (705) (671)	744	706 (719) (688)	744	744	691 (703) (670)	720												

注)・空間線量率の測定は高線量率モニタリングポストによる。

・震災後MP-6, 7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくなるため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えていた。

尚, MP-6については事務棟工事などにより周辺環境の線量率が低下したことから、平成25年7月に検出器廻りの遮へいを撤去している。

2. 環境試料
(1) 大気浮遊じんの大アルファ及び全ベータ放射能

測定値: Bq/m³ 上段: 平均値
単位: 測定時間: h 下段: (最大値)

測定年月	H31.4		R元.5		6		7		8		9		10		11		12		R2.1		2		3	
	測定項目	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間											
1 MP-3*	全アルファ放射能	0.018 (0.12)	720	0.022 (0.13)	744	0.013 (0.10)	720	0.008 (0.090)	720	0.024 (0.11)	744	0.018 (0.088)	720											
	全ベータ放射能	0.059 (0.24)	720	0.077 (0.41)	744	0.091 (0.63)	720	0.052 (0.65)	720	0.062 (0.18)	744	0.043 (0.15)	720											
2 MP-8*	全アルファ放射能	0.013 (0.083)	720	0.017 (0.096)	744	0.009 (0.068)	720	0.007 (0.062)	720	0.019 (0.095)	744	0.015 (0.065)	720											
	全ベータ放射能	0.039 (0.17)	720	0.045 (0.17)	744	0.032 (0.13)	720	0.028 (0.12)	720	0.046 (0.16)	744	0.042 (0.13)	720											

※ 福島第一原子力発電所のダストモニタ: MP 3については、平成28年10月より本運用開始。

: MP 8については、平成29年10月より本運用開始。

・ 欠測時には、可搬型連続ダストモニタにて測定し、指示値に異常がないことを確認している。

*点検に伴う欠測期間は下記の通り。

MP-3: 令和元年7月29日・30日

MP-8: 令和元年7月23日・24日

(2) 大気浮遊じん中の核種濃度

No.	採取地点名	採取時期	核種							濃度 (mBq/m ³)				
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
1	MP-3	H31. 4. 1 ~ H31. 4. 30	ND	2.4	32	ND								
		R元. 5. 1 ~ R元. 5. 31	ND	2.4	31	ND								
		R元. 6. 1 ~ R元. 6. 30	ND	5.4	74	ND								
		R元. 7. 1 ~ R元. 7. 31	ND	5.1	76	ND								
		R元. 8. 1 ~ R元. 8. 31	ND	0.39	5.7	ND								
		R元. 9. 1 ~ R元. 9. 30	ND	0.41	6.1	ND								
2	MP-8	H31. 4. 1 ~ H31. 4. 30	ND	0.27	3.3	ND								
		R元. 5. 1 ~ R元. 5. 31	ND	0.11	1.5	ND								
		R元. 6. 1 ~ R元. 6. 30	ND	0.061	0.84	ND								
		R元. 7. 1 ~ R元. 7. 31	ND	0.11	1.5	ND								
		R元. 8. 1 ~ R元. 8. 31	ND	0.080	1.1	ND								
		R元. 9. 1 ~ R元. 9. 30	ND	0.085	1.2	ND								

(注) 1. 「ND」は検出限界未満である。

福島第二原子力発電所
1. 空間放射線
(1) 空間線量率

単位：
線量率：nGy/h
測定時間：h

上段：平均値
中段：(最大値)
下段：(最小値)

測定年月 No.	測定 地点名	H31.4		R元.5		6		7		8		9		10		11		12		R2.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	MP-1	203 (212) (190)	710	196 (203) (160)	744	191 (209) (180)	720	182 (193) (167)	(744)	191 (204) (183)	(744)	186 (208) (171)	(720)												
2	MP-2	188 (199) (180)	710	182 (191) (170)	744	174 (196) (164)	720	165 (179) (157)	(744)	170 (184) (163)	(744)	164 (190) (159)	(720)												
3	MP-3	308 (321) (290)	720	299 (310) (270)	734	290 (311) (272)	720	273 (284) (259)	(744)	291 (304) (276)	(744)	280 (302) (264)	(720)												
4	MP-4	288 (301) (265)	720	280 (290) (254)	734	272 (292) (256)	720	257 (268) (242)	(744)	274 (285) (261)	(744)	263 (283) (247)	(720)												
5	MP-5	275 (281) (257)	720	272 (284) (259)	734	269 (287) (260)	720	262 (275) (254)	(744)	269 (278) (262)	(744)	264 (286) (256)	(720)												
6	MP-6	154 (164) (145)	720	149 (163) (137)	734	145 (165) (134)	720	137 (150) (129)	(744)	146 (160) (140)	(744)	142 (166) (134)	(720)												
7	MP-7	94 (104) (89)	720	92 (108) (88)	734	90 (116) (86)	720	87 (101) (83)	(744)	90 (104) (86)	(744)	88 (112) (85)	(720)												

注) 欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。
 ※ 点検に伴う欠測期間は下記の通り。
 MP-1：平成31年4月23日、24日
 MP-3：令和元年5月9日、10日
 MP-5：令和元年5月16日、17日
 MP-7：令和元年5月23日、24日
 MP-2：平成31年4月25日、26日
 MP-4：令和元年5月14日、15日
 MP-6：令和元年5月22日、28日

福島第二原子力発電所

(2) 空間積算線量

(単位：mG.y)

No.	測定地点名	測定期間		H31.4.4 ～ R元.7.4		R元.7.4 ～ R元.10.3		～	
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量
1	M P - 1		0.56 (0.55)	91	0.54 (0.53)	91			
2	M P - 2		0.44 (0.44)	91	0.41 (0.41)	91			
3	M P - 3		0.75 (0.74)	91	0.71 (0.70)	91			
4	M P - 4		0.65 (0.64)	91	0.62 (0.61)	91			
5	M P - 5		0.66 (0.65)	91	0.63 (0.62)	91			
6	M P - 6		0.35 (0.35)	91	0.33 (0.33)	91			
7	M P - 7		0.20 (0.20)	91	0.19 (0.19)	91			
8	富岡町小こはま浜		0.49 (0.48)	91	0.46 (0.46)	91			
9	富岡町富岡第一中学校		0.38 (0.38)	91	0.36 (0.36)	91			
10	富岡町上の町社宅		0.47 (0.46)	91	0.44 (0.44)	91			
11	富岡町上郡山清水		0.51 (0.50)	91	0.50 (0.49)	91			
12	富岡町上郡山上郡		0.59 (0.58)	91	0.58 (0.57)	91			
13	榎葉町上郡山根		0.54 (0.53)	91	0.51 (0.50)	91			
14	榎葉町井出浄光東		0.47 (0.46)	91	0.46 (0.46)	91			
15	榎葉町下繁岡一丁目坪		0.50 (0.49)	91	0.47 (0.47)	91			
16	富岡町上郡山岩井戸		0.50 (0.49)	91	0.49 (0.48)	91			
17	榎葉町井出八石		0.27 (0.27)	91	0.26 (0.26)	91			
18	榎葉町榎葉中学校		0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91			

注) () 内は、90日換算値。

(2) 大気浮遊じんの核種濃度

No.	採取地点名	採取時期	核種濃度 (mBq/m ³)															
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce					
1	MP-1 ^{※1}	H31. 4. 18 ~ H31. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R元. 5. 1 ~ R元. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 6. 1 ~ R元. 6. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 7. 1 ~ R元. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 8. 1 ~ R元. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 9. 1 ~ R元. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	MP-7 ^{※2}	H31. 4. 1 ~ H31. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 5. 1 ~ R元. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 6. 1 ~ R元. 6. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 7. 1 ~ R元. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 8. 1 ~ R元. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R元. 9. 1 ~ R元. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注) 「ND」は検出限界未満である。
 ※1 : 局舎移設工事に伴い、平成31年2月12日から平成31年4月17日まで欠測しました。欠測期間中、1日1回のサンプリングで核種が検出されなかったことを確認しました。
 ※2 : 電源設備点検に伴い、令和元年9月30日から令和元年10月3日まで欠測しました。欠測期間中、1日1回のサンプリングで核種が検出されなかったことを確認しました。

添付資料

原子炉運転状況、放射性廃棄物管理状況
及び試料採取時の付帯データ

自 令和元年7月

至 令和元年9月


東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

福島第一原子力発電所 運転状況

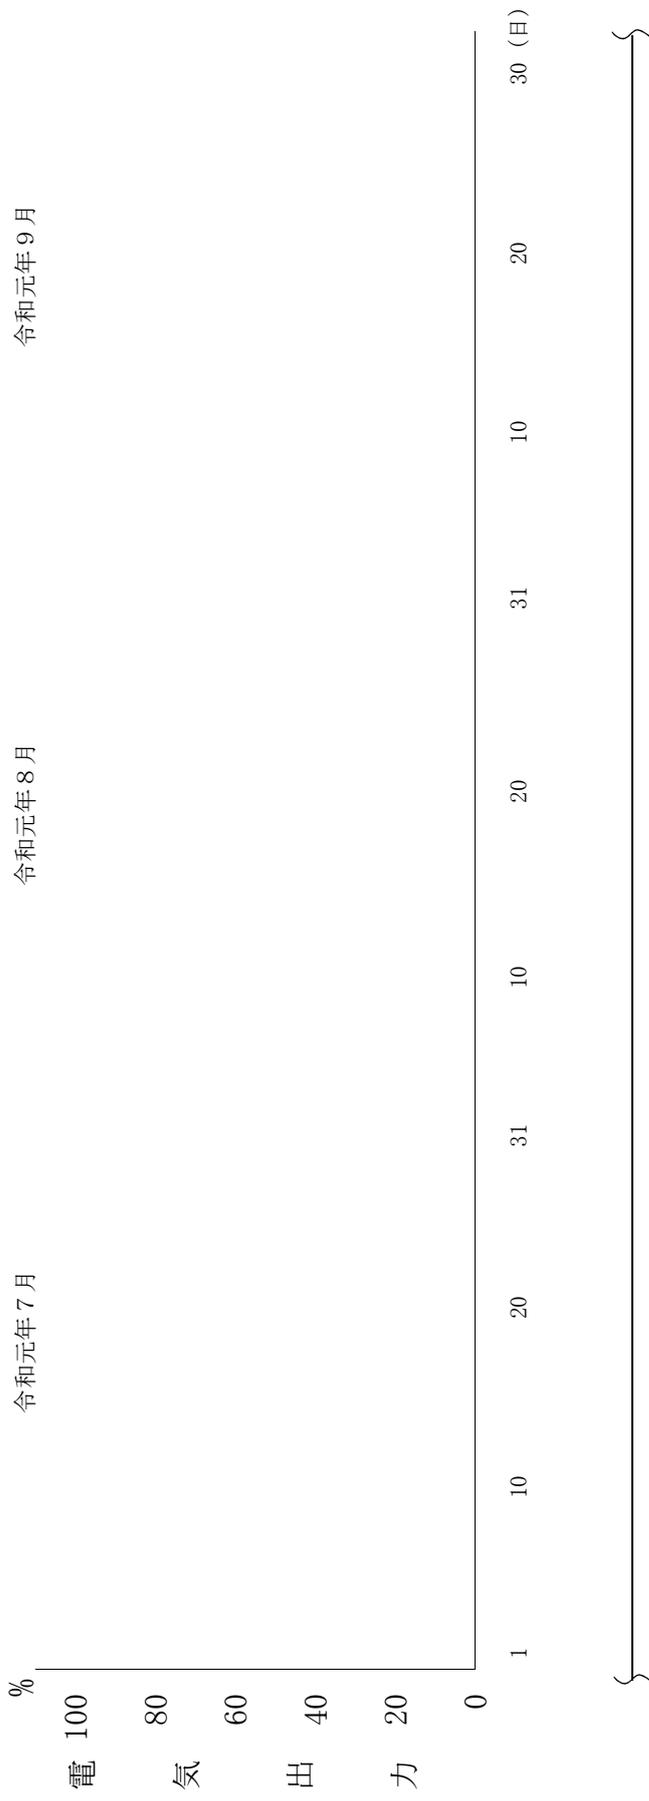

1号機～6号機
廃止措置

記 事

1. 福島第一原子力発電所放射性廃棄物管理状況（令和元年度 第2四半期報）

(1) 気体廃棄物の放出量（1～4号機）

a. 1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器からの追加放出量

（単位：Bq）

	粒子状物質		備考
	^{134}Cs	^{137}Cs	
1～4号機合計※1	1. 8×10^7	5.2×10^7	「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」において、「1～4号機原子炉建屋及び1～3号機原子炉格納容器以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられる」と評価されていることから、1～4号機における気体廃棄物の放出量としては、1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器から放出される ^{134}Cs 及び ^{137}Cs を対象としている。
1号機	5.9×10^5	3.1×10^6	
2号機	5.4×10^6	3.8×10^7	
3号機	9.4×10^6	8.0×10^6	
4号機※2	2.6×10^6	2.1×10^6	
放出管理の目標値 （年間）	4.3×10^{10}	4.3×10^{10}	月1回以上の試料採取により得られた放射能濃度（ Bq/cm^3 ）に排気設備風量又は風量推定値（ m^3/h ）を乗ずることによって放出率（ Bq/h ）を求め、その放出率に報告対象期間の時間（ h ）を乗ずることによって、追加放出量を求めている。

※1 四捨五入の関係より、「号機毎の合計値」と「1～4号機合計」が合わない場合がある。

※2 4号機はCs-134, Cs-137どちらも検出されておらず検出限界値を用いて放出量を算出している。

(2) 放射性気体及び放射性液体廃棄物の放出量 (第2四半期)

a. 放射性気体廃棄物の放出量 (5, 6号機及びその他)

(単位: Bq)

	全希ガス	¹³¹ I	全粒子状物質	³ H	備考
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	2.4×10 ¹⁰	放射性気体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排気量(m ³)を乗じて求めている。 なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全希ガス: 2×10 ⁻² (Bq/cm ³) ¹³¹ I: 7×10 ⁻⁹ (Bq/cm ³) 全粒子状物質: 4×10 ⁻⁹ (Bq/cm ³) (¹³⁷ CSで代表した) ³ H: 4×10 ⁻⁵ (Bq/cm ³)
5, 6号機共用排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	1.9×10 ¹⁰	
焼却炉建屋排気筒	——	検出されず	検出されず	検出されず	
大型機器除染設備排気口 及び 汚染拡大防止ハウス排気口 ^{※2}	——	——	検出されず	——	
使用済燃料共用プール排気口	検出されず	検出されず	検出されず	5.1×10 ⁹	
年間放出管理目標値	2.8×10 ¹⁵ ^{※1}	1.4×10 ¹¹ ^{※1}	——	——	

※1 特定原子力施設に係わる実施計画値(5, 6号機の合計値)。

※2 汚染拡大防止ハウス排気口は排気設備停止中。

b. 放射性液体廃棄物の放出量 (第2四半期)

(単位: Bq)

	全核種 (³ Hを除く)	核種別					
		⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値 ^{※1}	7.4 × 10 ¹⁰						

(続き)

	核種別		³ H	備考
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs		
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	・1～4号機排水口は、閉塞済み。
1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値 ^{※1}			7.4 × 10 ¹² ^{※2}	

※1 5号機排水口および6号機排水口の放出管理目標値を示す。

なお、現在、実施計画においては1号機排水口～4号機排水口の放出管理目標値を設定していない。

※2 トリチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。

2. 試料採取時の付帯データ

(ア) 海水

採取地点名	採取年月日	気温(°C)	水温(°C)	pH	Cl ⁻ (%)
第一(発)取水口	R元. 5. 15	19. 0	12. 1	8. 1	19. 2
	R元. 8. 23	27. 5	23. 4	8. 1	18. 7
第一(発)南放水口	R元. 5. 16	19. 6	12. 0	8. 0	19. 0
	R元. 8. 21	29. 2	23. 1	8. 1	18. 5
第一(発)北放水口	R元. 5. 16	18. 1	12. 3	8. 1	19. 2
	R元. 8. 21	31. 1	24. 5	8. 1	18. 5

令和元年度月別降水データ表

福島第一原子力発電所			
月	日数 (d)	時間 (h)	降水量 (mm)
H31.4	8	52	65.0
R元.5	8	46	116.5
6	18	105	198.5
7	19	125	223.5
8	9	33	64.0
9	11	46	139.0
10			
11			
12			
R2.1			
2			
3			
合計	73	407	806.5

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β放射能	γ
大気浮遊じん	M P - 3	R元. 7. 1 ～ R元. 7. 31	連続	R元. 8. 15
		R元. 8. 1 ～ R元. 8. 31	連続	R元. 9. 19
		R元. 9. 1 ～ R元. 9. 30	連続	R元. 10. 15
大気浮遊じん	M P - 8	R元. 7. 1 ～ R元. 7. 31	連続	R元. 8. 19
		R元. 8. 1 ～ R元. 8. 31	連続	R元. 9. 19
		R元. 9. 1 ～ R元. 9. 30	連続	R元. 10. 11

(注) 「/」は測定対象外。

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日							
			γ	³ H	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	
海水	取水	R元. 8. 23	R元. 9. 23	R元. 8. 26						
	南放水	R元. 8. 21	R元. 9. 25	R元. 8. 27						
	北放水	R元. 8. 21	R元. 9. 23	R元. 8. 26						
海底土	南放水	R元. 8. 21	R元. 8. 22							
	北放水	R元. 8. 21	R元. 8. 22							
松葉	M P - 3 付近	R元. 8. 8	R元. 8. 12							
	環境管理棟付近	R元. 8. 8	R元. 8. 12							

(注) 「/」は測定対象外。

福島第二原子力発電所 運転状況

令和元年9月

令和元年8月

令和元年7月



記

1号機, 2号機, 3号機, 4号機

H23. 3.11 (平成22年度) ~ R元. 9.29 東日本大震災に伴う停止

R元. 9.30 廃止

事

放射性廃棄物管理状況

福島第二原子力発電所(令和元年度, 第2四半期)

1. 放射性気体廃棄物の放出量

(単位:Bq)

	全希ガス	^{131}I	全粒子状物質	^3H	備考
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	4.5×10^{10}	放射性気体廃棄物の放出放射エネルギー(Bq)は, 排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排気量(m ³)を乗じて求めている。 なお, 放射性物質が検出されない場合は, 放出放射エネルギー(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。
1号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	8.7×10^9	
2号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	9.9×10^9	
3号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	1.1×10^{10}	
排気筒別内訳	4号機排気筒	検出されず	検出されず	1.5×10^{10}	検出されずとは, 以下の濃度未満の場合をいう。 全希ガス: 2×10^{-2} (Bq/cm ³) ^{131}I : 7×10^{-9} (Bq/cm ³) 全粒子状物質: 4×10^{-9} (Bq/cm ³) (^{60}Co で代表した)
	廃棄物処理建屋換気系排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	その他排気筒(内訳) ・焼却設備排気筒 ・サイトバンカ建屋排気筒
その他排気筒	——	検出されず	検出されず	——	
年間放出管理目標値※1	5.5×10^{15}	2.3×10^{11}	——	——	

※1 放出管理目標値は「発電所用軽水炉施設周辺の線量目標値に関する指針(原子力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値(50 μSv/年)を下回るように設定した年間の放出放射エネルギーである。

(単位: Bq)

2. 放射性液体廃棄物の放出量(第2四半期)

	全核種 (³ Hを除く)	核種別							
		⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I		
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
排水口 別内訳	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	2号機排水口	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値 ^{*1}	1.4 × 10 ¹¹								

44 (続き)

	核種別			³ H	備考
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他		
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	2.6 × 10 ⁹	放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排水量(m ³)を乗じて求めている。 なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全核種(³ Hを除く): 2 × 10 ⁻² (Bq/cm ³) (⁶⁰ Coで代表した) ³ H : 2 × 10 ⁻¹ (Bq/cm ³)
排水口 別内訳	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	2号機排水口	検出されず	検出されず	2.6 × 10 ⁹	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値 ^{*1}				1.4 × 10 ¹³ ^{*2}	

*1 放出管理目標値は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針(原子力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値(50 μSv/年)を下回るように設定した年間の放出放射能である。

*2 トリチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。
トリチウムは公衆への影響が比較的小さく、上記指針に定められた線量目標値がないことから、放出管理目標値の100倍の値を年間の放出放射能として設定したものである。

試料採取時の付帯データ

(ア) 海水

採取地点名	採取年月日	気温(℃)	水温(℃)	pH	Cl ⁻ (%)
第二(発)取水口	R元. 5.16	14.4	11.3	8.0	19.2
	R元. 8.26	23.9	23.4	8.1	18.5
第二(発)南放水口	R元. 5.16	18.0	11.2	8.0	19.0
	R元. 8.26	27.3	24.4	8.1	18.6
第二(発)北放水口	R元. 5.16	14.7	12.7	8.0	19.0
	R元. 8.26	26.4	24.2	8.1	18.5

令和元年度月別降水データ表

月	日数 (d)	時間 (h)	降水量 (mm)
H31.4	8	50	61.5
R元.5	8	42	122.5
6	17	91	175.0
7	19	119	208.0
8	10	30	49.0
9	11	51	160.0
10			
11			
12			
R2.1			
2			
3			
合計	73	383	776.0

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日							
			γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}\text{Pu}$	^{241}Am	^{244}Cm	
海水	取水口	R元. 8. 26	R元. 9. 16	R元. 8. 29						
	南放水口	R元. 8. 26	R元. 9. 17	R元. 8. 30						
	北放水口	R元. 8. 26	R元. 9. 17	R元. 8. 30						
海底土	南放水口	R元. 8. 26	R元. 9. 5							
	北放水口	R元. 8. 26	R元. 9. 3							
松葉	敷地の南境界付近	R元. 8. 7	R元. 8. 12							
	敷地の北境界付近	R元. 8. 7	R元. 8. 12							
ほんだわら	敷地港湾内	R元. 7. 16	R元. 7. 24							

(注) 「/」は測定対象外。

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全放射能	γ
大気浮遊じん	M P - 1	R元. 7. 1 ~R元. 7. 31	連続	R元. 8. 8
		R元. 8. 1 ~R元. 8. 31	連続	R元. 9. 12
		R元. 9. 1 ~R元. 9. 30	連続	R元. 10. 16
	M P - 7	R元. 7. 1 ~R元. 7. 31	連続	R元. 8. 12
		R元. 8. 1 ~R元. 8. 31	連続	R元. 9. 11
		R元. 9. 1 ~R元. 9. 30	連続	R元. 10. 21

令和元年度 第2四半期 空間線量率等の変動グラフ

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー


福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所


目次

空間線量率			
1	福島第一原子力発電所 MP-1	・・・	50
2	福島第一原子力発電所 MP-2	・・・	51
3	福島第一原子力発電所 MP-3	・・・	52
4	福島第一原子力発電所 MP-4	・・・	53
5	福島第一原子力発電所 MP-5	・・・	54
6	福島第一原子力発電所 MP-6	・・・	55
7	福島第一原子力発電所 MP-7	・・・	56
8	福島第一原子力発電所 MP-8	・・・	57
9	福島第二原子力発電所 MP-1	・・・	58
10	福島第二原子力発電所 MP-2	・・・	59
11	福島第二原子力発電所 MP-3	・・・	60
12	福島第二原子力発電所 MP-4	・・・	61
13	福島第二原子力発電所 MP-5	・・・	62
14	福島第二原子力発電所 MP-6	・・・	63
15	福島第二原子力発電所 MP-7	・・・	64
	大気浮遊じん (推移)		
1	福島第一原子力発電所 MP-3	・・・	65
2	福島第一原子力発電所 MP-8	・・・	66
3	福島第二原子力発電所 MP-1	・・・	67
4	福島第二原子力発電所 MP-7	・・・	68
	大気浮遊じん (相関図)		
1	福島第一原子力発電所 MP-3	・・・	69
2	福島第一原子力発電所 MP-8	・・・	69
3	福島第二原子力発電所 MP-1	・・・	70
4	福島第二原子力発電所 MP-7	・・・	70


空間線量率の変動グラフ (MP-1)

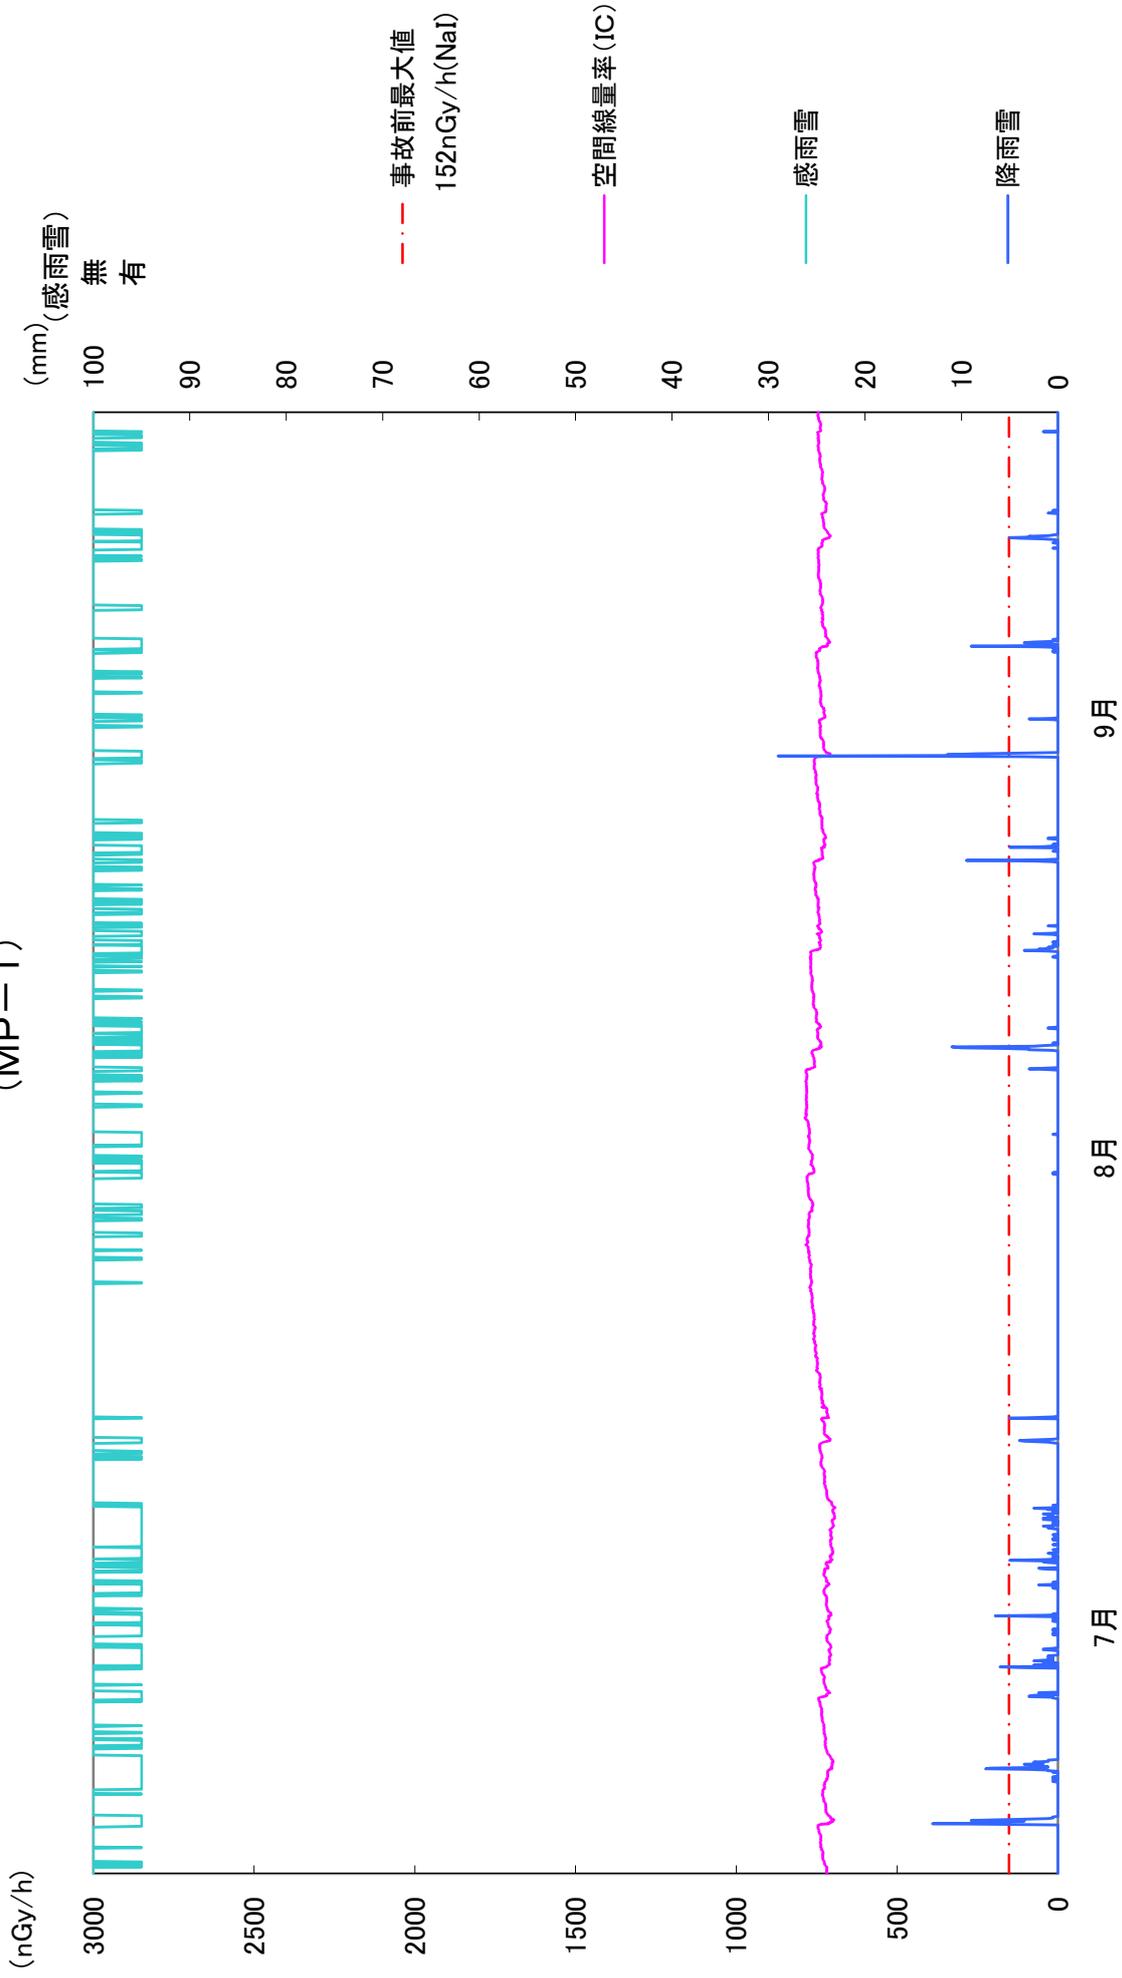


空間線量率の変動グラフ (MP-2)

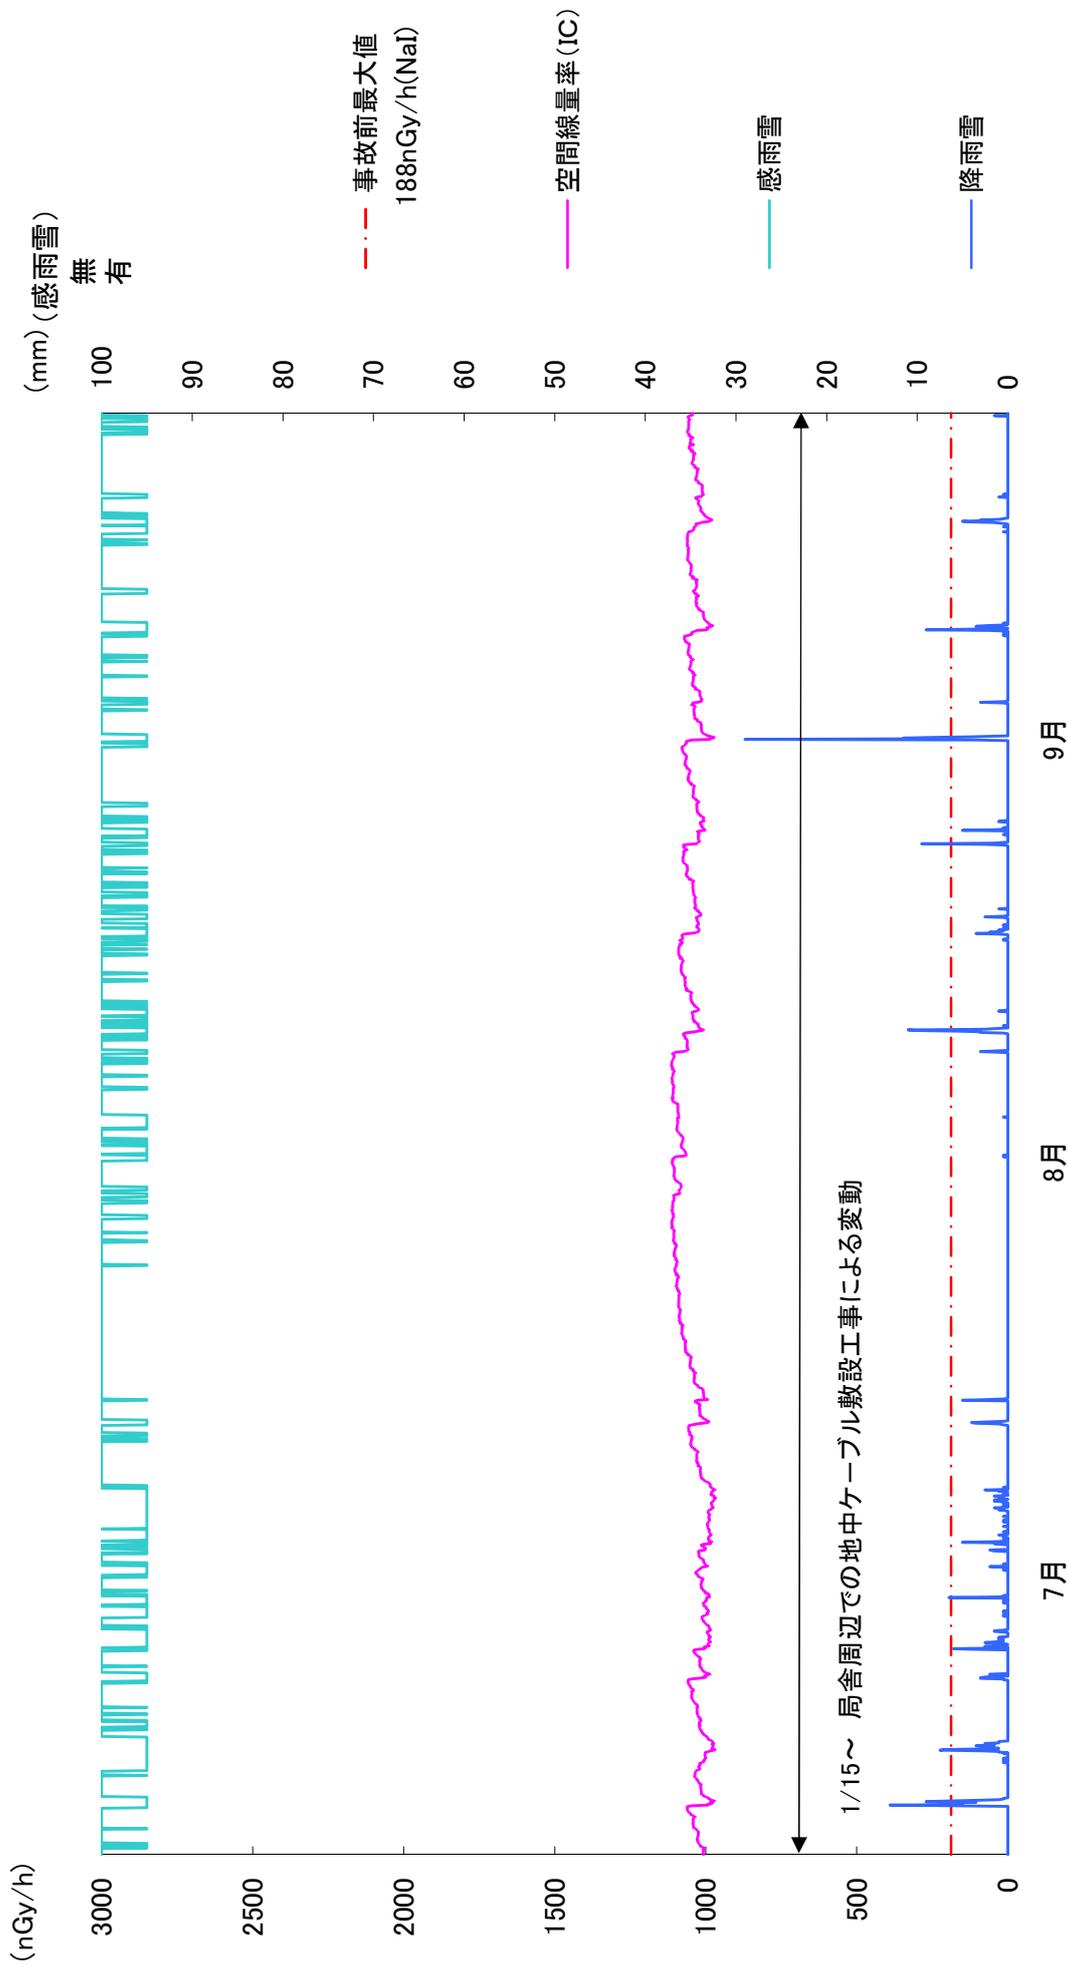


空間線量率の変動グラフ (MP-3)

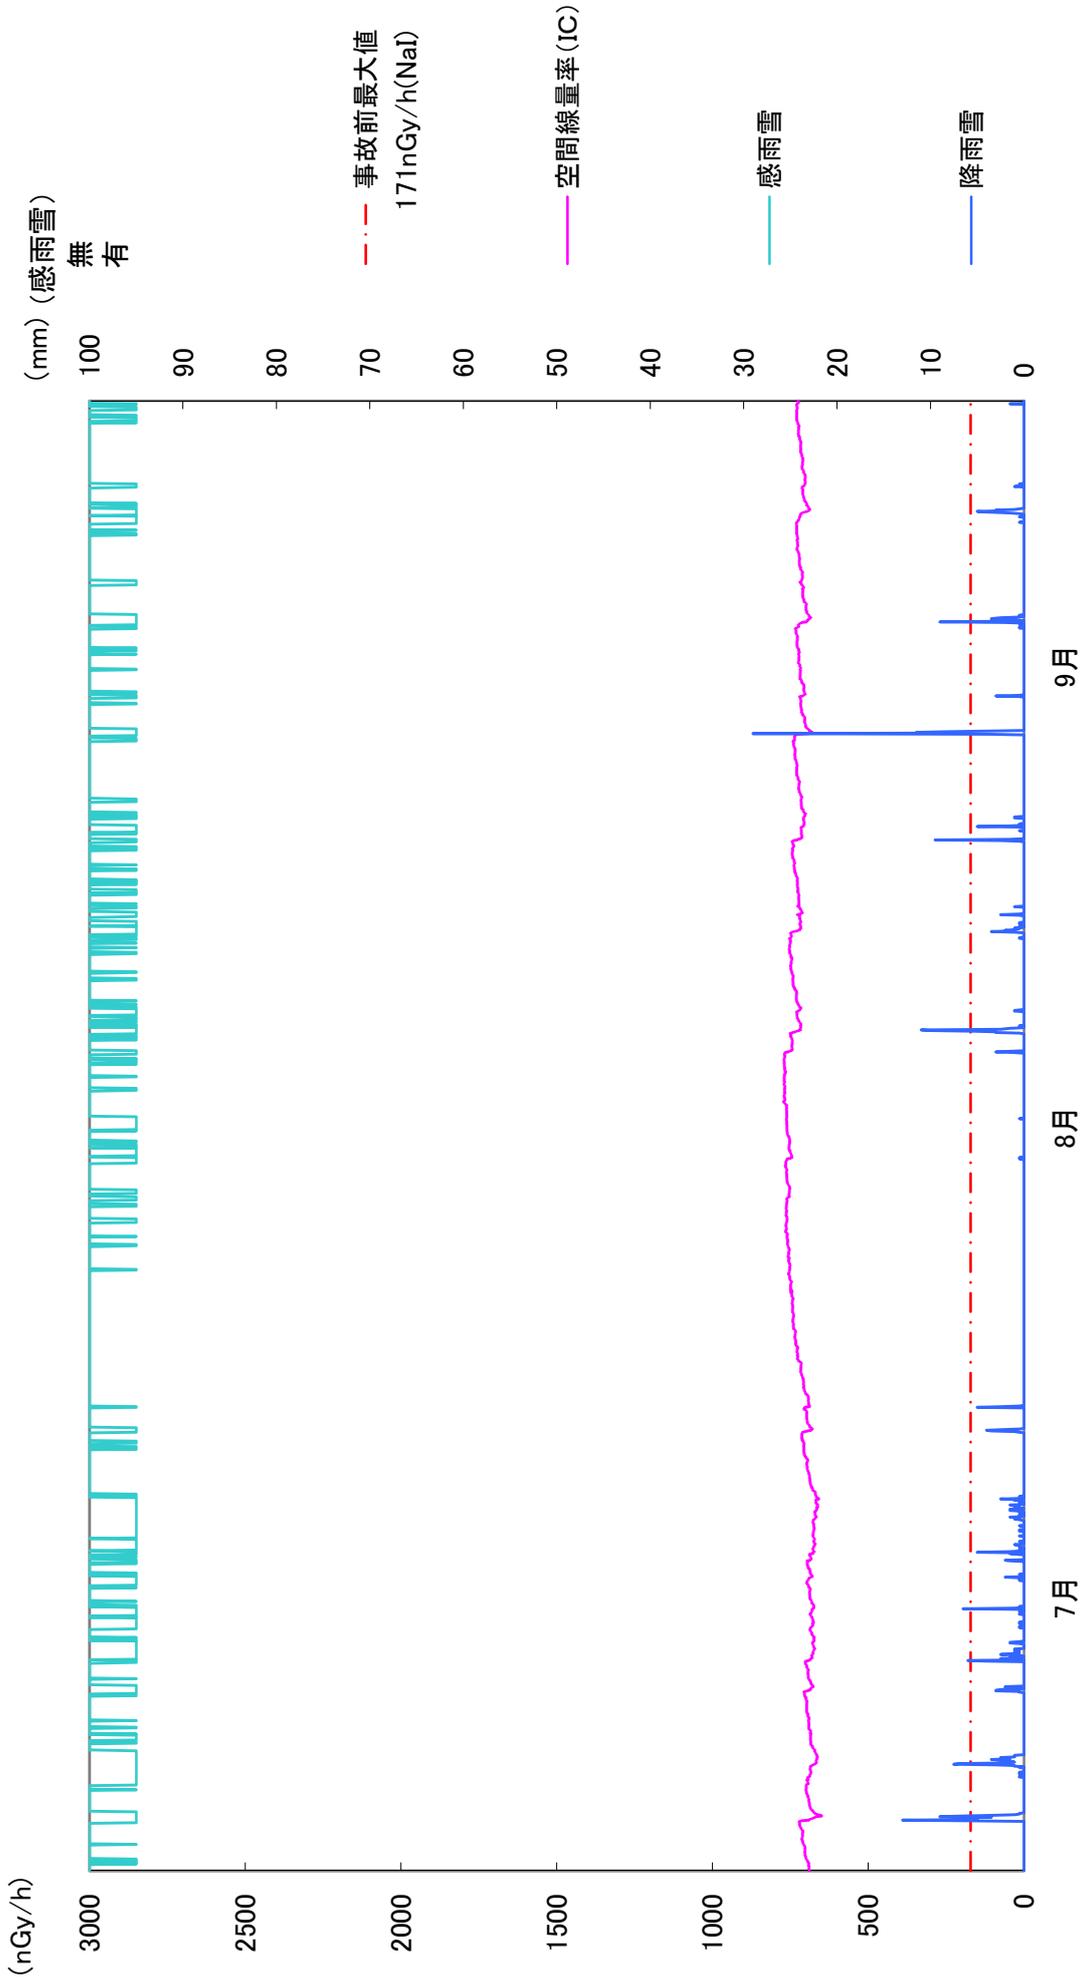


空間線量率の変動グラフ (MP-4)

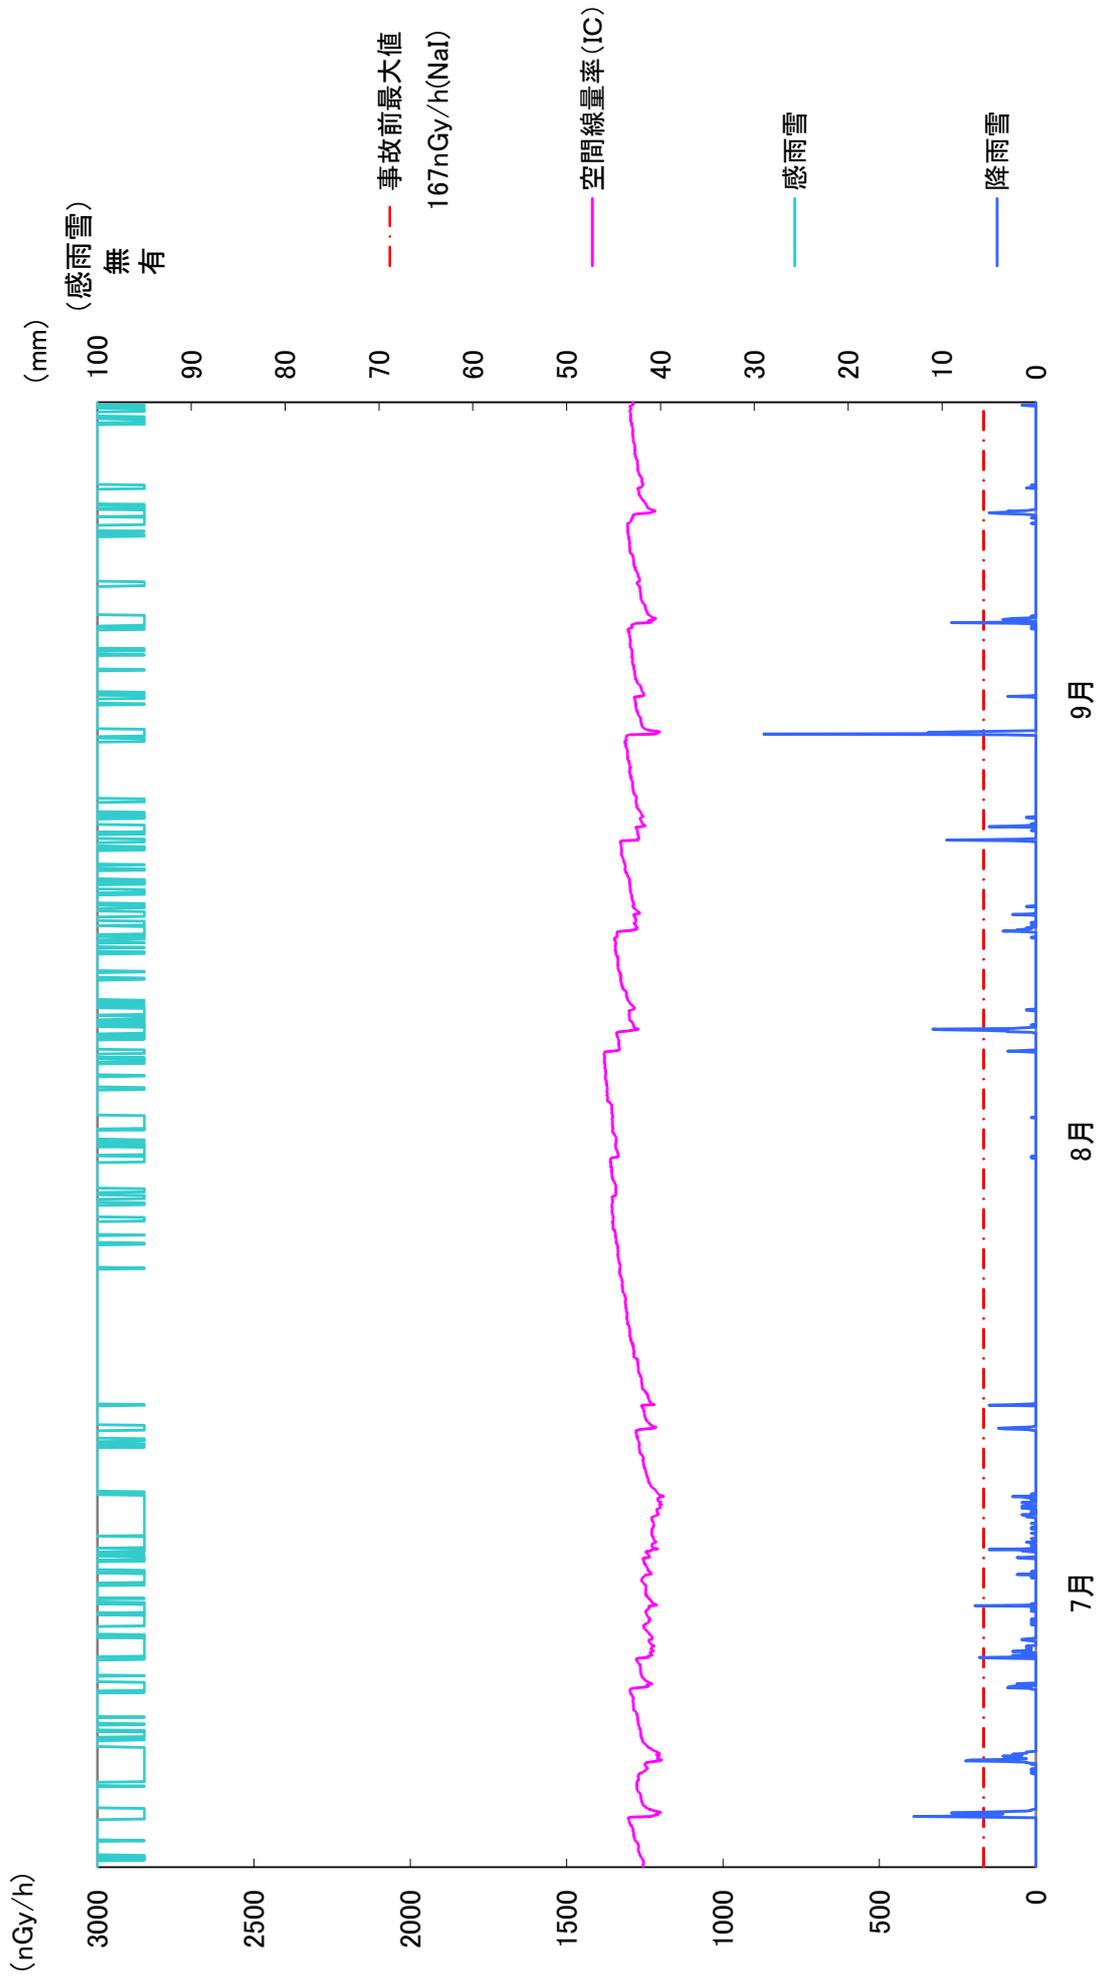


空間線量率の変動グラフ (MP-5)

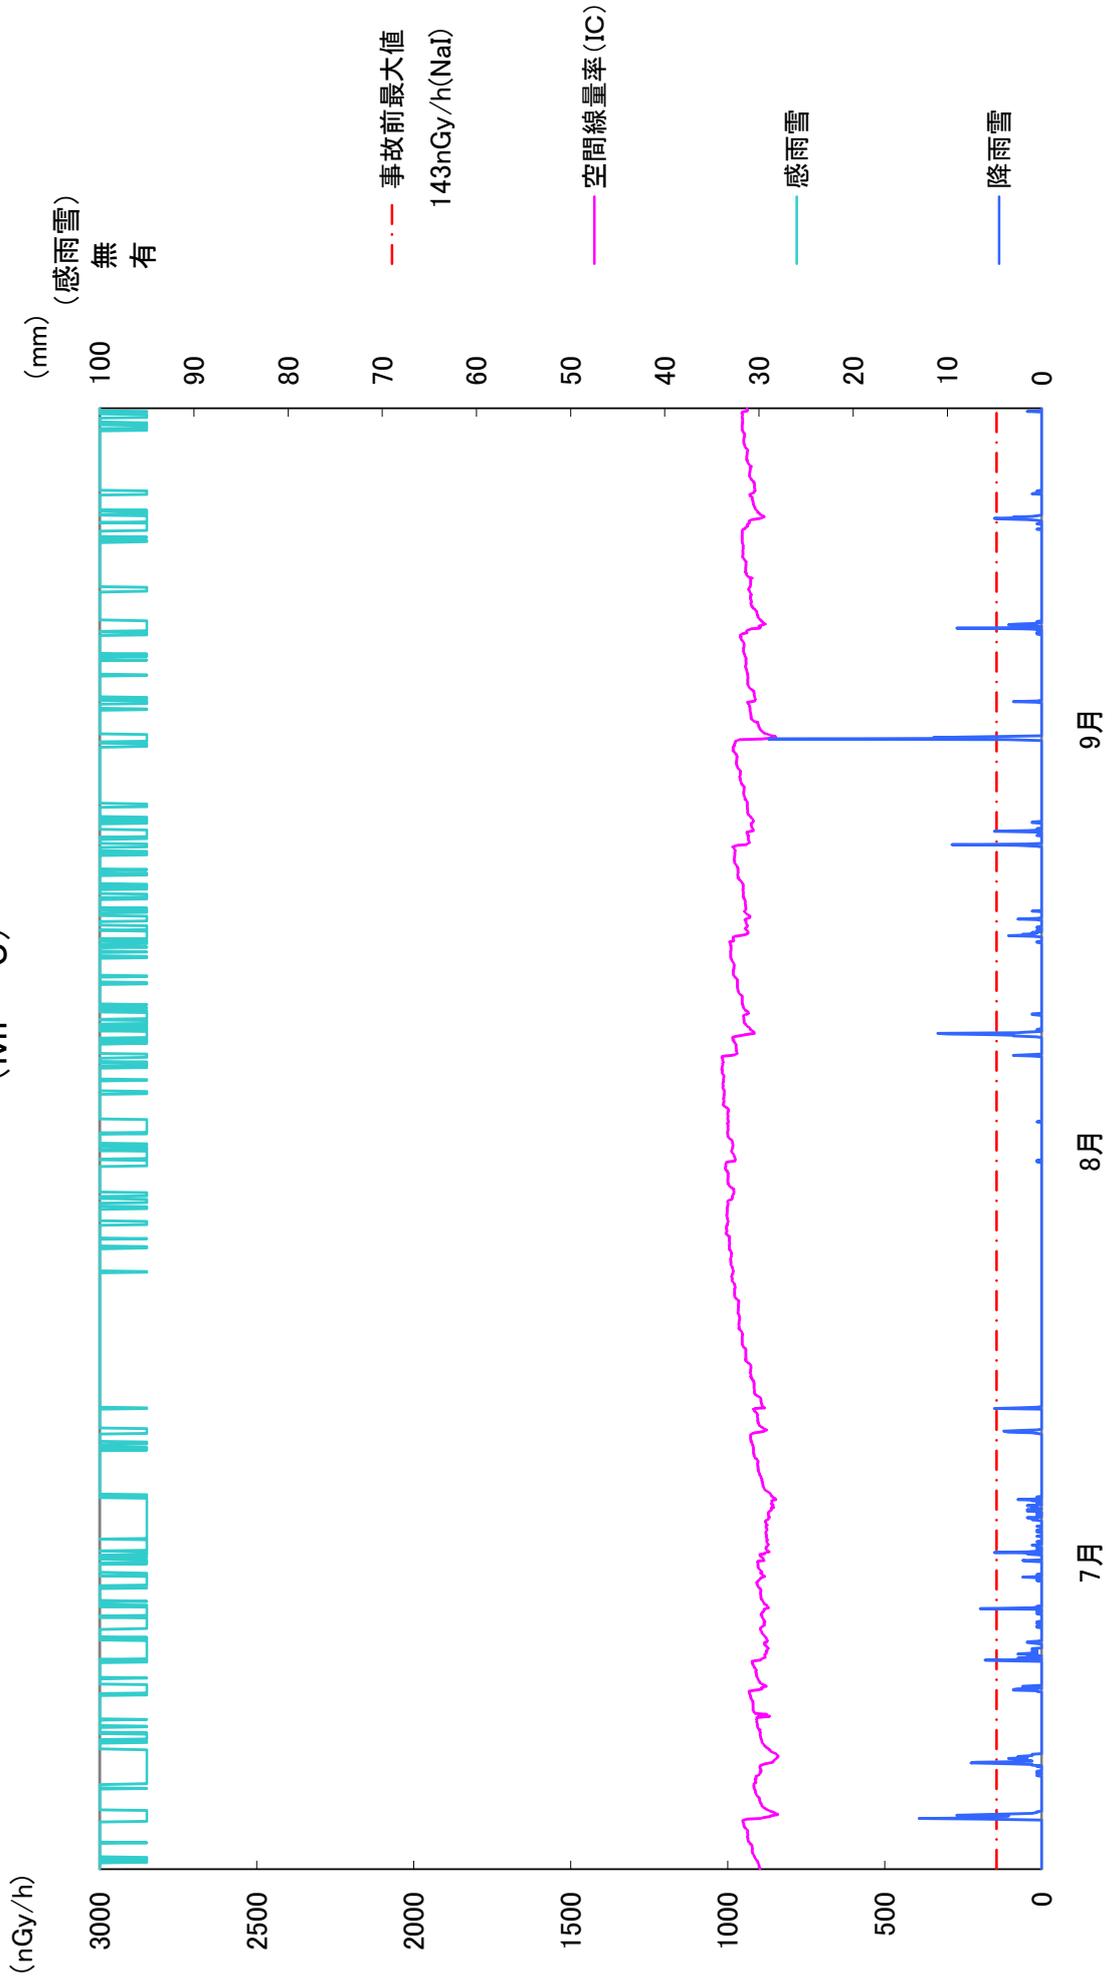

空間線量率の変動グラフ (MP-6)

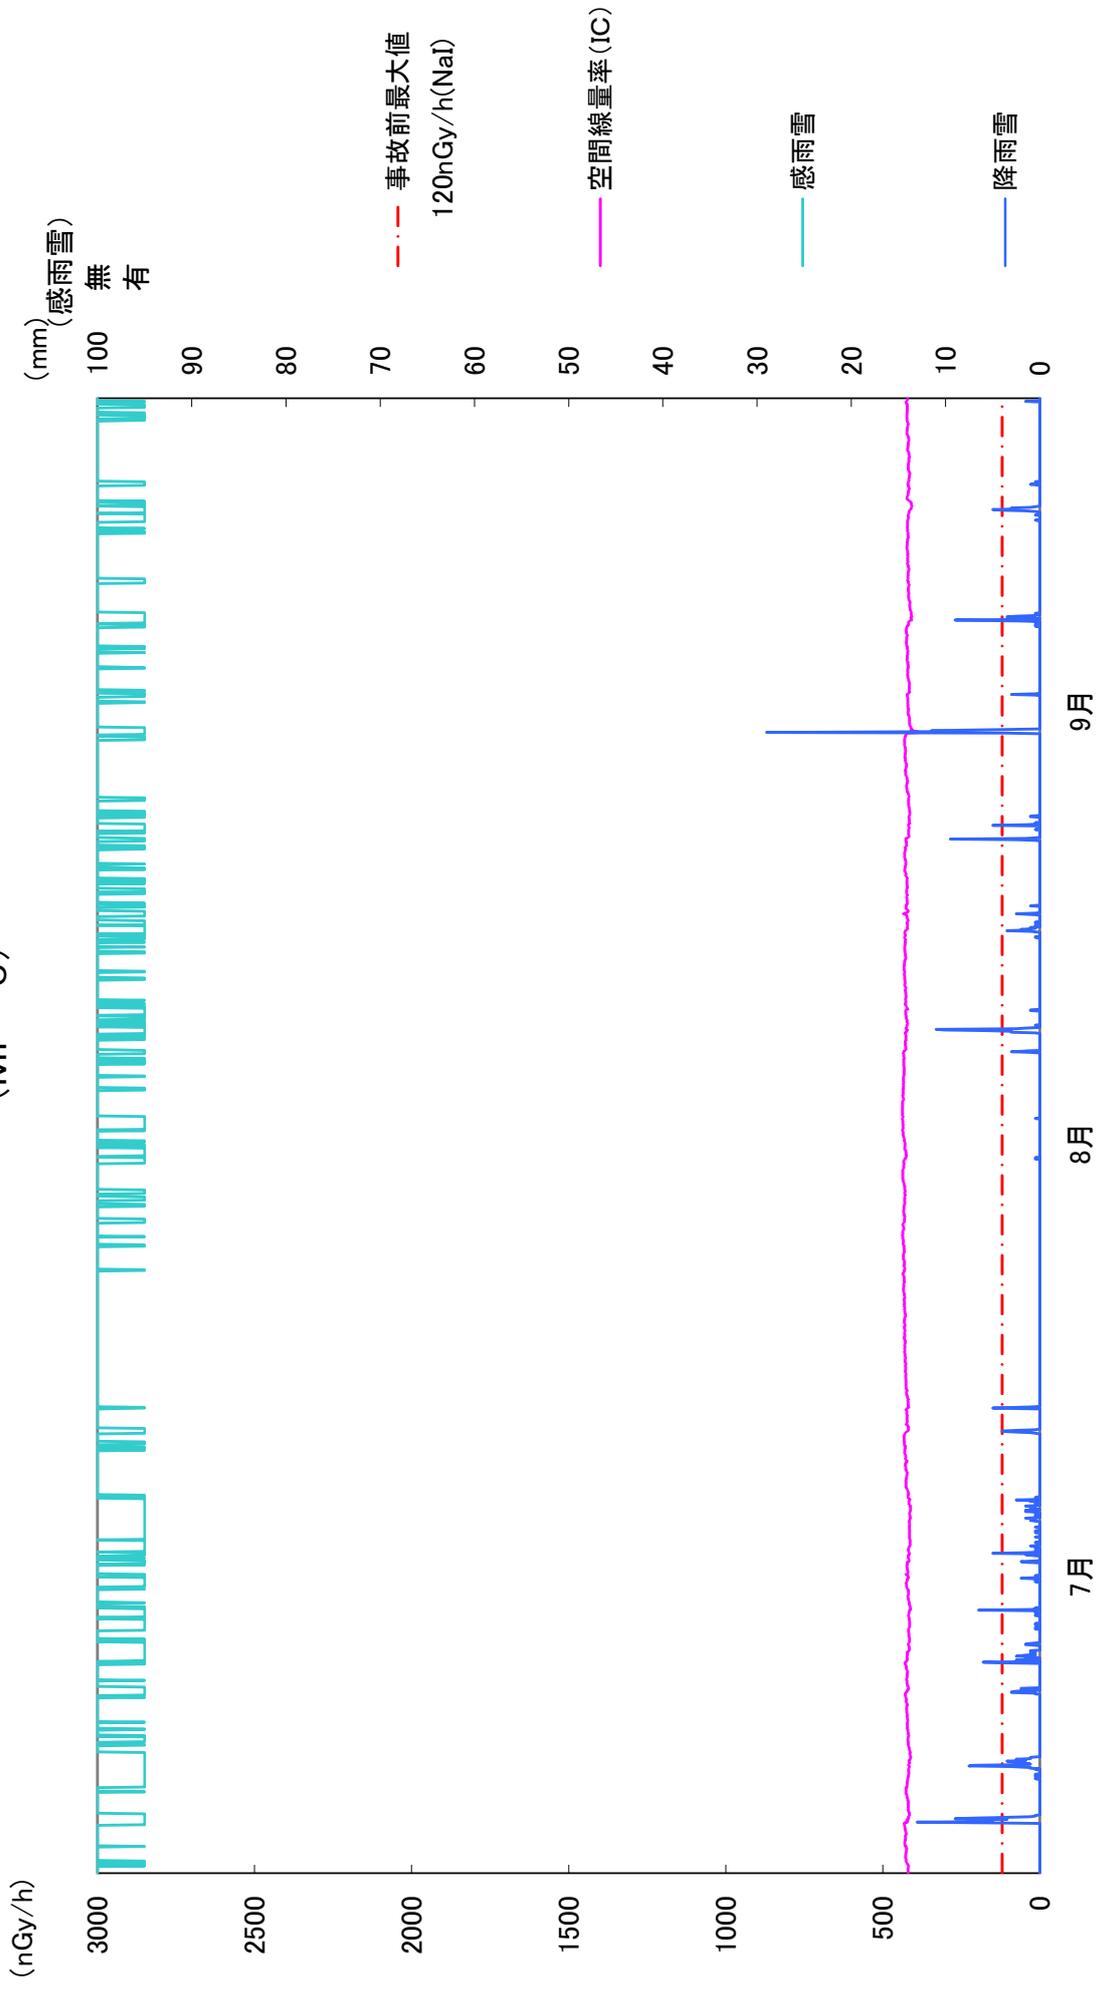


空間線量率の変動グラフ
(MP-7)

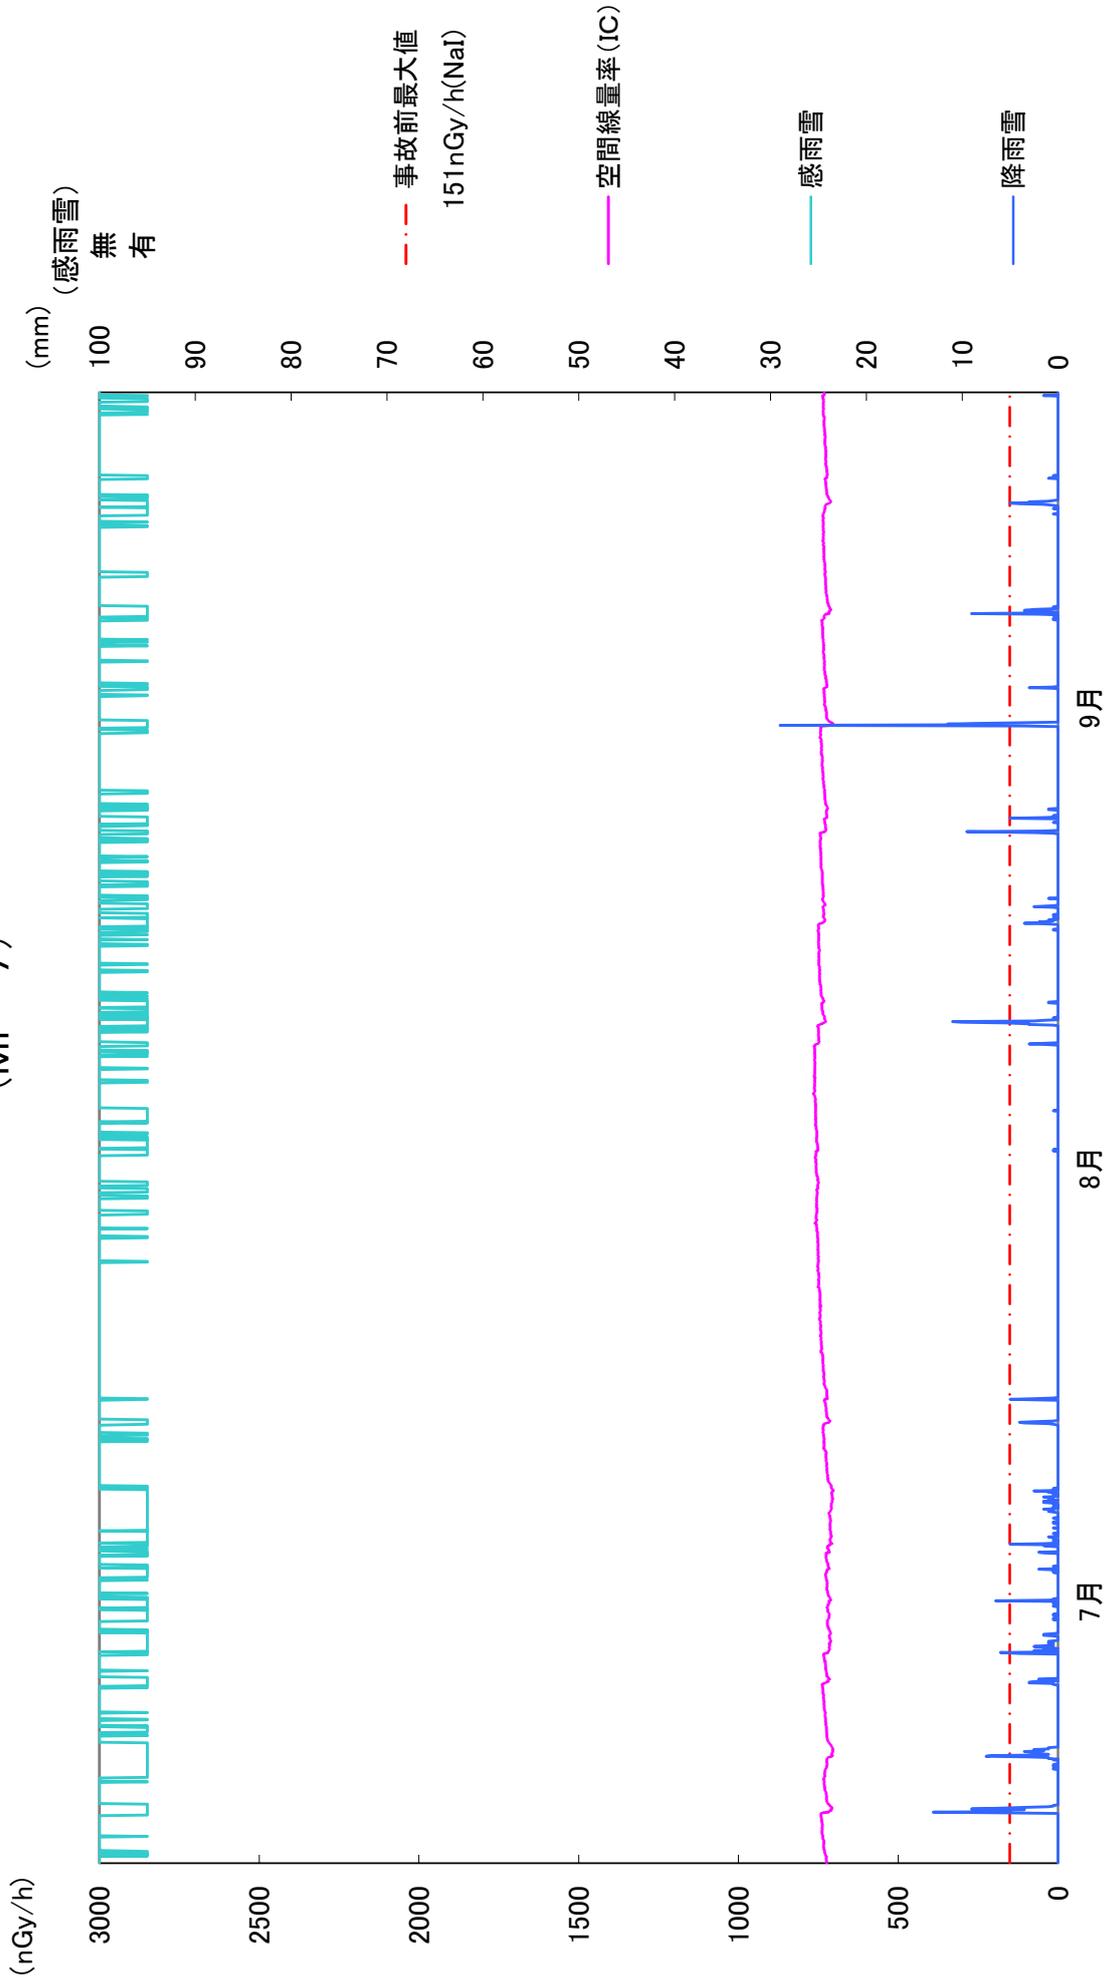


MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくなるため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。

空間線量率の変動グラフ
(MP-8)

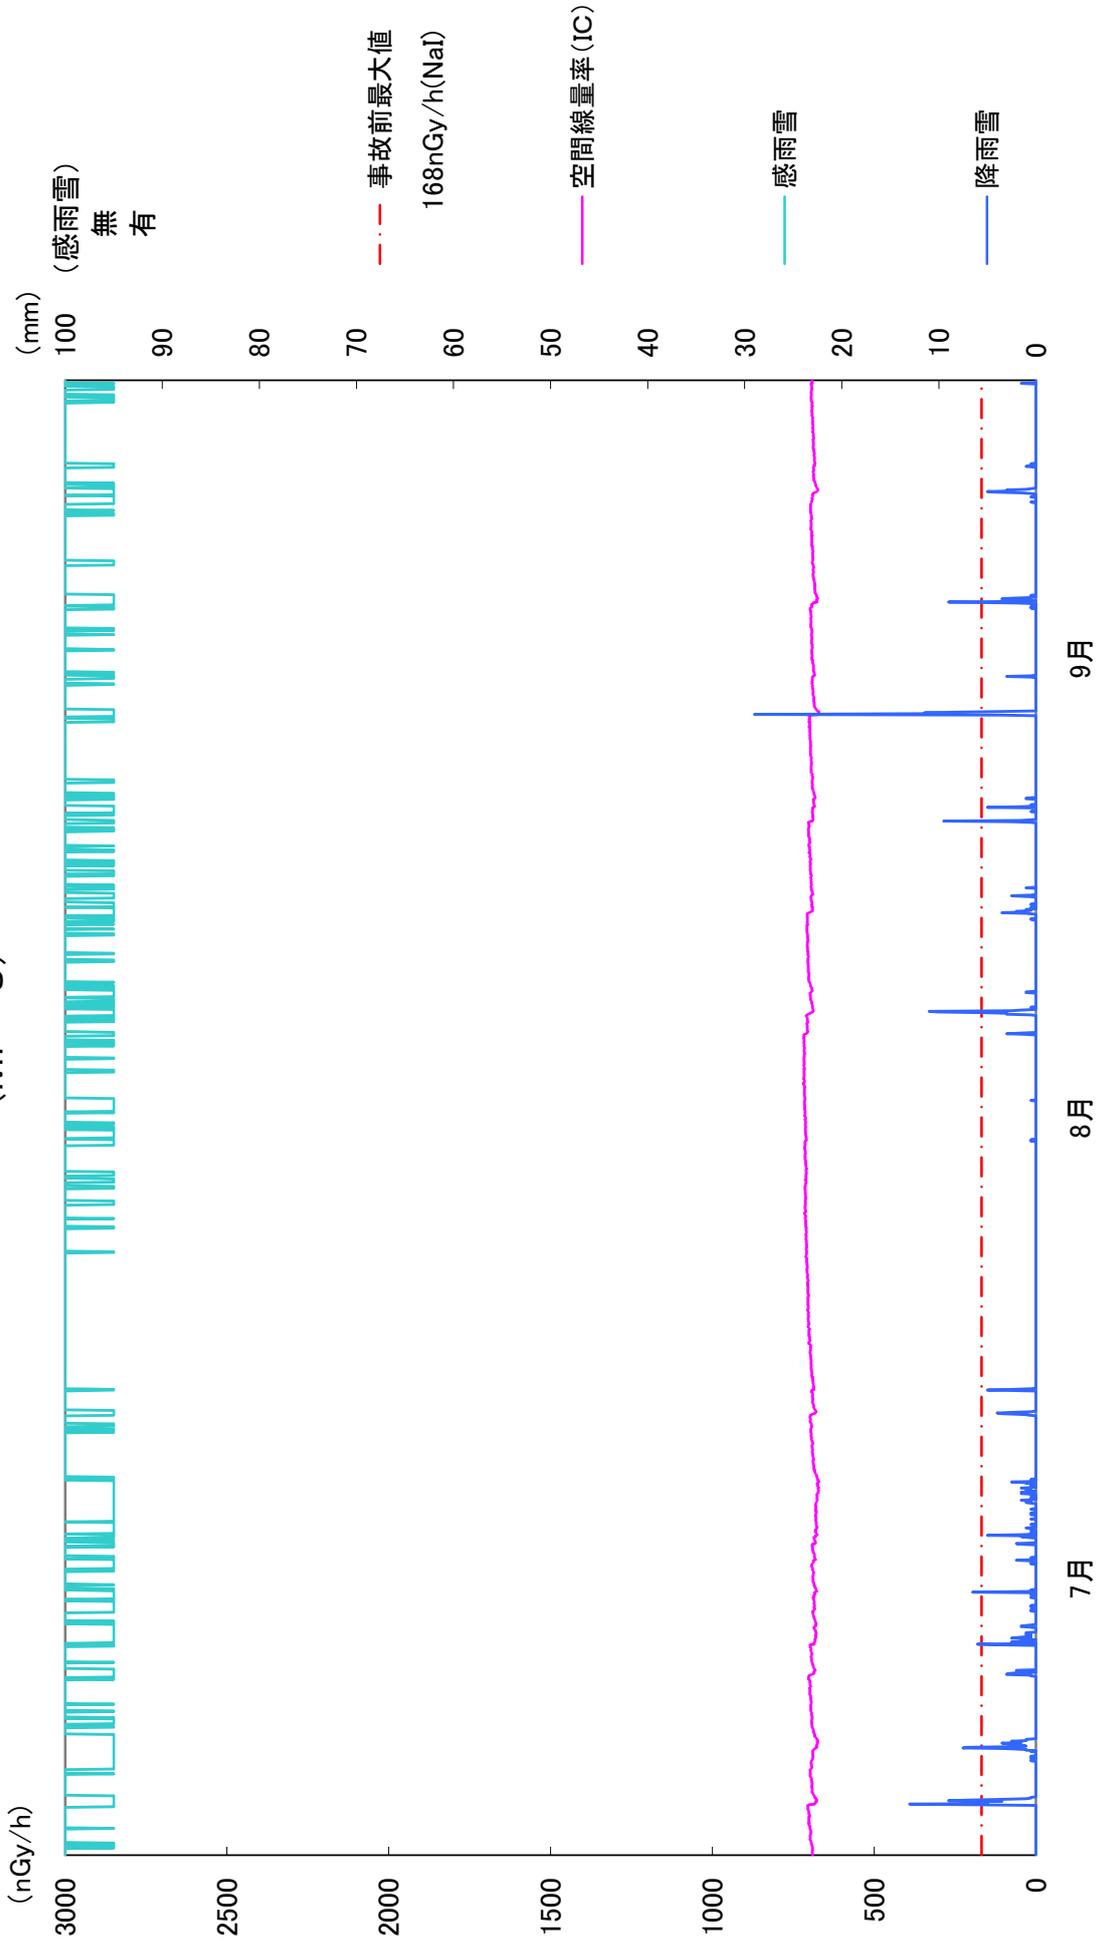


MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。


空間線量率の変動グラフ
(MP-1)

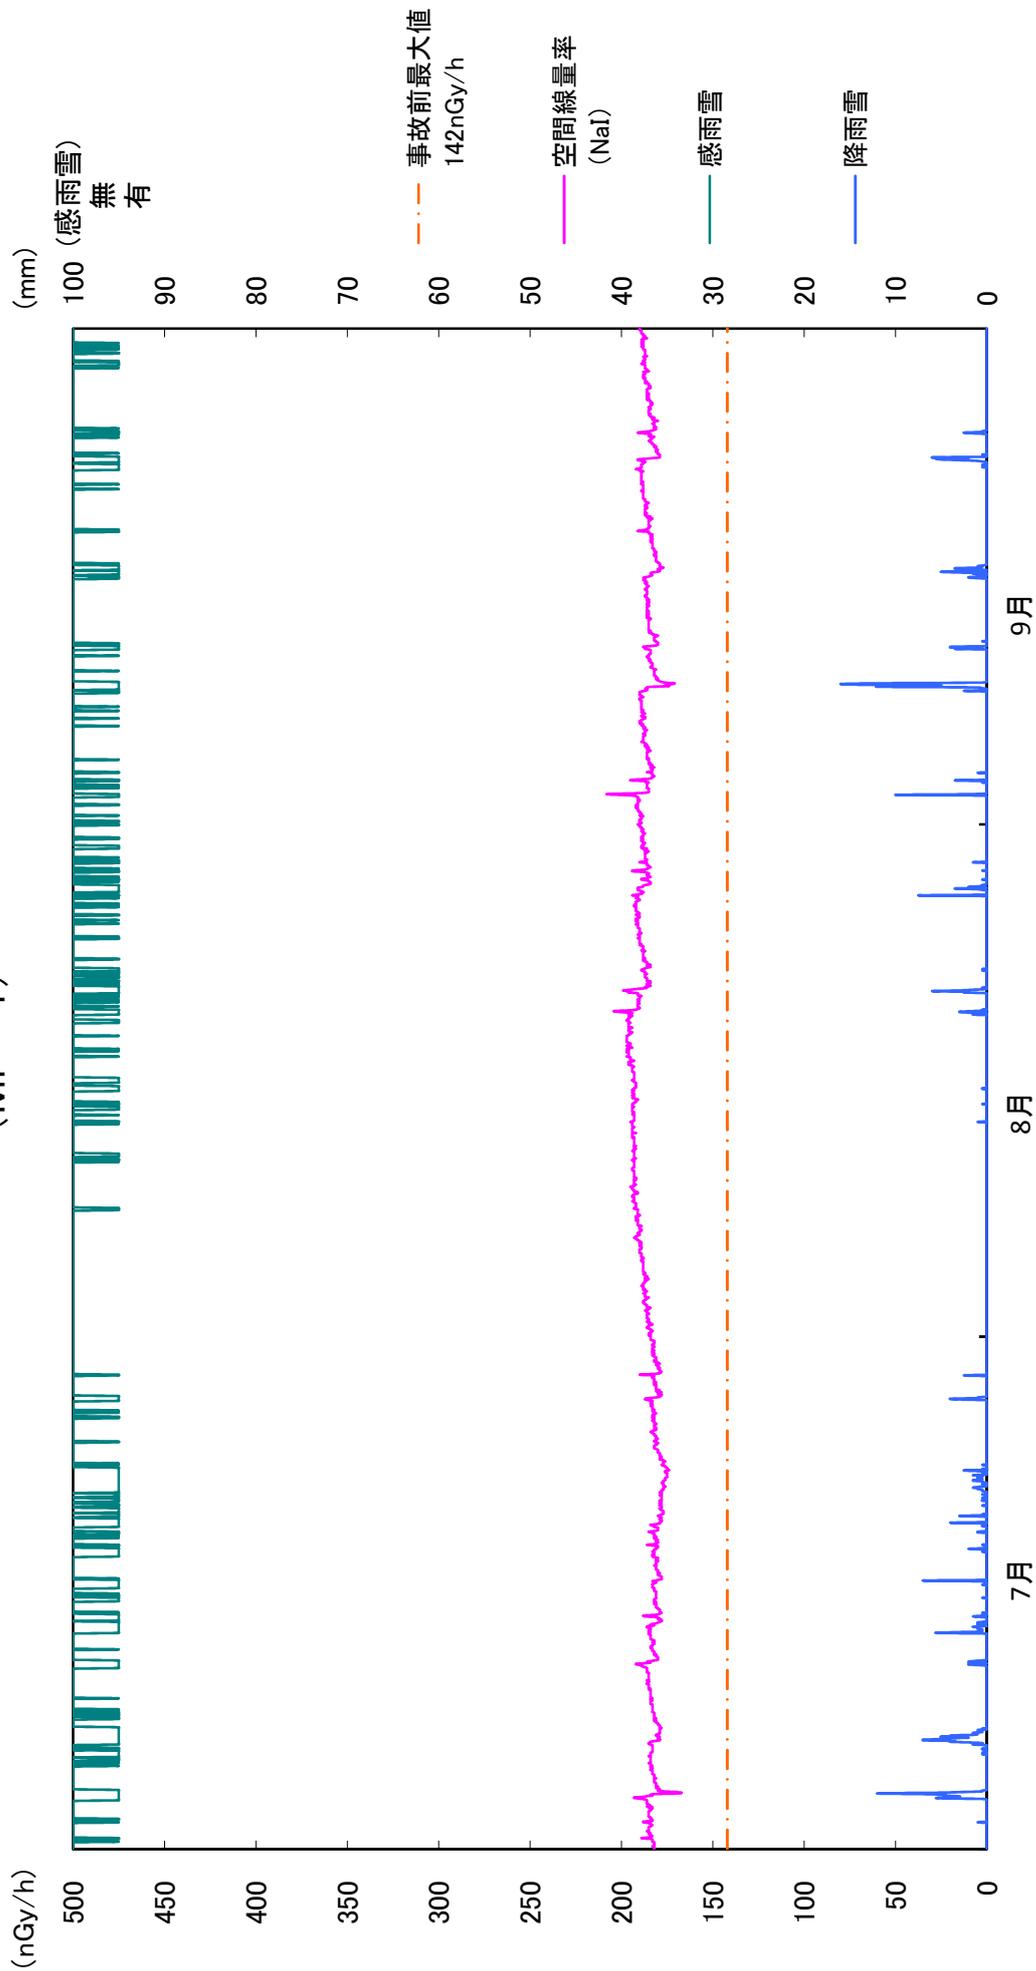


空間線量率の変動グラフ
(MP-2)

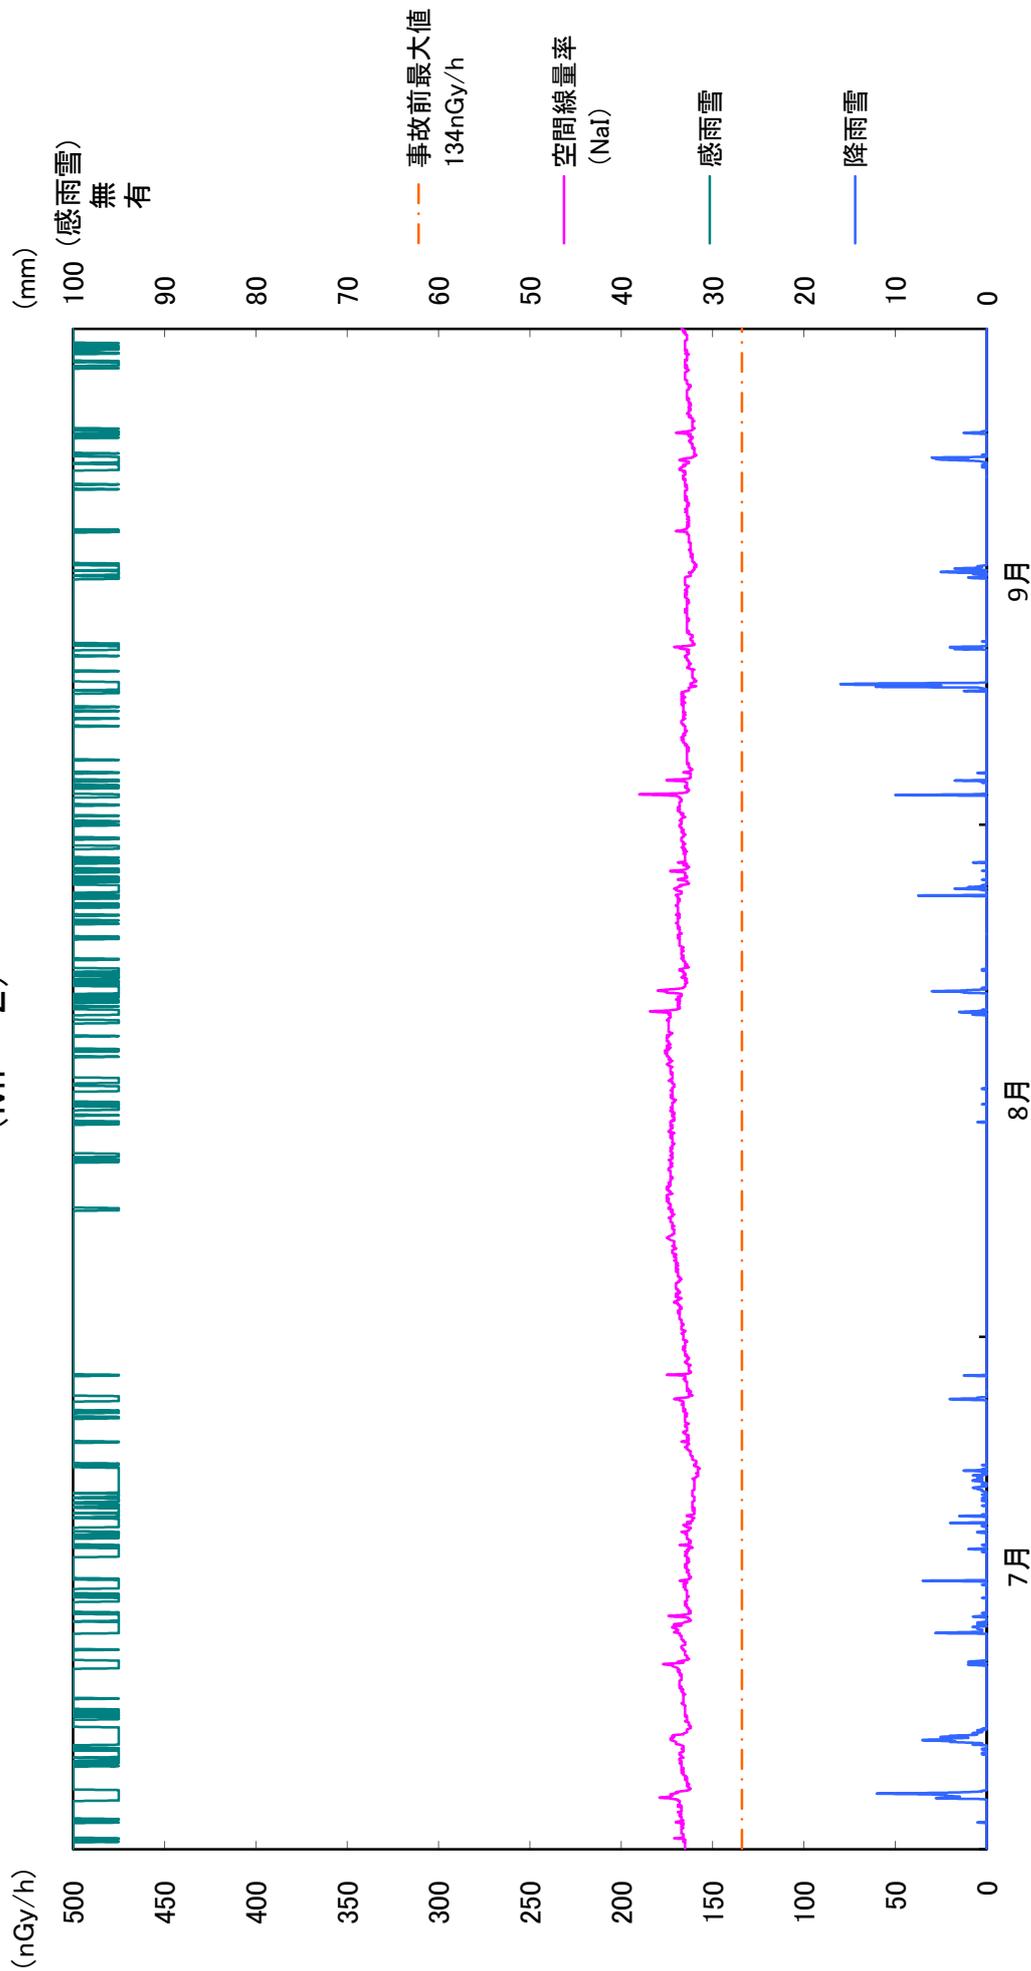


空間線量率の変動グラフ (MP-3)

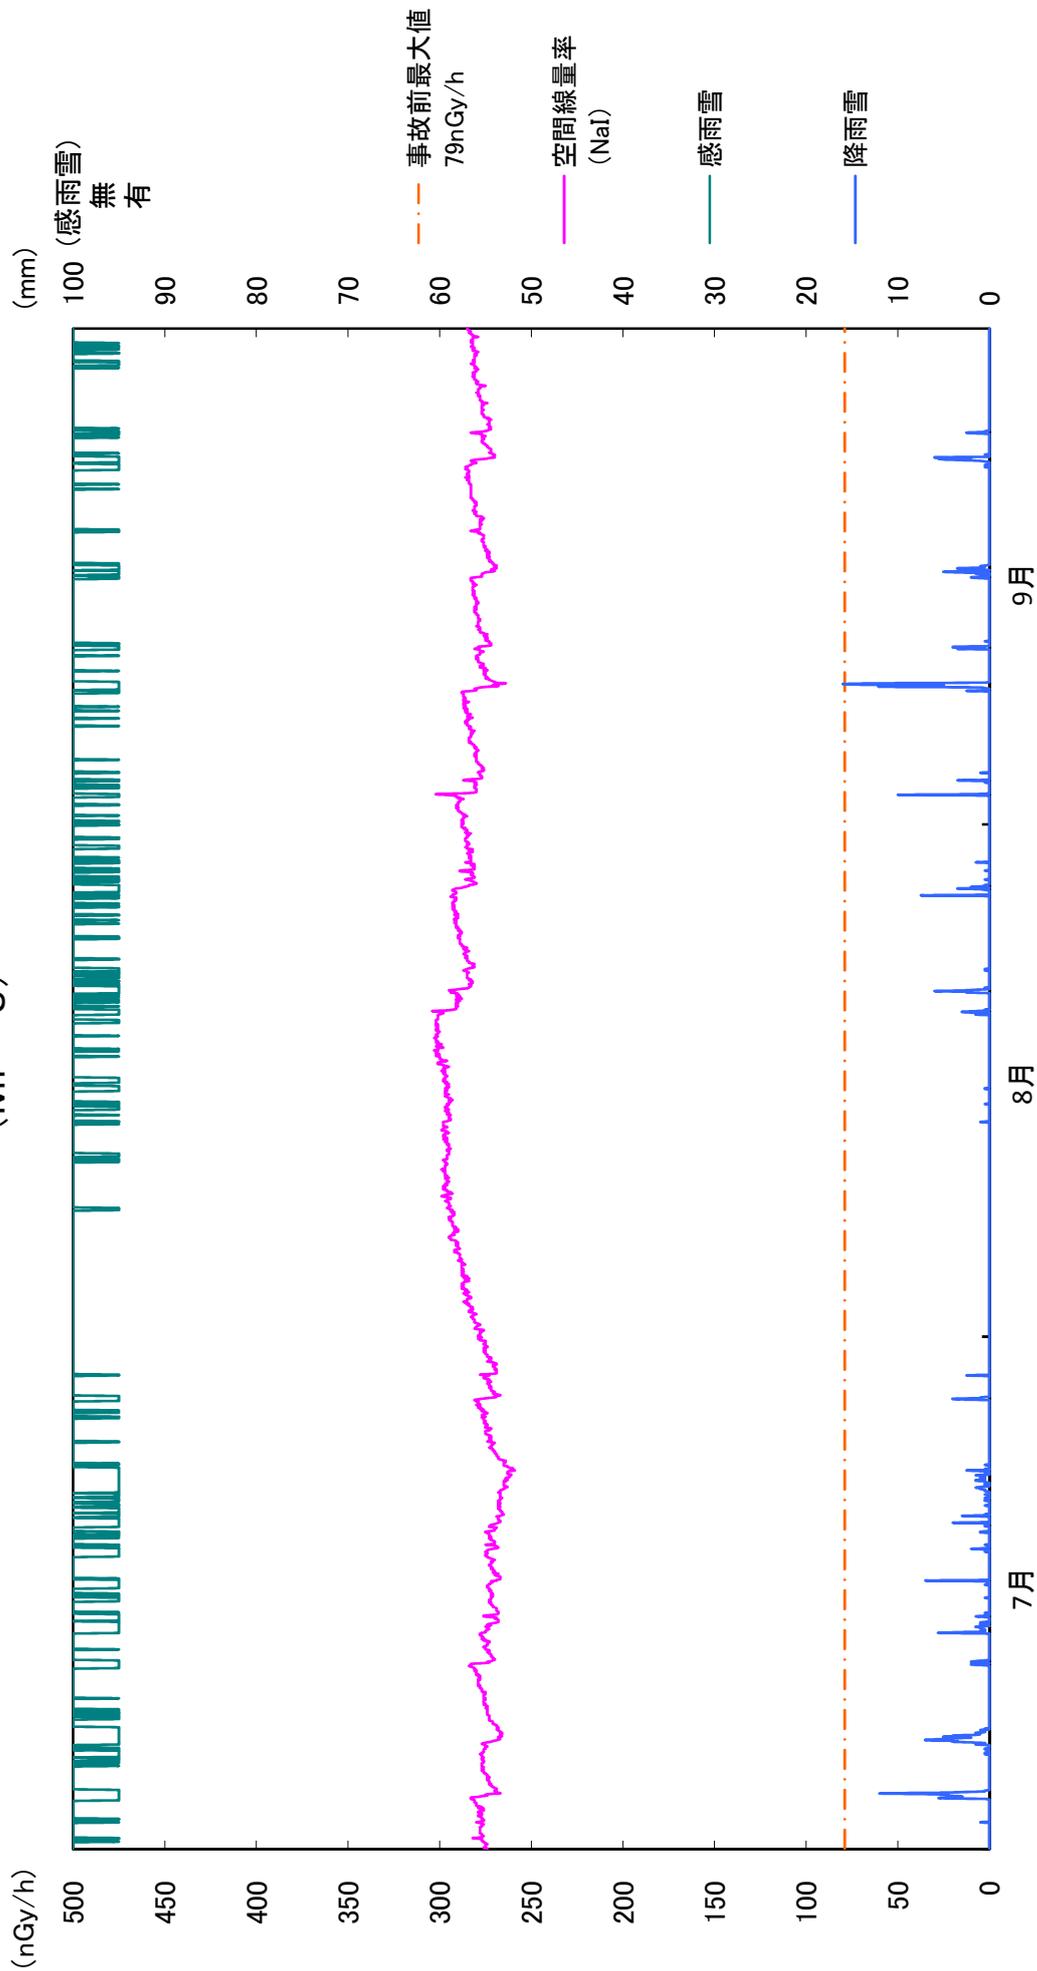


空間線量率の変動グラフ (MP-4)

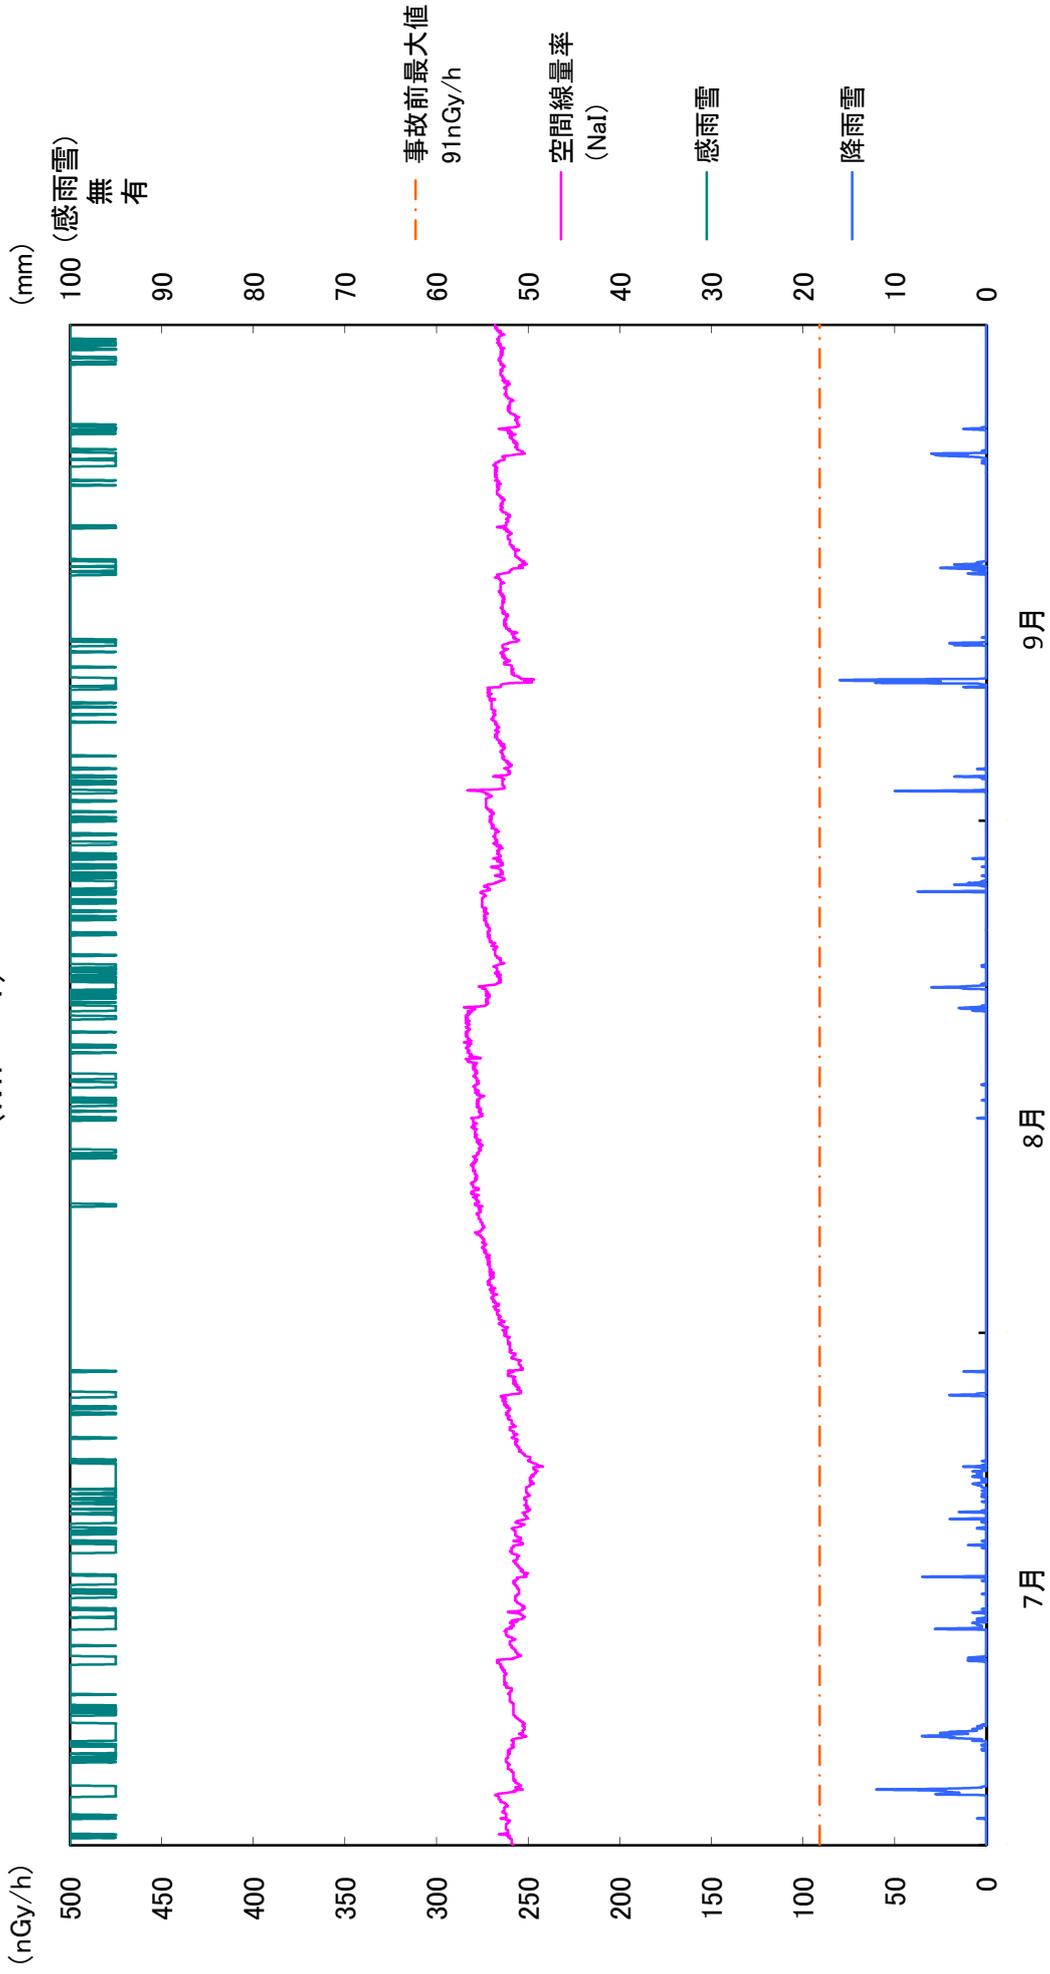


空間線量率の変動グラフ (MP-5)

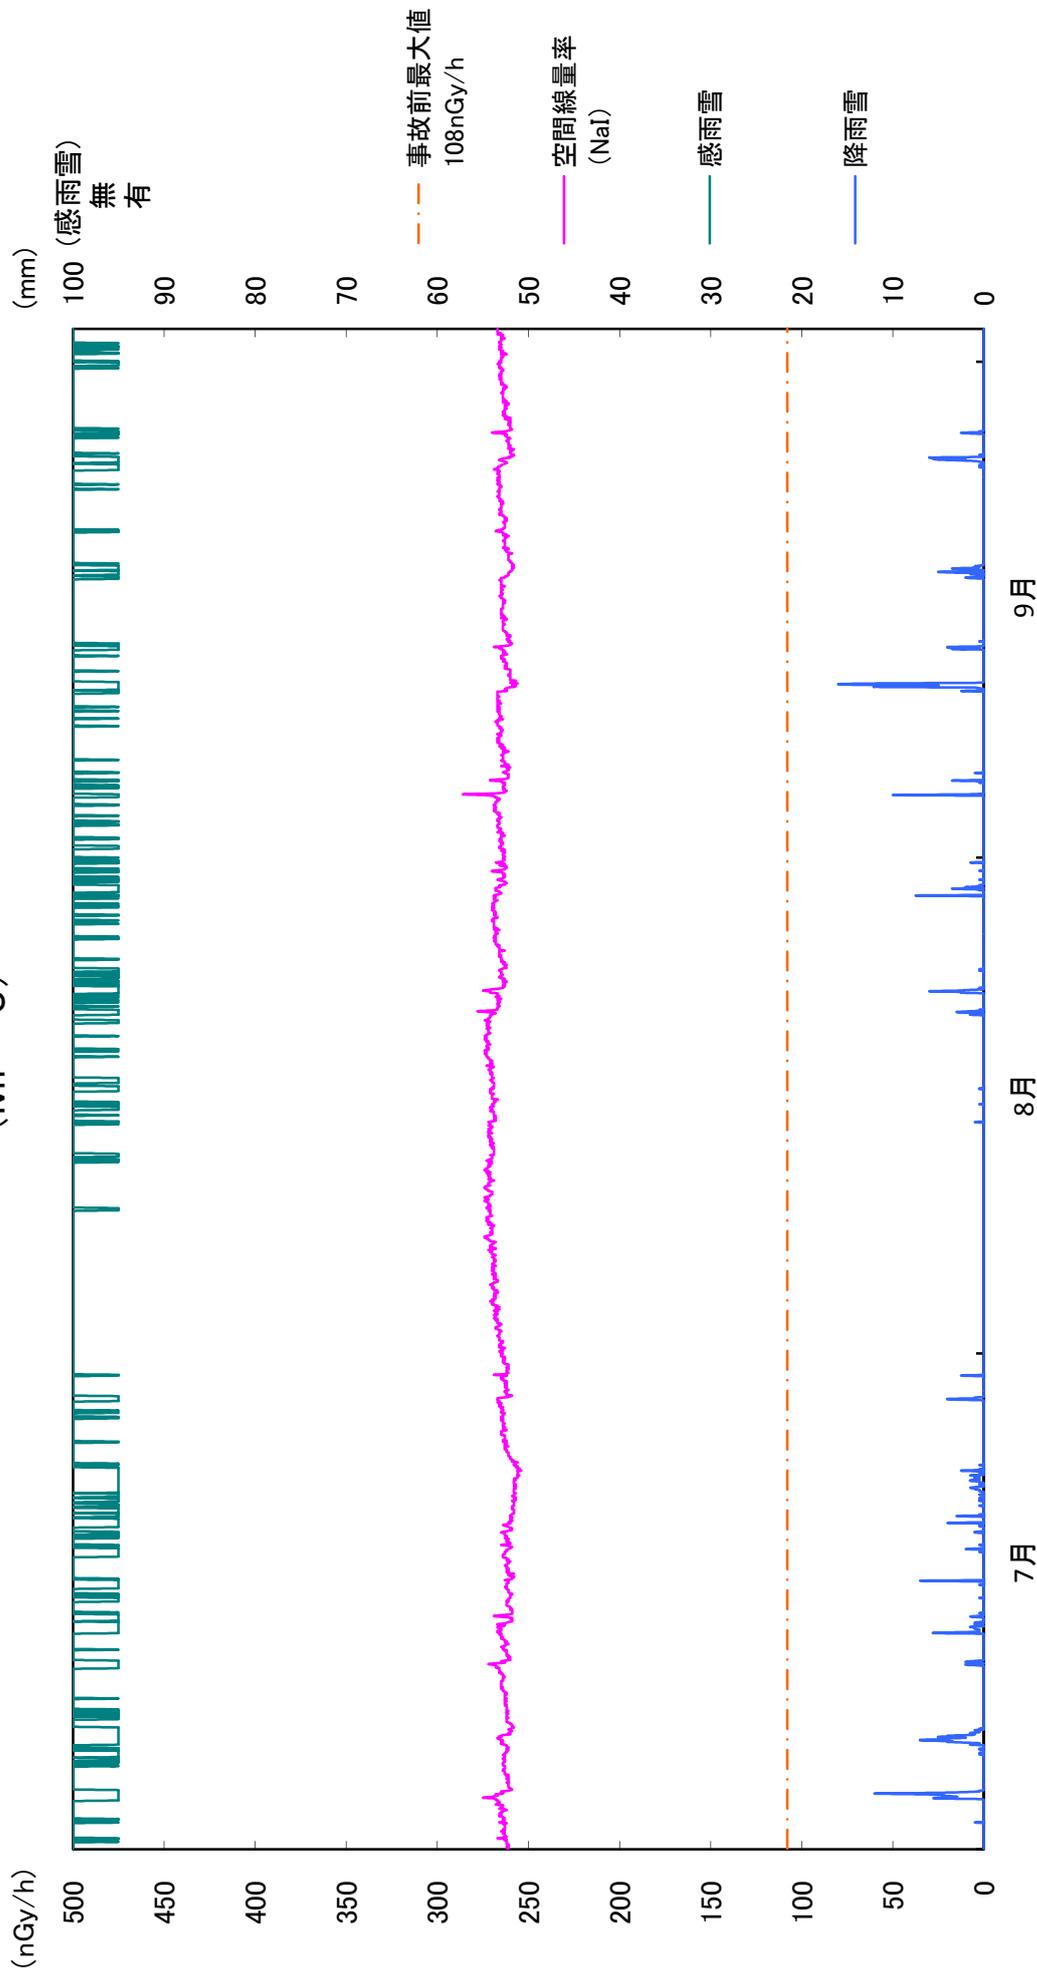

空間線量率の変動グラフ (MP-6)

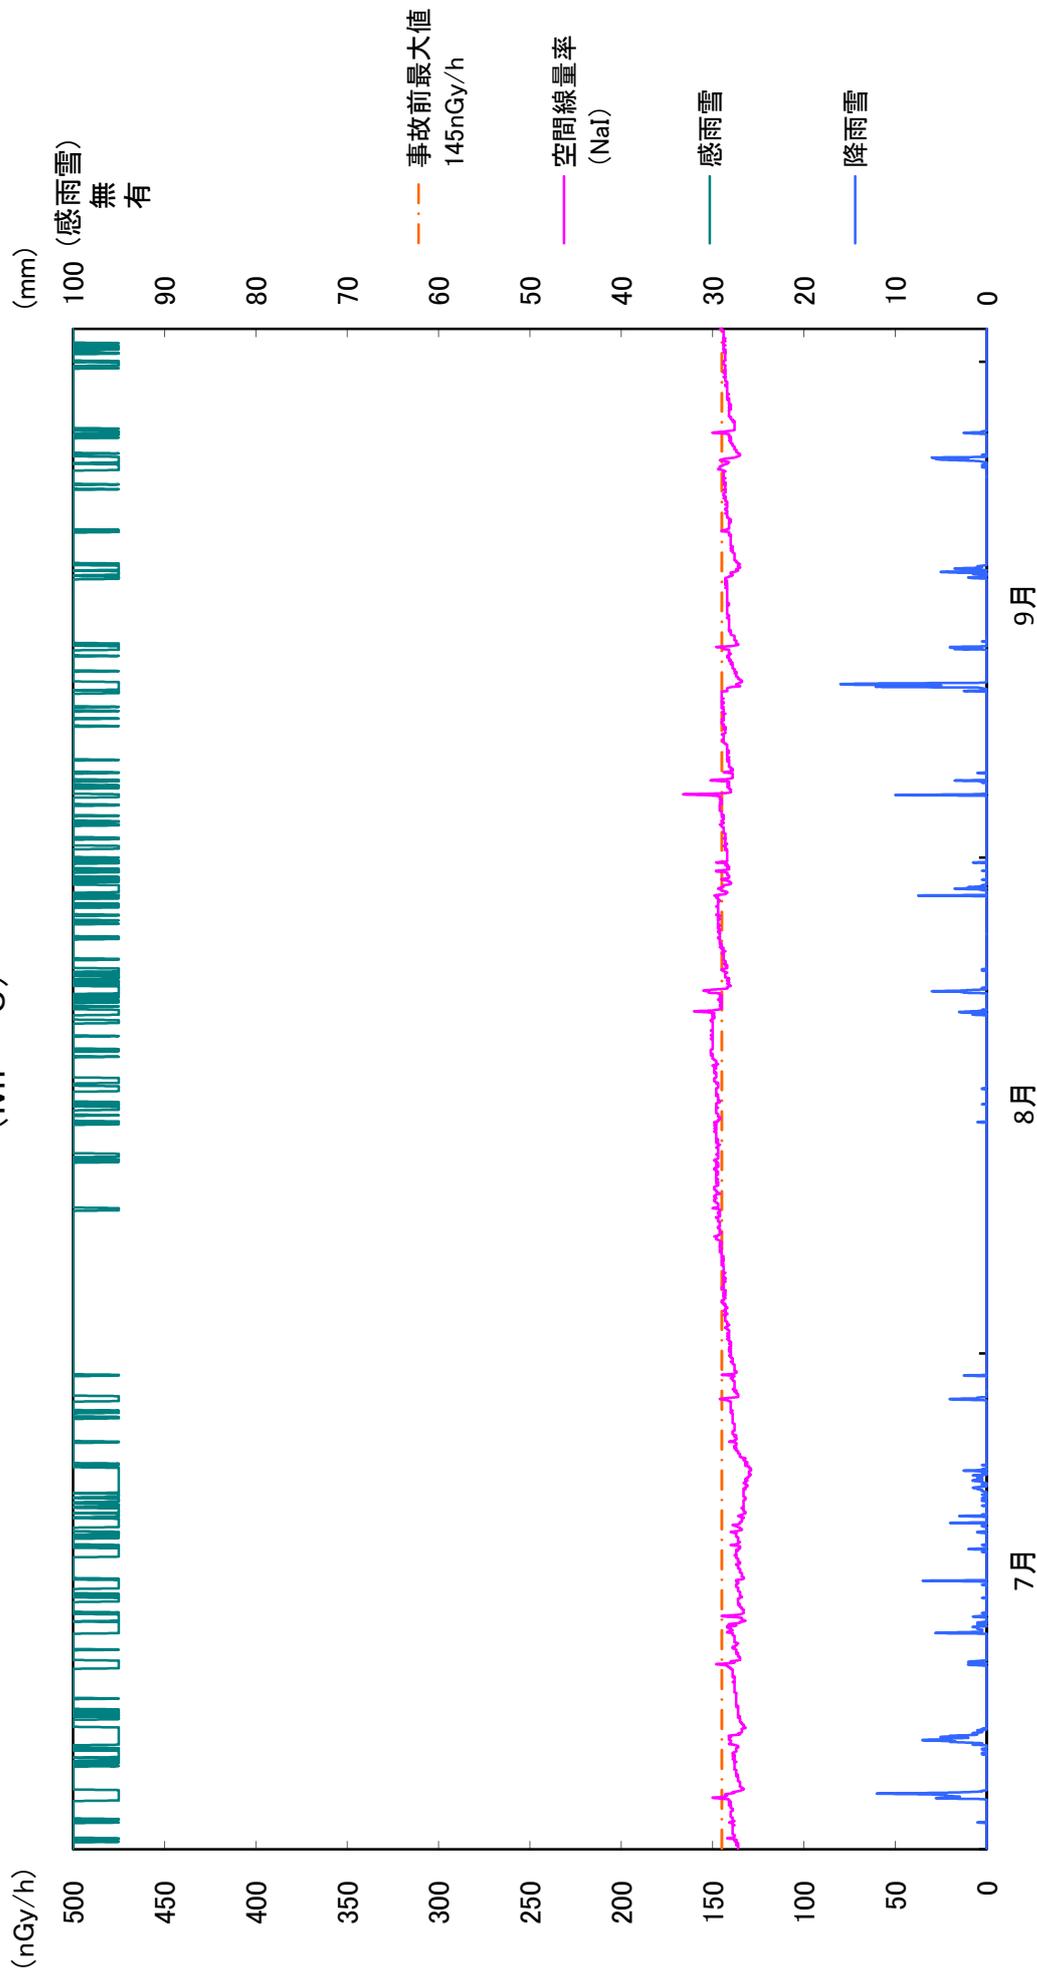


空間線量率の変動グラフ
(MP-7)

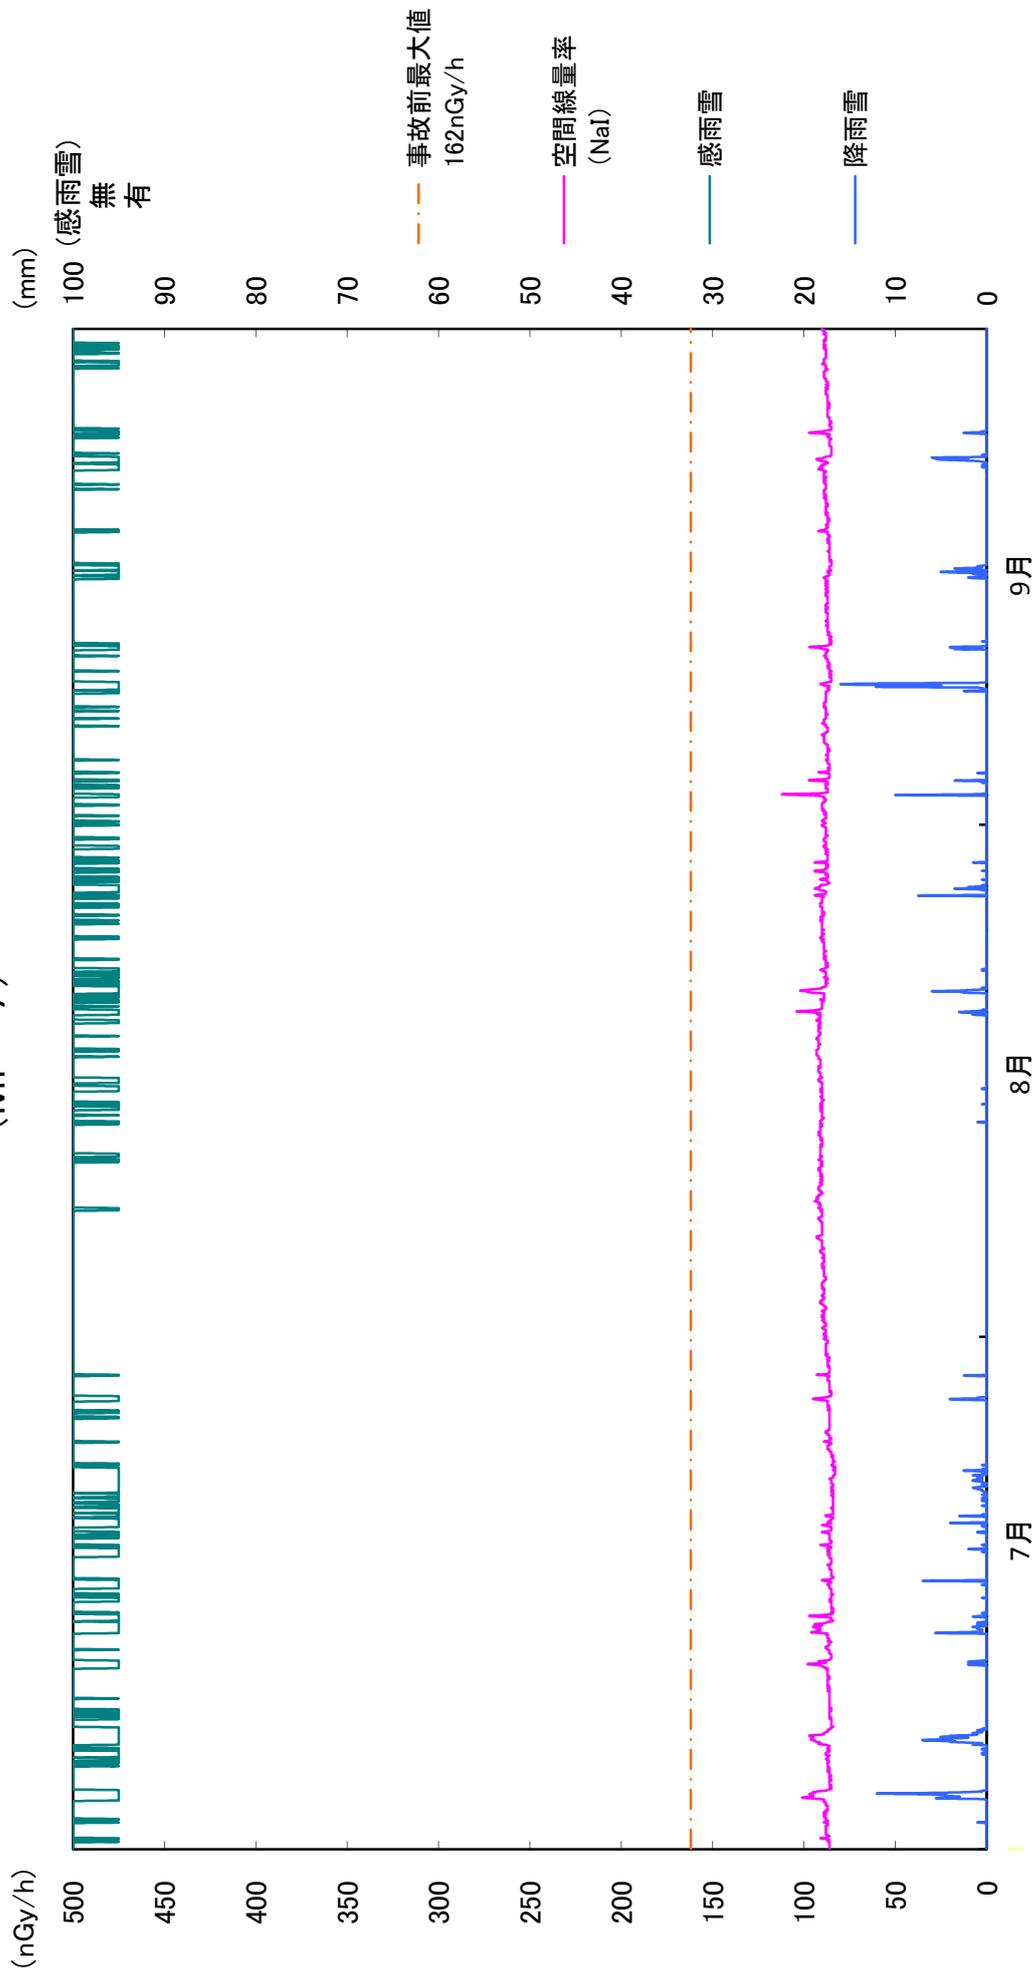

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-3

(令和元年7月1日～令和元年9月30日)

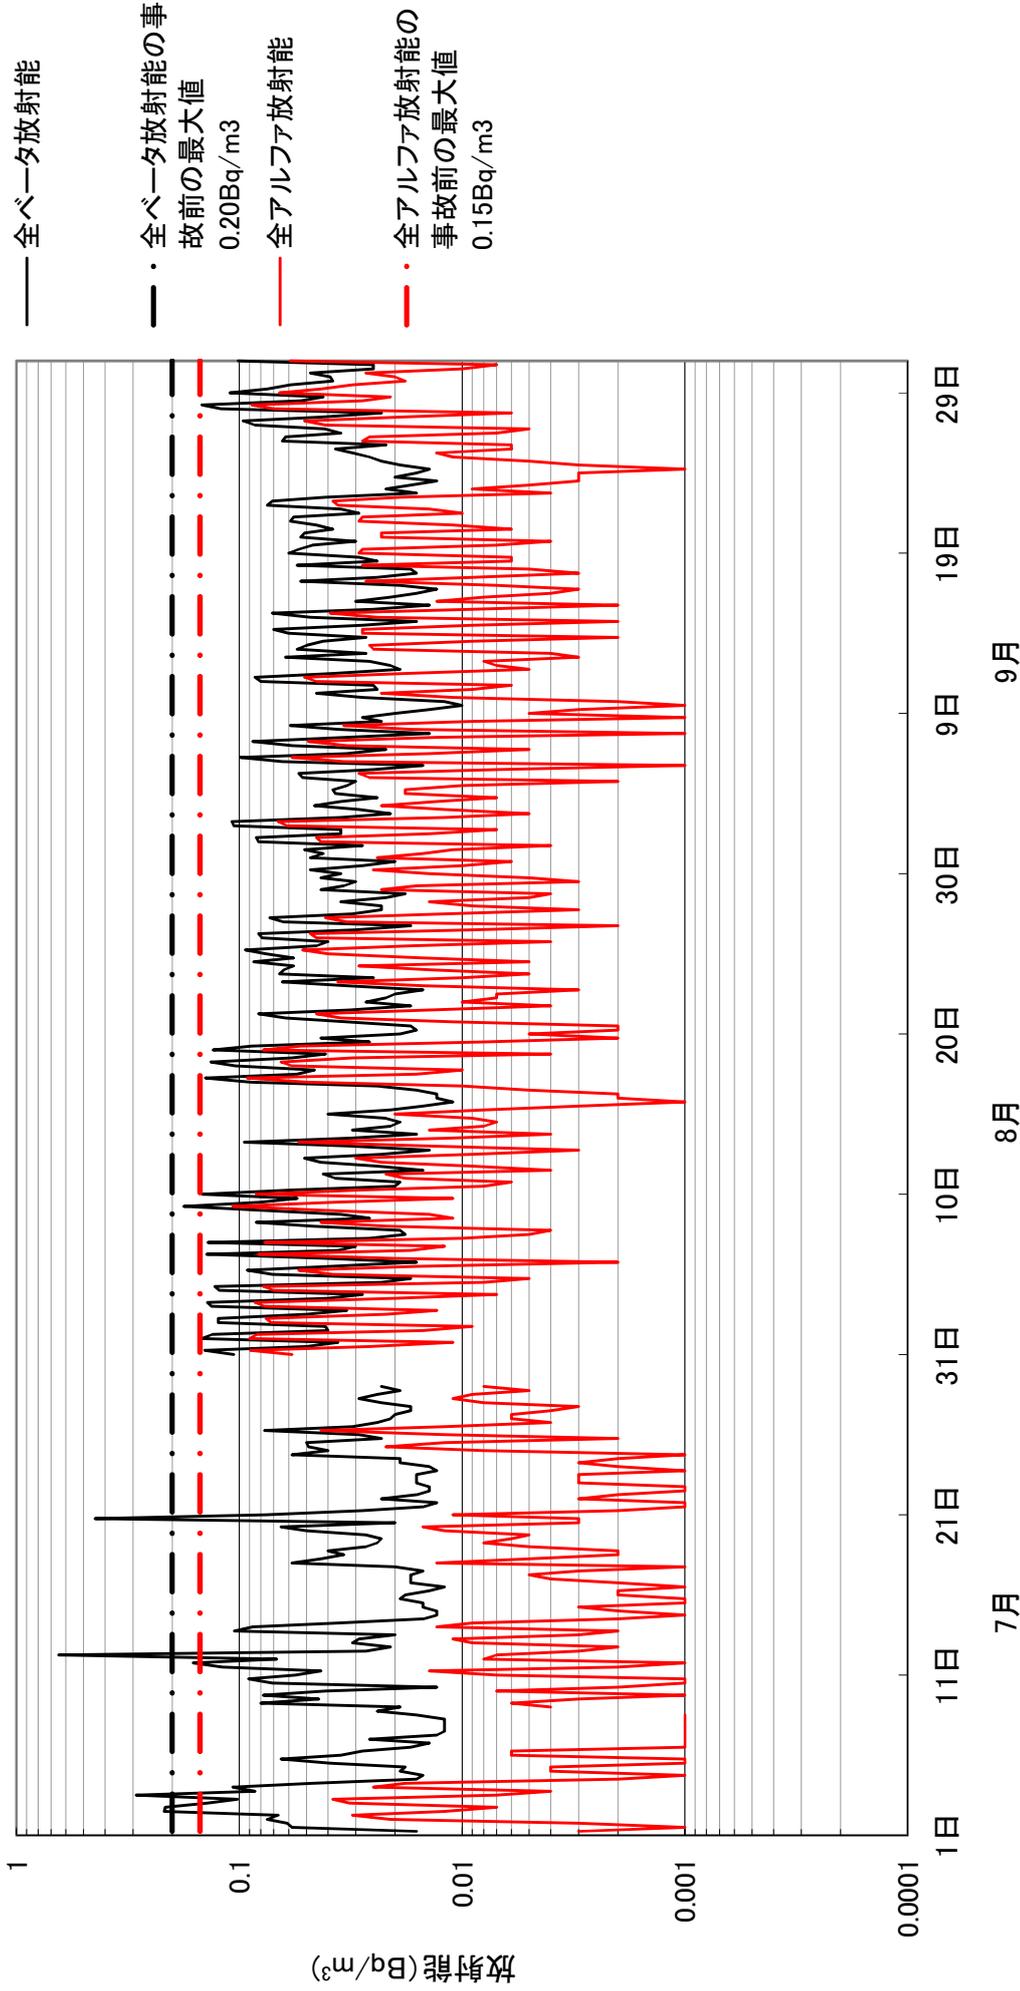


7月29日・30日については、定期点検に伴う欠測。
 欠測時は、敷地境界付近(MP1～MP8)に設置した連続ダストモニタにて指示値に異常がないことを確認している。
 注) 全アルファ放射能は 0.001Bq/m³ より小さい場合には 0Bq/m³ となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-8

(令和元年7月1日～令和元年9月30日)

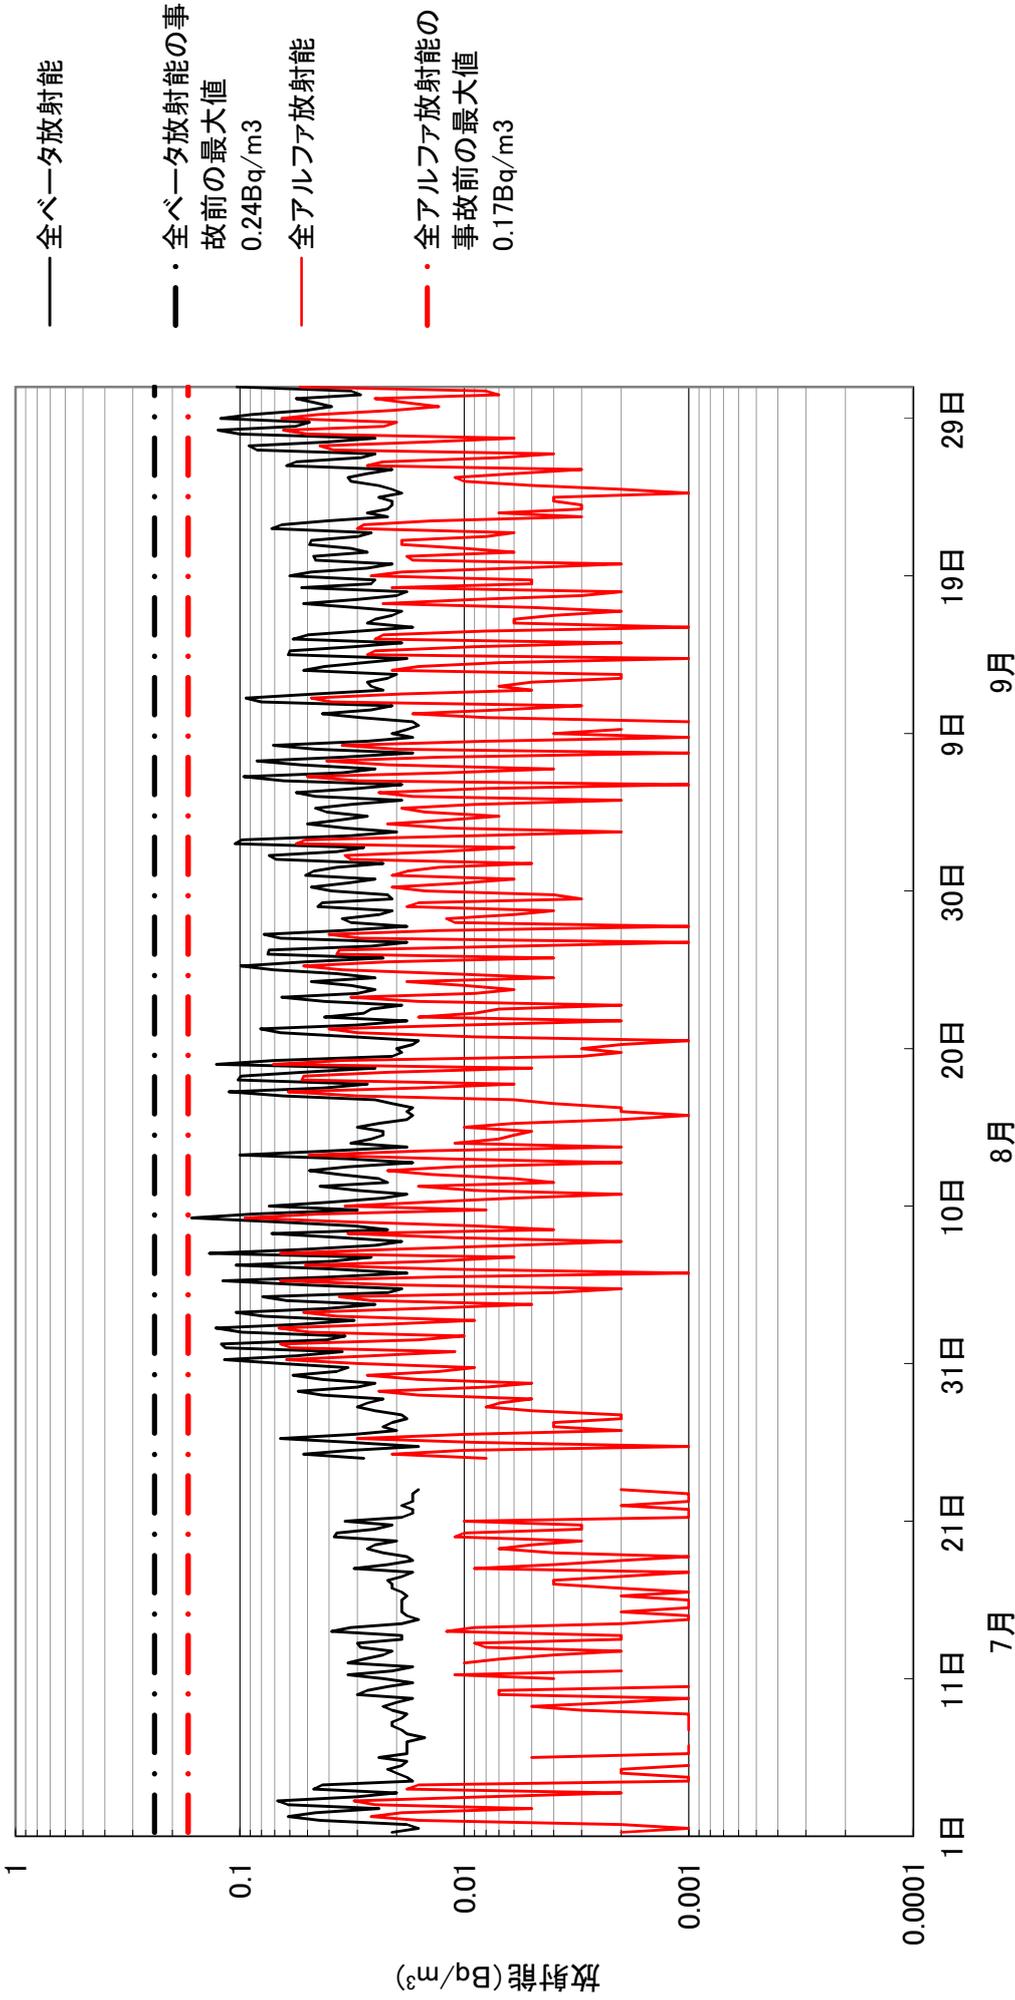


7月23日・24日については、定期点検に伴う欠測。
 欠測時は、敷地境界付近(MP1～MP8)に設置した連続ダストモニタにて指示値に異常がないことを確認している。
 注)全アルファ放射能は 0.001Bq/m³ より小さい場合には 0Bq/m³ となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-1


(令和元年7月1日～9月30日)

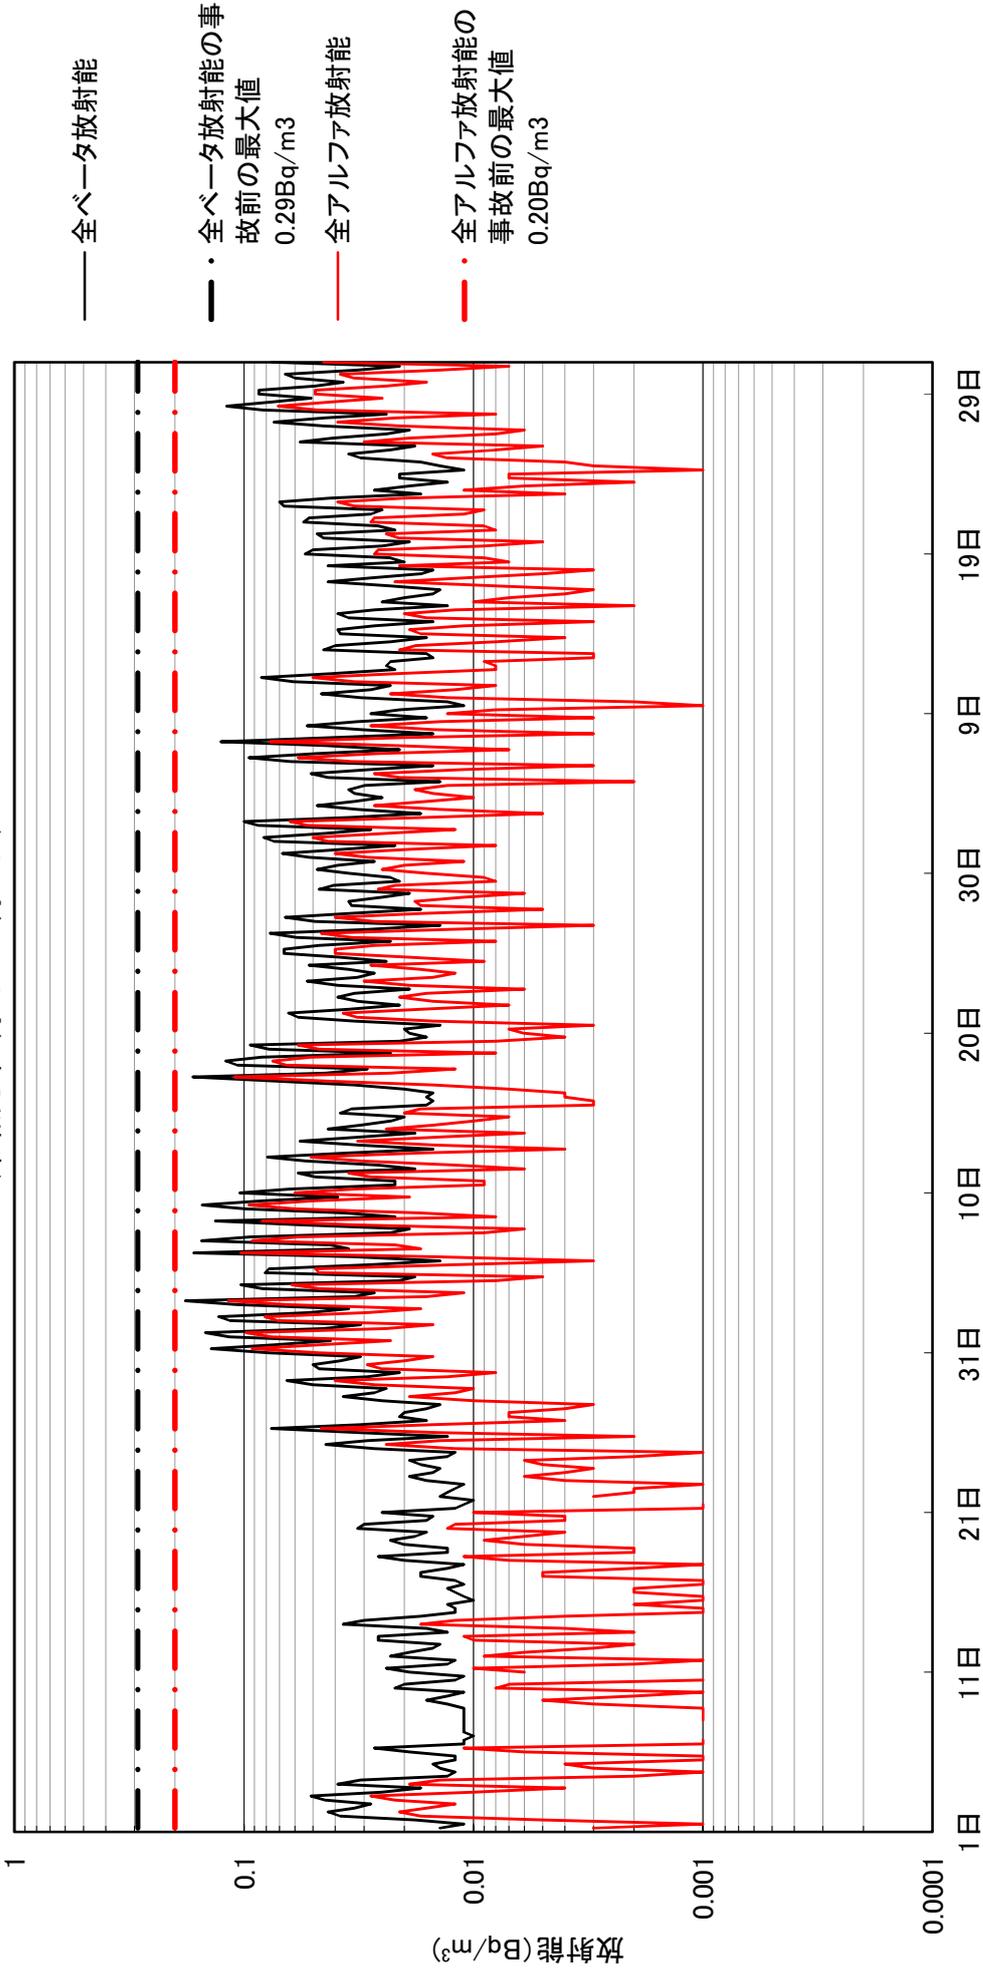

注)全アルファ放射能は0.001Bq/m³より小さい場合には0Bq/m³となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移


MP-7
(令和元年7月1日～9月30日)

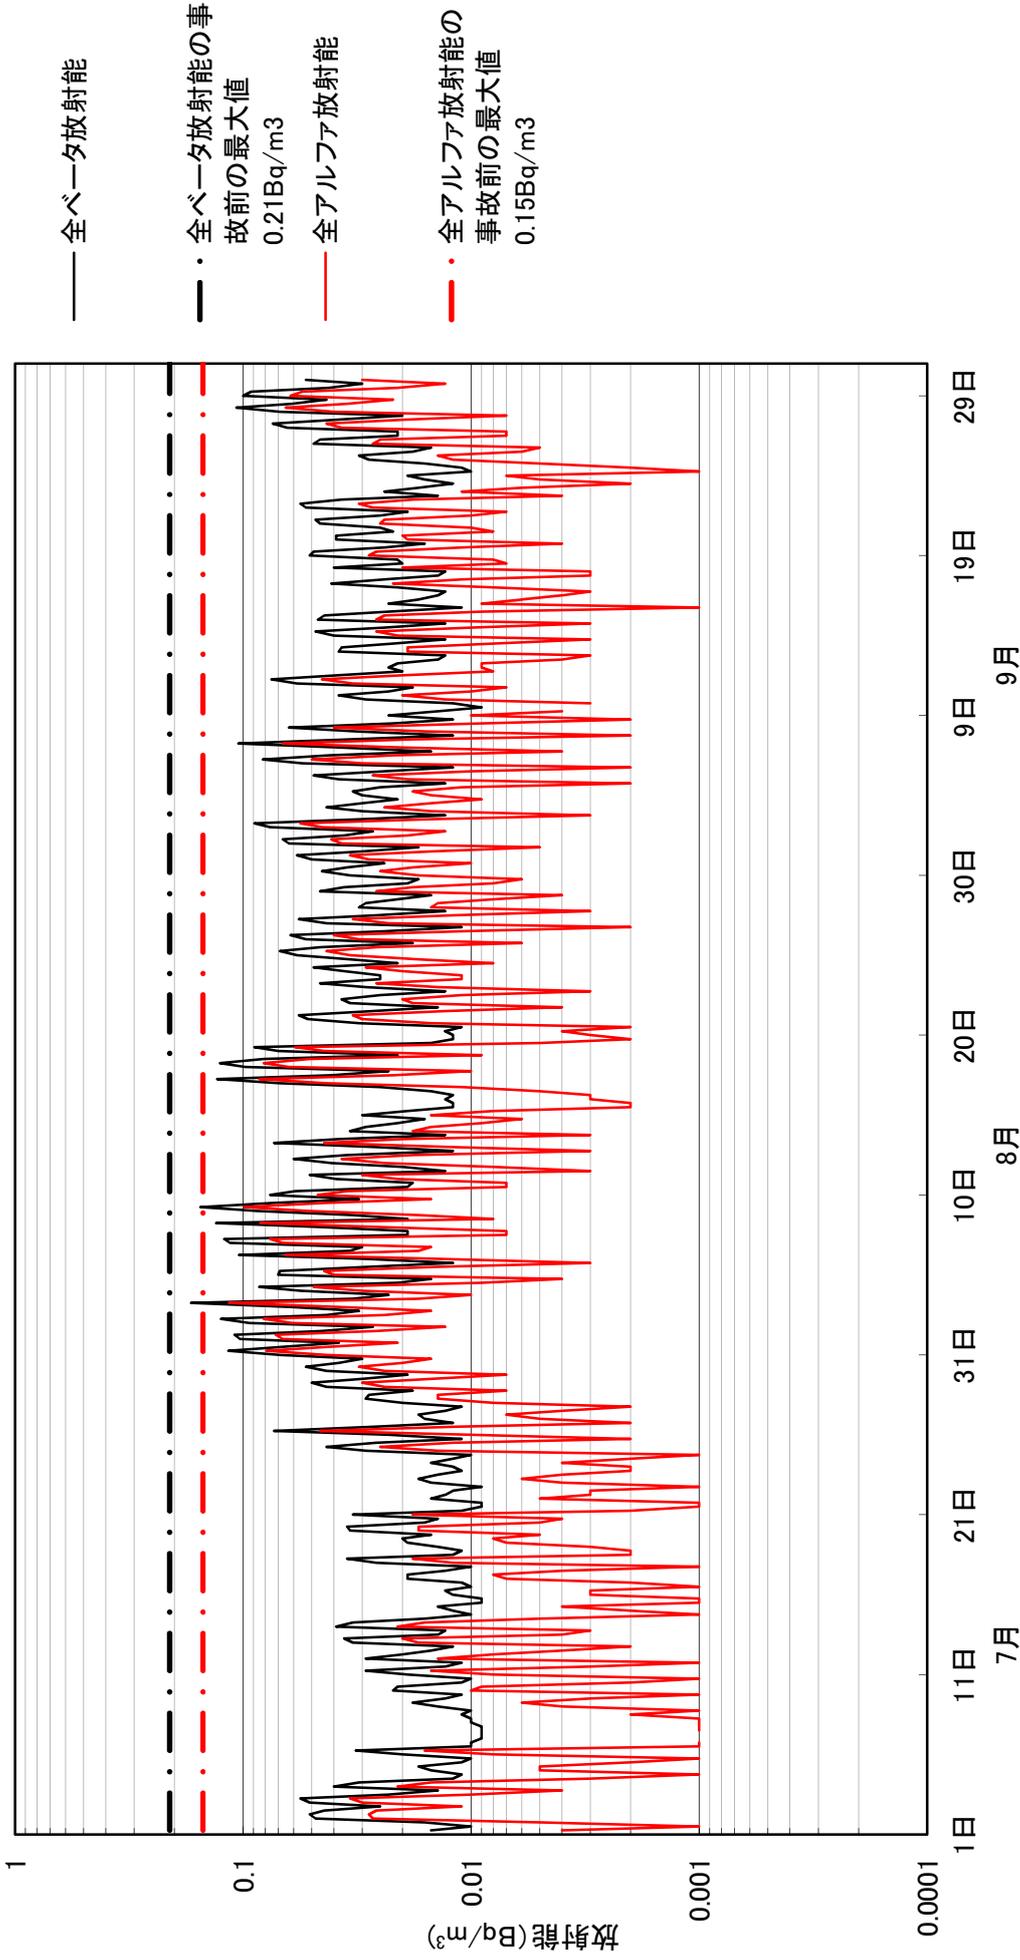

令和元年9月29日・30日については、電源設備点検に伴う欠測。
欠測時には、モニタリングポスト指示値、スタックモニタ指示値に異常がないこと、及びプラントに放射性物質の放出に係る事案が発生していないことを確認している。


注)全アルファ放射能は0.001Bq/m³より小さい場合には0Bq/m³となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
 (MP-3)
 (令和元年7月～令和元年9月)

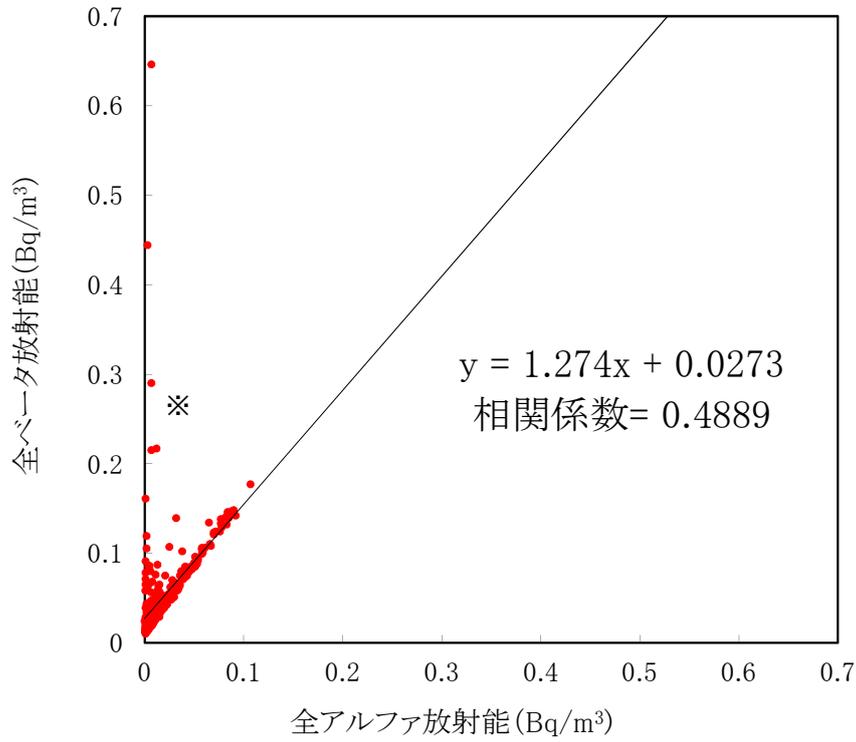


※全アルファ・全ベータの相関から外れた試料については個別に核種濃度を測定している。この結果、Cs-134とCs-137が検出され、その他の核種は検出されていないことを確認している。


大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
 (MP-8)
 (令和元年7月～令和元年9月)

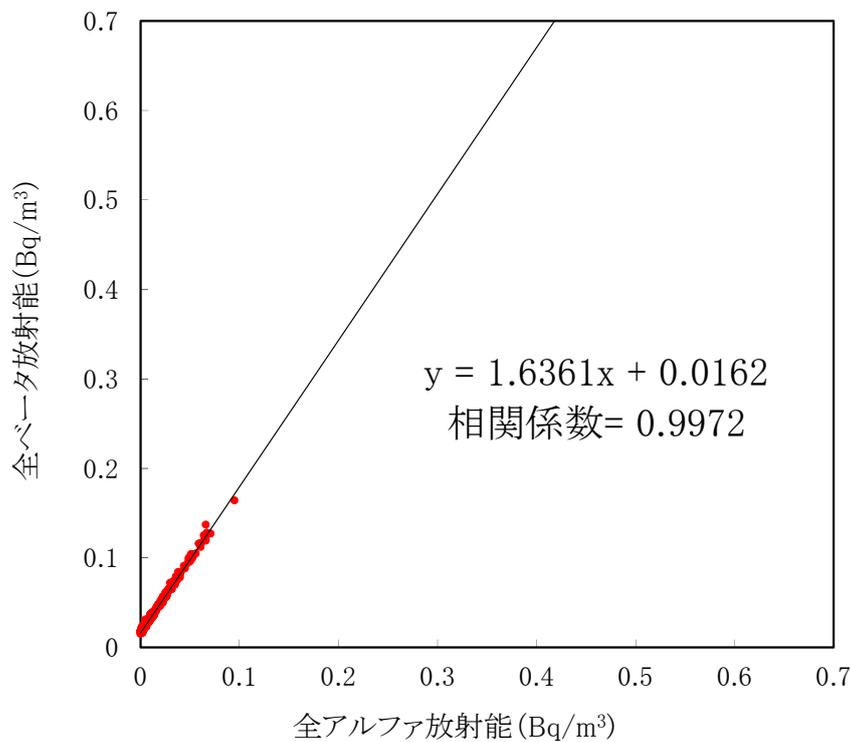

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
 (MP-1)
 (令和元年7月～9月)

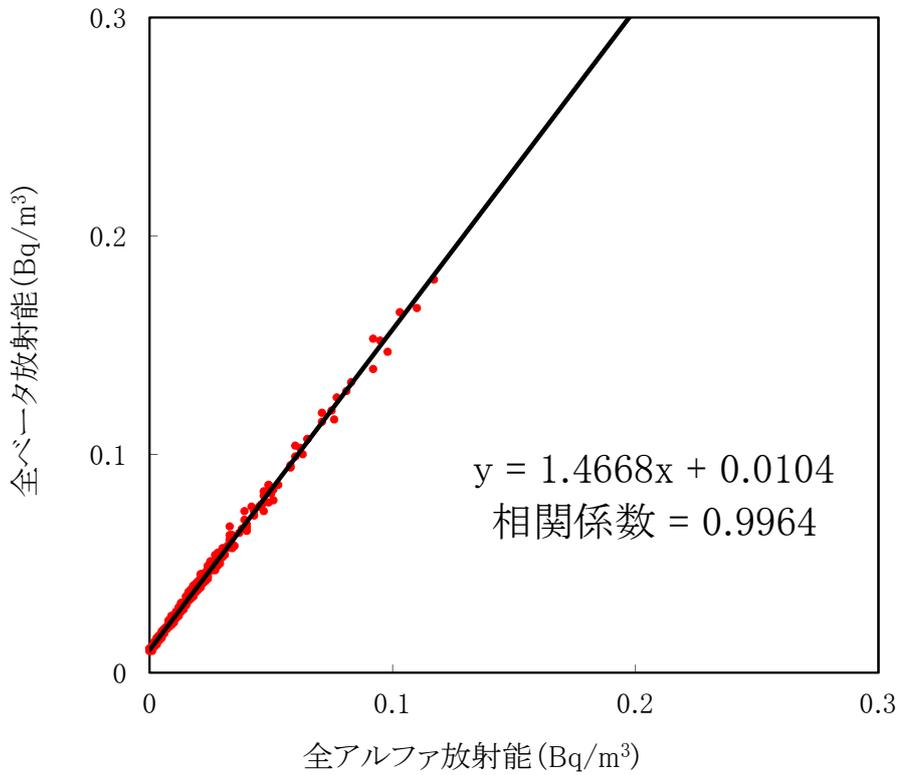

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
 (MP-7)
 (令和元年7月～9月)

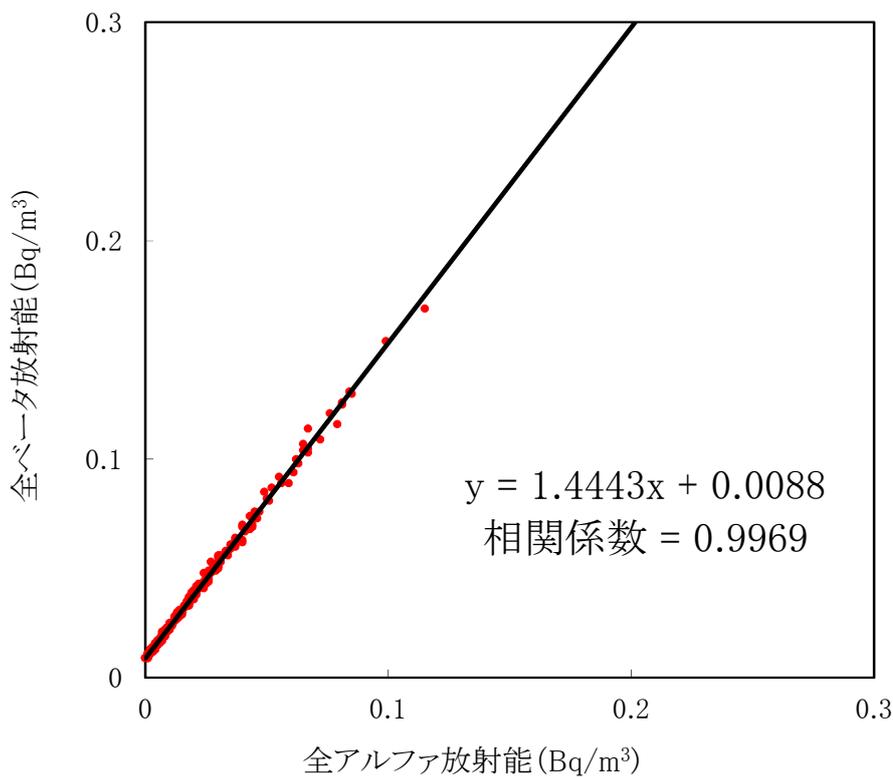

＜参考＞地下水バイパスの評価

(第2四半期:令和元年7月1日～令和元年9月30日)

	核種別			備考
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	
地下水バイパス	ND	ND	ND	排水放射能(Bq)は、排水中の放射性物質濃度(Bq/L)[排水前のタンクの分析結果]に排水量(L)を乗じて求めている。 ⁹⁰ Srは全βでの評価値である。なお、排水中の放射性物質濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。 ¹³⁴ Cs、 ¹³⁷ Csの検出限界値は1Bq/L未満、全βの検出限界値は5Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。 排水量は22,755m ³ である。
				³ H
				2.7 × 10 ⁹

＜参考＞サブドレン他浄化設備の処理済水の評価

(第2四半期:令和元年7月1日～令和元年9月30日)

	核種別			備考
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	
サブドレン他 浄化設備の処理済水	ND	ND	ND	排水放射能(Bq)は、排水中の放射性物質濃度(Bq/L)[排水前のタンクの分析結果]に排水量(L)を乗じて求めている。 ⁹⁰ Srは全βでの評価値である。なお、排水中の放射性物質濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。 ¹³⁴ Cs、 ¹³⁷ Csの検出限界値は1Bq/L未満、全βの検出限界値は3Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。 排水量は60,995m ³ である。
				³ H
				5.4 × 10 ¹⁰

＜参考＞地下水バイパス及びサブドレン他浄化設備の処理済水の排水毎の運用目標値

	核種別			備考
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	
地下水バイパス	1Bq/L未満	1Bq/L未満	5Bq/L未満 (10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)	1500Bq/L未満
サブドレン他 浄化設備の処理済水	1Bq/L未満	1Bq/L未満	3Bq/L未満 (10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)	1500Bq/L未満
				³ H

<参考>地下水バイパス排水実績

(令和元年7月1日～令和元年9月30日)

排水日	排水量【m ³ 】	セシウム134【Bq/L】	セシウム137【Bq/L】	全ベータ【Bq/L】	トリチウム【Bq/L】
7月4日	1392	<0.54	<0.63	<0.74	120
7月11日	1724	<0.65	<0.63	<0.73	110
7月18日	1745	<0.49	<0.66	<0.65	110
7月25日	1774	<0.54	<0.71	<0.68	120
8月1日	1690	<0.69	<0.68	<0.64	120
8月8日	1796	<0.60	<0.75	<0.72	120
8月15日	1513	<0.70	<0.75	<0.78	130
8月23日	2073	<0.71	<0.75	<0.65	120
8月29日	1796	<0.60	<0.78	<0.70	130
9月5日	1939	<0.70	<0.71	<0.81	110
9月12日	1741	<0.40	<0.58	<0.80	130
9月19日	1758	<0.70	<0.63	<0.72	120
9月26日	1814	<0.62	<0.75	<0.66	120

<参考>サブドレン排水実績

(令和元年7月1日～令和元年9月30日)


排水日	排水量【m ³ 】	セシウム134【Bq/L】	セシウム137【Bq/L】	全ベータ【Bq/L】	トリチウム【Bq/L】
7月1日	615	<0.54	<0.46	<2.3	1000
7月2日	575	<0.81	<0.63	<2.2	1000
7月4日	519	<0.64	<0.58	<2.1	1100
7月5日	524	<0.81	<0.68	<2.4	1100
7月6日	558	<0.52	<0.68	<0.73	1000
7月7日	530	<0.56	<0.46	<2.6	990
7月8日	732	<0.67	<0.68	<2.6	950
7月9日	1007	<0.72	<0.63	<2.1	950
7月10日	663	<0.81	<0.58	<2.2	850
7月12日	607	<0.44	<0.58	<2.3	780
7月13日	829	<0.74	<0.62	<2.2	690
7月14日	983	<0.58	<0.84	<0.80	690
7月15日	1009	<0.94	<0.57	<2.1	730
7月16日	1014	<0.56	<0.66	<2.2	730
7月17日	1001	<0.54	<0.57	<2.1	790
7月18日	870	<0.49	<0.74	<2.4	790
7月19日	998	<0.51	<0.78	<2.2	750
7月20日	992	<0.54	<0.63	<2.4	740
7月21日	942	<0.49	<0.63	<2.0	680
7月22日	920	<0.89	<0.53	<0.66	660
7月23日	994	<0.64	<0.78	<2.3	690
7月24日	669	<0.63	<0.58	<2.2	700
7月25日	970	<0.63	<0.71	<2.3	810
7月26日	907	<0.58	<0.78	<2.3	810
7月27日	891	<0.58	<0.63	<2.1	830
7月28日	917	<0.57	<0.46	<2.4	830
7月29日	1006	<0.62	<0.58	<2.2	840
7月30日	1001	<0.58	<0.58	<0.69	820
7月31日	853	<0.56	<0.82	<2.4	790
8月1日	984	<0.49	<0.63	<2.4	710
8月2日	849	<0.74	<0.63	<2.4	700
8月3日	853	<0.60	<0.71	<2.3	830
8月4日	816	<0.52	<0.68	<2.4	930
8月5日	805	<0.52	<0.75	<2.3	950
8月6日	923	<0.71	<0.68	<0.76	920
8月7日	721	<0.62	<0.58	<2.4	930
8月8日	668	<0.62	<0.68	<2.3	1000
8月9日	689	<0.71	<0.53	<2.6	980
8月10日	747	<0.69	<0.53	<2.2	940
8月11日	722	<0.75	<0.53	<2.0	930
8月12日	570	<0.51	<0.71	<1.9	890
8月13日	657	<0.40	<0.68	<2.0	950
8月14日	663	<0.64	<0.68	<0.74	970
8月15日	671	<0.54	<0.58	<2.0	830
8月16日	672	<0.62	<0.63	<2.3	940

<参考>サブドレン排水実績


(令和元年7月1日～令和元年9月30日)

排水日	排水量【m ³ 】	セシウム134【Bq/L】	セシウム137【Bq/L】	全ベータ【Bq/L】	トリチウム【Bq/L】
8月17日	640	<0.54	<0.71	<2.1	930
8月18日	613	<0.65	<0.78	<2.0	880
8月19日	588	<0.54	<0.71	<2.2	940
8月20日	564	<0.52	<0.78	<2.2	970
8月21日	546	<0.64	<0.82	<0.74	940
8月22日	542	<0.57	<0.78	<2.1	950
8月23日	526	<0.60	<0.68	<2.0	970
8月24日	524	<0.64	<0.58	<2.3	970
8月25日	489	<0.43	<0.68	<1.9	990
8月26日	485	<0.55	<0.75	<1.9	980
8月27日	452	<0.62	<0.63	<1.9	1000
8月28日	456	<0.66	<0.75	<2.2	1000
8月29日	456	<0.80	<0.58	<2.3	1000
8月30日	562	<0.65	<0.63	<0.57	960
8月31日	580	<0.55	<0.68	<1.9	980
9月1日	548	<0.58	<0.71	<2.1	970
9月2日	521	<0.62	<0.58	<2.0	990
9月3日	485	<0.54	<0.63	<2.1	1000
9月4日	479	<0.71	<0.46	<2.0	1000
9月5日	488	<0.60	<0.63	<2.1	1000
9月6日	477	<0.81	<0.53	<0.73	930
9月7日	526	<0.52	<0.68	<2.1	980
9月8日	491	<0.62	<0.53	<2.2	920
9月9日	482	<0.60	<0.58	<2.0	980
9月10日	451	<0.57	<0.58	<2.0	1000
9月11日	466	<0.62	<0.71	<1.7	970
9月12日	377	<0.58	<0.75	<2.2	960
9月13日	471	<0.54	<0.58	<2.1	930
9月14日	540	<0.60	<0.68	<2.0	940
9月15日	527	<0.69	<0.78	<0.77	930
9月16日	509	<0.52	<0.58	<1.9	930
9月17日	608	<0.56	<0.71	<2.0	950
9月18日	776	<0.65	<0.68	<1.7	820
9月19日	761	<0.63	<0.58	<2.2	850
9月20日	723	<0.62	<0.68	<1.9	910
9月21日	670	<0.40	<0.68	<2.0	950
9月22日	656	<0.70	<0.75	<2.2	940
9月23日	622	<0.63	<0.78	<0.75	950
9月24日	623	<0.67	<0.68	<1.8	920
9月25日	643	<0.40	<0.68	<2.1	890
9月26日	629	<0.68	<0.63	<1.8	920
9月27日	608	<0.62	<0.68	<2.0	930
9月28日	590	<0.60	<0.63	<2.1	990
9月29日	568	<0.44	<0.58	<2.0	990
9月30日	551	<0.40	<0.46	<2.0	970

地下水バイパス排水実績(令和元年7月～令和元年9月)

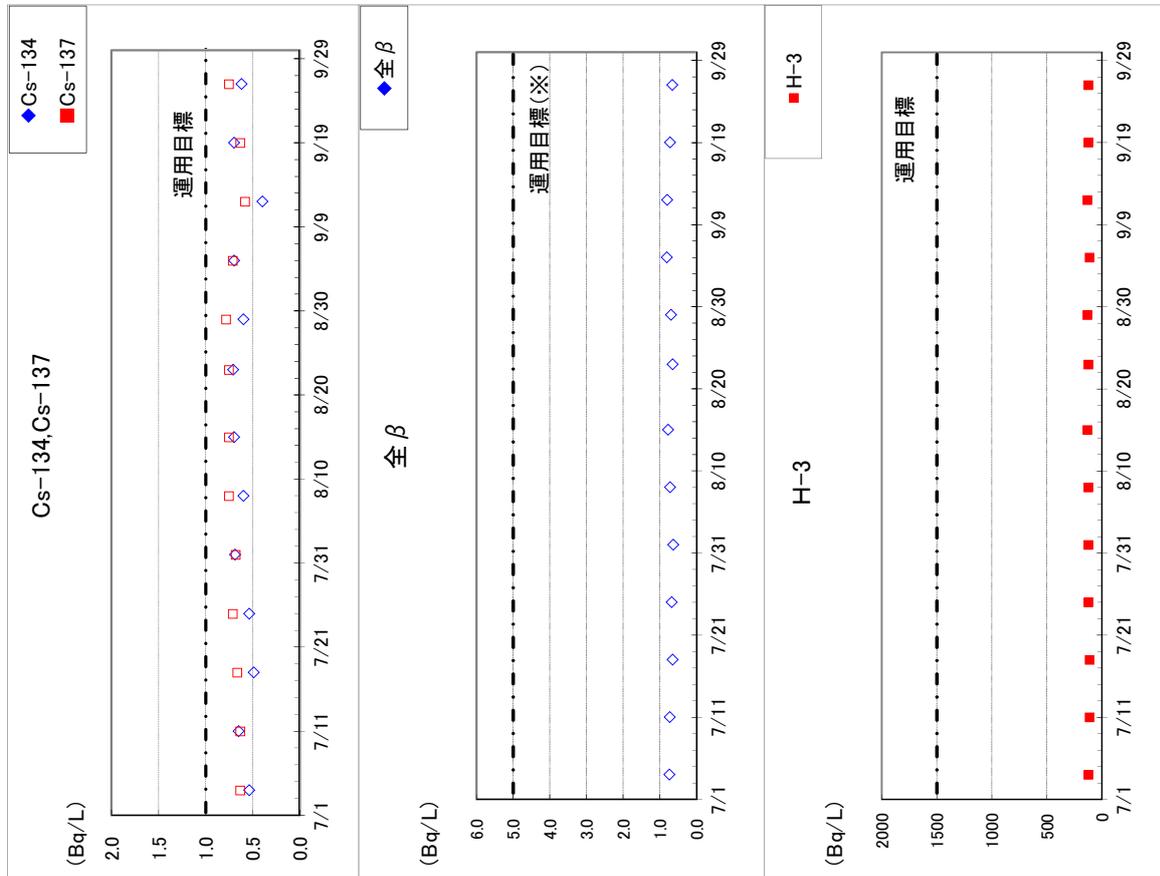


サブドレン排水実績(令和元年7月～令和元年9月)

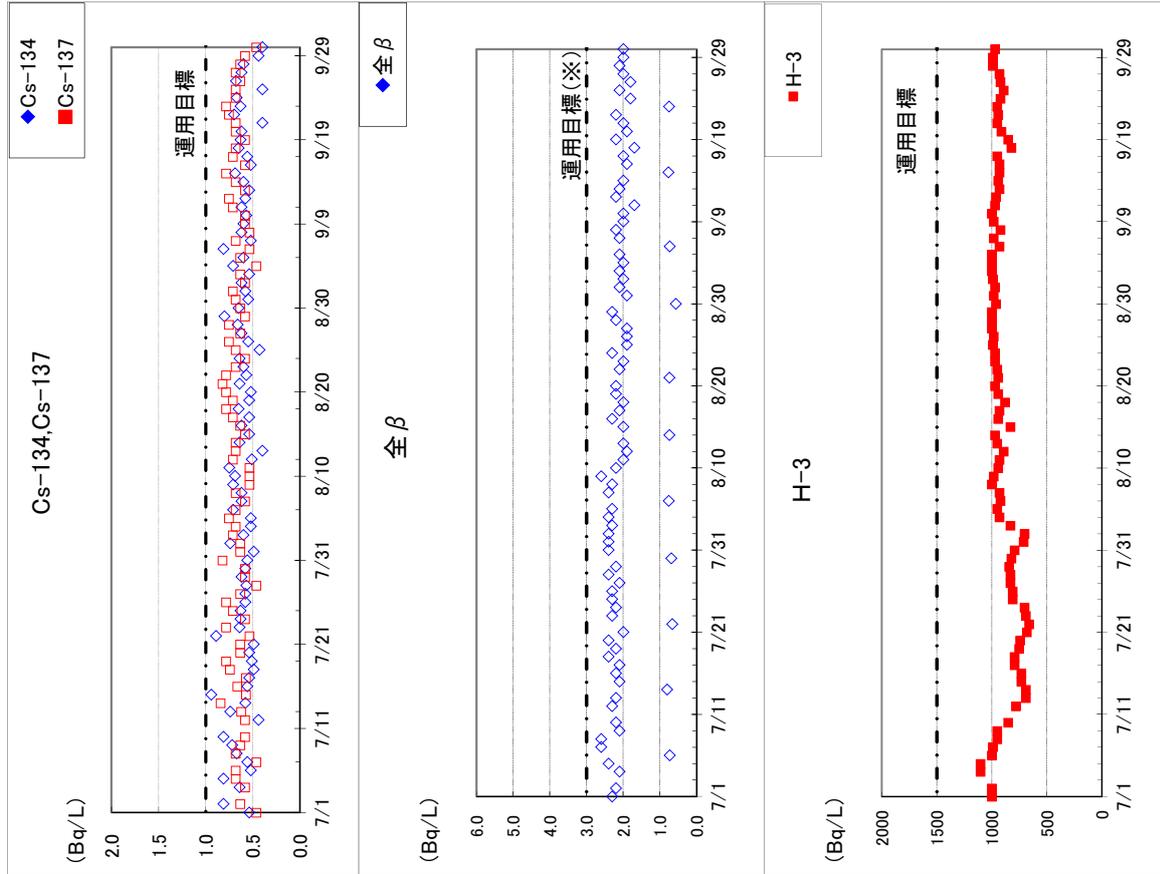

*: 白抜きのプロットは検出下限値未達であるため、検出下限値をプロットしている。
 ※: 10日に1回程度の分析では、検出限界値を1Bq/Lに下げて実施

＜参考＞福島第一原子力発電所 敷地境界近傍ダストモニタ指示値

(2019/7/1～2019/9/30)

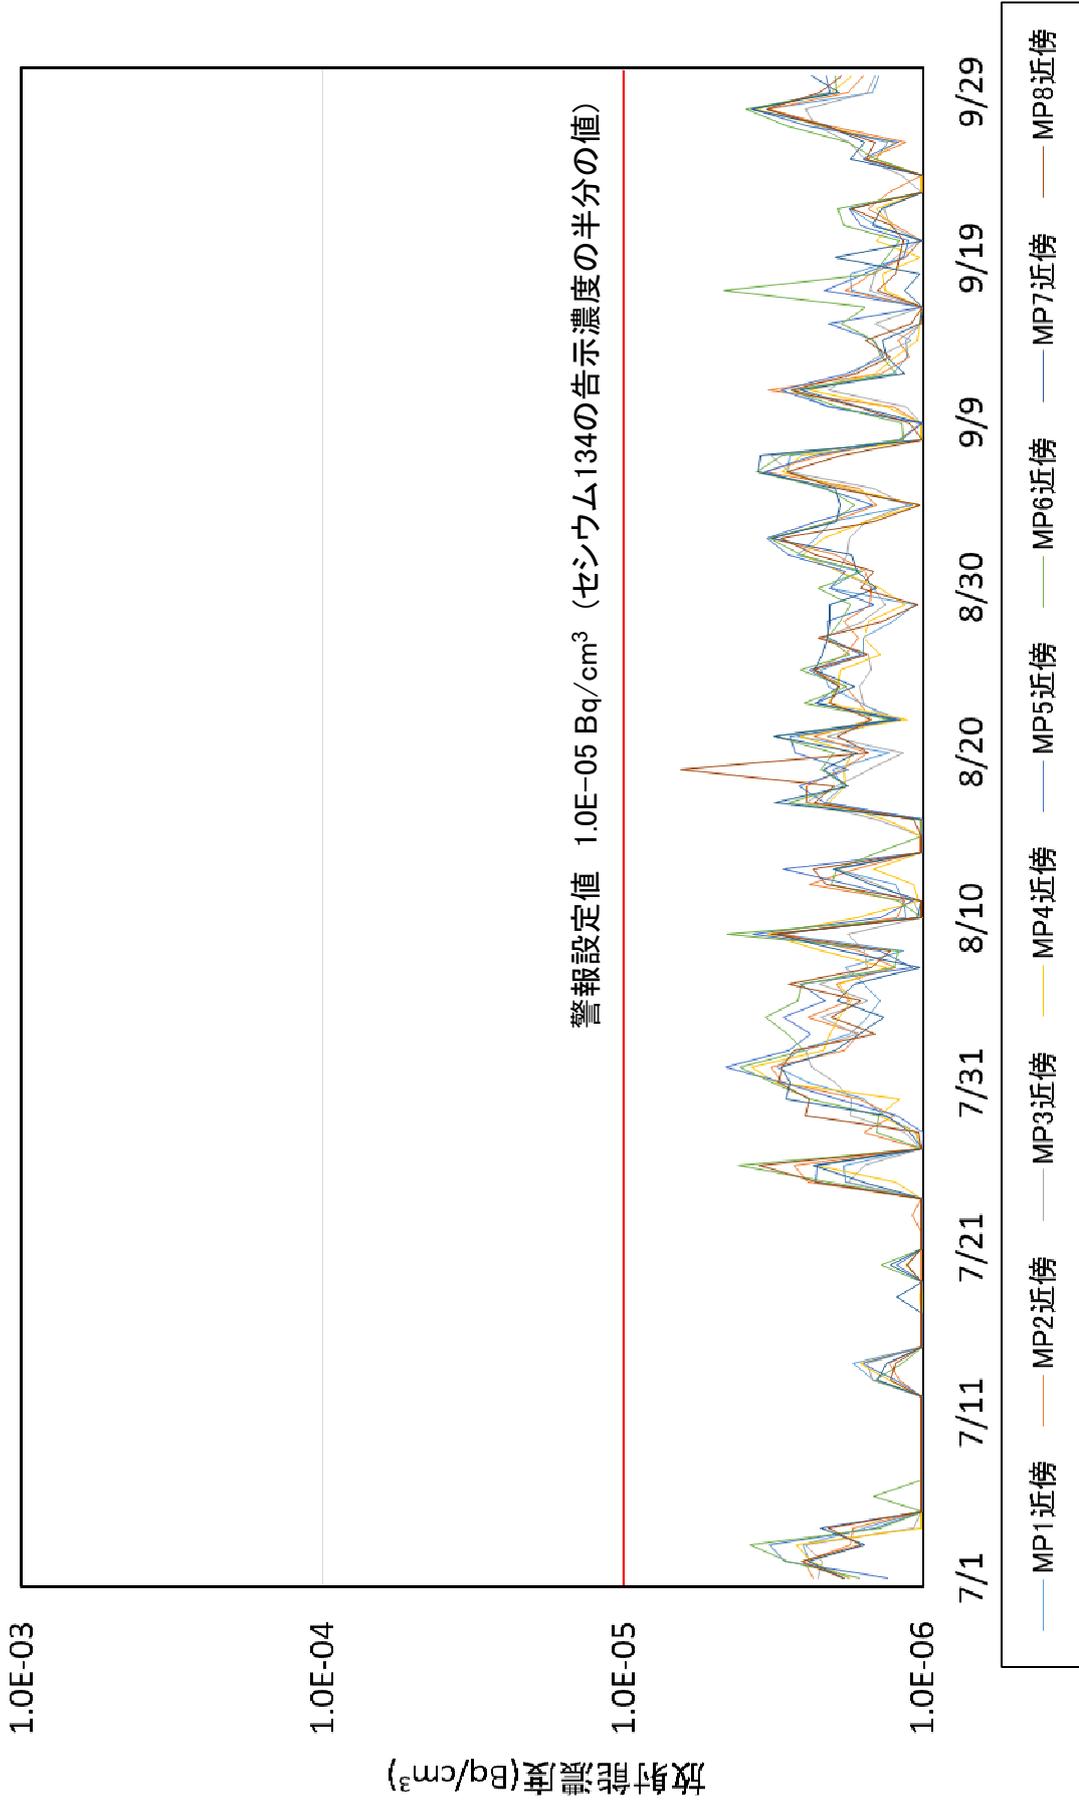

グラフ値は日最大値を記載(5分正時の値)