

## ガス機器の設置について


当社がお届けしているガスは**都市ガス13A**です。  
ガスの種類にあったガス機器をご使用ください。

AB120(a)1 ガス機器 ..... 型式  
都市ガス用〇〇 ..... 適応するガスの種類  
〇〇kW〇〇kcal/h) ..... ガス消費量  
2019110001 ..... 製造年月・製造番号  
〇〇株式会社 ..... メーカー名




## ガス機器を接続するときは形と大きさの確認を

ガス機器・ガス栓の接続口には種類があります。  
形状やサイズを確認し、それぞれに合ったものを使用してください。

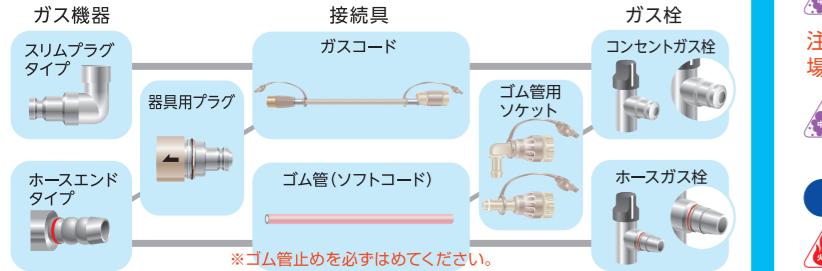

ゴム管のサイズは9.5mmと13mmがあります。

## 使用しないガス栓にはキャップを

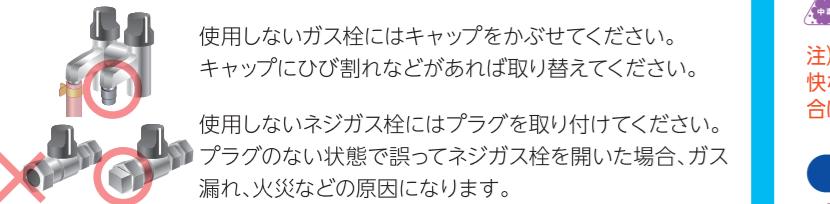

## 屋内のふろがまや給湯器は適切な給排気設備を


屋内のガスふろがまやガス給湯器は、法令により、適正な給排気設備の取付が義務づけられています。給排気設備に不備があると、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあり大変危険です。  
ガスふろがまやガス給湯器の給排気設備工事を行うには、国で定められた資格が必要です。

## ガス機器を使用する際の注意点

取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解したうえ、ご使用ください。

### 基本は”換気”

火が燃えるためには新鮮な空気(酸素)が必要です。  
閉め切った室内で火を使い酸素が不足していくと、不完全な燃焼により人体に有害な一酸化炭素が多く発生する可能性があります。  
安全にガス機器を使うために、しっかり**換気**をしてください。



一酸化炭素は、無色・無臭。気づきにくいですが、毒性は強力で、少量の吸引でも危険です。  
「気分が悪い」と思ったらただちにガスの使用を中止してください。

空気中の一酸化炭素濃度と吸引時間による中毒症状	
CO(%)	呼吸時間による中毒症状
0.04	1~2時間で前頭痛や吐き気、2.5時間~3時間で後頭痛
0.16	20分で頭痛・めまい・吐き気、2時間で死亡
0.32	5~10分で頭痛・めまい、30分で死亡
1.28	1~3分で死亡

### 安全にご使用いただくために

**共通**

- △ 一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- △ 火災の原因になるおそれがあります。

**おふろ**

- △ 給排気口はふさがない
- △ 工事などで給排気設備をビニールシートで覆った場合は、ガス機器を使用しない
- △ 接続具がガス栓およびガス機器に、確実に接続されているか
- △ バーナーキャップが目詰まりしていないか
- △ 接続具がガス栓およびガス機器に、確実に接続されているか
- △ ゴム管・ガスコードにひび割れ、硬化、内側の傷、異物の付着などはないか
- △ 排気筒ふろがまと換気扇は一緒に使用しない
- △ 給気口が詰まってないか
- △ 上部にある熱交換器がスズで汚れてないか
- △ 使用中に火が消える、スズの付着、黒く変色、不快な臭い、異常な過熱などはないか

**キッチン**

- △ 揚げ物やグリル使用中は絶対に離れない
- △ コンロ周りに燃えやすいものを置かない
- △ 小型湯沸器を使用中は、特に換気に注意
- △ 不完全燃焼防止装置付小型湯沸器を使用中に火が消えた場合は使用を中止する
- △ 伝熱火災を避けるため側壁との距離を十分にとる
- △ 排気ダクトを使用される場合、排気ファンを稼働した状態でガス機器を使用する
- △ 給気口は絶対ふさがない
- △ 特殊な薬品を使用する理・美容院・クリーニング店、ほこりのたちやすい工場などではガス機器劣化に注意
- △ ストーブなどは十分な距離をとって使用する
- △ 閉店または退社の際は、ガス機器が完全に止まっていることを確認する



**お部屋**

- △ ガスファンヒーター・ガストーブの使用中は、”ときどき換気”
- △ 金網式ガストーブは30分に1回の換気が目安です。
- △ 不完全燃焼防止機能装置付ファンヒーターへの取り替えをおすすめします。
- △ 金網式ガストーブをご使用の方へ

## ガス機器の点検・お手入れ

### ガス機器は定期的な点検とお手入れを

点検チェック項目	お手入れおよび処置
□ ガスファンヒーターのフィルターが詰まりしていないか	フィルター掃除をしましょう
□ ストーブの燃焼用空気取入口が詰まっているか	ほこりを掃除機ですいとりましょう
□ バーナーキャップが目詰まりしていないか	バーナーキャップの裏面にある溝部分を器具ブラシなどで掃除してください
□ 接続具がガス栓およびガス機器に、確実に接続されているか	一度外して差し込み直してください
□ ゴム管・ガスコードにひび割れ、硬化、内側の傷、異物の付着などはないか	ガス漏れの原因となりますので、早めに新しいゴム管・ガスコードに取り替えてください
□ 給気口が詰まっているか	油やほこりを掃除してください
□ 上部にある熱交換器がスズで汚れてないか	すぐに使用を中止して販売店などに点検・修理をお申込みください
□ 使用中に火が消える、スズの付着、黒く変色、不快な臭い、異常な過熱などはないか	すぐに使用を中止して販売店などに点検・修理をお申込みください

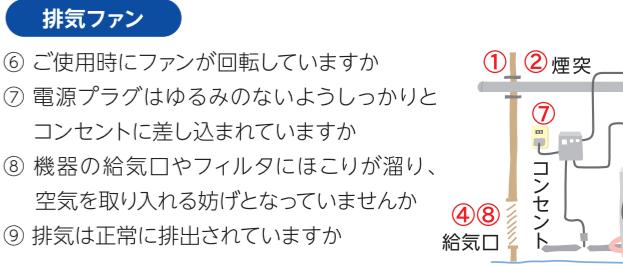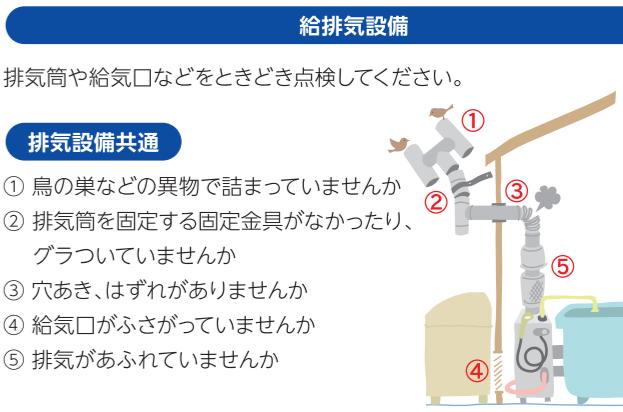


### 古い機器は安全機器への取替えがおすすめ！

**Si センサーコンロ**  
調理油過熱防止・消し忘れ消火・焦げ付き自動消火・立消え安全装置など安全便利な機能が搭載されています。

**不完全燃焼防止装置付ファンヒーター**  
フィルターの目詰まりなどで新鮮な空気が不足したら、異常を検知し自動的にガス安全装置が作動し、運転を停止します。

**不完全燃焼防止装置付小型湯沸器**  
ほこりによる熱交換器の目詰まりなどがあったとき、炎の異常を検知し、自動的にガスを止めます。

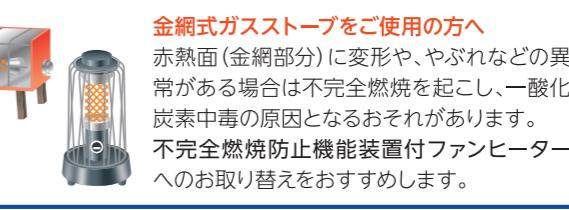

**特定保守製品をご使用されているお客さま**

「長期使用製品安全点検制度」の対象になります。  
(対象機器:屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがまなど)  
対象製品を購入した際は、所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので、点検(有償)を受けましょう。

## 災害時の対応について


### 地震のときは、身の安全を最優先

#### ①まずは身の安全を確保しましょう。



まずは机の下に身を隠すなどをしてください。震度5相当以上の地震の場合はガスメーターが自動的にガスをしゃ断します。あわてず落ち着いて行動しましょう。

#### ②揺れがおさまったらガスの火を消してください。

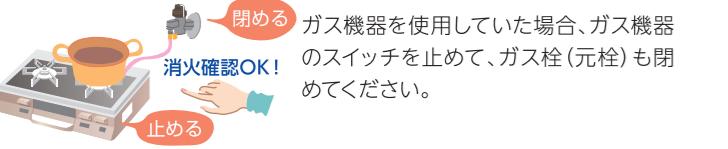

閉める 消火確認OK!

止める

#### 業務用・地下街・高層建物など

ガスの臭いを感じたときは、速やかにお客さまを安全な場所に避難誘導してください。

ガス漏れに気づいたら、管理人や「ガス漏れ時の緊急連絡先」および消防署へご連絡ください。

※自動ガス遮断装置およびガス漏れ警報設備を設置されているお客様は定期的な点検(有償)を行ってください。

### 災害のあと、ガスをふたたび使うときは


地震・台風・強風・大雨・大雪などの災害のあとは、次のことを確認してください。

- ガス機器周囲でガスの臭いがしないか
- ガス機器本体に変形・破損などの異常はないか
- 屋内外の給排気設備にはずれ・凹み・穴あきなどの異常はないか
- 給気口がふさがっていないか
- 壁と給排気設備の間にすき間はできてないか
- ガス接続具が正しく接続されているか



### ガスが出ないとときは、ガスメーターを確認

ガスメーターには、次のような場合に安全装置が働いて自動的にガスを止める機能があります。安全装置が働いた場合、表示ランプ(赤)が点滅します。


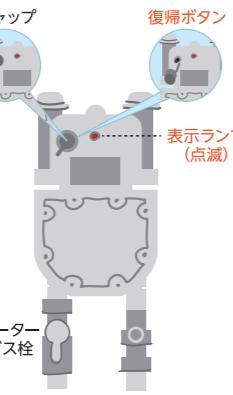


- ・大きな地震(震度5相当以上)が発生した場合
- ・多量にガスが漏れた場合
- ・ガスの圧力が所定の値より低くなった場合
- ・ガス機器を長時間使用した場合



万ーガス臭い場合は、ガスマーテーを復帰せず、すぐに「ガス漏れ時の緊急連絡先」へ連絡してください。

#### ガスマーテー復帰の手順

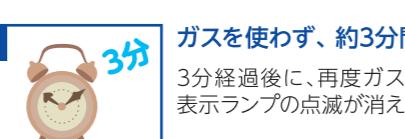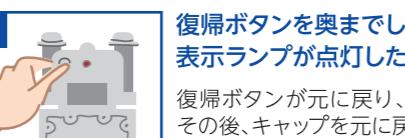

ガスを使わず、約3分間お待ちください。  
3分経過後に、再度ガスマーテーをご確認いただき、表示ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

### ガス臭い場合はすぐに連絡!

ガス警報器が作動したり、ガス臭いと感じたときは「ガス漏れ時の緊急連絡先」へご連絡ください。



#### すぐに「ガス漏れ時の緊急連絡先」へご連絡!


- お名前
- ご住所
- ご近所の目標
- その場の状況

### 警報器の設置をおすすめします


警報器などには、有効期限があります。  
有効期限が切れる前に取替えが必要です。

ガス・CO警報器は、24時間、ガス漏れや一酸化炭素(CO)発生を監視する暮らしの見張り番です。ガス漏れや一酸化炭素が発生した場合、ランプと警報音でお知らせします。火災警報機能付きのタイプもあります。

業務用換気警報器は、一酸化炭素濃度を監視し換気を促す警報器です。ガス漏れ警報機能はありませんので、一般的なガス警報器との併用をおおすすめします。



## ガスの保安責任について

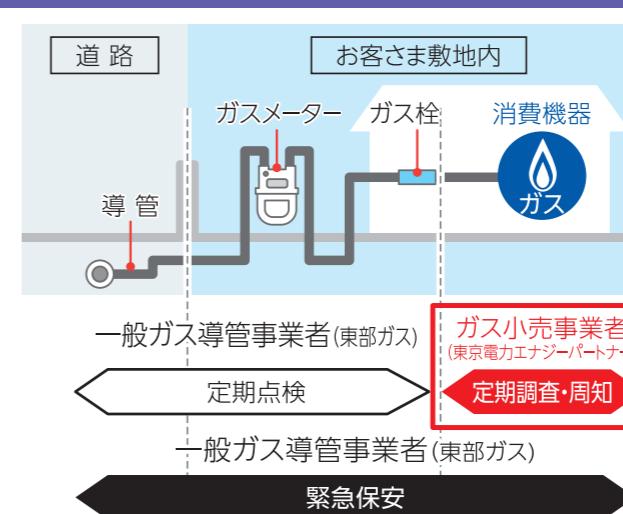

#### ○一般ガス導管事業者(東部ガス)

ガス設備の点検やガス漏れなどの緊急時対応を実施します。  
※敷地内のガス管の修理・お取替えは、有償にて施工させていただきます。

#### ○ガス小売事業者(東京電力エナジーパートナー)

ガス機器(消費機器)の定期調査やガスを安全にご使用いただくための周知を行います。

24時間365日受付 **ガス漏れ時の緊急連絡先(東部ガス)**

#### 茨城支社

水戸市・笠間市  
茨城町 **029-231-2241**

#### 茨城南支社

土浦市・石岡市  
かすみがうら市  
小美玉市・阿見町 **029-821-1107**

#### 茨城南支社 守谷事業所

守谷市・常総市  
つくばみらい市 **0297-48-1354**

ガス漏れ以外の導管に関するお問い合わせ先につきましても上記、ガス漏れ時の緊急連絡先にて受け付けております。

【受付時間】365日受付 8:30~17:00

ガスのご契約に関するお問い合わせ先(東京電力エナジーパートナー)

【受付時間】月曜日~土曜日 9:00~17:00 (休祝日を除く)  
**0120-995-113**

※0120番号へは、国際電話ならびに一部のIP電話等からご利用になれない場合があります。

電気、  
ガス、  
それから  
それから

TEPCO

東部ガスエリア版

**ガスを安全にご使用いただくために  
必ずお読みください。**  
～法令に基づく大切なお知らせです～



ガス保安に関する情報は  
Webでもご覧いただけます。



©東京電力エナジーパートナー(2022年3月)