

(お知らせ)

福島第一原子力発電所 5号機使用済燃料プールでの
針金らしきものの発見について

平成 17 年 11 月 11 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

当所 5 号機（沸騰水型、定格出力 78 万 4 千キロワット）は定格熱出力一定運転中ですが、使用済燃料の構内輸送*のために、使用済燃料プール内に保管されていた使用済燃料を輸送容器に入れる作業を実施していたところ、本日午後 3 時 20 分頃、1 体の燃料集合体上部に針金らしきものが 1 個（長さ約 7 cm）あることを、当所社員が発見いたしました。


今後、回収作業を実施し、調査いたします。

以 上


* 構内輸送

原子炉建屋の使用済燃料プールから構内にある使用済燃料共用プールへ、専用の輸送容器を用いて輸送する作業。

原子炉建屋5階平面図

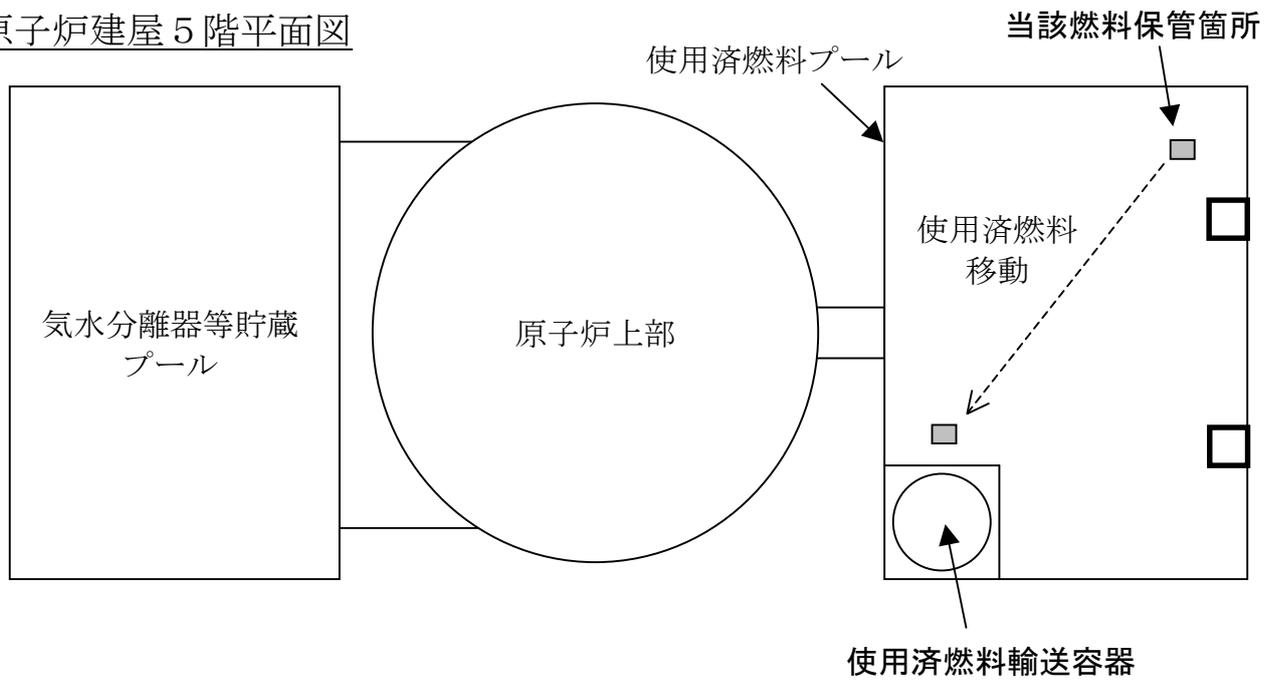

燃料集合体

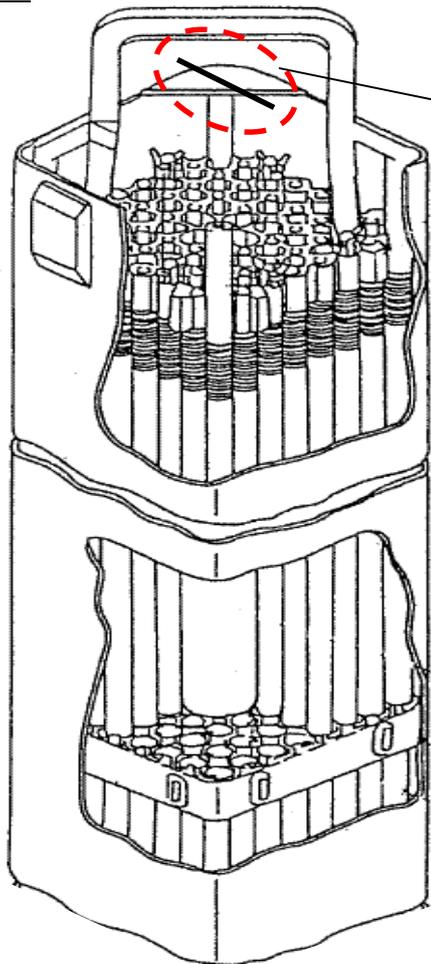

針金らしきもの（長さ：約7cm）



5号機 使用済燃料プールでの針金らしきものの発見概略図