

(お知らせ)

定期検査中の福島第一原子力発電所4号機圧力抑制室ベント管内における
シート片らしきものの発見について

平成17年10月20日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所


当所4号機(沸騰水型、定格出力78万4千キロワット)につきましては、平成17年6月25日より第20回定期検査を実施しておりますが、原子炉格納容器漏えい率検査前の格納容器内点検を実施していたところ、本日午前10時15分頃、格納容器と圧力抑制室をつなぐベント管*内の水面にシート片らしきもの11枚が浮いていることを、協力企業作業員が発見いたしました。

今後、回収作業を実施いたします。

以 上

* ベント管

原子炉格納容器と圧力抑制室をつなぐ8本の配管、および96本の分岐配管で構成されている。

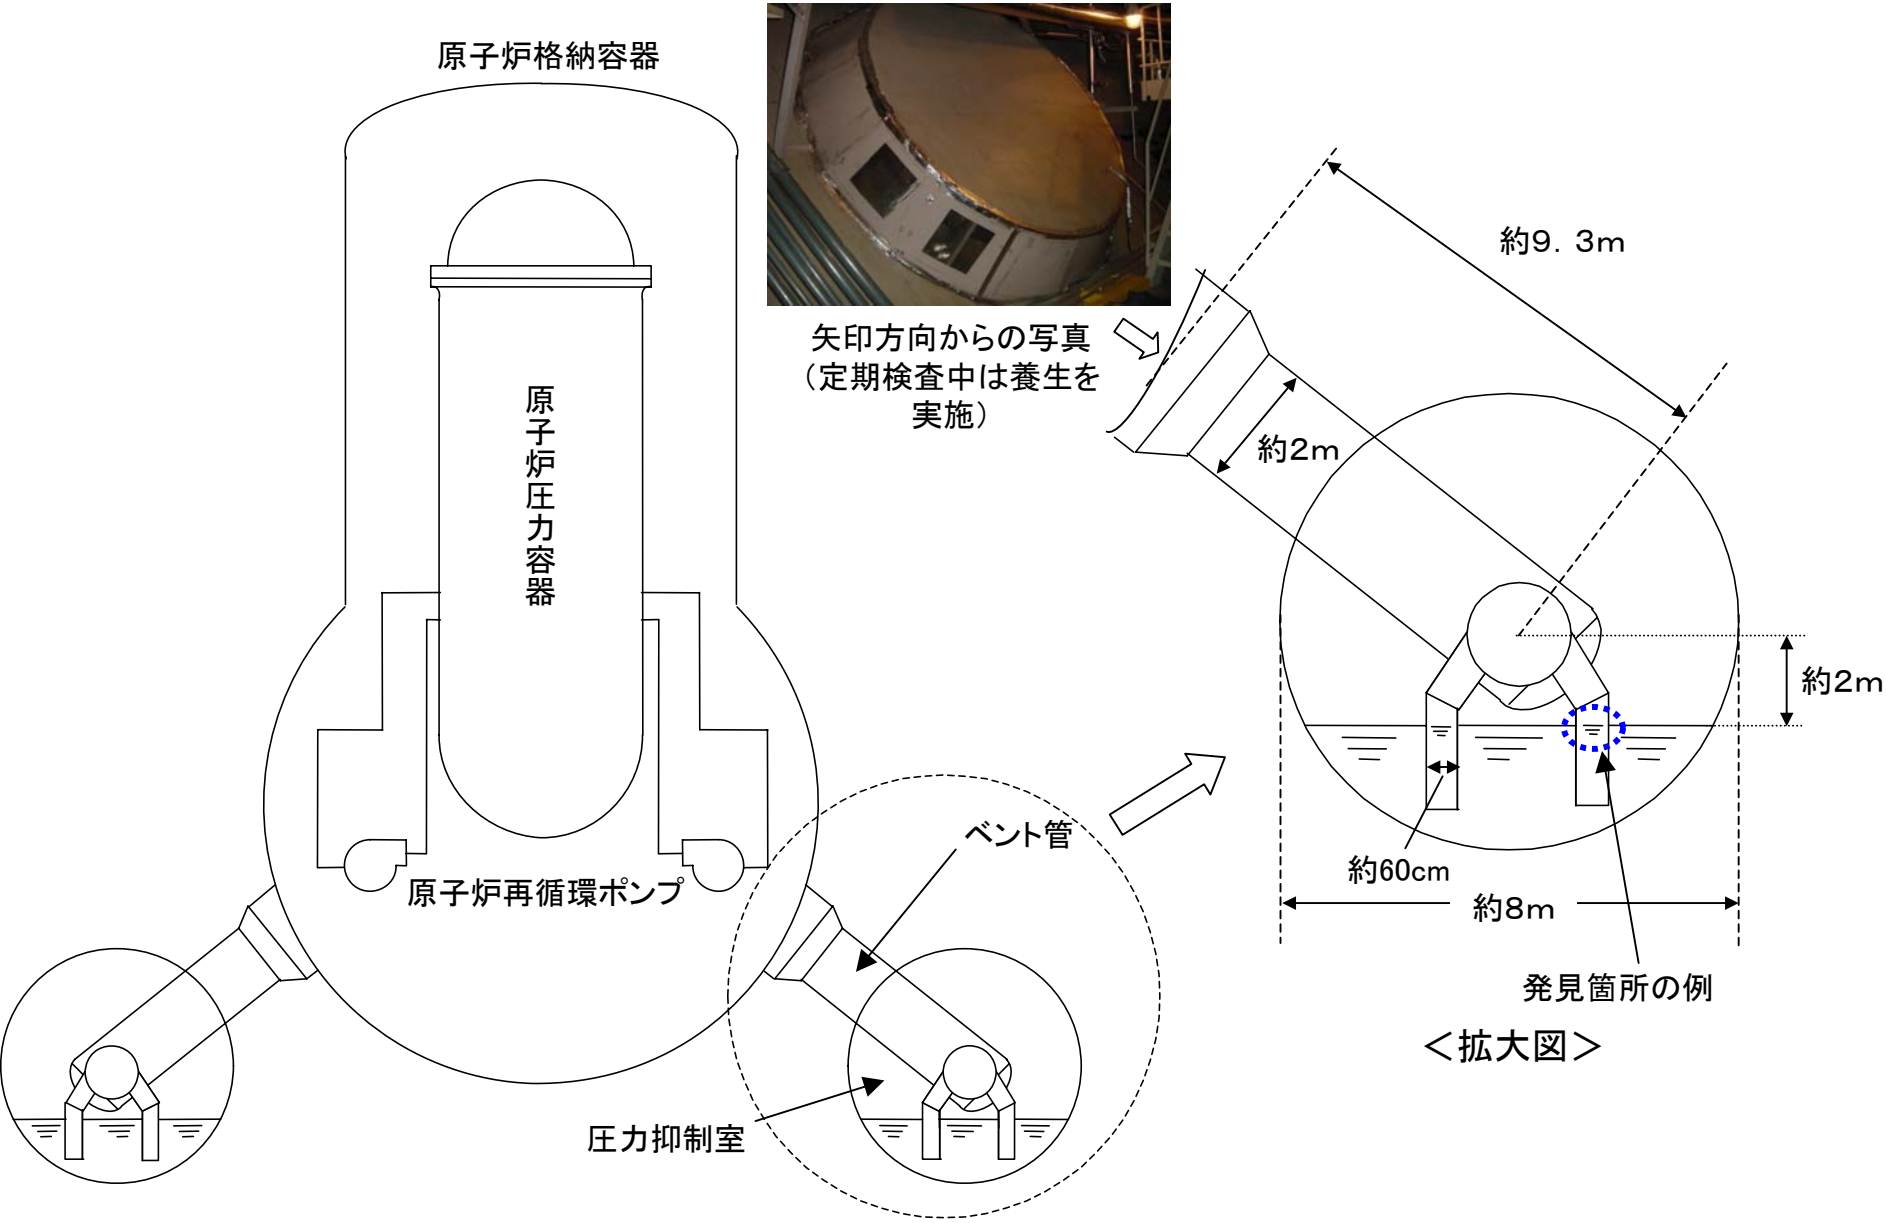

4号機圧力抑制室ベント管内でのシート片発見概要図