


6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1


2025年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 8月25日に、健全性確認を行う中で発生した、制御棒駆動機構の不具合（CR 1本について全挿入位置から引き抜くことができない）は、9月20日に解消
- 当該制御棒駆動機構は予備品と入替後、詳細な原因調査を実施し、結果を踏まえて対応を検討
- あわせて、運転圧スクラム検査などの健全性確認を行い、制御棒の動作に問題ないことを確認していく
- 引き続き、気づきや不適合対応などがあれば、一つひとつ確実に対応していく

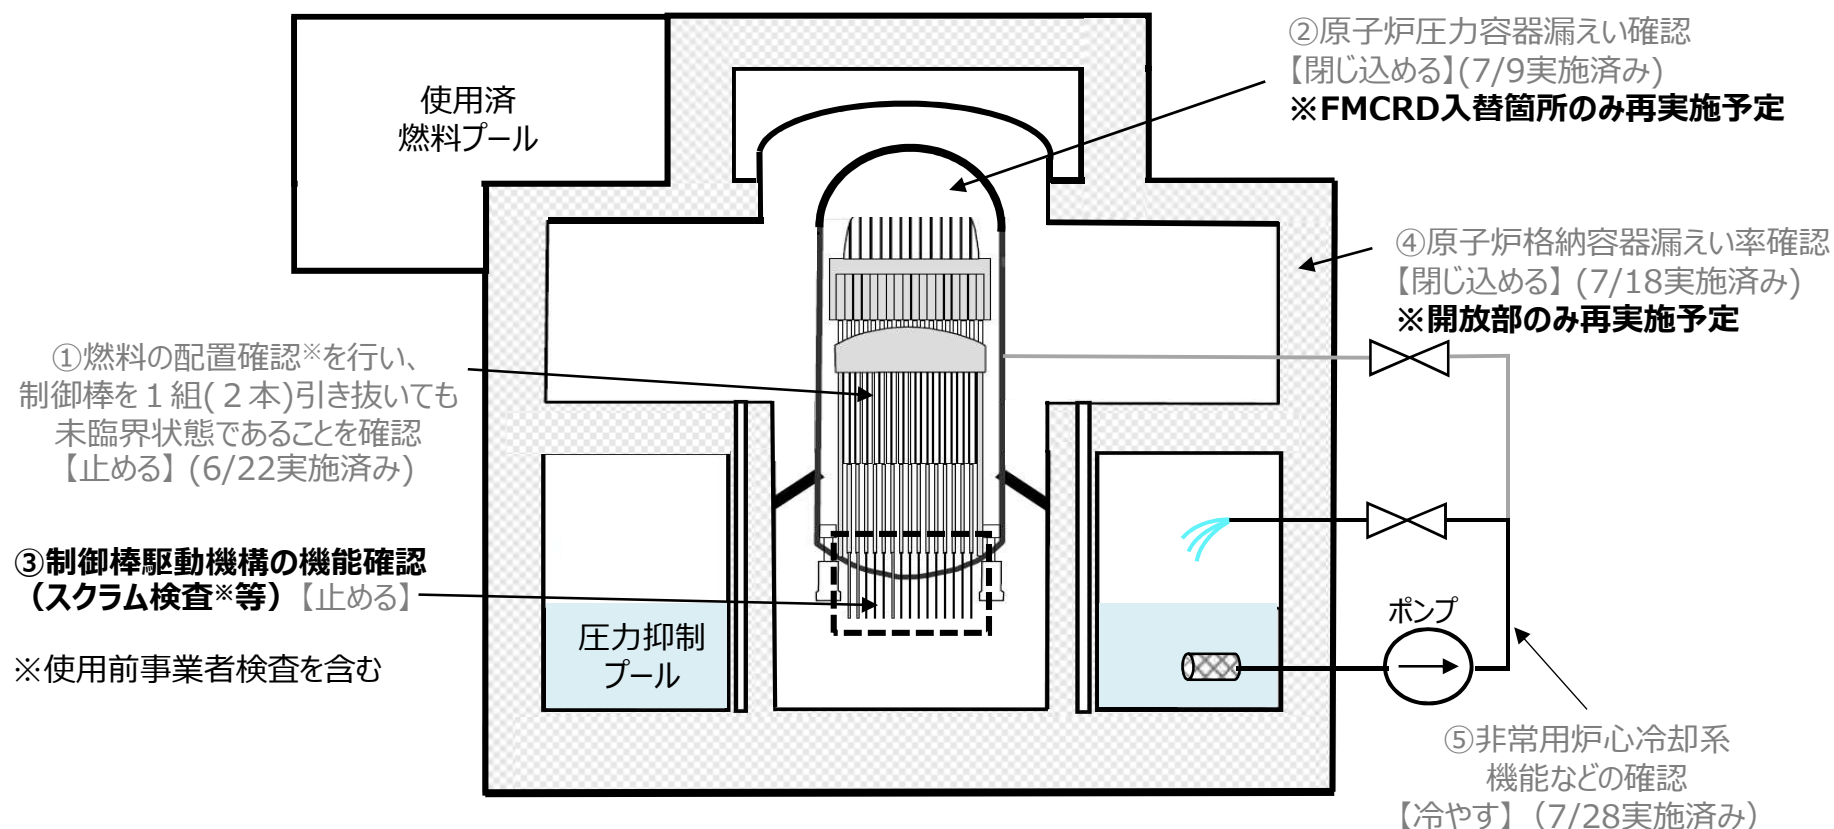

【参考】制御棒駆動機構の不具合について

■ 制御棒全挿入

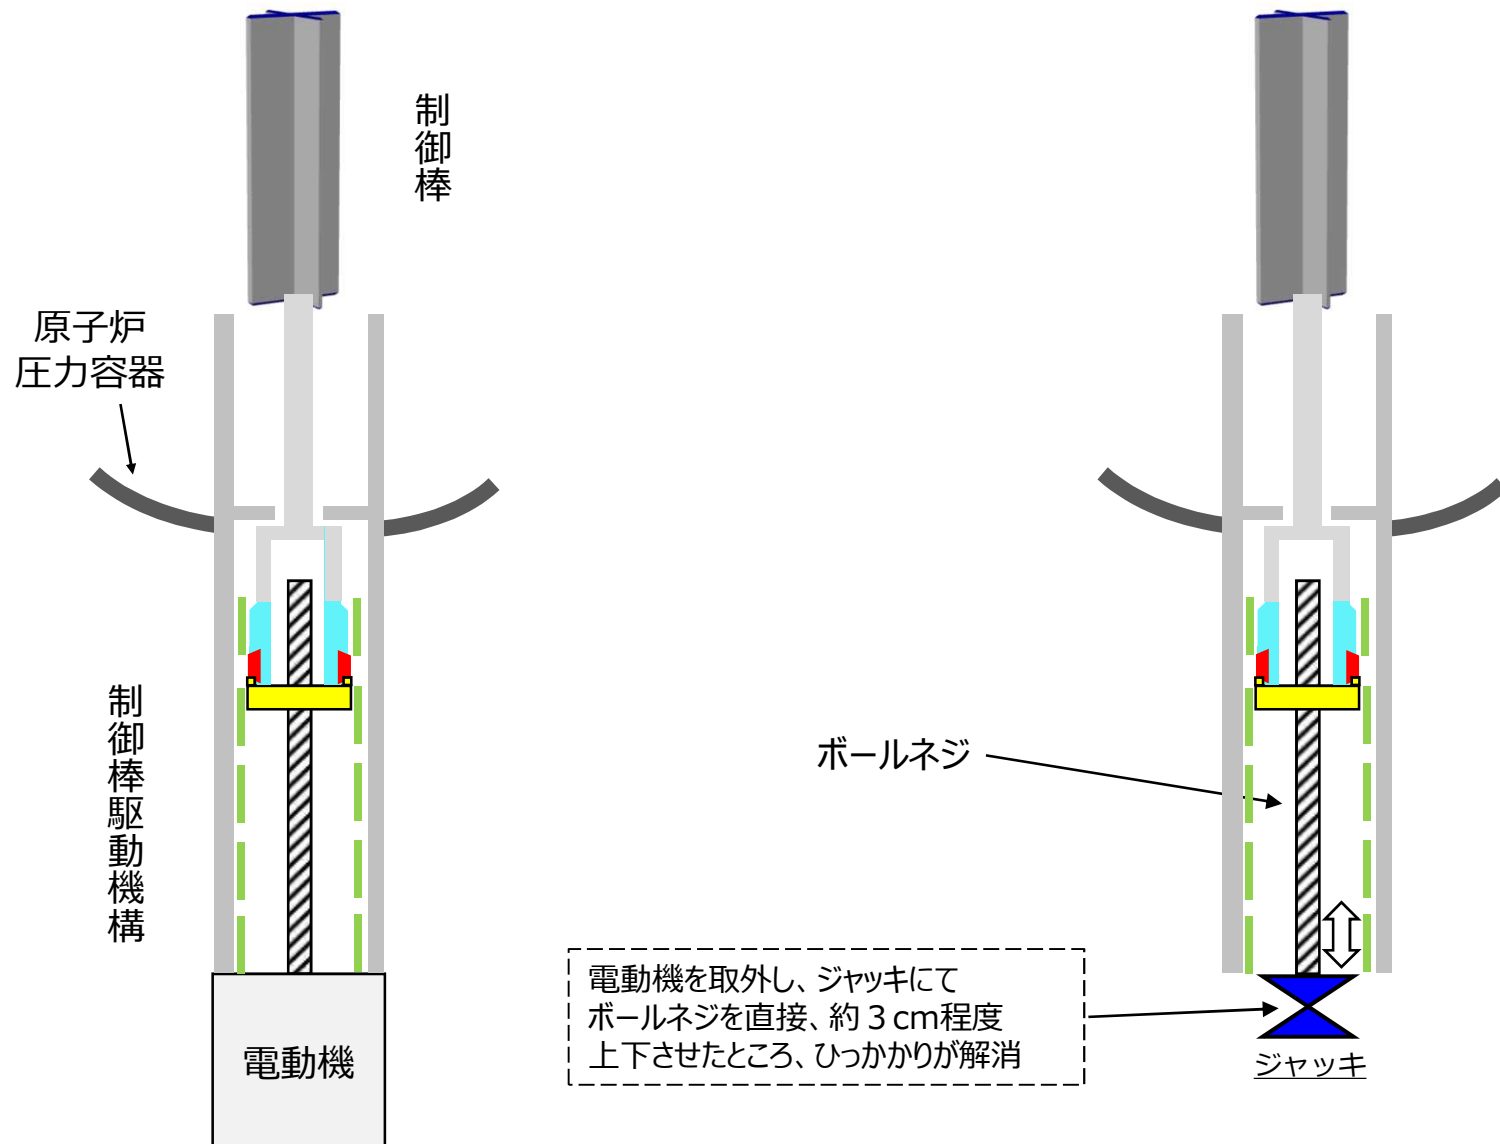

- ✓ KK運営会議の議長・委員は、社外取締役を中心とする東京電力ホールディングス取締役会で選任基準を策定し、取締役会で適任者を決定
- ✓ 多様なバックグラウンドを持つ社外委員が過半数を占める人選をすることとし、議長は発電所運営の経験をもとに専門的かつ総合的な提言が期待できる他の電力会社の経営経験者を選任

KK運営会議 議長		選任の理由
社外委員	佐藤 敏秀（さとう としひで）氏 元 東北電力株式会社 執行役員 東通原子力発電所長 上席執行役員 青森支店長 元 東北エネルギー懇談会 会長 元 使用済燃料再処理・廃炉推進機構 理事長	 • 東北電力株式会社において東通原子力発電所副所長・所長、青森支店長を歴任し、<u>原子力発電所の現場経験・運営経験</u>に基づく原子力安全、立地広報の豊富な見識を有する。 • 東北エネルギー懇談会会長として<u>地域の産業・経済団体と協働して地域共創・地域貢献に努めた経験</u>を有する。

議長の活動

- 議長はKK運営会議の取りまとめを行い、年1回以上、取締役会に活動状況を直接報告
- 定期的な本会議への参加だけでなく、日常的なKKの現場視察・各種会議へのオブザーバー参加等を通じてKKの事業運営を確認し、原子力発電所の現場経験・運営経験に基づく助言を行う

2025年9月25日
東京電力ホールディングス株式会社

人 事 通 知

日 付	新 役 職 等	現 役 職	氏 名
2025. 9. 30	〔執行役員退任〕 退任	東京電力ホールディングス株式会社 執行役員原子力・立地本部 柏崎刈羽原子力発電所所長補佐 兼原子力改革担当代理 兼新潟本部	みずたに りょうすけ 水谷 良亮

以 上