

平成 18 年 9 月 12 日

## 1・2号機共用排気筒における放射性気体廃棄物の測定結果について

原子力発電所内の排気筒および排気口から排気される気体廃棄物については放射能濃度の定例測定<sup>\*1</sup>を行っておりますが、平成 18 年 7 月分<sup>\*2</sup>の 1・2 号機共用排気筒から採取したフィルタの定例測定において、平成 18 年 9 月 11 日、粒子状物質のストロンチウム 89<sup>\*3</sup>が確認されました。

今回確認された粒子状物質について、測定データをもとに周辺監視区域外における濃度の評価を行ったところ、空気中の濃度限度（告示濃度<sup>\*4</sup>）に比べ十分低い値でした。また、今回確認された粒子状物質から受ける放射線量は 1 ミリシーベルトの約 150 億分の 1 であり、自然界から 1 年間に受ける放射線量 2.4 ミリシーベルトと比べても十分低い値です。

なお、1・2 号機共用排気筒モニタ<sup>\*5</sup>および敷地境界近傍に設置されているダストモニタ<sup>\*6</sup>に有意な変動はありませんでした。

1 号機と 2 号機の高圧タービン軸封部<sup>\*7</sup>には、原子炉で発生した蒸気を使用しており、運転時は軸封部に使用した蒸気の多くは気体廃棄物処理系で処理されますが、一部は気体廃棄物処理系を介さずに共用排気筒へ導く設備となっていることから、今回確認された粒子状物質は、高圧タービン軸封部から共用排気筒へ導かれたものと推定しております。

なお、1 号機および 2 号機における平成 18 年 7 月の作業実績から、粒子状物質の発生をともなう作業がなかったことを確認しております。

当所では、これまでにも放出される放射能を低減するための各種対策を実施しておりますが、今後も更なる低減に向け、現在、1・2 号機設備の改善等について検討しております。

当発電所から放出された気体の放射性物質については、当所ホームページで四半期ごとに公表しておりますが、さらに、原子力発電所における情報公開の一環として、毎月、当所ホームページにて公表しております。

以上

\* 1 定例測定

発電所の排気筒・排気口ごとに設置されているフィルタを約1週間ごとに取り替え、放射能が含まれていないかを確認するもの。

\* 2 7月分

平成18年7月3日から平成18年8月2日の期間に採取したフィルタ(4枚)。

なお、ストロンチウム分析は、フィルタ約1ヶ月分をまとめて分析を行うが、フィルタ採取終了から測定結果が得られるまでに約1ヶ月かかる。

\* 3 ストロンチウム 89

ウランなどの核分裂により生成される物質で、半減期は50.5日。

新燃料の製作時に燃料集合体の表面に付着した微量なウランの核分裂により生成されたものと推定される。

\* 4 告示濃度

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量当量限度等を定める告示」の周辺監視区域外の空気中の濃度限度(3ヶ月の平均)は $2 \times 10^{-5}$ ベクレル/ $\text{cm}^3$ であり、この環境下で1年間滞在すると、一般公衆の線量限度1ミリシーベルトに相当する。

今回の放出で周辺監視区域外における濃度の評価を行った結果は $1.3 \times 10^{-1.5}$ ベクレル/ $\text{cm}^3$ である。

\* 5 1・2号機共用排気筒モニタ


1・2号機の建物内の空気や復水器を真空にしておくための排ガスが、環境へ放出される排気中の放射線を測定する装置。

\* 6 敷地境界近傍に設置されているダストモニタ

発電所敷地境界近傍で空気中の塵を連続的に集塵し、含まれている放射能を測定している計測器。

\* 7 軸封部

タービン内部の蒸気が軸を通して外部に出ないようにするために設けられている部分。

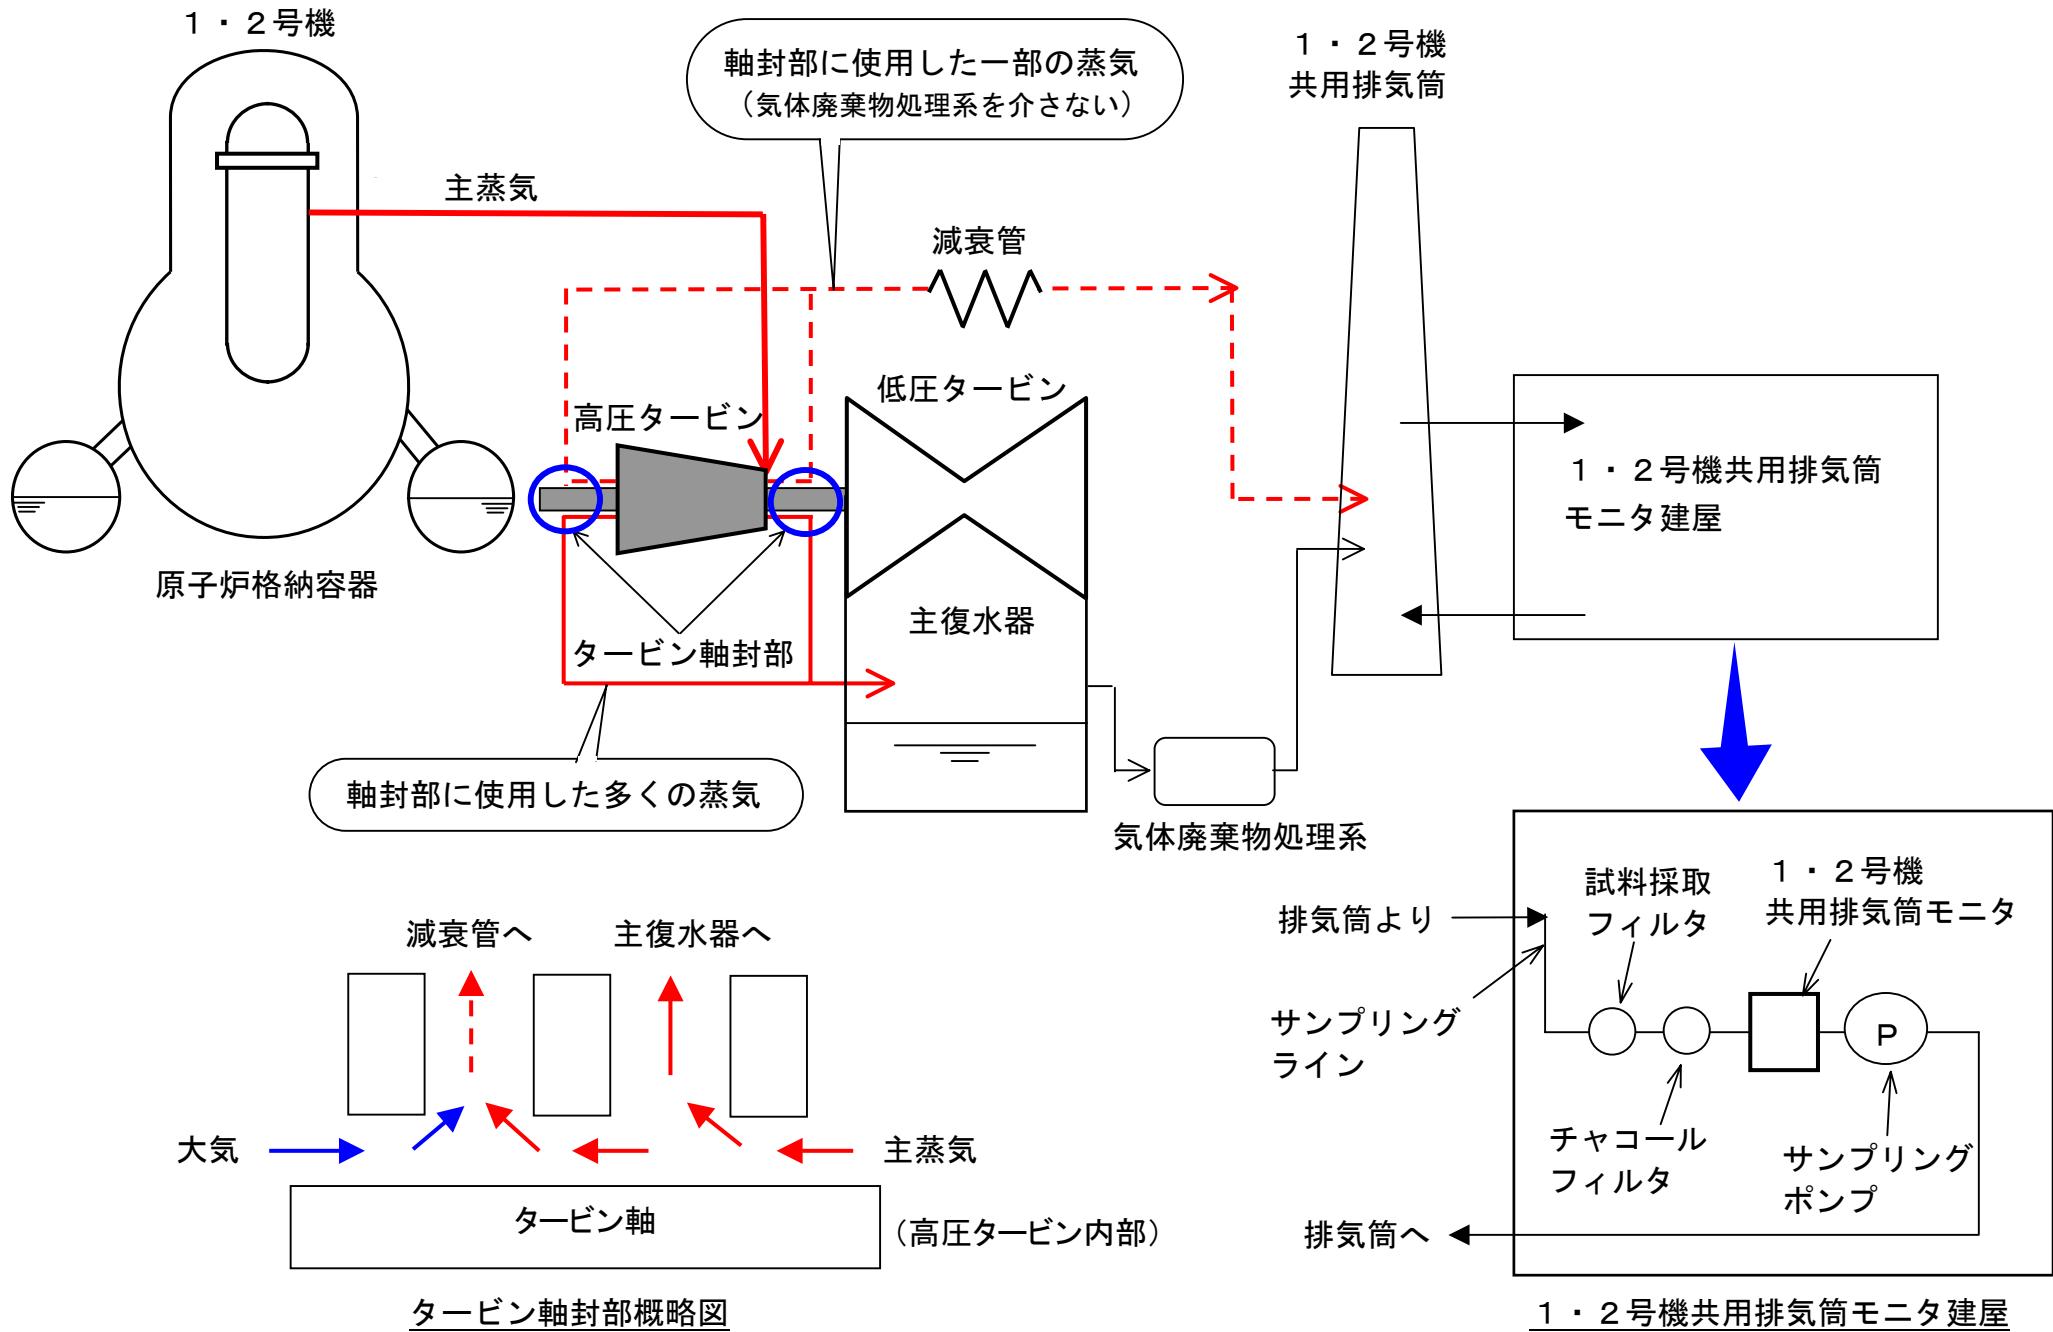

**1・2号機共用排気筒における微量な放射性物質検出概略図**