


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成20年11月

発電電力量 564,194MWH
設備利用率 99.9%

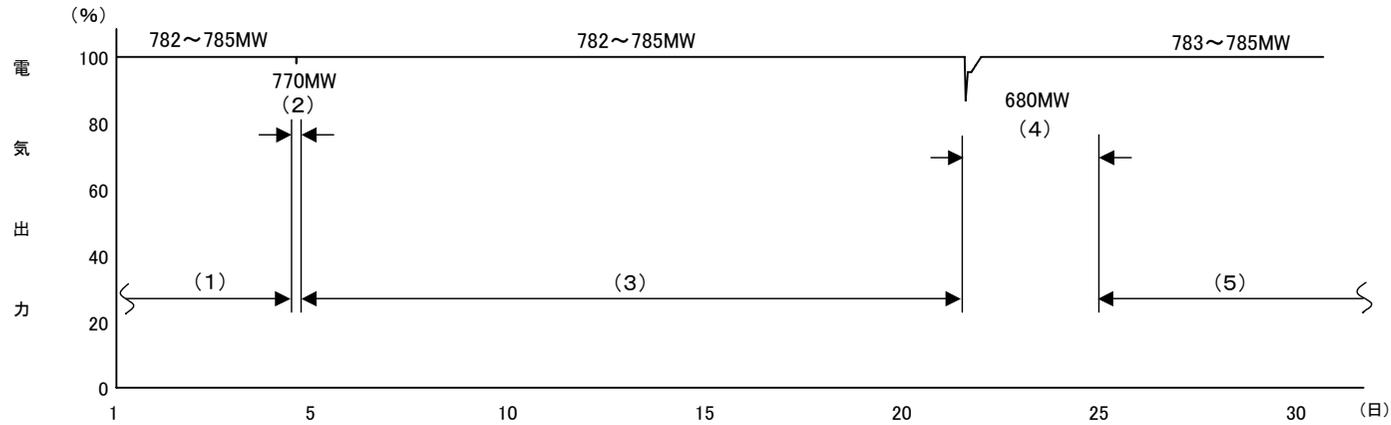

記 事	(1) 炉心流量出力調整 (20. 10. 29 0:00 ~ 20. 11. 5 11:12) (2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 11. 5 11:12 ~ 20. 11. 5 11:26) (3) 炉心流量出力調整 (20. 11. 5 11:26 ~ 20. 11. 22 2:00) (4) 制御棒パターン調整 (20. 11. 22 2:00 ~ 20. 11. 25 14:00) (5) 炉心流量出力調整 (20. 11. 25 14:00 ~)
--------------------------------	---

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。