


# 福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成22年7月

発電電力量 227,711MWH  
設備利用率 39.0%

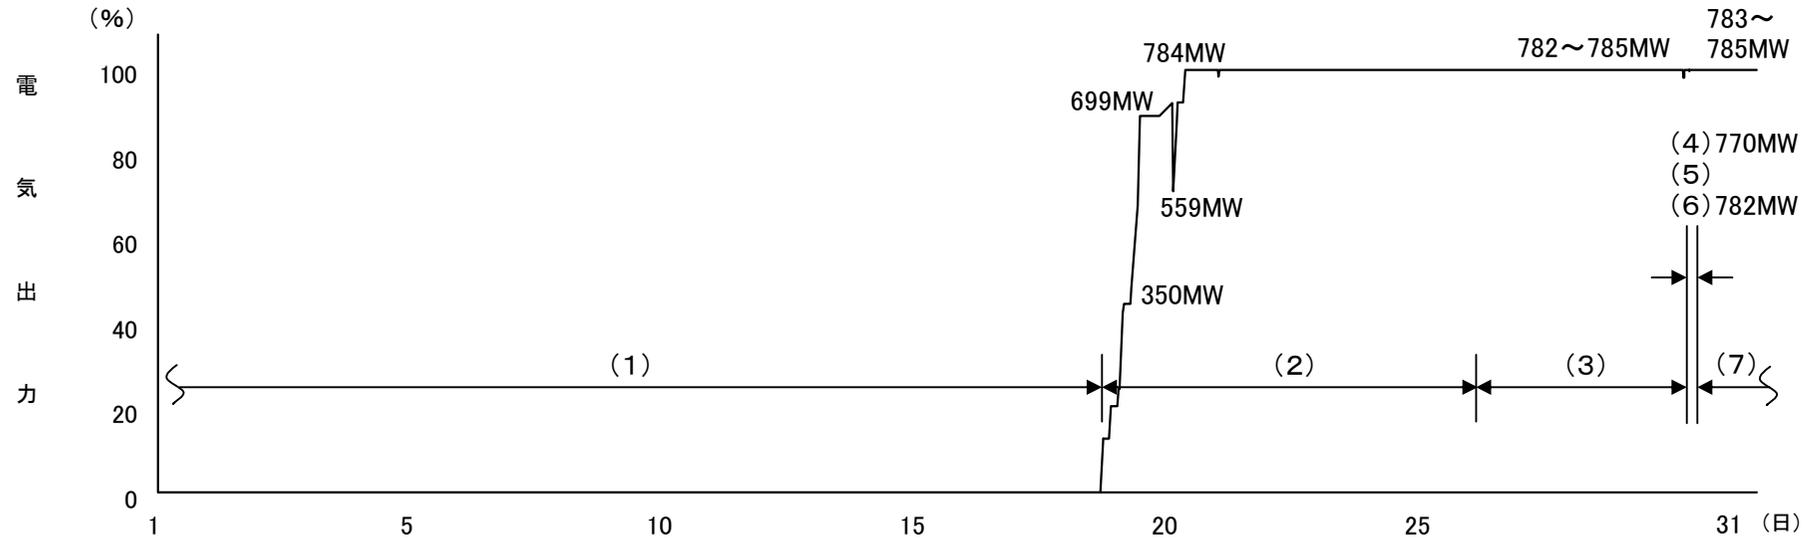

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 記<br><br><br><br><br><br>事 | (1) 所内電源喪失による中間停止<br>( 22. 6. 17 14:52 ~ 22. 7. 19 6:34 )          |
|                            | (2) 発電機並列後の出力上昇<br>( 22. 7. 19 6:34 ~ 22. 7. 26 15:00 )            |
|                            | (3) 炉心流量出力調整<br>( 22. 7. 26 15:00 ~ 22. 7. 30 13:44 )              |
|                            | (4) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下<br>( 22. 7. 30 13:44 ~ 22. 7. 30 14:22 )     |
|                            | (5) 炉心流量出力調整<br>( 22. 7. 30 14:22 ~ 22. 7. 30 16:32 )              |
|                            | (6) 原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下<br>( 22. 7. 30 16:32 ~ 22. 7. 30 16:42 ) |
|                            | (7) 炉心流量出力調整<br>( 22. 7. 30 16:42 ~ )                              |

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。