


福島第一原子力発電所 3号機 保守運転状況

平成21年 9月

発電電力量 564,625MWH

設備利用率 100.0%

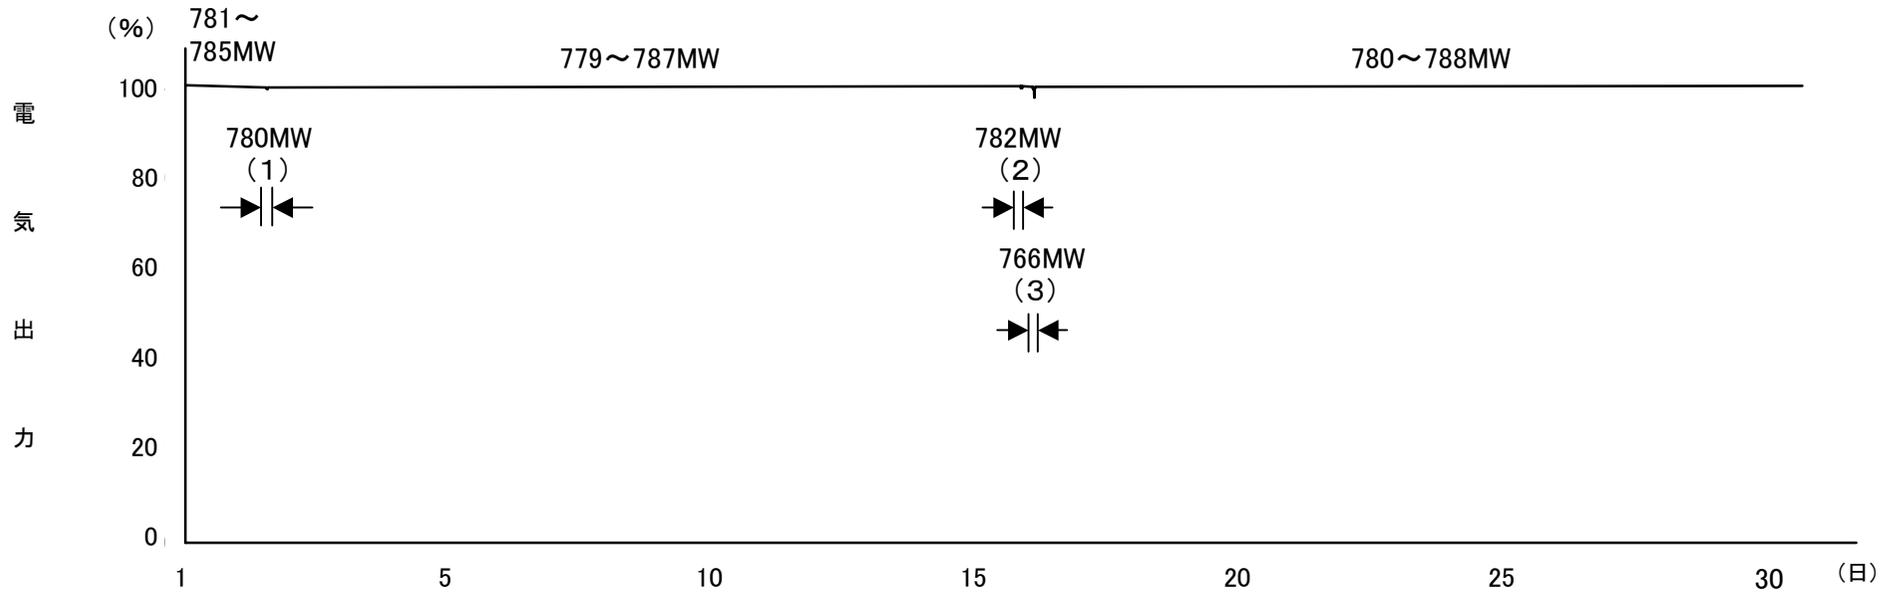

記 事	<p>(1)原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 (21. 9. 2 11:51 ~ 21. 9. 2 12:45)</p> <p>(2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 9. 16 11:50 ~ 21. 9. 16 12:37)</p> <p>(3)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 9. 16 17:17 ~ 21. 9. 16 18:36)</p>
--------	---

定格熱出力一定運転中

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。