


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成21年 9月

発電電力量 521,190MWH
設備利用率 92.3%

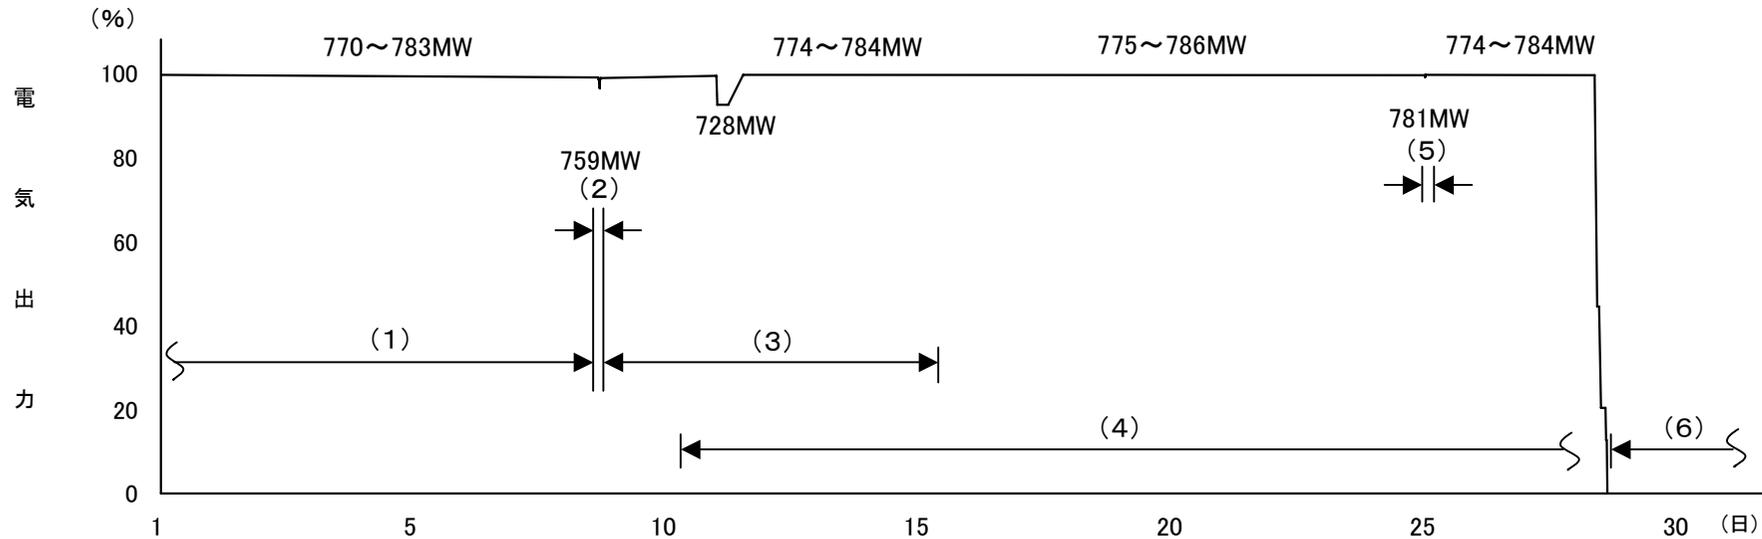

記	(1)制御棒パターン調整 (21. 8. 29 10:00 ~ 21. 9. 9 11:12) (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 9. 9 11:12 ~ 21. 9. 9 12:08) (3)制御棒パターン調整 (21. 9. 9 12:08 ~ 21. 9. 15 15:00) (4)定格熱出力一定運転開始 (21. 9. 10 10:05 ~) (5)原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 (21. 9. 25 10:57 ~ 21. 9. 25 11:31) (6)第23回定検停止 (21. 9. 29 0:00 ~ 21. 11. 30 (予定))
事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 定格熱出力一定運転中 運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。