

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/5/8 0:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	5.5
2012/5/8 0:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	4.6
2012/5/8 0:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	4.3
2012/5/8 0:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	4.0
2012/5/8 0:40	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	3.8
2012/5/8 0:50	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	3.5
2012/5/8 1:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	2.5
2012/5/8 1:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	2.6
2012/5/8 1:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	1.7
2012/5/8 1:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	2.1
2012/5/8 1:40	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南西	0.8
2012/5/8 1:50	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南西	1.1
2012/5/8 2:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	-	0.3
2012/5/8 2:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	-	0.3
2012/5/8 2:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	-	0.4
2012/5/8 2:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東北東	1.1
2012/5/8 2:40	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東	1.5
2012/5/8 2:50	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東	1.5
2012/5/8 3:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東	1.4
2012/5/8 3:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東	1.3
2012/5/8 3:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.5
2012/5/8 3:30	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.7
2012/5/8 3:40	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東	1.5
2012/5/8 3:50	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.4
2012/5/8 4:00	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.9
2012/5/8 4:10	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.4
2012/5/8 4:20	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.1
2012/5/8 4:30	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	東南東	1.2
2012/5/8 4:40	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	1.0
2012/5/8 4:50	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南東	1.8
2012/5/8 5:00	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南東	2.0
2012/5/8 5:10	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	2.1
2012/5/8 5:20	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	2.6
2012/5/8 5:30	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	2.9
2012/5/8 5:40	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	3.1
2012/5/8 5:50	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	3.0
2012/5/8 6:00	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	3.5
2012/5/8 6:10	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	3.7
2012/5/8 6:20	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	3.5
2012/5/8 6:30	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南	4.3
2012/5/8 6:40	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	4.2

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/5/8 6:50	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	4.2
2012/5/8 7:00	3.9	7.1	8.5	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	2.9
2012/5/8 7:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	3.0
2012/5/8 7:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.0	5.0	9.3	7.0	南南東	2.0
2012/5/8 7:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	3.1
2012/5/8 7:40	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	3.7
2012/5/8 7:50	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南	4.2
2012/5/8 8:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南	4.2
2012/5/8 8:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南	4.5
2012/5/8 8:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	4.8
2012/5/8 8:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	4.0
2012/5/8 8:40	3.9	7.1	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	3.1
2012/5/8 8:50	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	3.3
2012/5/8 9:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	3.4
2012/5/8 9:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	3.8
2012/5/8 9:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	2.7
2012/5/8 9:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	東南東	3.2
2012/5/8 9:40	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	3.3
2012/5/8 9:50	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	2.8
2012/5/8 10:00	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	2.8
2012/5/8 10:10	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	3.5
2012/5/8 10:20	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	3.0
2012/5/8 10:30	3.9	7.1	8.6	8.3	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	3.9
2012/5/8 10:40	3.9	7.1	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	3.1
2012/5/8 10:50	3.9	7.1	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	4.0
2012/5/8 11:00	3.9	7.1	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	東南東	3.3
2012/5/8 11:10	3.9	7.1	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	4.3
2012/5/8 11:20	3.9	7.1	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南東	5.4
2012/5/8 11:30	3.9	7.2	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	6.3
2012/5/8 11:40	3.9	7.2	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	6.8
2012/5/8 11:50	3.9	7.2	8.6	8.4	8.1	5.0	9.3	7.0	南南東	6.7
2012/5/8 12:00	3.9	7.2	8.6	8.4	8.1	5.1	9.3	7.0	南南東	4.6

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2012/5/8 0:00	245	23	8
2012/5/8 0:30	247	23	8
2012/5/8 1:00	246	23	8
2012/5/8 1:30	245	23	8
2012/5/8 2:00	247	23	8
2012/5/8 2:30	246	23	8
2012/5/8 3:00	245	23	8
2012/5/8 3:30	247	23	8
2012/5/8 4:00	246	23	8
2012/5/8 4:30	248	23	8
2012/5/8 5:00	248	23	8
2012/5/8 5:30	246	23	8
2012/5/8 6:00	246	23	8
2012/5/8 6:30	247	23	8
2012/5/8 7:00	246	23	8
2012/5/8 7:30	246	23	8
2012/5/8 8:00	246	23	8
2012/5/8 8:30	246	23	8
2012/5/8 9:00	246	23	8
2012/5/8 9:30	247	24	8
2012/5/8 10:00	245	24	8
2012/5/8 10:30	245	23	8
2012/5/8 11:00	244	24	8
2012/5/8 11:30	245	24	8
2012/5/8 12:00	242	24	8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/5/8 0:00	8.5	<0.01	晴れ	北北西	1.1
西門	2012/5/8 0:10	8.4	<0.01	晴れ	北西	0.6
西門	2012/5/8 0:20	8.4	<0.01	晴れ	-	0.3
西門	2012/5/8 0:30	8.4	<0.01	晴れ	西北西	1.2
西門	2012/5/8 0:40	8.4	<0.01	晴れ	西北西	1.0
西門	2012/5/8 0:50	8.5	<0.01	晴れ	西北西	0.5
西門	2012/5/8 1:00	8.5	<0.01	晴れ	-	0.4
西門	2012/5/8 1:10	8.4	<0.01	晴れ	西北西	0.7
西門	2012/5/8 1:20	8.4	<0.01	晴れ	西北西	0.8
西門	2012/5/8 1:30	8.4	<0.01	晴れ	西北西	1.2
西門	2012/5/8 1:40	8.4	<0.01	晴れ	西北西	1.6
西門	2012/5/8 1:50	8.4	<0.01	晴れ	北西	1.0
西門	2012/5/8 2:00	8.5	<0.01	晴れ	北西	0.8
西門	2012/5/8 2:10	8.5	<0.01	晴れ	北北東	0.6
西門	2012/5/8 2:20	8.4	<0.01	晴れ	北北西	0.5
西門	2012/5/8 2:30	8.5	<0.01	晴れ	-	0.3
西門	2012/5/8 2:40	8.4	<0.01	晴れ	-	0.4
西門	2012/5/8 2:50	8.4	<0.01	晴れ	北	0.6
西門	2012/5/8 3:00	8.5	<0.01	晴れ	北西	0.6
西門	2012/5/8 3:10	8.5	<0.01	晴れ	北西	1.4
西門	2012/5/8 3:20	8.5	<0.01	晴れ	北西	0.9
西門	2012/5/8 3:30	8.5	<0.01	晴れ	北西	0.9
西門	2012/5/8 3:40	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.0
西門	2012/5/8 3:50	8.4	<0.01	晴れ	西北西	0.7
西門	2012/5/8 4:00	8.5	<0.01	晴れ	西	0.9
西門	2012/5/8 4:10	8.4	<0.01	晴れ	西北西	1.1
西門	2012/5/8 4:20	8.4	<0.01	晴れ	西北西	0.6
西門	2012/5/8 4:30	8.5	<0.01	晴れ	西北西	0.7
西門	2012/5/8 4:40	8.5	<0.01	晴れ	南西	0.6
西門	2012/5/8 4:50	8.5	<0.01	晴れ	西	1.2
西門	2012/5/8 5:00	8.5	<0.01	晴れ	西南西	1.0
西門	2012/5/8 5:10	8.5	<0.01	晴れ	南西	1.1
西門	2012/5/8 5:20	8.5	<0.01	晴れ	南南西	1.0
西門	2012/5/8 5:30	8.5	<0.01	晴れ	南南西	1.3
西門	2012/5/8 5:40	8.5	<0.01	晴れ	南南西	1.7
西門	2012/5/8 5:50	8.5	<0.01	晴れ	南南西	1.1
西門	2012/5/8 6:00	8.4	<0.01	晴れ	南	1.2
西門	2012/5/8 6:10	8.5	<0.01	晴れ	南南西	1.5
西門	2012/5/8 6:20	8.5	<0.01	曇り	南南西	0.9
西門	2012/5/8 6:30	8.5	<0.01	曇り	南南西	0.7
西門	2012/5/8 6:40	8.5	<0.01	曇り	南東	1.4
西門	2012/5/8 6:50	8.5	<0.01	曇り	南	1.5
西門	2012/5/8 7:00	8.5	<0.01	曇り	南	1.1
西門	2012/5/8 7:10	8.5	<0.01	曇り	南南東	1.3
西門	2012/5/8 7:20	8.5	<0.01	晴れ	南東	1.9
西門	2012/5/8 7:30	8.4	<0.01	晴れ	南東	1.8
西門	2012/5/8 7:40	8.4	<0.01	晴れ	南南東	1.6

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/5/8 7:50	8.4	<0.01	晴れ	南東	1.8
西門	2012/5/8 8:00	8.4	<0.01	晴れ	南東	2.0
西門	2012/5/8 8:10	8.4	<0.01	晴れ	南東	1.9
西門	2012/5/8 8:20	8.4	<0.01	晴れ	東南東	2.2
西門	2012/5/8 8:30	8.5	<0.01	晴れ	東	2.1
西門	2012/5/8 8:40	8.4	<0.01	曇り	東	1.8
西門	2012/5/8 8:50	8.4	<0.01	曇り	東	2.6
西門	2012/5/8 9:00	8.5	<0.01	曇り	東	2.2
西門	2012/5/8 9:10	8.5	<0.01	曇り	東	2.8
西門	2012/5/8 9:20	8.4	<0.01	曇り	東	2.9
西門	2012/5/8 9:30	8.4	<0.01	曇り	東	2.5
西門	2012/5/8 9:40	8.4	<0.01	曇り	東	2.5
西門	2012/5/8 9:50	8.4	<0.01	曇り	東	2.4
西門	2012/5/8 10:00	8.4	<0.01	曇り	東	2.1
西門	2012/5/8 10:10	8.5	<0.01	曇り	東	2.0
西門	2012/5/8 10:20	8.5	<0.01	曇り	東南東	1.6
西門	2012/5/8 10:30	8.4	<0.01	曇り	東南東	2.4
西門	2012/5/8 10:40	8.3	<0.01	曇り	東	1.5
西門	2012/5/8 10:50	8.3	<0.01	曇り	南東	1.7
西門	2012/5/8 11:00	8.3	<0.01	曇り	東南東	2.4
西門	2012/5/8 11:10	8.3	<0.01	曇り	東南東	3.0
西門	2012/5/8 11:20	8.3	<0.01	曇り	南東	3.3
西門	2012/5/8 11:30	8.3	<0.01	曇り	南東	3.6
西門	2012/5/8 11:40	8.3	<0.01	曇り	南東	3.4
西門	2012/5/8 11:50	8.3	<0.01	曇り	南東	3.1
西門	2012/5/8 12:00	8.2	<0.01	曇り	東南東	3.5

福島第一原子力発電所

2012/5/8
12:00現在

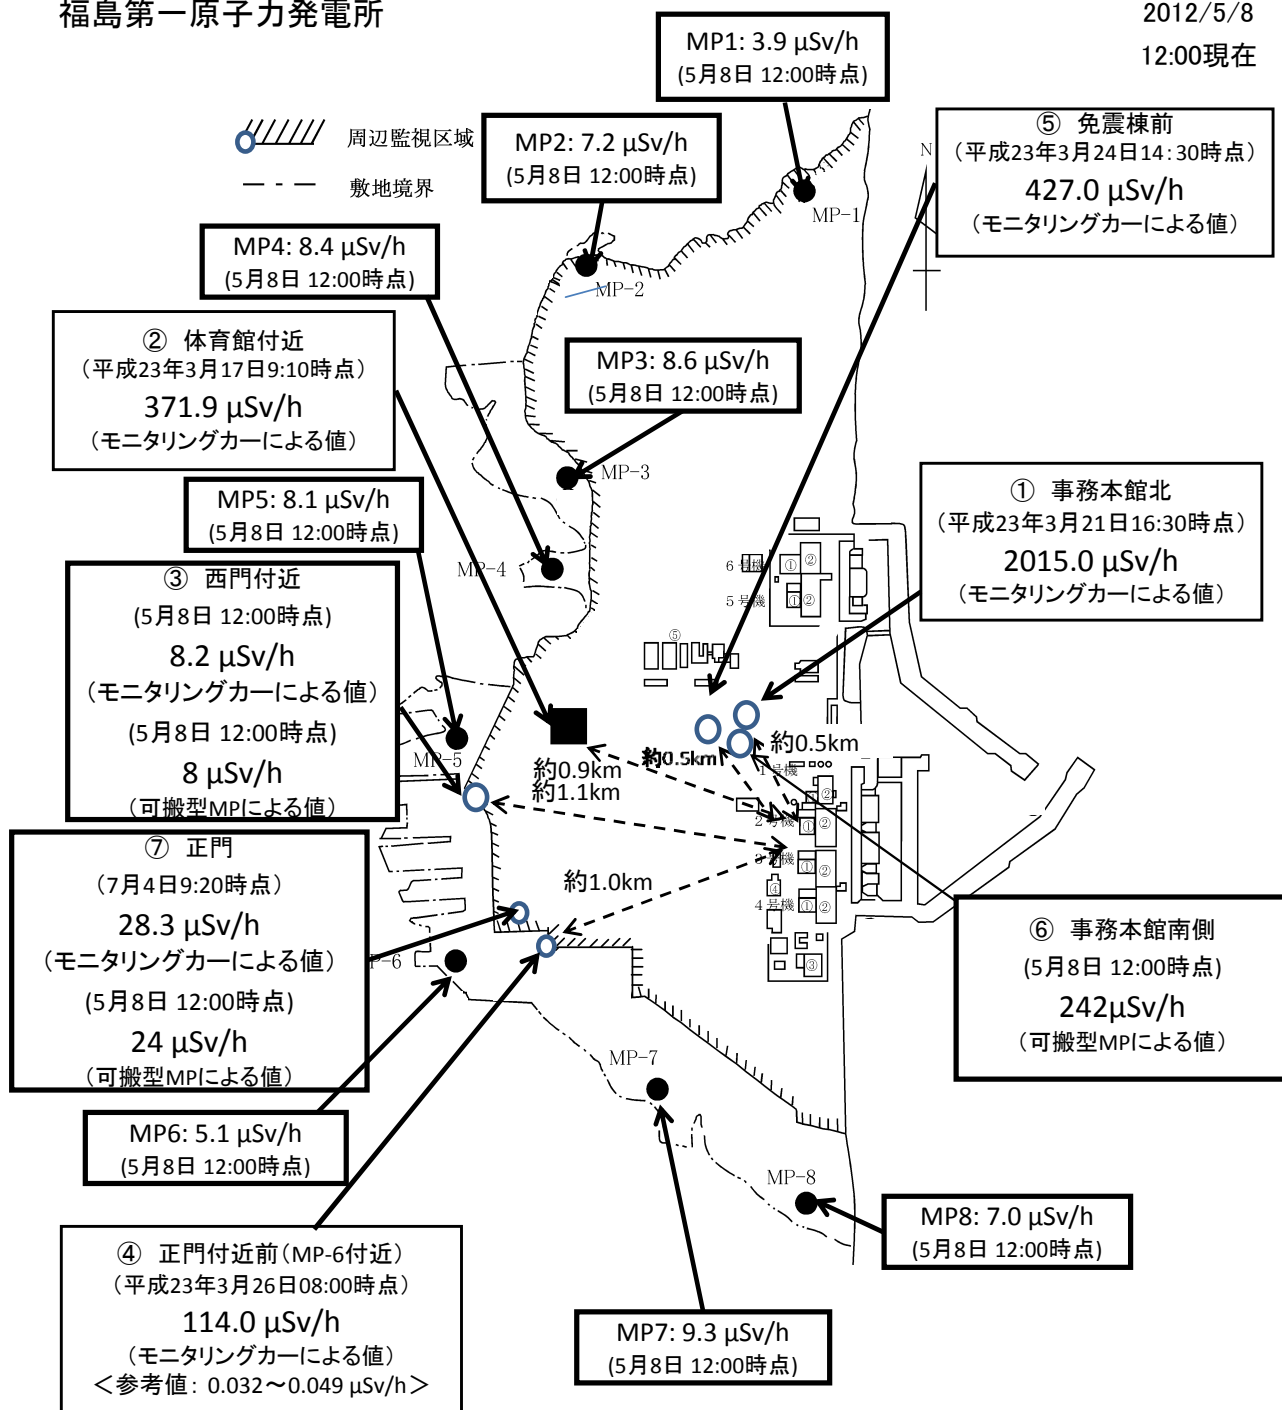

※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。