

福島第一原子力発電所6号機 使用済燃料プールでの異物の確認について


< 参考資料 >
平成25年5月23日
東京電力株式会社

< 概要 >

- ・ 平成25年5月20日より、6号機使用済燃料プール内に設置されている使用済燃料ラックの点検を開始。
- ・ 5月23日午後3時10分頃、当社社員が当該ラック点検ビデオの確認を行っていたところ、使用済燃料プール東側底部に異物(アイナットらしきもの)を確認。



< 異物の状況 >
平成25年5月23日撮影

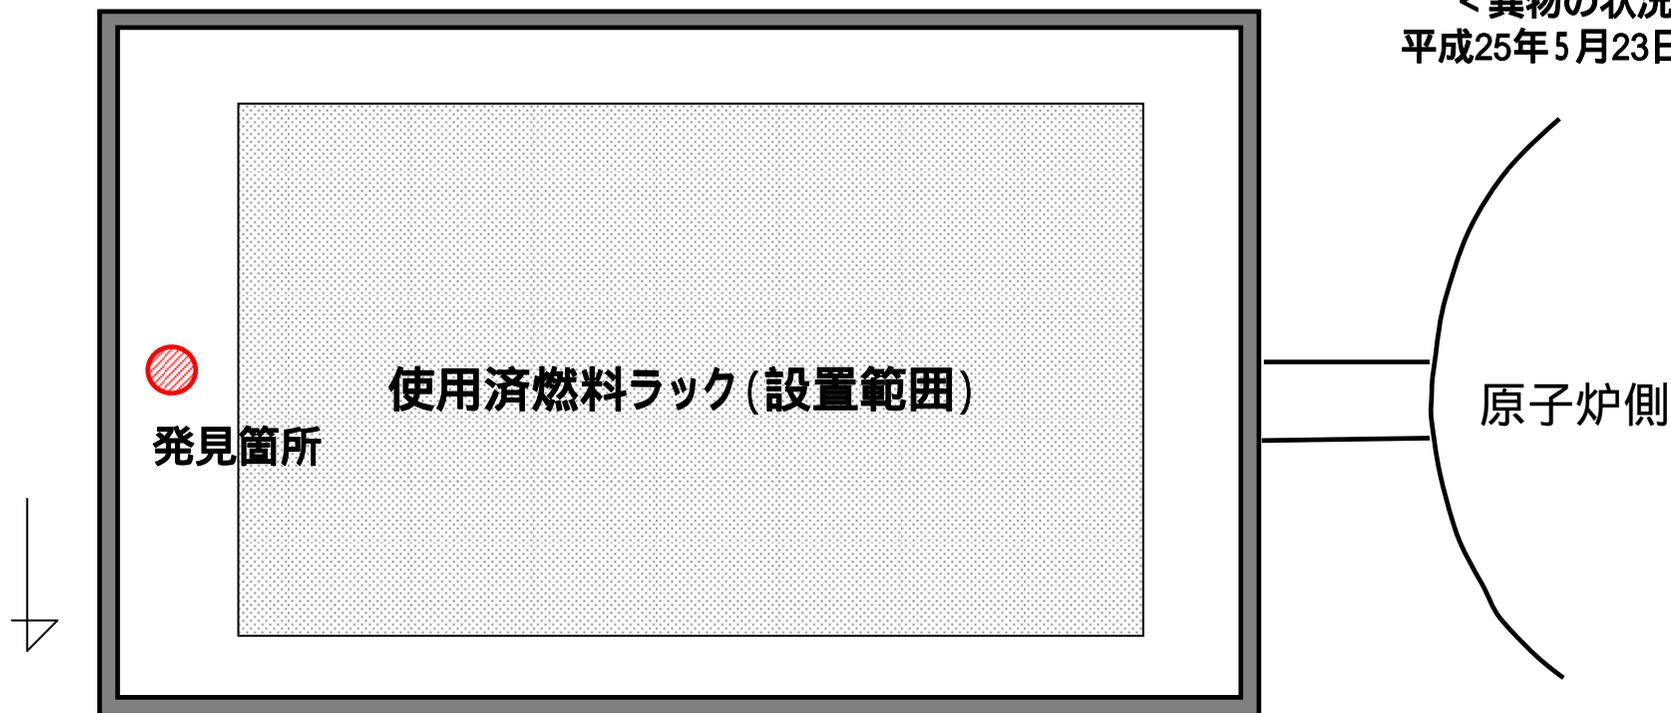

< 使用済み燃料プールを上から見たイメージ図 >