

福島第一原子力発電所 H3 エリアタンクパトロール結果

< 参考資料 >
 平成25年10月11日
 東京電力株式会社


10月10日パトロール結果

単位: mSv/h
 1cm線量当量率()
 70μm線量当量率(+)

< 50cm距離 >
 20.0mSv/h(+)
 < 5cm距離 >
 0.1mSv/h()
 69.9mSv/h()

< 50cm距離 >
 13.0mSv/h(+)
 < 5cm距離 >
 0.05mSv/h()
 39.95mSv/h()

箇所は今回高い線量を確認した箇所。
 箇所は過去に高い線量を確認した箇所。
 タンクパトロールの現場管理の観点から新たな番号を付番しております(赤字)。

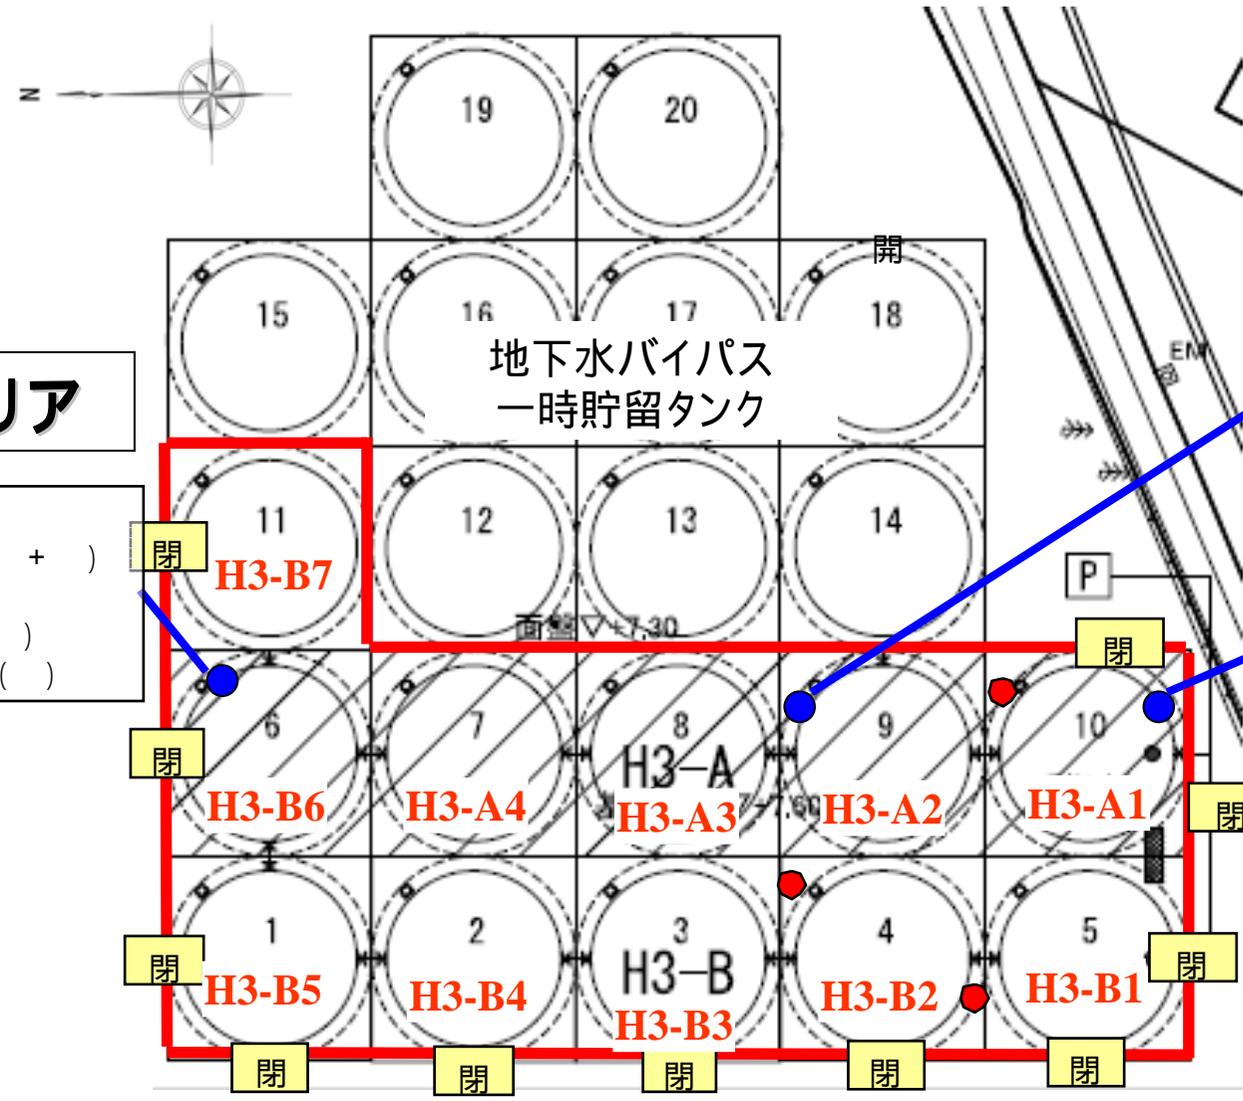

H3エリア

< 50cm距離 >
 17.0mSv/h(+)
 < 5cm距離 >
 0.05mSv/h()
 19.95mSv/h()