

< 参考資料 >

平成24年6月14日

東京電力株式会社

福島第一原子力発電所2号機
原子炉建屋内調査結果
(3階～5階)
(平成24年6月13日実施)




東京電力

2号機原子炉建屋 5階 調査結果

【凡例】
 2月27日までに測定した
 雰囲気線量率
 6月13日測定
 単位：mSv/h


①

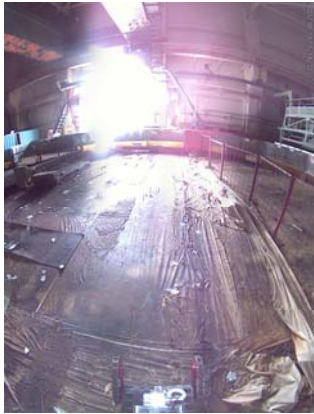


②



	温度	湿度
A	20.5℃	75.3%

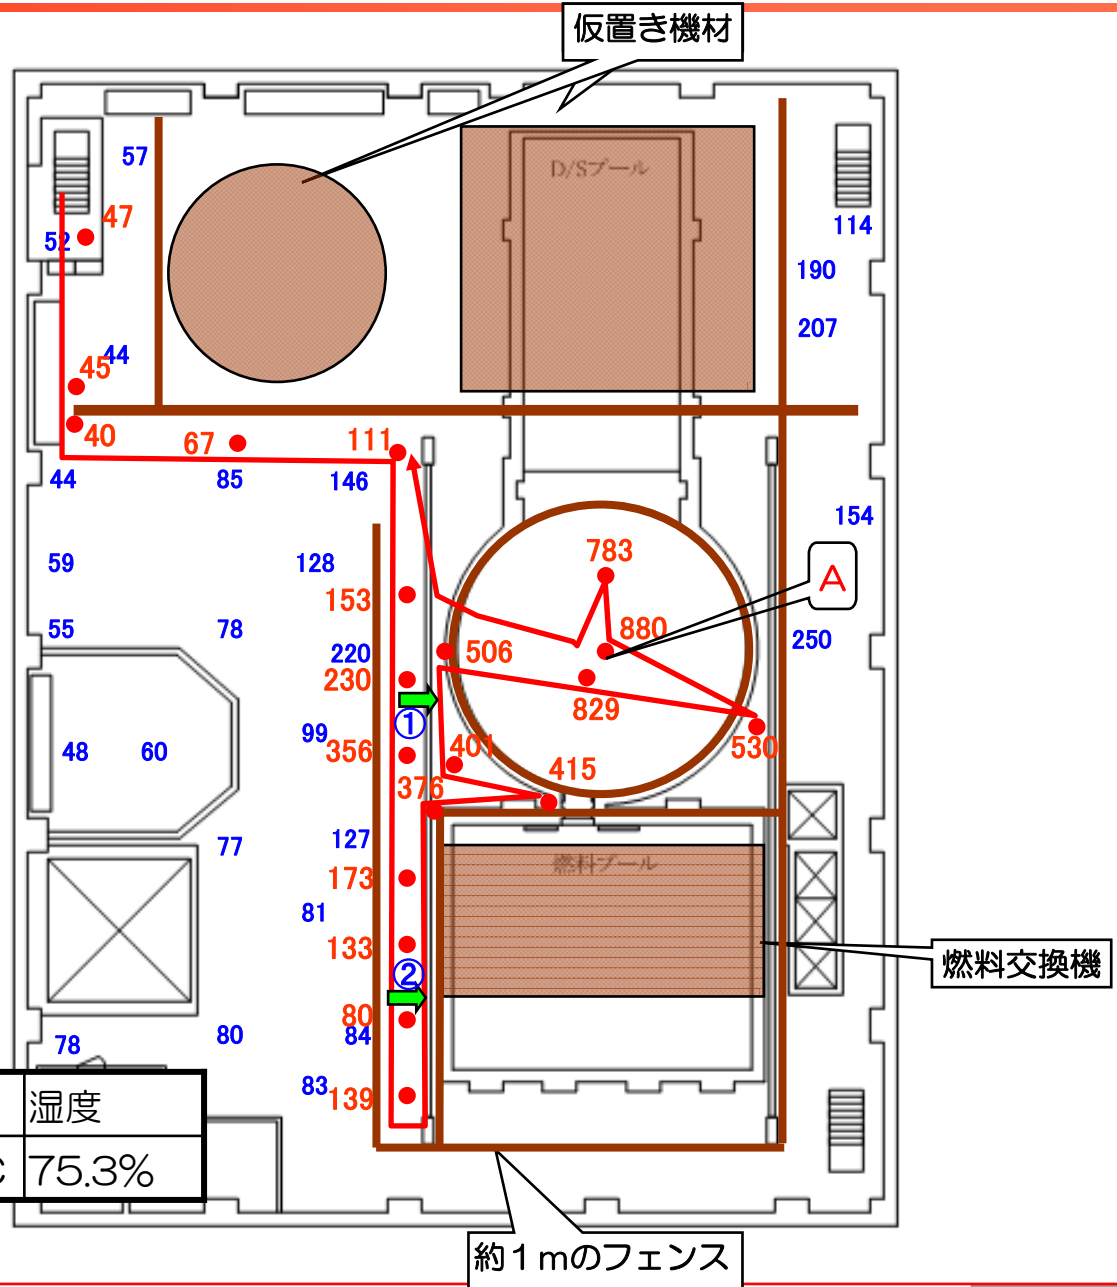

2号機原子炉建屋 4階 調査結果（雰囲気線量率）

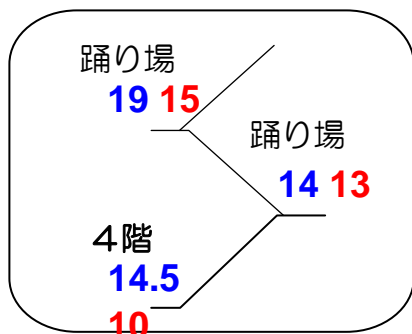

【凡例】
2月27日までに測定した
雰囲気線量率
6月13日測定
単位：mSv/h

